

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

**СИСТЕМЫ НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ
СТЕН ЗДАНИЙ С ОТДЕЛОЧНЫМ СЛОЕМ
ИЗ ТОНКОСЛОЙНОЙ ШТУКАТУРКИ «CERESIT»**

**Материалы для проектирования
и рабочие чертежи узлов.
Инструкция по монтажу.
Технические описания**

СТО 58239148-001-2006

Издание 10-е, дополненное и переработанное

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2022

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ХЕНКЕЛЬ РУС»



С Т А Н Д А Р Т
О Р ГАНИЗАЦИИ

**СТО 58239148-
001-2006**

**СИСТЕМЫ НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ
СТЕН ЗДАНИЙ С ОТДЕЛОЧНЫМ СЛОЕМ
ИЗ ТОНКОСЛОЙНОЙ ШТУКАТУРКИ «CERESIT»**

Материалы для проектирования
и рабочие чертежи узлов.
Инструкция по монтажу.
Технические описания

Издание 10-е, дополненное и переработанное

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2022

Предисловие

Настоящий стандарт организации разработан в соответствии с целями и принципами стандартизации в Российской Федерации, установленными Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а также правилами применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2012 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения» и ГОСТ Р 1.4—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения».

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН ГУ «ЭНЛАКОМ», ОАО «ЦНИИПромзданий», ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, ООО «Хенкель Баутехник» и группой специалистов

2 ПРОШЕЛ ЭКСПЕРТИЗУ в Федеральном государственном унитарном предприятии — Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве (ФГУП «ЦНС»)

3 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство» 27 октября 2006 г. № ТК 465-001

4 ПРИВЕДЕН В СООТВЕТСТВИЕ с изменениями в Федеральном законодательстве приказом от 25 февраля 2022 г. № 2

ISBN 5-9685-0050-6

- © ООО «Хенкель Баутехник», ФГУП ЦПП, 2007
- © ООО «Хенкель Баутехник», ОАО «ЦПП», 2010, с измен. и доп.
- © ООО «Хенкель Баутехник», АО «ЦИТП», 2015, с измен. и доп.
- © ООО «Хенкель Баутехник», АО «ЦИТП», 2016, с измен. и доп.
- © ООО «Хенкель Баутехник», АО «ЦИТП», 2017, с измен. и доп.
- © ООО «Хенкель Баутехник», ООО «Бумажник», 2018, с измен. и доп.
- © ООО «Хенкель Рус», ООО «Бумажник», 2020, с измен. и доп.
- © ООО «Хенкель Рус», ООО «Бумажник», 2021, с измен. и доп.
- © ООО «Хенкель Рус», ООО «Бумажник», 2022, с измен. и доп.

Содержание

| | |
|---|-----|
| Введение | IV |
| 1 Область применения | 1 |
| 2 Нормативные ссылки | 1 |
| 3 Термины и определения | 4 |
| 4 Общие положения | 5 |
| 5 Требования к материалам и изделиям | 6 |
| 6 Конструктивные решения стен | 17 |
| 7 Требования к обеспечению пожарной безопасности фасадных систем с теплоизоляцией из пенополистирола «Ceresit VWS» | 24 |
| 8 Перечень использованных документов и материалов | 30 |
| Приложение А Рабочие чертежи узлов | 32 |
| Раздел А.1 Стены с теплоизоляцией из пенополистирола | 34 |
| Раздел А.2 Стены с теплоизоляцией из минераловатных плит | 45 |
| Раздел А.3 Типовые узлы | 57 |
| Раздел А.4 Изделия и комплектующие | 76 |
| Приложение Б Инструкция по монтажу СФТК «Ceresit» | 80 |
| 1 Общие положения | 80 |
| 2 Подготовительные работы | 80 |
| 3 Монтаж СФТК «Ceresit» | 81 |
| 4 Консервация системы теплоизоляции в случае незавершенного монтажа | 92 |
| 5 Рекомендации и особенности выполнения работ по устройству СФТК | 92 |
| 6 Рекомендации по монтажу СФТК Ceresit при пониженных температурах окружающей среды | 93 |
| 7 Устройство системы CERESIT TILE SYSTEM с декоративно-защитным слоем из штучных материалов и теплоизоляционными слоями из пенополистирола «Ceresit VWS tile» или каменной ваты «Ceresit WM tile» | 95 |
| 8 Требования безопасности | 99 |
| Приложение В Организация труда и нормы трудозатрат | 100 |
| 1 Общие положения | 100 |
| 2 Организация труда | 100 |
| 3 Нормы трудозатрат | 101 |
| Приложение Г Эксплуатация и ремонт фасадной системы | 103 |
| 1 Условия долговечной эксплуатации фасадной системы | 103 |
| 2 Текущий ремонт фасадной системы | 104 |
| 3 Капитальный ремонт фасадной системы | 107 |

Введение

В настоящем стандарте реализованы положения статей 11—13, 17 Федерального закона «О техническом регулировании».

Объектами стандартизации и настоящего стандарта организации являются:

- технологическая оснастка и инструмент;
- технологические процессы, а также общие технологические нормы и требования с учетом обеспечения безопасности для жизни и здоровья граждан, окружающей среды и имущества;
- методики проектирования;
- номенклатура материалов и комплектующих изделий, применяемых согласно стандарту;
- процессы и технологии выполнения работ;
- эксплуатация и ремонт фасада.

Настоящий стандарт организации содержит требования к системе качества, необходимые для оценки выполненных проектов, поставляемой продукции, выполняемых строительно-монтажных работ, которые следует использовать для внешнего обеспечения качества и их оценки внешними сторонами.

Настоящий стандарт организации разработан в полном соответствии с действующими строительными нормами и правилами и регламентирует применение материалов, разработанных и поставляемых в соответствии с государственными стандартами или техническими условиями, утвержденными в установленном порядке. Положения, содержащиеся в настоящем документе, могут быть в дальнейшем дополнены, изменены или отменены.

Стандарт разработан проектирующими и строительными организациями, а также специалистами строительных инспекций.

С Т А Н Д А Р Т О О О «Х Е Н К Е Л Ь Р У С»**СИСТЕМЫ НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ СТЕН ЗДАНИЙ
С ОТДЕЛОЧНЫМ СЛОЕМ ИЗ ТОНКОСЛОЙНОЙ ШТУКАТУРКИ
«CERESIT»**

**Материалы для проектирования и рабочие чертежи узлов.
Инструкция по монтажу. Технические описания**

External thermal insulation composite systems
with rendering «Ceresit»

Guideline for technical approval

| | |
|----------------------|-------------------|
| Дата введения | 2006—10—27 |
| Изменения от | 2010—11—10 |
| Изменения от | 2015—01—20 |
| Изменения от | 2016—03—01 |
| Изменения от | 2017—10—01 |
| Изменения от | 2018—11—01 |
| Изменения от | 2020—01—11 |
| Изменения от | 2021—03—22 |
| Изменения от | 2022—03—25 |

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями СФТК (Ceresit WM, Ceresit VWS, Ceresit WM «Зима», Ceresit VWS «Зима», Ceresit WM «Tile» и Ceresit VWS «Tile») для наружной теплоизоляции стен зданий различного назначения и устанавливает требования к проектированию, выполнению работ по монтажу, контролю качества и условиям долговечной эксплуатации таких систем.

При наличии ссылок на настоящий стандарт в сопроводительной технической документации изготовителя (поставщика) продукции, исполнителя работ и услуг или в договоре (контракте) субъектов хозяйственной деятельности и приобретателей требования настоящего стандарта к продукции, процессам, работам и услугам подлежат обязательному исполнению.

Стандарт организации разработан для применения во всех регионах России в соответствии с условиями, изложенными в п. 4.2.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие регламенты, стандарты и классификаторы:

| | |
|------------------------------------|--|
| 384-ФЗ | Технический регламент о безопасности зданий и сооружений |
| 123-ФЗ | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности |
| ГОСТ 1.1—2002 | Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения |
| ГОСТ 21.501—2011 | Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений |
| ГОСТ 15150—69 | Машины, приборы и другие изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды |
| ГОСТ 15588—2014 | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные. Технические условия |
| ГОСТ 26629—85 | Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций |
| ГОСТ 31189—2015 | Смеси сухие строительные. Классификация |
| ГОСТ 32310—2012 (EN 13164:2008) | Изделия из экструзионного пенополистирола XPS теплоизоляционные промышленного производства, применяемые в строительстве |

СТО 58239148-001-2006

| | |
|---------------------------------------|---|
| ГОСТ 32314—2012 (EN 13162:2008) | Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные промышленного производства, применяемые в строительстве. Общие технические условия |
| ГОСТ 33083—2014 | Смеси сухие строительные на цементном вяжущем для штукатурных работ. Технические условия |
| ГОСТ 33739—2016 | Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Классификация |
| ГОСТ 33740—2016 | Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Термины и определения |
| ГОСТ 34275—2017 (EN 13496:2013) | Сетки из стекловолокна щелочестойкие армирующие фасадные. Метод определения механических свойств |
| ГОСТ 7076—99 | Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме |
| ГОСТ Р 1.4—2004 | Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения |
| ГОСТ Р 1.5—2012 | Стандарты национальные Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и обозначения |
| ГОСТ Р 21.1001—2013 | Система проектной документации для строительства. Общие положения |
| ГОСТ Р 21.1101—2013 | Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации |
| ГОСТ 31913—2011 (EN ISO 9229—2007) | Материалы и изделия теплоизоляционные. Термины и определения |
| ГОСТ Р 54358—2017 | Составы декоративные штукатурные на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Технические условия |
| ГОСТ Р 54359—2017 | Составы клеевые, базовые выравнивающие на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Технические условия |
| ГОСТ Р 55225—2017 | Сетки из стекловолокна фасадные армирующие щелочестойкие. Технические условия |
| ГОСТ Р 55412—2018 | Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Методы испытаний |
| ГОСТ Р 55818—2018 | Составы декоративные штукатурные на полимерной основе для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Технические условия |
| ГОСТ Р 55943—2018 | Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Метод определения и оценки устойчивости к климатическим воздействиям |
| ГОСТ Р 56148—2014 (EN 13163:2009) | Изделия из пенополистирола ППС (EPS) теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Технические условия |
| ГОСТ Р 56387—2015 | Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем. Технические условия |
| ГОСТ Р 56623—2015 | Контроль неразрушающий. Метод определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций |
| ГОСТ Р 56707—2015 с изм. 1 | Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Общие технические условия |
| ГОСТ Р 57787—2017 | Крепления анкерные в строительстве. Термины и определения. Классификация |
| ГОСТ Р 58359—2019 | Анкеры тарельчатые для крепления теплоизоляционного слоя в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с наружными штукатурными слоями. Технические условия |
| ГОСТ Р 58360—2019 | Анкеры тарельчатые для крепления теплоизоляционного слоя в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с наружными штукатурными слоями. Методы испытаний |
| ГОСТ Р 58891—2020 | Элементы профильные для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Технические условия |

| | |
|-------------------------------|--|
| ГОСТ Р 58893—2020 | Составы клеевые на полиуретановой основе для крепления теплоизоляционного слоя в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с наружными штукатурными слоями. Технические условия |
| ГОСТ Р 58937—2020 | Слой финишный декоративно-защитный из штучных материалов для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Технические условия |
| ГОСТ Р 59197—2020 | Составы клеевые и базовые штукатурные на цементной основе для СФТК для применения в условиях пониженных температур. Технические условия |
| МДС 55-1.2005 | Стены с теплоизоляцией из пенополистирола и минераловатных плит с отделочным слоем из тонкослойной штукатурки. Материалы для проектирования и рабочие чертежи узлов |
| СП 20.13330.2016 | Нагрузки и воздействия |
| СП 44.13330.2011 | Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87 |
| СП 48.13330.2011 | Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 |
| СНиП 21-01-97* | Пожарная безопасность зданий и сооружений. (<i>Рекомендуется пользоваться СП 1.13130.2009—СП 13.13130.2009, утвержденные приказом МЧС России, см. раздел «Ведомственные строительные нормы»</i>) |
| СП 131.13330.2012 | Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* |
| СП 54.13330.2011 | Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003 |
| СП 55.13330.2016 | Здания жилые одноквартирные |
| СП 56.13330.2011 | Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001 |
| СП 57.13330.2010 | Складские здания. Актуализированная редакция СНиП 31-04-2001 |
| СП 70.13330.2012 | Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 |
| СП 71.13330.2017 | Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 |
| СП 117.13330.2012 | Общественные здания административного назначения. Актуализированная редакция СНиП 31-05-2003 |
| СП 118.13330.2012 | Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 |
| СП 23-101-2004 | Проектирование тепловой защиты зданий |
| СП 50.13330.2012 | Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 |
| СП 230.1325800.2015 | Конструкции ограждающие зданий. Характеристики теплотехнических неоднородностей |
| СП 293.1325800.2017 | Системы фасадные теплоизоляционные с наружными штукатурными слоями. Правила проектирования и производства работ |
| СТО НОСТРОЙ 2.14.7-2011 | Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Правила производства работ. Требования к результатам и система контроля выполненных работ |
| ТУ 2316-012-58239148-2006 | Краска водно-дисперсионная марки «Ceresit» |
| ТУ 20.30.11-026-58239148-2018 | Материалы лакокрасочные торговой марки «Ceresit» |
| ТУ 5745-010-58239148-2006 | Материал отделочный полимерный марки «Ceresit» (с изм. 1, 2, 3) |
| ТУ 5745-014-58239148-2010 | Смеси сухие штукатурные, шпаклевочные и декоративные торговой марки «Ceresit» (с изм. 1, 2) |
| ТУ 5745-015-58239148-2010 | Смеси клеевые, базовые штукатурные и шовные торговой марки «Ceresit» (с изм. 1, 2, 3) |
| ТУ 5745-016-58239148-2010 | Смеси ремонтные и монтажные торговой марки «Ceresit» |
| ТУ 5775-017-58239148-2010 | Составы строительные гидроизоляционные торговой марки «Ceresit» |

При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте

национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

3.1 В настоящем стандарте использованы термины и определения, установленные в ГОСТ 31189, ГОСТ 31913, ГОСТ 33739, ГОСТ 33740, ГОСТ Р 56707, ГОСТ Р 57787 и других национальных стандартах Российской Федерации на термины и определения, а также термины с соответствующими определениями, относящиеся к области применения данного СТО, согласно п.3.2.

3.2 Специальная терминология

Фасадная теплоизоляционная система — здесь, краткое наименование систем с теплоизоляцией из пенополистирола, минераловатных плит и др. теплоизоляционных материалов с отделочным слоем из тонкослойной штукатурки для теплоизоляции наружных стен зданий и сооружений в процессе их строительства, ремонта и реконструкции.

Пенополистирольная плита — теплоизоляционный материал (в виде плит) из вспененного полистирола с модифицирующими добавками. Плиты из суспензионного пенополистирола предназначены для устройства теплоизоляции стен фасадов. Плиты из экструдированного пенополистирола предназначены для теплоизоляции фундамента, цоколя и фрагментов стен с условиями эксплуатации при прямом воздействии воды и снега (примыкание стен к отмостке, перекрытию балкона, террасы).

Минераловатная плита — теплоизоляционный материал (в виде плит) из базальтового волокна на синтетическом связующем с гидрофобными добавками. Используется для устройства теплоизоляционного слоя или противопожарных рассечек в теплоизоляционном слое из пенополистирольных плит.

Анкер с тарельчатым дюбелем (тарельчатый анкер) — анкер с тарельчатым элементом, предназначенный для механического крепления теплоизоляционных материалов к строительно-му основанию.

Опорный/цокольный профиль — профиль из алюминиевого сплава или нержавеющей стали и/или ПВХ. Используется как опора и защита торцов граничного ряда теплоизоляционного материала, а также для устройства различных примыканий.

Фасадная щелочестойкая сетка — плетеная сетка из стекловолокна с полимерным щелочестойким покрытием (армирующая сетка). Используется для армирования защитного базового слоя. В фасадной теплоизоляционной системе применяются также профилированные изделия с сеткой из стекловолокна — угловые, примыкающие, деформационные.

Клеевой состав — материал для крепления теплоизоляционных плит из пенополистирола (**Ceresit СТ 83, СТ 84**), для крепления теплоизоляционных плит из пенополистирола и создания на их поверхности защитного базового слоя (**Ceresit СТ 85**), для крепления минераловатных теплоизоляционных плит (**Ceresit СТ 180**), для крепления минераловатных теплоизоляционных плит и создания на их поверхности защитного базового слоя (**Ceresit СТ 190**), для крепления минераловатных и пенополистирольных теплоизоляционных плит и создания на их поверхности защитного базового слоя (**Ceresit Thermo Universal**), для крепления мраморной плитки и стеклянной мозаики (**Ceresit СМ 115**), для крепления любых видов плитки (**Ceresit СМ 16, СМ 17/117**).

Смесь для заполнения швов — цветная затирка для заполнения швов керамических, каменных и стеклянных плиточных облицовок (**Ceresit СЕ 33, СЕ 40, СЕ 43, СЕ 89**).

Грунтовка — состав для укрепления и импрегнирования оснований (**Ceresit СТ 17**), для повышения адгезии последующих покрытий к основанию (**Ceresit СТ 16**).

Краска — состав (**Ceresit СТ 42, СТ 44, СТ 48, СТ 54**) для окрашивания поверхности в различные цвета и обеспечения дополнительных защитных свойств декоративному слою.

Выравнивающий штукатурки и шпаклевки — состав для ремонта, оштукатуривания и выравнивания основания (**Ceresit СТ 24, СТ 29, СТ 24 Light**), для подготовки основания под окраску (**Ceresit СТ 225**).

Декоративная тонкослойная штукатурка — декоративный штукатурный состав, предназначенный для устройства декоративно-защитного слоя. В стандарте использованы штукатурки Ceresit: акриловая (**Ceresit СТ 60, СТ 63, СТ 64, СТ 77**), минеральная (**Ceresit СТ 35, СТ 137, Ceresit Dekor Plus**), силиконовая (**Ceresit СТ 74, СТ 75**), силикатно-силиконовая (**Ceresit СТ 174, СТ 175**), декоративная коллекция Visage.

Долговечность наружных стен — способность сохранять требуемые эксплуатационные качества при установленной системе технического обслуживания и ремонта. Долговечность наружных стен характеризуется сроком службы в годах, в течение которого целесообразно их техническое обслуживание и ремонт для поддержания безопасных условий проживания или работы людей.

Класс надежности СФТК по применению — Классификационный показатель, присваиваемый СФТК по результатам проведения процедуры подтверждения соответствия и определяющий область применения СФТК для зданий и сооружений различных уровней ответственности при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте на территории РФ.

Декоративно-защитный (финишный) слой из штучных материалов (изделий) — внешний слой СФТК, который состоит из декоративных защитных штучных элементов (изделий) заводского изготовления в виде плоских плиток различного формата, клеевого плиточного слоя, в который они укладываются, и затирочного слоя в виде затирочных швов, заполненных затирочным составом.

Керамическая плитка (для СФТК) — изделия в виде керамической плитки нормального водопоглощения, изготавляемые промышленным способом и прошедшие процедуру технической аprobации.

Клинкерная (керамическая) плитка (для СФТК) — изделия в виде керамической плитки пониженного водопоглощения, изготавляемые промышленным способом и прошедшие процедуру технической аprobации.

Керамогранитная (керамическая) плитка (для СФТК) — изделия в виде керамической плитки (плит) низкого водопоглощения, изготавляемые промышленным способом и прошедшие процедуру технической аprobации.

4 Общие положения

4.1 Настоящий СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ содержит техническую документацию, материалы для проектирования и рабочие чертежи узлов многослойных стен отапливаемых зданий различного назначения, в том числе с теплоизоляцией из пенополистирольных плит (система «Ceresit VWS») и минераловатных плит на синтетическом связующем (система «Ceresit WM»).

4.2 Стандарт организации разработан для следующих условий:

- здания одно- и многоэтажные, I — V степеней огнестойкости с сухим и нормальным температурно-влажностным режимом эксплуатации помещений;

- стены несущие или самонесущие из штучных материалов (кирпич, камни, ячеистобетонные и бетонные блоки), монолитного железобетона, композитных и многослойных стеновых конструкций;

- температура холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 — до минус 55 °C, в том числе в районах с умеренным и холодным климатом УХЛ 1 по ГОСТ 15150.

4.3 Стены с теплоизоляцией из пенополистирола и защитным штукатурным слоем (Система «Ceresit VWS») относятся с внешней стороны к классу пожарной опасности K0 при обеспечении мер противопожарной защиты, указанных в разделе 7, и могут применяться в зданиях и сооружениях высотой до 75 м (25 этажей) всех степеней огнестойкости, всех классов конструктивной и функциональной опасности (по СНиП 21-01), за исключением зданий класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 (детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больниц, спальных корпусов образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений), школ и внешкольных учебных заведений класса Ф 4.1.

Наибольшая высота применения систем «Ceresit VWS», ограниченная высотой зданий различного функционального назначения, приведена в таблице 4.1.

4.4 Стены с теплоизоляцией из минераловатных плит на синтетическом связующем и декоративно-защитным штукатурным слоем (Система «Ceresit WM») относятся с внешней стороны к классу пожарной опасности K0 и могут применяться на фасадах зданий всех степеней огнестойкости, классов пожарной опасности С0 (по 123-Ф3) без ограничения этажности.

Таблица 4.1

| Тип здания | Наибольшая высота применения СФТК «Ceresit VWS», ограниченная высотой здания, м (число этажей) |
|---|--|
| Многоквартирные дома по СП 54.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 31-01) | 75* |
| Общежития по СП 54.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 31-01) | 50* |
| Общественные здания и сооружения по СП 118.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 31-06) | (16 этажей) |
| Бытовые и административные здания по СП 44.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.09.04) | 50* |
| Дома жилые одноквартирные по СП 55.13330.2016 | Без ограничений |
| Производственные здания по СП 56.13330.2011 | 54** |
| Складские здания по СП 57.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 31-04) | 36** |

* Высота здания определяется высотой расположения верхнего этажа (включая мансардный), не считая верхнего технического этажа, а высота расположения этажа определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене.

** Высота здания измеряется от пола 1-го этажа до потолка верхнего этажа, включая технический; при переменной высоте потолка принимается средняя высота этажа.

4.5 Класс устойчивости СФТК CERESIT по ГОСТ Р 55943 КВ0 для всех систем и материалов с применением стандартных клеевых смесей и КВ1 для СФТК с применением материалов с индексом «зима», долговечность СФТК не менее 30 лет. Класс надежности СФТК CERESIT по применению согласно ГОСТ Р 56707 СК0 — повышенный уровень ответственности зданий и сооружений (для систем СФТК с плиточным облицовочным слоем на зданиях до 75 м и систем с декоративно-штукатурным слоем на зданиях и сооружениях повышенного уровня ответственности) и СК1 — нормальный уровень ответственности зданий и сооружений в зависимости от примененных системных материалов и комплектующих.

4.6 Теплотехнические расчеты по обоснованию теплоизоляции наружных стен следует осуществлять с учетом требований СП 50.13330.2012, СП 230.1325800.2015.

Проектирование следует вести с учетом требований СП 293.1325800.2017, ГОСТ Р 21.1001, ГОСТ Р 21.1101, ГОСТ 21.501 и положений настоящего стандарта.

Инструкция по теплоизоляции наружных стен зданий с отделочным слоем из тонкослойной штукатурки приведена в приложении Б.

Рекомендуемые показатели норм трудозатрат приведены в приложении В.

Условия долговечной эксплуатации и ремонта фасадов приведены в приложении Г.

5 Требования к материалам и изделиям

5.1 Теплоизоляционные материалы

В качестве теплоизоляции применяют изделия из плит пенополистирола или минеральной ваты на синтетическом связующем. Плиты имеют следующие номинальные размеры (длина×ширина) при толщине до 200 мм:

пенополистирольные: 1200×1000; 1200×500; 1000×500, 1000×600 и 945×650 мм;

минераловатные: 1200×600; 1000×600; 1200×150; 1200×200; 1000×150 и 1000×200 мм.

Характеристики пожарной опасности классифицированы в соответствии с требованиями Технического регламента 123-ФЗ.

Технические требования к материалам теплоизоляционного слоя определяются по ГОСТ Р 56707.

Технические требования к теплоизоляционным плитам из супензионного пенополистирольных по ГОСТ 15588 приведены в таблице 5.1. Технические требования к плитному утеплителю из минеральной ваты, выпускаемой по ГОСТ 32314, приведены в таблице 5.2.

Допускается применение фасадного экструзионного пенополистирола XPS по ГОСТ 32310, предназначенного для СФТК на цоколях зданий нормального и повышенного уровня ответственности, а также для СФТК зданий пониженного уровня ответственности и на малоэтажных жилых домах при высоте здания не более трех этажей.

Таблица 5.1 — Физико-механические свойства плит из сусpenзионного пенополистирола марки ППС 16Ф, выпускаемых по ГОСТ 15588

| № п.п. | Наименование показателя, ед. изм. | Требуемое значение |
|--------|--|--------------------|
| 1 | Плотность, кг/м ³ | от 16,0 до 18,5 |
| 2 | Прочность при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям, кПа, не менее | 100 |
| 3 | Водопоглощение за 24 ч, % по объему, не более | 1,0 |
| 4 | Расчетная теплопроводность для всех марок плит, Вт/(м·°C), не более: λ_A λ_B | 0,041 0,043 |
| 5 | Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па), не менее | 0,05 |
| 6 | Класс пожарной опасности | KM4, KM5 |
| 7 | Группа горючести | Г3, Г4 |
| 8 | Группа воспламеняемости | B2 |
| 9 | Группа дымообразующей способности | D3 |
| 10 | Группа токсичности | T3 |
| 11 | Время самостоятельного горения материала, с, не более | 1 |
| 12 | Низшая теплота сгорания, МДж/кг, не более | 42,1 |
| 13 | Выдержка с момента изготовления до раскroя плит, сут., не менее | 14 |
| 14 | Выдержка с момента изготовления до монтажа, сут., не менее | 30 |

Примечание — Для класса надежности СФТК по применению СК2 допускается применение в качестве материала теплоизоляционного слоя пенополистирольных плит марки ППС 15 Ф по ГОСТ 15588.

Таблица 5.2 — Физико-механические свойства минераловатных плит, выпускаемых по ГОСТ 32314

| № п.п. | Наименование показателя, ед. изм. | Минераловатные ламельные изделия | Минераловатные плиты |
|--------|--|--|--|
| 1 | Прочность при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям, кПа | ≥ 80 (TR80) | $\geq 15^*$ (TR15) |
| 2 | Стабильность размеров при температуре (70 ± 2) °C, 48 ч | + 1 % (DS(T+)) | + 1 % (DS(T+)) |
| 3 | Отклонение от прямоугольности, мм/м | < 5 | < 5 |
| 4 | Допуск по длине, % | + 2 | + 2 |
| 5 | Допуск по ширине, % | + 1,5 | + 1,5 |
| 6 | Допуск по толщине | -3 % или -3 мм ^{a)} +5 % или +5 мм ^{b)} (T4) | -3 % или -3 мм ^{a)} +5 % или +5 мм ^{b)} (T4) |
| 7 | Отклонение от плоскостности, мм | + 6 | 6 |
| 8 | Прочность на сжатие при 10 %-ной деформации σ10, кПа | ≥ 40 CS(10)40 | ≥ 30 (CS(10)30) |
| 9 | Кратковременное водопоглощение, кг/м ² , 24 ч | ≤ 1 | ≤ 1 |
| 10 | Теплопроводность при условиях эксплуатации А и Б, Вт/(м·°C), не более: λ_A λ_B | | 0,0475 0,051 |
| 11 | Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па), не менее | 0,3 | |
| 12 | Горючесть | НГ | |
| 13 | Класс пожарной опасности | KM0 | |

^{a)} Выбирают наибольшее значение допуска.
^{b)} Выбирают наименьшее значение допуска.

* Для класса надежности СФТК при применению СК2 допускается применение минераловатных плит со значением прочности при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям > 10 кПа (TR10).

5.2. Анкеры с тарельчатым дюбелем

Технические характеристики анкеров с тарельчатым дюбелем для всех классов надежности СФТК по применению должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 56707, нормативных документов на данные изделия, требованиям настоящего стандарта и техническим требованиям ГОСТ Р 58359.

Тарельчатый дюбель должен изготавляться из полимерного сырья, обеспечивающего работу анкера в диапазоне температур, соответствующем диапазону температур эксплуатации СФТК, содержание вторичного сырья в пластиковом тарельчатом дюбеле не допускается. Минимальный диаметр тарельчатого элемента дюбеля — 60 мм. В анкерах с тарельчатым дюбелем должны использоваться следующие типы распорных элементов:

- стальной распорный элемент закручиваемого типа;
- стальной распорный элемент забивного типа и с гладкой распорной зоной;
- стальной распорный элемент забивного типа и с распорной зоной с накаткой или резьбой;
- композитный распорный элемент на основе синтетических смол или полимеров, наполненных природными волокнами.

Стальной распорный элемент должен быть защищен антикоррозийным покрытием толщиной не менее 5 мкм. Диаметр распорной зоны распорного элемента анкера с накаткой или резьбой должен быть не менее 4,1 мм. Диаметр распорной зоны распорного элемента анкера без накатки должен быть не менее 4,5 мм. В конструкции стального распорного элемента должна быть предусмотрена ударопрочная термоголовка (если конструкцией тарельчатого дюбеля не предусмотрена изолирующая заглушка, выполняющая роль «терморазрыва»). Пластиковая термоголовка стального распорного элемента должна быть высотой не менее 13 мм от верхнего края распорного элемента.

Т а б л и ц а 5.3 — Требуемые характеристики и функциональное назначение анкеров с тарельчатыми дюбелями для крепления теплоизоляционных плит, характеристики анкеров с тарельчатыми дюбелями

| № п.п. | Наименование показателя, ед. изм. | Требуемые характеристики и функциональное назначение для анкера с тарельчатым дюбелем вида | | | |
|--------|---|--|----------|---------------------------------|------------------------------------|
| | | забивной | винтовой | тарельчатый элемент с саморезом | универсальный с химическим анкером |
| 1 | Глубина заделки в основание, мм | 35–50 | 35–50 | ≥35 | 110–150 |
| 2 | Длина анкера с тарельчатым дюбелем, мм | 75–340 | 100–360 | 50–200 | 150–500 |
| 3 | Диаметр анкера с тарельчатым дюбелем, мм | 8 | 8 | 4,5–6 | 8; 10 |
| 4 | Диаметр тарельчатого элемента, мм | 60, 90 | 60, 90 | 60, 90 | 60, 90 |
| 5 | Удельная потеря тепла ΔK_p , Вт/ °C не более | 0,004 | | | |
| 6 | Температура окружающей среды при установке анкера с тарельчатым дюбелем | от –10 до +30·°C | | | |

Т а б л и ц а 5.4 — Требуемые характеристики и функциональное назначение анкеров с тарельчатыми дюбелями для крепления теплоизоляционных плит, функциональное назначение по материалу основания

| № п.п. | Наименование показателя, ед. изм. | Требуемые характеристики и функциональное назначение для анкера с тарельчатыми дюбелями вида | | | |
|--------|---|--|----------|---------------------------------|------------------------------------|
| | | забивной | винтовой | тарельчатый элемент с саморезом | универсальный с химическим анкером |
| 1 | Бетон и железобетон | P | P | | |
| 2 | Трехслойные железобетонные панели при толщине наружного бетонного слоя не менее 40 мм | P | P | | |
| 3 | Кирпич и камни керамические и силикатные полнотелые | P | P | | |
| 4 | Кирпич и камни керамические и силикатные пустотностью < 35 % | P | P | | P |

Окончание таблицы 5.4

| № п.п. | Наименование показателя, ед. изм. | Требуемые характеристики и функциональное назначение для анкера с тарельчатыми дюбелями вида | | | |
|-----------|--|--|----------|---------------------------------|------------------------------------|
| | | забивной | винтовой | тарельчатый элемент с саморезом | универсальный с химическим анкером |
| 5 | Кирпич и камни керамические пустотностью 35–50 % | | | | P |
| 6 | Бетон и железобетон на пористых заполнителях плотностью ≥ 600 кг/м ³ | P | P | | P |
| 7 | Бетон и железобетон на пористых заполнителях плотностью < 600 кг/м ³ | | P | | P |
| 8 | Пенобетон, газобетон плотностью ≥ 400 кг/м ³ | | P | | P |
| 9 | Газобетон плотностью < 400 кг/м ³ | | | | P |
| 10 | OSB, арболит, ГВЛВ и др. аналоги | | | P | |

«Р» — обозначение рекомендованной области применения в соответствии с рекомендациями производителя.

Таблица 5.4а — Расчетные вытягивающие усилия анкеров с тарельчатыми дюбелями

| Категория применения тарельчатого анкера | Расчетное вытягивающее усилие F _р , кН (не менее) в зависимости от класса надежности СФТК по применению | | |
|--|--|------|------|
| | СК0 | СК1 | СК2 |
| Тяжелый бетон марки В20 и выше, плотностью не менее 1800 кг/м ³ | 0,35 | 0,30 | 0,20 |
| Полнотельные штучные материалы марки по прочности М100 и выше | 0,35 | 0,30 | 0,20 |
| Пустотельные или перфорированные штучные материалы марки по прочности М100 и выше | 0,25 | 0,20 | 0,15 |
| Бетон с легким заполнителем марки по прочности В7,5 и выше, плотностью не менее 1200 кг/м ³ | 0,25 | 0,20 | 0,15 |
| Ячеистые бетоны автоклавного твердения марки В2,5 и выше, плотностью не менее 400 кг/м ³ | 0,25 | 0,15 | 0,15 |

Область применения анкера с тарельчатым дюбелем должна быть указана в технической документации на изделие. Допускается применение в составе СФТК тарельчатых анкеров при условии прохождения испытаний по ГОСТ 31251 в составе СФТК и обеспечения требуемого уровня теплопроводности в соответствии с СП 230.1325800.2015 табл. Г4.

Окончательный выбор типа анкеров с тарельчатым дюбелем для применения на объекте строительства осуществляется профильной организацией на основании определенного показателя расчетного вытягивающего усилия анкерного крепления СФТК по результатам натурных испытаний, полученное в результате значение расчетного вытягивающего усилия должно быть больше, чем минимальный показатель согласно требованиям СП 293.1325800.2017.

5.3 Клеевые, базовые штукатурные, штукатурные и шпаклевочные смеси

Таблица 5.5 — Физико-механические свойства клеевых и базовых штукатурных составов «Ceresit» для крепления плит теплоизоляции и устройства базового армированного штукатурного слоя

| № п.п. | Наименование показателя, ед. изм. | Фактические показатели качества по ГОСТ Р 54359—2017 | | | | |
|--|--|--|------------------------|--------|------------------------|---|
| | | СТ 83 | СТ 85/СТ 85 «Зима»* | СТ 180 | СТ190/СТ190 «Зима»* | Thermo Universal/ Thermo Universal «Зима»* |
| Показатели качества составов в сухом состоянии | | | | | | |
| 1 | Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм, не более | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |

Окончание таблицы 5.5

| № п.п. | Наименование показателя, ед. изм. | Фактические показатели качества по ГОСТ Р 54359—2017 | | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| | | СТ 83 | СТ 85/СТ 85 «Зима»* | СТ180/ СТ180 «Зима» | СТ190/СТ190 «Зима»* | Thermo Universal/ Thermo Universal «Зима»* |
| <i>Показатели качества растворных составов</i> | | | | | | |
| 2 | Подвижность растворного состава, Пк, см | 8—12 | 8—12 | 8—12 | 8—12 | 8—12 |
| 3 | Сохраняемость первоначальной подвижности, мин, не менее | 120 | 120/90 | 120/90 | 120/90 | 120/90 |
| 4 | Плотность растворного состава, кг/м ³ | 1600±100 | 1600±100 | 1600±100 | 1600±100 | 1600±100 |
| <i>Показатели качества затвердевших составов</i> | | | | | | |
| 5 | Цвет | светло-ко- ричневый | не норм. | желто- серый | не норм. | не норм. |
| 6 | Прочность на сжатие в возрасте 28 суток, МПа, не менее | 9,0 (B5) | 10,0 (B7,5) | 9,0/4,5 (B5) | 10,0 (B7,5) | 6,5 (B5) |
| 7 | Прочность на растяжение при изгибе в возрасте 28 суток, МПа, не менее | 3,0 (Btb 2,4) | 3,5 (Btb 2,4) | 3,0/2,0 (Btb 2,4) | 3,5 (Btb 2,4) | 3,0 (Btb 2,4) |
| 8 | Прочность сцепления (адгезия) с бетонным основанием в возрасте 28 суток, МПа, не менее | 0,7 (Aab 3) | 0,8 (Aab 4) | 0,7/0,5 (Aab 3) | 0,8 (Aab 4) | 0,65 (Aab 3) |
| 9 | Прочность сцепления (адгезия) с пенополистиролом, МПа, не менее | 0,1 (разрыв по пенополи-стиролу) | 0,1 (разрыв по пенополи-стиролу) | 0,1 (разрыв по пенополи-стиролу) | 0,1 (разрыв по пенополи-стиролу) | 0,1 (разрыв по пенополи-стиролу) |
| 10 | Деформации усадки в возрасте 28 суток, %, не более | 0,2 | 0,15 | 0,2 | 0,15 | 0,15 |
| 11 | Марка по морозостойкости, затвердевшего состава, не ниже | F100 | F100 | F100 | F100 | F100 |
| 12 | Водопоглощение по массе при погружении в воду, %, не более | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 13 | Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па), не менее | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| 14 | Группа горючести затвердевшего состава | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ |

* при пониженных температурах (от -10 до $+20$ °C) используют составы с индексом «Зима».

Т а б л и ц а 5.6 — Физико-механические свойства клеевых смесей «Ceresit» для крепления плиточных облицовок на цоколях и фасадах

| № п.п. | Наименование показателя, ед. изм. | Фактические показатели качества по ГОСТ Р 56387—2018 | | | | |
|---|--|--|------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| | | СМ 117 (C2 T) | СМ 16 (C2 TE) | СМ 17 (C2 TE S1) | СМ 17 White (C2 TE S1) | СМ 49 (C2 TE S2) |
| <i>Показатели качества смесей в сухом состоянии</i> | | | | | | |
| 1 | Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм, не более | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| <i>Показатели качества растворных смесей</i> | | | | | | |
| 2 | Водоудерживающая способность, %, не менее | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 3 | Жизнеспособность (время потребления), мин | 120 | 120 | 120 | 120 | 180 |
| 4 | Способность к смачиванию, мин, не менее | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 |

Окончание таблицы 5.6

| № п.п. | Наименование показателя, ед. изм. | Фактические показатели качества по ГОСТ Р 56387—2018 | | | | |
|---|--|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---|
| | | СМ 117 (C2 T) | СМ 16 (C2 TE) | СМ 17 (C2 TE S1) | СМ 17 White (C2 TE S1) | СМ 49 (C2 TE S2) |
| 5 | Открытое время для достижения прочности клеевого соединения не менее 0,5 МПа, мин | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 |
| 6 | Стойкость к сползанию, мм, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| <i>Показатели качества затвердевших растворов</i> | | | | | | |
| 7 | Прочность клеевого соединения, МПа, не менее: - после выдерживания в воздушно-сухой среде; - после выдерживания в водной среде; - после циклического замораживания и оттаивания; - после выдерживания при высоких температурах | 1,0 1,0 1,0 1,0 | 1,0 1,0 1,0 1,0 | 1,2 1,0 1,0 1,0 | 1,2 1,0 1,0 1,0 | 1,0 1,0 1,0 1,0 |
| 8 | Марка по морозостойкости затвердевшего раствора по ГОСТ Р 58277, не ниже | F100 | F100 | F100 | F100 | F100 |
| 9 | Поперечная деформация, мм, не менее | не норм. | не норм. | 2,5 | 2,5 | 5,0 |
| 10 | Группа горючести затвердевшего состава | НГ | НГ | НГ | НГ | Огнестойкость, класс Е (EN 12004: 2007+A1:2012) |

Таблица 5.7 — Физико-механические свойства полиуретанового клея «Ceresit» СТ 84 для приклейки теплоизоляционных плит

| № п.п. | Наименование показателя, ед. изм. | Фактические показатели качества по ТУ 5745-008-58239148-2003 | |
|-----------|---|--|--|
| | | СТ 84 | |
| 1 | Открытое время, мин | ~ 10 | |
| 2 | Время отверждения (время готовности к шлифованию утеплителя, креплению дюбелями и устройству базового штукатурного слоя), ч, при относительной влажности воздуха 60 % и температуре +20 °C: | около 2 | |
| 3 | Адгезия к бетону и керамическому кирпичу, МПа, не менее | 0,3 | |
| 4 | Адгезия к минераловатным плитам, МПа, не менее | 0,08 | |
| 5 | Адгезия к пенополистиролу, МПа, не менее | 0,15 | |
| 6 | Адгезия к экструдированному пенополистиролу, МПа, не менее | 0,2 | |
| 7 | Адгезия к OSB, МПа, не менее | 0,3 | |
| 8 | Адгезия к битумным материалам, МПа, не менее | 0,25 | |
| 9 | Температура применения, °C | от -10 до +40 | |
| 10 | Температура эксплуатации | от -55 до 90 °C | |
| 11 | Группа горючести | Г4 | |
| 12 | Группа воспламеняемости | В2 | |
| 13 | Группа дымообразующей способности | Д3 | |
| 14 | Низшая теплота сгорания в отверждённом состоянии, МДж/кг, не более | 30,76 | |

Таблица 5.8 — Физико-механические свойства выравнивающих штукатурных и шпаклевочных смесей «Ceresit»

| № п.п. | Название показателя, ед. изм. | Фактические показатели качества по ГОСТ 33083—2014 и ГОСТ 33699—2015 | | | |
|---|---|--|----------|----------|----------|
| | | СТ 24 Light | СТ 24 | СТ 29 | СТ 225 |
| <i>Показатели качества смесей в сухом состоянии</i> | | | | | |
| 1 | Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм, не более | 2,5 | 1,25 | 1,25 | 0,315 |
| <i>Показатели качества свежеприготовленных смесей</i> | | | | | |
| 2 | Подвижность, Пк, см | 8—12 | 8—12 | 8—12 | 8—12 |
| 3 | Сохраняемость первоначальной подвижности, мин, не менее | 120 | 60 | 120 | 60 |
| 4 | Толщина слоя, наносимого за один проход, мм, не более | 30 | 30 | 20 | 3 |
| <i>Показатели качества затвердевших растворов</i> | | | | | |
| 5 | Предел прочности при сжатии в возрасте 28 суток, МПа, не менее | 4,0 | 7,0 | 10,0 | 10,0 |
| 6 | Предел прочности на растяжение при изгибе в возрасте 28 суток, МПа, не менее | не норм. | не норм. | не норм. | 3,5 |
| 7 | Прочность сцепления (адгезия) с основанием в возрасте 28 суток, МПа, не менее | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
| 8 | Деформации усадки в возрасте 28 суток, мм/м, не более | 1,0 | 2,0 | 2,0 | не норм. |
| 9 | Марка по морозостойкости затвердевшего раствора, не ниже | F75 | F100 | F100 | не норм. |
| 10 | Марка по морозостойкости контактной зоны, не ниже | Fкз25 | Fкз25 | Fкз25 | F100 |
| 11 | Средняя плотность затвердевшего раствора в сухом состоянии, кг/м ³ | 1100±100 | 1600±100 | 1500±100 | не норм. |
| 12 | Теплопроводность, Вт/(м·К), не более | 0,13 | не норм. | не норм. | не норм. |
| 13 | Группа горючести затвердевшего раствора | НГ | НГ | НГ | НГ |

5.4 Армирующие сетки

Армирование базового клеевого слоя фасадных систем «CERESIT», выполняется с применением фасадных щелочестойких стеклосеток выпускаемых по ГОСТ Р 55225, следующих типов: рядовая, усиленная, архитектурная.

Рядовая сетка предназначена для армирования базового штукатурного слоя и в составе угловых и примыкающих профильных элементов. Усиленная сетка класса А предназначена для усиленного армирования базового штукатурного слоя в области цокольных этажей. Архитектурная сетка предназначена для армирования базового штукатурного слоя архитектурных деталей. Требования к основным качественным характеристикам сеток, приведены в таблице 5.9. Усиленная сетка класса Б для усиленного базового штукатурного слоя СФТК с декоративно-защитным слоем из стеклосеток номинальный размер ячейки по основе и утку должен быть, мм: 3,9—5 для рядовой, 7,4—12 для усиленной класса А, 7,4—9,6 для усиленной класса Б и 2,5—4,6 для архитектурной.

Армирование внешних углов и примыканий базового слоя выполняется с применением профилей с армирующей сеткой. Технические характеристики профилей для всех классов надежности СФТК по применению должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 56707, нормативных документов на данные изделия и требованиям настоящего стандарта.

Профильные элементы (профили), применяемые в качестве элементов усиления в составе СФТК и примыкания к изделиям и конструкциям в местах завершения СФТК должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 58891—2020.

Т а б л и ц а 5.9 — Физико-химические свойства армирующих сеток, выпускаемых по ГОСТ Р 55225

| Наименование показателя | Значение показателя для фасадной стеклосетки типа | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|---------------|
| | рядовая | усиленная класса А | усиленная класса Б | архитектурная |
| Номинальная масса на единицу площади m_n , г/м ² | 145—165 | 300—350 | 186—250 | 65—160 |
| Разрывное усилие по основе F_{och} , Н, не менее | 2000 | 3600 | 2600 | 1000 |
| Разрывное усилие по утку F_{yt} , Н, не менее | | | | |
| Предел прочности при разрыве по основе β_{och} , Н/мм, не менее | 40 | 72 | 52 | 20 |
| Предел прочности при разрыве по утку β_{yt} , Н/мм, не менее | | | | |
| Относительное удлинение при разрыве по основе ϵ_{och} , %, не более | 5 | 7 | 7 | 3,5 |
| Относительное удлинение при разрыве по утку ϵ_{yt} , %, не более | | | | |
| Относительная остаточная прочность при разрыве по основе стеклосетки после выдержки в щелочной среде в течение 28 сут. $\delta_{\beta_{och2}}$, %, не менее | | | 50 | |
| Относительная остаточная прочность при разрыве по утку стеклосетки после выдержки в щелочной среде в течение 28 сут. $\delta_{\beta_{yt2}}$, %, не менее | | | | |

5.5 Декоративные штукатурки, краски и грунтовки

Декоративно-защитное покрытие стен выполняется с учетом условий эксплуатации (паропроницаемость, гидрофобность, стойкость к УФ-излучению, стойкость к загрязнению, биологическая стойкость, ударопрочность).

Наилучшими показателями по паропроницаемости обладают минеральные (СТ 35, СТ 137, Ceresit Dekor Plus) штукатурки, силикатные (СТ 54) и силиконовые (СТ 48) краски;

- по гидрофобности — силиконовые (СТ 74, СТ 75) и силикатно-силиконовые (СТ 174, СТ 175) штукатурки, акриловые (СТ 42, СТ 44) и силиконовая краски;

- по стойкости к УФ-излучению — силиконовые (СТ 74, СТ 75) штукатурки, силиконовая краска СТ 48;

- по устойчивости к загрязнению — силиконовые штукатурки (СТ 74, СТ 75) и краска СТ 48;

- по биологической стойкости — силикатные штукатурки (СТ 72, СТ 73) и силикатная краска СТ 54;

- по устойчивости к высоким ударным нагрузкам — мозаичная штукатурка СТ 77 и СТ 710 «гранит».

Для имитации камня, кирпича, дерева и архитектурного бетона рекомендуется применять декоративные штукатурки линейки Visage:

- дерево: СТ 720, СТ 721, СТ 722 и силиконовая матрица;

- кирпич: СТ 60 (0,5 мм), трафареты;

- камень: СТ 710 «гранит» и «песчаник»;

- арх. бетон: СТ 760.

Таблица 5.10 — Физико-химические свойства грунтовок «Ceresit»

| № п.п. | Название показателя, ед. изм. | Фактические показатели качества по ТУ 20.30.11-026-58239148-2018 | | |
|---|--|--|-------------------------------|----------------------|
| | | СТ 16 | СТ 17/СТ 17 Морозостойкая* | СТ 17 Concentrate |
| <i>Показатели качества грунтовок в жидкоком состоянии</i> | | | | |
| 1 | Пикнометрическая плотность, г/см ³ | 1,5±0,1 | 1,02±0,02 | 1,05±0,05 |
| 2 | Динамическая вязкость по Брукфильду, МПа·с | 3700—5800 | не норм. | не норм. |
| 3 | Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 60,0 | 5,0 | 45 |
| 4 | pH | 8,5—9,7 | 7,0—9,0 | 7,0—9,0 |
| 5 | Время высыхания до степени 3, ч, не более | 3 | 2 | 2** |
| <i>Показатели качества покрытий из грунтовок</i> | | | | |
| 6 | Стойкость к статическому воздействию воды, ч, не менее | 24 | 24 | 24** |
| 7 | Адгезия к бетонному основанию, МПа, не менее | 1,0 | 1,0 | 1,0** |

* В товарном (жидком) виде допускается до 5 замораживаний при -40 °С.
** Значение для разбавленного СТ 17 Concentrate.

Таблица 5.11 — Физико-механические свойства тонкослойных минеральных декоративных штукатурок «Ceresit»

| № п.п. | Название показателя, ед. изм. | Фактические показатели качества по ГОСТ Р 54358 | | | |
|---|--|---|---|---------------|---------------|
| | | СТ 35 (2,5 и 3,5 мм)/ СТ 35 «Зима» (2,5 мм) | СТ 137/СТ 137 «Зима» (1,0, 1,5 и 2,5 мм) | Dekor Plus | СТ 720 |
| <i>Показатели качества составов в сухом состоянии</i> | | | | | |
| 1 | Наибольшая крупность зерна заполнителя $\Delta_{\text{нб}}$, мм, не более | 2,5; 3,5/2,5 | 1,25/1,5/2,5 | 3,2 | 0,8 |
| <i>Показатели качества растворных составов</i> | | | | | |
| 2 | Подвижность растворного состава, Пк, см | 8—12 | 8—12 | 8—12 | 8—12 |
| 3 | Сохраняемость первоначальной подвижности, мин, не менее | 60 | 60 | 60 | 60 |
| <i>Показатели качества затвердевших составов</i> | | | | | |
| 4 | Прочность на сжатие в возрасте 28 суток, МПа, не менее | 6,5 (B5) | 7,0 (B5) | 6,5 (B5) | 8,0 (B5) |
| 5 | Прочность на растяжение при изгибе в возрасте 28 суток, МПа, не менее | 2,0 (Btb 1,6) | 3,0 (Btb 2,4) | 3,0 (Btb 2,4) | 3,0 (Btb 2,4) |
| 6 | Прочность сцепления (адгезия) с бетонным основанием в возрасте 28 суток, МПа, не менее | 0,5 (Aab 2) | 0,5 (Aab 2) | 0,5 (Aab 2) | 0,5 (Aab 2) |
| 7 | Деформации усадки в возрасте 28 суток, мм/м, не более | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 8 | Марка по морозостойкости, не ниже | F100 | F100 | F100 | F100 |

Окончание таблицы 5.11

| № п.п. | Название показателя, ед. изм. | Фактические показатели качества по ГОСТ Р 54358 | | | |
|---|--|---|---|------------|--------|
| | | СТ 35 (2,5 и 3,5 мм)/ СТ 35 «Зима» (2,5 мм) | СТ 137/СТ 137 «Зима» (1,0, 1,5 и 2,5 мм) | Dekor Plus | СТ 720 |
| 9 | Водопоглощение по массе при погружении в воду, %, не более | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 10 | Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па), не менее | 0,035 | 0,05 | 0,035 | 0,035 |
| 11 | Группа горючести затвердевшего состава | НГ | НГ | НГ | НГ |
| * При пониженных температурах (от -10 °C до +20 °C) используют смеси с индексом «Зима». | | | | | |

Т а б л и ц а 5.12 — Физико-механические свойства тонкослойных акриловых декоративных штукатурок «Ceresit»

| № п.п. | Название показателя, ед. изм. | Фактические показатели качества по ТУ 5772-010-58239148-2006, ГОСТ Р 55818—2018 | | | |
|---|--|---|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | СТ 60 (1,5 и 2,5 мм) | СТ 63 (3,0 мм) | СТ 64 (1,5 и 2,0 мм) | СТ 77 (1,4—2,0 мм) |
| <i>Показатели качества декоративных штукатурок в жидкоком состоянии</i> | | | | | |
| 1 | Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 2 | Подвижность по погружению конуса, Пк, см | 10,0±1,0 | 10,5±1,0 | 10,5±1,0 | 8,0±1,0 |
| 3 | Время высыхания до степени 3, ч, не более | 5 | 5 | 5 | 5 |
| <i>Показатели качества покрытий из декоративных штукатурок</i> | | | | | |
| 4 | Цвет | В соответствии с эталоном ($\Delta E \leq 2,0$) | | | |
| 5 | Адгезия к бетонному основанию, МПа, не менее | 1,0 (Aab 5) | 1,0 (Aab 5) | 1,0 (Aab 5) | 1,0 (Aab 3) |
| 6 | Марка по морозостойкости контактной зоны, не ниже | F _{K3} 100 | F _{K3} 100 | F _{K3} 100 | F _{K3} 100 |
| 7 | Смыываемость, г/м ² , не более | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 8 | Стойкость к статическому воздействию жидкостей, ч, не менее | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 9 | Водопоглощение затвердевших составов при насыщении водой при полном погружении в воду, %, не более | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 10 | Паропроницаемость, мг/м·ч·Па, не менее | 0,035 | 0,035 | 0,035 | не норм. |
| 11 | Условная светостойкость, ч, не менее | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 12 | Стойкость к ударным воздействиям, Дж, не менее | 4 | 4 | 4 | 10 |
| 13 | Группа горючести по ГОСТ 30244 | Г1 | Г1 | Г1 | Г1 |

Таблица 5.13 — Физико-механические свойства тонкослойных силикатных, силиконовых и силикатно-силиконовых декоративных штукатурок «Ceresit»

| № п.п. | Название показателя, ед. изм. | Фактические показатели качества по ТУ 5772-010-58239148-2006, ГОСТ Р 55818—2018 | | | | | |
|---|--|---|---------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
| | | СТ 74 (1,5/2,0/ 2,5 мм) | СТ 75 (2,0 мм) | СТ 174 (1,5/2,0 мм) | СТ 175 (2,0 мм) | СТ 60(0,5) Visage | СТ 710 Visage |
| <i>Показатели качества декоративных штукатурок в жидком состоянии</i> | | | | | | | |
| 1 | Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 2 | Подвижность по погружению конуса, Π_k , см | 10,0±1,0 | 10,0±1,0 | 10,0±1,0 | 10,0±1,0 | 10,5±1,0 | 10,0±1,0 |
| 3 | Время высыхания до степени 3, ч, не более | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| <i>Показатели качества покрытий из декоративных штукатурок</i> | | | | | | | |
| 4 | Цвет | В соответствии с эталоном ($\Delta E \leq 2,0$) | | | | | |
| 5 | Адгезия к бетонному основанию, МПа, не менее | 1,0 (Aab 5) | 1,0 (Aab 5) | 1,0 (Aab 5) | 1,0 (Aab 5) | 0,65 | 0,65 |
| 6 | Марка по морозостойкости контактной зоны, не ниже | F _{кз} 100 | F _{кз} 100 | F _{кз} 100 | F _{кз} 100 | F100 | F100 |
| 7 | Смываемость, г/м ² , не более | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | — | — |
| 8 | Стойкость к статическому воздействию жидкостей, ч, не менее | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 9 | Паропроницаемость, мг/м·ч·Па, не менее | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | не норм. |
| 10 | Водопоглощение затвердевших составов при насыщении водой при полном погружении в воду, %, не более | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 11 | Условная светостойкость, ч, не менее | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 12 | Стойкость к ударным воздействиям, Дж, не менее | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 10 |
| 13 | Группа горючести по ГОСТ 30244 | Г1 | Г1 | Г1 | Г1 | Г1 | Г1 |

Таблица 5.14 — Физико-химические свойства красок «Ceresit»

| № п.п. | Наименование показателя, ед. изм. | Фактические показатели качества по ТУ 2316-012-58239148-2006, ГОСТ 33290—2015 | | | | |
|--|--|---|-----------|-----------|-----------|------------------|
| | | СТ 42 | СТ 44 | СТ 48 | СТ 54 | СТ 721 Visage |
| <i>Показатели качества красок в жидком состоянии</i> | | | | | | |
| 1 | Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 |
| 2 | pH | 7,5—9,5 | 7,5—9,5 | 8,5—10,0 | 10,5—12,0 | 9,0—11,0 |
| 3 | Динамическая вязкость по Брук菲尔ду, МПа·с | 2500—5500 | 2000—3500 | 3000—5500 | 2000—5500 | 1100—2000 |
| 4 | Степень перетира, мкм, не более | 60 | 60 | 60 | 60 | — |

Окончание таблицы 5.14

| № п.п. | Наименование показателя, ед. изм. | Фактические показатели качества по ТУ 2316-012-58239148-2006, ГОСТ 33290—2015 | | | | |
|---|--|--|-------|-------|-------|------------------|
| | | СТ 42 | СТ 44 | СТ 48 | СТ 54 | СТ 721 Visage |
| 5 | Время высыхания до степени 3, ч, не более | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 |
| <i>Показатели качества покрытий из красок</i> | | | | | | |
| 6 | Цвет | В соответствии с эталоном ($\Delta E \leq 1,5$, $\Delta L \leq 1,5$) | | | | |
| 7 | Укрывистость высушенной пленки, г/м ² , не более | 120 | 150 | 130 | 130 | — |
| 8 | Стойкость покрытия к влажному истирианию, класс | 2 | 1 | 2 | 2 | — |
| 9 | Стойкость к статическому воздействию жидкостей, ч, не менее | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 10 | Условная светостойкость, ч, не менее | 24 | 24 | 24 | 24 | — |
| 11 | Водопоглощение, класс | W3 | W3 | W3 | W3 | — |
| 12 | Класс паропроницаемости | V2 | V2 | V1 | V1 | — |
| 13 | Группа горючести по ГОСТ 30244 | Г1 | Г1 | Г1 | Г1 | Г1 |

6 Конструктивные решения стен

6.1 Несущая или самонесущая многослойная конструкция наружных стен зданий выполняется из штучных материалов, монолитного железобетона и др. конструкций согласно п. 4.2 с внешним слоем теплоизоляции из плитного пенополистирола типа ППС 16Ф или минераловатной плиты на синтетическом связующем, с защитным базовым штукатурным слоем толщиной 3—8 мм и декоративным слоем толщиной 1,0—3,5 мм. Теплоизоляция и последующая отделка проектируются как единый комплекс материалов (система).

6.2 Системы наружной теплоизоляции с отделочным слоем из тонкослойной штукатурки «Ceresit» состоят из следующих основных элементов:

- клеевой состав для крепления теплоизоляционных плит к стене;
- теплоизоляционные плиты для создания теплоизоляционного слоя;
- тарельчатые дюбели и анкеры;
- клеевой состав для устройства армированного базового штукатурного слоя;
- фасадная щелочестойкая сетка для армирования базового слоя;
- декоративные тонкослойные штукатурки для устройства декоративно-защитного финишного слоя.

6.3 Для устройства систем наружной теплоизоляции «Ceresit» также предусмотрено использование следующих материалов и изделий:

- грунтовки для укрепления и импрегнирования оснований;
- опорные/цокольные профили, выравнивающие прокладочные шайбы и соединительные элементы для защиты торцов граничного ряда теплоизоляционного материала, а также для устройства различных примыканий;
- угловые и примыкающие профили;
- герметики, пеногерметики и уплотнительные материалы;
- фасадные шпаклевки и краски.

6.4 Общая характеристика слоев и используемых компонентов фасадных систем «Ceresit» приведена в таблице 6.1.

Таблица 6.1 — Общая характеристика слоев и используемых компонентов СФТК «Ceresit»

| № п.п. | Наименование и характеристика слоев и компонентов | Марка применяемых материалов и изделий | |
|--------|--|--|--|
| | | Система «Ceresit WM» | Система «Ceresit VWS» |
| 1 | Дискретный/сплошной клеевой слой толщиной 3—30 мм. Сухие смеси на основе цемента, минеральных наполнителей, полимерных добавок и армирующих микроволокон, пенополиуретановый клей | Клеевой состав Ceresit CT 180; штукатурно-клеевой состав Ceresit CT 190*, Ceresit Thermo Universal* | Клеевые составы Ceresit CT 83, CT 84 (только для пенополистирольных плит); штукатурно-клеевой состав Ceresit CT 85*, Ceresit Thermo Universal* |
| 2 | Теплоизоляционный слой типовой толщиной от 20 до 250 мм — согласно теплотехническому расчету. Жесткий водостойкий материал из базальтового волокна на синтетическом связующем с гидрофобными добавками или из вспененного полистирола с модифицирующими добавками | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем, отвечающие требованиям, приведенным в главах 5, 7, и пригодность которых подтверждена действующей разрешительной документацией | Плиты пенополистирольные, отвечающие требованиям, приведенным в главах 5, 7, и пригодность которых подтверждена действующей разрешительной документацией. В качестве противопожарных расечек применяются плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем, отвечающие требованиям, приведенным в главах 5, 7, и пригодность которых подтверждена действующей разрешительной документацией |
| 3 | Анкеры с тарельчатым дюбелем/анкера для механического/химического крепления теплоизоляционных материалов в количестве от 5 до 11 шт./м ² в соответствии с классом анкера с тарельчатыми дюбелями по допустимой нагрузке и высотой здания | Анкеры с тарельчатым дюбелем, отвечающие требованиям, приведенным в главе 5, и пригодность которых подтверждена действующей разрешительной документацией | |
| 4 | Защитный базовый слой толщиной 3—8 мм. Сухие смеси на основе цемента, минеральных наполнителей, полимерных добавок и армирующих микроволокон | Штукатурно-клеевой состав Ceresit CT 190*, Ceresit Thermo Universal* | Штукатурно-клеевой состав Ceresit CT 85*, Ceresit Thermo Universal* |
| 5 | Армирующая сетка из стеклянных нитей с щелочестойкой полимерной пропиткой | Сетки стеклянные щелочестойкие, отвечающие требованиям, приведенным в главе 5, и пригодность которых подтверждена действующей разрешительной документацией | |
| 6 | Грунтовочный слой — водная полимерная дисперсия с минеральным наполнителем и пигментом | Грунтовка адгезионная Ceresit CT 16 | |
| 7 | Декоративно-защитный слой толщиной в зависимости от размера зерна заполнителя и типа штукатурки 1,5—3,5 мм | Декоративные штукатурки Ceresit: минеральные CT 35*, CT 137*, Ceresit Dekor Plus; силиконовые CT 74, CT 75; силикатно-силиконовые CT 174, CT 175, CT 720**, CT 710**, CT60 (0,5 мм) visage** | Декоративные штукатурки Ceresit: минеральные CT 35*, CT 137*, Ceresit Dekor Plus; силиконовые CT 74, CT 75; силикатно-силиконовые CT 174, CT 175; акриловые CT 60, CT 63, CT 64, CT 77, CT 720, CT 710, CT 60 (0,5 мм) visage** |
| 8 | Окрасочное покрытие фасадной краской (при необходимости дополнительной окраски фасада) | Краски Ceresit: силиконовая CT 48; силикатная CT 54 | Краски Ceresit: акриловые CT 42, CT 44; силиконовая CT 48; силикатная CT 54 |

* При пониженных температурах окружающей среды применяется материал с индексом «Зима».

** — с ограничениями (Приложение Б, п.3.6.3.).

6.5 Выбор оптимального конструктивного решения наружных стен производится по следующим критериям классификации:

- тип стенной ограждающей конструкции;
- вид теплоизоляционного слоя с учетом функционального назначения здания;
- способ крепления теплоизоляционного слоя;
- тип применяемого базового штукатурного состава;
- тип декоративно-защитного слоя в соответствии с условиями эксплуатации;
- область применения по функциональному назначению конструкции.

Наиболее оптимальные варианты конструктивного решения выбираются из критериев с параметром «рекомендовано без ограничений». Если в выбранном варианте имеются критерии с ограничением условий применения, следует проверить соответствующие условия, изложенные в стандарте, на предмет влияния в данном конкретном случае.

Выбор декоративно-защитного состава производится с учетом требуемых фактуры, цветового решения и эксплуатационных свойств, изложенных в Технических описаниях на материалы и главе 5 стандарта.

Классификация с учетом положений ГОСТ 53785 и основные характеристики СФТК «Ceresit» представлены в таблице 6.2.

Таблица 6.2 — Классификация СФТК «Ceresit»

| № п.п. | Критерий классификации | Ceresit WM | | | | Ceresit VWS | | | |
|---|---|------------|---|---|---|-------------|---|---|---|
| <i>По материалу основания</i> | | | | | | | | | |
| 1 | Бетон и железобетон | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 2 | Трехслойные железобетонные панели | P | P | P | P | P | — | P | P |
| 3 | Кирпич и камни керамические и силикатные полнотелые | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 4 | Кирпич и камни керамические и силикатные пустотностью < 35 % | P | P | P | P | P | P | P | O |
| 5 | Кирпич и камни керамические пустотностью 35—50 % | O | O | O | + | O | O | + | + |
| 6 | Бетон и железобетон на пористых заполнителях плотностью ≥ 600 кг/м ³ | P | P | P | P | P | P | P | O |
| 7 | Бетон и железобетон на пористых заполнителях плотностью < 600 кг/м ³ | P | O | O | O | O | O | O | — |
| 8 | Пенобетон, газобетон плотностью ≥ 400 кг/м ³ | P | P | O | O | O | O | O | O |
| 9 | Газобетон плотностью < 400 кг/м ³ | P | O | + | — | — | — | — | — |
| 10 | OSB, арболит, ГВЛВ и другие аналоги | P | P | + | + | + | — | + | — |
| <i>По виду теплоизоляционного слоя</i> | | | | | | | | | |
| 11 | Минераловатные плиты (МВП) | P | P | | | | | | |
| 12 | Суспензионный пенополистирол (ППС 16Ф) | | | | | P | P | P | |
| 13 | Экструдированный пенополистирол (ЭППС) | — | — | — | | | | | P |
| 14 | Пенополиуретан (ППУ) | — | | — | — | | | | |
| 15 | С комбинированным теплоизоляционным слоем (ППС 16Ф и МВП) | | | P | P | | | | |
| <i>По способу крепления теплоизоляционного слоя</i> | | | | | | | | | |
| 16 | С клеевым креплением на цементный клей, контактный слой ≥ 85 % | — | — | — | — | | P | — | |
| 17 | С механическим креплением | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | С комбинированным креплением | P | P | P | P | P | | P | P |
| <i>По типу применяемого базового штукатурного состава</i> | | | | | | | | | |
| 19 | Минеральные | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 20 | Полимерные | | | | | | | | |
| <i>По типу декоративно-защитного слоя</i> | | | | | | | | | |
| 21 | Декоративно-минеральные | + | | + | | + | + | | |
| 22 | Декоративно-минеральные окрашенные | P | | P | | P | P | | + |
| 23 | Декоративно-полимерные акриловые | — | | P | | P | P | | P |

Окончание таблицы 6.2

| № п.п. | Критерий классификации | Ceresit WM | | Ceresit VWS | | | | | |
|---------------------------|--|------------|---|-------------|---|---|---|---|---|
| | | P | O | P | P | P | P | O | P |
| 24 | Декоративно-полимерные силикатные | P | | P | | P | P | | O |
| 25 | Декоративно-полимерные силиконовые | O | | P | | P | P | | P |
| 26 | Декоративно-полимерные силикатно-силиконовые | O | | P | | P | P | | O |
| 27 | Окрасочные | + | | + | | + | + | | |
| 28 | Из штучных материалов (плитка) | | O | | P | | - | P | P |
| <i>Область применения</i> | | | | | | | | | |
| 29 | Здания всех степеней огнестойкости в соответствии с п.4.4 стандарта | P | | | - | - | - | - | - |
| 30 | Здания всех степеней огнестойкости с учетом требований п.4.3 и главы 7 | | | O | - | - | - | - | - |
| 31 | Цокольные этажи, кроме примыканий к отмостке, перекрытиям | P | O | P | O | - | - | - | - |
| 32 | Малоэтажные здания V степени огнестойкости (с учетом главы 7) | P | P | P | P | P | P | P | - |
| 33 | Примыкание к отмостке, эстакаде, перекрытию открытой террасы здания | - | - | O | P | O | O | P | P |

«Р» — рекомендовано без ограничений; «О» — имеются ограничения условий применения, изложенные в стандарте; «+» — применение возможно, но имеет сравнительные недостатки; «-» — применение не допускается.

(Работа с таблицей:
Допустим, стены будут из полнотелого кирпича, а в качестве теплоизоляции выбрали минплиту, соответственно по этим двум строчкам смотрим какие колонки — варианты исполнения СФТК подходят. Далее, можно увидеть какие требования по креплению, базовому и декоративному слою, на каких типах зданий можно применять. Допустим известен тип здания и желаемая декоративная отделка, также смотрим, какие колонки будут иметь значок Р по данным критериям и какие требования по остальным критериям (где Р в выбранной колонке) и т.п.).

6.6 При подготовке поверхности стены (основания) до устройства теплоизоляционного слоя рекомендуется использовать при необходимости: противогрибковое средство Ceresit CT 99; смывки для удаления высолов; грунтовки Ceresit CT 16 и CT 17/CT 17 «Зима»/CT 17 Concentrate; выравнивающие и ремонтные составы Ceresit CT 24, CT 24 Light, CT 29, CN 83; адгезионную добавку Ceresit CC 81; гидроизоляционные покрытия Ceresit CR 65, CR 166. Для выравнивания оснований цокольных зон применять штукатурки Ceresit CT24 и CT29.

6.7 Детали фасада, подлежащие декоративно-защитной отделке без теплоизоляционного слоя, после подготовки и выравнивания основания выполняются согласно пп. 6.24—6.31. На неутепляемых поверхностях наружных стен протяженностью более 6 м рекомендуется усилить трещиностойкость фасадной отделки устройством базового, армированного сеткой защитного слоя согласно пп. 6.20—6.23.

Узлы сопряжения штукатурного слоя с СФТК по плоскости необходимо усилить с помощью переходного армирования базового штукатурного слоя (см. рис. приложения А) или выполнить устройство температурного деформационного шва.

6.8 Теплоизоляционные плиты крепят к несущему слою стены на клеевой состав и дополнительно фиксируют тарельчатыми дюбелями с распорными анкерами.

6.9 В сплошном теплоизоляционном слое предусматриваются температурные деформационные швы по осевым отметкам существующих деформационных швов здания и с интервалом 24 м (в слое теплоизоляции из минераловатных плит) или 36 м (в слое теплоизоляции из пенополистирола). На глухих торцах зданий в СФТК Ceresit WM следует предусматривать горизонтальные температурно-деформационные швы с шагом 15—20 м вне зависимости от наличия деформационных швов в строительном основании с обязательным контролем качества выполнения работ.

6.10 Для приклейки минераловатных плит рекомендуется использовать клеевой состав Ceresit CT 180 или штукатурно-клеевой состав Ceresit CT 190, Ceresit Thermo Universal, а пенополистирольных плит — клеевые составы Ceresit CT 83, Ceresit CT 84 или штукатурно-клеевой состав Ceresit CT 85, Ceresit Thermo Universal.

6.11 Клеевые составы Ceresit CT180*, CT 190*, CT 83, CT 85* и Ceresit Thermo Universal следует наносить на теплоизоляционную плиту полосой в форме «валика» (шириной около 6 см) по всему периметру с отступлением от краев на 2 — 3 см и дополнительно «куличами» на

* При пониженных температурах окружающей среды применяется материал с индексом «Зима».

остальную поверхность плиты, при этом площадь приклеенной поверхности плит должна составлять не менее 40 %. Клеевой состав Ceresit CT 84 следует наносить на теплоизоляционную плиту из пенополистирола полосой в форме «валика» (шириной 2 — 3 см) по всему периметру и дополнительно продольной полосой по центру плиты вдоль длинной стороны.

6.12 Допускается применение полиуретанового клея Ceresit CT 84 для крепления теплоизоляционного слоя из минеральной ваты и пенополистирола на зданиях пониженного уровня ответственности и малоэтажных жилых домах при высоте здания не более трех этажей.

6.13 Установку плит в проектное положение осуществляют с прижатием к поверхности несущей части стены и выравниванием в одну плоскость трамбовками. Образование излишков выступающего клея недопустимо.

6.14 Выравнивание по горизонтали первого (стартового) ряда теплоизоляционных плит может осуществляться с помощью цокольного профиля (изготовленного из алюминия, оцинкованной стали или ПВХ) толщиной 1—2 мм, который закрепляют к несущей части стены дюбелями, расположенными с шагом не более 300 мм.

6.15 При установке цокольных профилей необходимо оставлять зазор в стыке между ними 2—3 мм. Для выравнивания вдоль несущей части стены необходимо использовать соответствующие подкладочные шайбы из ПВХ, а для соединения профилей между собой — пластмассовые соединительные элементы.

6.16 После установки первого ряда теплоизоляционных плит на цокольный профиль зазор между поверхностью несущей части стены и профилем необходимо заполнить полиуретановой пеной.

6.17 Теплоизоляционные плиты устанавливают вплотную друг к другу. В случае если между ними образуются зазоры более 2 мм, их необходимо заполнить материалом используемого утеплителя.

6.18 Установку и наклеивание теплоизоляционных плит следует выполнять с перевязкой швов не менее 100 мм и устройством зубчатого защемления на внешних и внутренних углах стен.

6.19 Плиты теплоизоляционного материала, устанавливаемые в углах оконных и дверных проемов, должны быть цельными с вырезанными по месту фрагментами. Не допускается стыковать плиты на линиях углов оконных и дверных проемов. Стыки швов с примыкающими плитами должны находиться на расстоянии не менее 150 мм от угла проема.

6.20. Во внутреннем объеме неостекленных и остекленных лоджий и балконов для исключения переувлажнения теплоизоляции СФТК рекомендуется применять экструзионный пенополистирол XPS по ГОСТ 32310, предназначенный для СФТК (плотностью не более 33 кг/м³) либо блоки из пеностекла (предназначенные для отделки фасадов и приклеенные на клей Ceresit CT84), на высоту до 200 мм от верхней плоскости внешних поверхностей, выступающих за наружную стену перекрытий, при условии нанесения поверх теплоизоляционного слоя не менее 25 мм штукатурного слоя Ceresit CT29/CT24 по металлической сетке, закрепленной в основание.

6.21 Сверление отверстий и выборочную установку (над проемами, в угловых зонах) пластиковых дюбелей без распорного сердечника допускается производить в ходе монтажа теплоизоляционных плит. Установка в рабочее положение дюбелей с распорным сердечником должна выполняться после полного высыхания клеевого состава (технологический перерыв не менее 72 ч (2 ч для клеевого состава Ceresit CT 84) при температуре наружного воздуха 20 °C и относительной влажности 60 %). Перед установкой дюбелей выполняется шлифовка плит теплоизоляции при наличии неровностей в местах стыка.

Допускается наклеивание пенополистирольных плит без установки дюбелей на предварительно выровненных стенах зданий степени огнестойкости V высотой до 2-х этажей, при этом клей следует наносить на теплоизоляционную плиту сплошным слоем (площадь приклеенной поверхности плит — не менее 85 %).

6.22. Промежуток времени между установкой теплоизоляционных плит и устройством штукатурно-клеевого слоя не должен превышать 90 дней при отсутствии обильных осадков в указанный период. В случаях, если этот промежуток более продолжительный или имеется опасность выпадения частых осадков, необходимо организовать защиту поверхности плит пленочным материалом с последующим его удалением. Решение о применении плит после гарантийного срока хранения (после истечения срока 90 дней с момента монтажа на фасаде, если не была установлена защита поверхности) принимается после предварительной проверки их качества на соответствие требованиям СТО и подтверждения от производителя теплоизоляционного материала.

6.23 Расход анкеров с тарельчатым дюбелем на единицу площади фасада определяют расчетом согласно СП 20.13330 с учетом расчетного сопротивления анкера с тарельчатым дюбелем

Таблица 6.3

| Допускаемое вытягивающее усилие, кН, не менее | Зависимость минимального числа анкеров с тарельчатым дюбелем на 1 м ² стены от высоты, м, над уровнем отмостки здания | | | | | |
|---|--|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | ≤ 16 | | $> 16 \leq 40$ | | > 40 | |
| | средняя зона | краевая зона | средняя зона | краевая зона | средняя зона | краевая зона |
| Ceresit WM (плиты из минеральной ваты) | | | | | | |
| 0,15 | 5 | 6 | 6 | 10 | 8 | 12 |
| 0,20 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 10 |
| 0,25 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 |
| 0,50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Ceresit VWS (плиты из пенополистирола, комбинированная теплоизоляция) | | | | | | |
| 0,15 | 5 | 5 | 6 | 10 | 8 | 12 |
| 0,20 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 |
| 0,25 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 |
| 0,50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |

вытягивающему усилию из основания, ветрового региона и типа местности (методика расчета согласно СП293.1325800.2017) и принятой схемы механического крепления теплоизоляционного слоя (см. схема А3.3). На основании результатов контрольных испытаний несущей способности для соответствующего типа основания и должно быть не менее указанного в табл. 6.3, а на зданиях нормального и повышенного уровней ответственности количество анкеров с тарельчатым дюбелем на единицу площади фасада должно быть не менее 5 шт./м.

6.24 Внешние углы здания с укрепленной теплоизоляцией, а также углы дверных и оконных проемов должны быть усилены пластмассовыми уголками с вклеенной сеткой, которые устанавливают встык по отношению друг к другу с нахлестом сетки в месте стыка на 10 см.

6.25 В зоне углов дверных и оконных проемов предусматривается усиление армирующей сеткой размером 20×40 см, расположенной симметрично от угла по плоскости стены с наклоном под 45° (см. рис. приложения А).

6.26 Между базовым защитным слоем и элементами заполнения проемов (оконные блоки, двери) применяется профиль из ПВХ с уплотнительной лентой. Как вариант, предусматривается паз на всю толщину штукатурки, заполняемый уплотнительной лентой или полиуретановым герметиком.

6.27 При устройстве защитного слоя на поверхность теплоизоляции наносится полуторным kleевой состав Ceresit CT 85*, Ceresit Thermo Universal по плитам из пенополистирола с противопожарными рассечками из минераловатных плит в системе «Ceresit VWS» или Ceresit CT 190* и Ceresit Thermo Universal — по минераловатным плитам в системе «Ceresit WM», на котором фиксируется и втапливается полотно стеклосетки. Второе и последующие полотна стеклосетки устанавливают с напуском не менее 10 см на предыдущее.

6.28 В случае дополнительного выравнивания и финишной подготовки поверхности фасада под окраску применить цементную шпаклевку Ceresit CT225 спустя 14 суток после устройства kleевого армированного слоя.

6.29 После технологического перерыва не менее 72 ч, необходимого для высыхания kleевого состава, на поверхность защитного слоя наносят грунтовку Ceresit CT 16 или производят окраску с подготовкой.

6.30 После нанесения грунтовки необходимо выдержать технологический перерыв не менее 3 ч до нанесения декоративно-защитного слоя.

6.31 Основание под декоративную штукатурку или окраску должно соответствовать требованиям СП 71.13330.2017. Рекомендованный допуск по местным неровностям на плоскости составляет не более 2 мм на 2 м.

6.32 Выбор типа декоративно-защитного слоя Ceresit выполняется с учетом условий эксплуатации в соответствии с п. 5.5 и рекомендациями в технических описаниях на материалы. На

* При пониженных температурах окружающей среды применяется материал с индексом «Зима».

подготовленную поверхность армированного базового штукатурного слоя декоративная штукатурная смесь наносится механизированно или теркой слоем, соответствующим размеру зерна минерального наполнителя. В случае нанесения декоративных штукатурок на наклонные поверхности угол наклона должен составлять не менее 45°, а также исключено попадание влаги под финишную отделку.

6.33 Декоративную отделку следует выполнять при температуре воздуха и основания от +5 °C до +30 °C (от -10 °C до +20 °C для декоративных штукатурок Ceresit СТ 35 «Зима», СТ 137 «Зима») и относительной влажности воздуха не более 80 % в период выполнения работ и высыхания материала.

6.34 При выполнении работ следует избегать нанесения штукатурки на участки фасада, находящиеся под воздействием прямых солнечных лучей, ветра и дождя, для чего строительные леса следует закрывать ветрозащитной сеткой и/или пленкой.

6.35 Свеженанесенный декоративный штукатурный слой в течение трех суток следует защищать от прямого воздействия дождя и пересыхания под воздействием прямых солнечных лучей.

6.36 В случаях применения декоративных штукатурок, подлежащих окраске, окрашивание следует выполнять фасадными красками Ceresit СТ 42, СТ 44, СТ 48, СТ 54 после полного высыхания основания, согласно техническим описаниям и в соответствии с областью применения, указанной в п. 5.5 и таблице 6.1.

6.37 На высоту не менее 2,5 м от планировочной отметки и на участках фасада с предусмотренной плиточной облицовкой (узел А 3.4.) с размером элементов облицовки более 0,05 м² защитный слой должен выполняться толщиной от 7 до 10 мм с устройством двух слоев стеклосетки, причем для первого слоя рекомендуется использование усиленной (панцирной) стеклосетки плотностью 320 г/м² и дополнительным креплением (в случае плиточной облицовки) фасадными дюбелями в количестве не менее 2 шт./м² сквозь первый слой фасадной стеклосетки.

Облицовка СФТК плиткой на высоту более 5 м допускается с учетом дополнительных мер, направленных на повышение надежности и безопасности, при согласовании с органами пожарной охраны исходя из требований по пожарной безопасности зданий. Для зданий V степени огнестойкости, классов С2 и С3 конструктивной пожарной опасности согласование не является обязательным.

Суммарная масса 1 м² элементов плиточной облицовки не должна превышать 26 кг.

Максимально допустимая площадь элемента плиточной облицовки для системы с теплоизоляционным слоем из минераловатных плит составляет 0,1 м² (например, 30×30 см или 20×40 см).

Максимально допустимая площадь элемента плиточной облицовки для системы с теплоизоляционным слоем из пенополистирола составляет 0,24 м² (например, 40×60 см).

Ширина межплиточного шва устанавливается в зависимости от формата плитки и условий эксплуатации, но не менее 10 мм.

Приклейку плитки производят с помощью полимерцементных эластичных клеев для плитки Ceresit. Выбор подходящего типа клея производится с учетом характеристик материала в табл. 5.6 и в соответствии с областью применения, изложенной в технических описаниях на материалы. Клей наносят на основание и распределяют по поверхности зубчатыми шпателем или теркой. Зубцы должны иметь квадратную форму, а их размер выбирают в зависимости от формата плиток. Для повышения надежности крепления плиток необходимо применять комбинированный метод приклеивания. При этом методе клей при помощи гладкого шпателя дополнительно наносят на монтажную поверхность плиток ровным слоем толщиной 1 мм.

Для дополнительной защиты впитывающих облицовок от проникновения влаги и повышения водоотталкивающих свойств рекомендуется применять гидрофобизатор Ceresit СТ 13, а для межплиточных швов Ceresit СТ 10.

6.38 Отделку цоколя здания рекомендуется выполнять из материалов повышенной прочности и стойкости к истиранию, допускающих их очистку и мойку, например, плит из натурального или искусственного камня, керамической и стеклянной плитки (допустимая нагрузка от облицовки не более 40 кг/м²), мозаичной штукатурки Ceresit СТ 77 и декоративной штукатурки с гранитным заполнителем Ceresit СТ 710.

6.39 Парапеты, поясы, подоконники и т.п. должны иметь надежные отливы из оцинкованной стали, пластика, меди и др. аналогов. В конструкции отлива должны быть предусмотрены элементы (заглушки, отбортовка, герметизация примыканий, капельник), исключающие возможность проникновения атмосферной влаги в теплоизоляцию и/или штукатурный слой и обеспечивающие отвод атмосферной влаги от поверхности стены.

6.40 Все открытые поверхности стальных элементов, выходящих на фасад, должны быть защищены от коррозии металлизацией слоем толщиной 120 мкм или лакокрасочными покрытиями (пп. 2.40—2.45 по СП 28.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 2.03.11).

6.41 Необходимость устройства слоя пароизоляции с внутренней стороны наружных стен определяется теплотехническим расчетом по СП 50.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 23-02. При устройстве внутренней пароизоляции наружных стен проектом предусматриваются вентиляционные системы приточно-вытяжного типа в соответствии с расчетом по воздухообмену.

7 Требования к обеспечению пожарной безопасности фасадных систем с теплоизоляцией из пенополистирола «Ceresit VWS»

Требования пожарной безопасности, в том числе соответствие класса конструктивной пожарной опасности и класса пожарной опасности строительных конструкций зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков, изложены в Федеральном законе № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и рекомендациях ФГБУ НИИ Противопожарной обороны «Противопожарные требования при применении в строительстве систем фасадных теплоизоляционных композиционных с наружными защитно-декоративными штукатурными слоями» [17].

7.1 В соответствии с результатами испытаний системы наружной теплоизоляции фасадов зданий «Ceresit VWS» (Протоколы огневых испытаний № 11Ф-04, № 06Ф-08 М.: ЛПСИЭС ЦНИИСК, №715/ИЦ-13МООУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ») охарактеризованная в настоящем разделе система наружной теплоизоляции фасадов зданий «Ceresit VWS», смонтированная с внешней стороны наружных стен, относится к классу пожарной опасности К0 по ГОСТ 31251 при выполнении следующих условий:

- принципиальное конструктивное решение, представленное в настоящем стандарте, с обязательным учетом всех требований настоящей главы;

- наружные стены, выполненные с внешней стороны на толщину не менее 60 мм из кирпича, бетона, железобетона и других подобных негорючих материалов плотностью не менее 600 кг/м³, с плотной (без «пустошовки») заделкой негорючими материалами стыков (швов) между конструкциями и/или элементами конструкций наружных стен;

- загрунтованное (при необходимости) грунтовкой строительное основание с целью увеличения его прочности либо уменьшения его впитывающей способности;

- теплоизоляционный слой из пенополистирольных плит марки ППС 16Ф максимальной суммарной толщиной не более 250 мм, отвечающих требованиям, приведенным в главе 5, и пригодность которых подтверждена действующей разрешительной документацией;

- противопожарные рассечки и окантовки оконных (дверных, вентиляционных и др.) проемов — из негорючих фасадных минераловатных плит, отвечающих требованиям, приведенным в главе 5, и пригодность которых подтверждена действующей разрешительной документацией (горизонтальные рассечки следует устанавливать на каждом этаже, в уровне верхних откосов/обрезов проемов (оконных, витражных, дверных, вентиляционных и др., в том числе открытых и остекленных проемов лоджий, галерей и пр.), вплотную к этим откосам/обрезам, по всей длине фасада здания; допускается устанавливать эти рассечки дискретно (прерывисто) по горизонтали при расстоянии между смежными по горизонтали проемами более 1,5 м (см. обязательные требования п. 3 настоящей главы); по всем другим сторонам проемов, вдоль всей их длины, следует устанавливать окантовки из минераловатных плит; кроме того, должны устанавливаться «концевые» рассечки вдоль нижнего и верхнего торцов системы на всю длину фасада здания; высота поперечного сечения рассечек и окантовок должна составлять не менее 150 мм, толщина их поперечного сечения должна соответствовать общей толщине теплоизоляционного слоя в системе; при выполнении противопожарных рассечек и окантовок должно быть обеспечено плотное, без зазоров в свету, примыкание друг к другу торцов смежных по длине элементов противопожарных рассечек и окантовок из негорючих минераловатных плит; применение для рассечек и окантовок стекловолокнистых плит не допускается);

- приклеивание плит пенополистирольного утеплителя к строительному основанию — клеевым составом Ceresit CT 84 на полиуретановой основе;

- приклеивание минераловатных плит рассечек, окантовок к строительному основанию — клеевым/шпатлевочным составом Ceresit CT 85 на «минеральной» основе (по всей площади их поверхности, обращенной к строительному основанию, без пропусков и воздушных зазоров);

- дополнительное крепление к строительному основанию пенополистирольных и минера-

ловатных плит дюбелями тарельчатыми, отвечающими требованиям, приведенным в главе 5, и пригодность которых подтверждена действующей разрешительной документацией;

- многослойную декоративно-защитную штукатурку поверх комбинированного теплоизоляционного слоя, выполняемую из системных продуктов Ceresit: штукатурно-клеевого состава СТ 85 — организация базового (армированного) слоя штукатурки; грунтовки СТ 16 — организация тонкого промежуточного слоя поверх базового слоя штукатурки системы перед нанесением декоративного (отделочного) слоя штукатурки; штукатурного состава СТ 35 или СТ 174 — организация внешнего (отделочного/финишного) слоя штукатурки; фасадной краски (при необходимости) СТ 54 — тонкослойная покраска наружной поверхности многослойной декоративно-защитной штукатурки [суммарная толщина наружной декоративно-защитной штукатурки (базового и отделочного слоев) в системе не менее 5,5 мм на основной плоскости фасада и на откосах проемов, в том числе толщина базового слоя штукатурки должна быть не менее 3 мм];

- щелочестойкую сетку из стекловолокна с полимерной пропиткой и перевивочным плетением, отвечающую требованиям, приведенным в главе 5, и пригодность которой подтверждена действующей разрешительной документацией, для армирования базового слоя штукатурки системы;

- перфорированные ПВХ-уголки обрамления с встроенной щелочестойкой стеклосеткой, отвечающей требованиям, приведенным в главе 5, и пригодность которой подтверждена действующей разрешительной документацией, — для усиления внешних углов проемов в системе, равных 90°;

- швы или русты в виде канавок устраивают в основном слое теплоизоляции, если их глубина не превышает 1/7 толщины теплоизоляции, площадь сечения менее 10 см, а общая площадь не превышает 0,03 м на 1 м утепляемой поверхности фасада. В противном случае формирование рустов ведут за счет установки дополнительного слоя теплоизоляции;

- технологические операции, используемые при монтаже системы теплоизоляции «Ceresit VWS», включая способ и схему нанесения клеевого состава Ceresit СТ 84 на плиты пенополистирольного утеплителя, должны соответствовать требованиям, изложенным в «Инструкции по монтажу систем наружной теплоизоляции «Ceresit» — приложение Б настоящего стандарта.

7.2 При использовании в рассматриваемой системе «Ceresit VWS» наружной теплоизоляции фасадов зданий:

- клеевого состава Ceresit СТ 83 на «минеральной» основе — для приклеивания теплоизоляционных плит к строительному основанию и клеевого состава Ceresit Thermo Universal на минеральной основе и/или штукатурно-клеевого состава Ceresit СТ 85 на «минеральной» основе — для приклеивания плит из пенополистирола к строительному основанию взамен указанного в п. 7.1 клеевого состава Ceresit СТ 84 на полиуретановой основе;

- и/или клеевого состава Ceresit СТ 83 на «минеральной» основе и Ceresit Thermo Universal — для приклеивания минераловатных плит рассечек и окантовок к строительному основанию взамен указанного в п. 7.1 штукатурно-клеевого состава Ceresit СТ 85;

- штукатурных составов Ceresit на «минеральной» основе — для выполнения наружного отделочного слоя штукатурки системы взамен указанного в п. 7.1 состава Ceresit СТ 35;

- штукатурных составов Ceresit на «полимерной» основе — для выполнения наружного отделочного слоя штукатурки системы взамен указанного в п. 7.1 состава Ceresit СТ 174;

- фасадных красок «Ceresit» для окрашивания наружной поверхности отделочного слоя штукатурки системы;

- деформационных элементов в термодинамических швах; тонкопрофильных уплотнительных элементов для уплотнения зазоров в местах примыкания системы к блокам заполнения проемов, к сливам и т.п.; цокольных профилей для опирания минераловатных плит рассечки в уровне нижнего торца системы;

- обязательном сохранении неизменным оговоренных в пп. 7.1 и 7.2 прочих используемых в системе основных материалов, изделий, а также принципиальных конструктивных решений, представленных в настоящем стандарте организации и дополнительно оговоренных в настоящей главе;

вышеуказанные наружные стены со смонтированной на них системой «Ceresit VWS», равно как и сама эта система, смонтированная на вышеуказанных стенах, также относятся к классу пожарной опасности К0 по ГОСТ 31251.

7.3 С позиций пожарной безопасности областью применения рассматриваемых конструкций выше охарактеризованных наружных стен со смонтированной на них фасадной системой «Ceresit VWS», равно как и самой этой системы, охарактеризованной в пп. 7.1 и 7.2, являются здания и сооружения всех степеней огнестойкости, всех классов конструктивной и функцио-

нальной опасности, за исключением класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, школ и внешкольных учебных заведений класса Ф4.1 (по 123-ФЗ, СНиП 21-01). При этом должны соблюдаться следующие дополнительные требования:

- площадь и толщина пустот (воздушных зазоров) в СФТК между основанием (наружной стеной) и теплоизоляционным слоем должны быть не более 1,5 м² и не более 30 мм соответственно. Сквозные зазоры между рассечками/окантовками из негорючих минераловатных плит и строительным основанием, а также в стыках смежных плит рассечек/окантовок друг с другом не допускаются;

- участки наружных стен по периметру всех эвакуационных выходов из здания следует выполнять на расстоянии не менее 1 м от каждого откоса такого выхода с применением в качестве теплоизоляции вышеуказанных в пп. 7.1 и 7.2 негорючих минераловатных плит;

- участки стен в пределах воздушных переходов, ведущих в незадымляемые лестничные клетки типа Н1, в пределах лоджий и остекленных балконов здания следует выполнять с применением в качестве теплоизоляции вышеуказанных в пп. 7.1 и 7.2 негорючих минераловатных плит либо плит из пенополистирола марки ППС 16Ф при условии защиты последнего цементно-песчаной штукатуркой толщиной не менее 20 мм по стальной сетке, с креплением сетки стальными закладными деталями непосредственно к строительному основанию;

- при ширине более 2,4 м простенка (участка) между оконным (дверным, витражным и др.) проемом этажа и расположенной сбоку от него вершиной внутреннего вертикального угла здания (включая внутренние углы, образуемые наружными стенами и внешней стороной ограждения лоджий, балконов и т.п.) длина горизонтального выпуска поэтажной рассечки от проема в сторону вершины этого угла должна составлять не менее 0,75 м. При этом непосредственно от вершины внутреннего угла в сторону такого проема в этом же высотном уровне должна быть одновременно установлена рассечка длиной не менее 1,5 м.

- при ширине 1,5–2,4 м простенка между оконным (дверным, витражным и др.) проемом и расположенной сбоку от него вершиной внутреннего вертикального угла здания (включая внутренние углы, образуемые наружными стенами и внешней стороной ограждения лоджий/балконов и т.п.) следует выполнять горизонтальный выпуск поэтажной рассечки на все расстояние от проема до вершины угла;

- участки стен, образующие внутренние¹ вертикальные углы здания (включая внутренние углы, образуемые стенами и внешней стороной ограждения лоджий/балконов), при наличии в одной из них оконных проемов (дверных проемов балконов, мусоросборников, трансформаторных и т.п.), расположенных на расстоянии 1,5 м и менее от этого угла, следует выполнять: от внутреннего угла в направлении стены с указанным проемом — на расстоянии не менее 1,5 м и на всю высоту здания и от внутреннего угла в направлении противоположной стены — на расстоянии не менее 1,0 м и на всю высоту здания с применением в качестве теплоизоляции вышеуказанных в пп. 7.1 и 7.2 негорючих минераловатных плит (см. схему 7.1);

- участки стен, образующие внутренние вертикальные углы здания (включая внутренние углы, образуемые стенами и ограждением лоджий/балконов), при наличии в каждой из них оконных проемов (дверных проемов балконов, мусоросборников, трансформаторных), расположенных на расстоянии 1,5 м и менее от этого угла, следует выполнять на расстояние не менее 1,5 м в обе стороны от внутреннего угла и на всю высоту здания с применением в качестве теплоизоляции вышеуказанных в пп. 7.1 и 7.2 негорючих минераловатных плит;

- при расстоянии от внутреннего угла до ближайшего вертикального откоса проема более 1,5 м утепление наружных стен следует выполнять в соответствии со стандартным техническим решением, представленным в настоящем стандарте;

- систему теплоизоляции следует всегда начинать на нижней и заканчивать на верхней отметках ее применения сплошной «концевой» рассечкой из вышеуказанных негорючих минераловатных плит по всему периметру здания (см. схему 7.3); высота поперечного сечения рассечек должна быть не менее 150 мм; в разновысоких зданиях вышеуказанные «концевые» рассечки следует устанавливать в уровнях нижней и верхней отметок применения системы теплоизоляции на фасаде конкретной секции здания, по всей длине фасада секции, а также в уровне нижнего торца системы теплоизоляции вышележащей секции над кровлей нижележащей секции, по всей длине их примыкания;

¹ Внутренний угол, рассматриваемый в данной главе, составляет 135° и менее // Разъяснение ЛПСИЭС ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко.

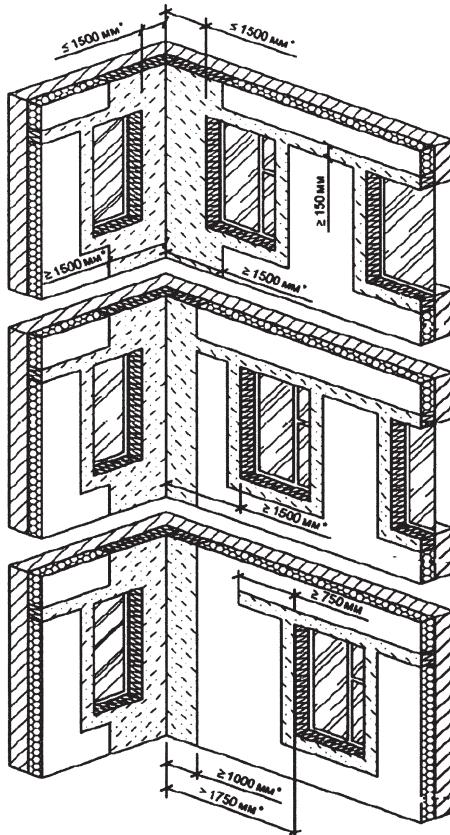


Схема 7.1 — Размещение теплоизоляционных плит в зоне внутреннего угла при наличии проемов

- по вертикальным границам между секциями здания, но не реже чем через каждые 30 м ширины фасада, в СФТК следует выполнять вертикальные рассечки из негорючих минераловатных плит. Рассечки устанавливают на всю высоту СФТК. Ширина рассечки должна составлять не менее 1 м, толщиной не менее толщины основного теплоизоляционного слоя из пенополистирола. При совпадении месторасположения вертикальной рассечки с любым из участков с минераловатным утеплителем в проекции пожарной лестницы или внутреннего вертикального угла, установка вертикальной рассечки не требуется;

- концевые рассечки из негорючих (группа НГ) минераловатных плит устанавливают по всей длине верхнего и нижнего контуров СФТК на наружных стенах здания, а также по всей длине незамкнутых (без последовательного кольцевого перехода на смежные стены) боковых контуров СФТК. Выполнение концевых рассечек прерывистыми по длине не допускается. В разновысоких зданиях концевые рассечки должны быть установлены по указанным контурам СФТК на каждой высотной секции;

- при применении системы теплоизоляции от уровня отмостки здания допускается устанавливать (поднимать над нижним торцом системы) нижнюю «концевую» рассечку из негорючих минераловатных плит, приподняв ее нижнюю горизонтальную грань на высоту не более 0,6 м. В этом случае в качестве теплоизоляционного слоя СФТК на высоту от планировочной отметки уровня земли до нижнего торца такой условно концевой рассечки допускается применять ППС с суммарной толщиной не более 200 мм или плиты из экструдированного пенополистирола суммарной толщиной не более 150 мм;

- «промежуточные» (поэтажные) по высоте здания горизонтальные рассечки из негорючих минераловатных плит следует устанавливать по всему периметру фасада здания в уровне верхних откосов оконных (дверных и др.) проемов, на каждом этаже здания;

- при расстоянии между смежными проемами этажа, а также между углом здания и ближайшим проемом более 1,5 м «промежуточные» поэтажные рассечки из вышеуказанных негорючих минераловатных плит допускается выполнять в пределах этих участков, за исключением 1-го этажа здания, дискретными, продлевая за пределы проема на расстояние не менее 0,75 м в сторону соответствующего бокового простенка;

- на «глухих» (без проемов) стенах здания «промежуточные» поэтажные рассечки из негорючих минераловатных плит, за исключением располагаемой на высоте 2,5—3 м от нижней отметки применения системы на этих участках, допускается не устанавливать (см. схему 7.3) при условии, что расстояние до ближайшего здания составляет не менее 16 м; в противном случае поэтажные рассечки следует устанавливать на каждом этаже здания, а при расстоянии до ближайшего здания менее 8 м выполнять теплоизоляционный слой из негорючих (группа НГ) МВП. Поэтажные рассечки в общем случае следует устанавливать на всю ширину глухой стены. Установка на глухих стенах в СФТК концевых рассечек обязательна;

- при наличии в здании участков с разновысокой кровлей последнюю следует выполнять по всему контуру сопряжения с примыкающей к ней сверху системой теплоизоляции, в том числе и на «глухих» (без проемов) участках фасада, в соответствии с п. 2.11 СНиП II-26-76* «Кровля» (как «эксплуатируемая») на расстояние не менее 2 м от границы их сопряжения; в противном случае, а также в случае примыкания системы теплоизоляции к «неэксплуатируемой» кровле (участку кровли) нижерасположенного смежного здания в качестве теплоизоляции в системе на высоту не менее 3,5 м от границы их сопряжения, по всей ее длине, следует использовать вышеуказанные негорючие минераловатные плиты;

- теплоизоляцию парапетов зданий со стороны кровли следует выполнять с применением в качестве теплоизоляции вышеуказанных негорючих минераловатных плит; допускается выполнять теплоизоляцию парапетов зданий со стороны кровли с применением вышеуказанных пенополистирольных плит в случаях, если примыкающая к парапету кровля выполнена как «эксплуатируемая» в соответствии с п. 2.11 СНиП II-26-76* «Кровля» по всему контуру сопряжения с парапетом на расстоянии не менее 2 м от границы их сопряжения;

- теплоизоляцию снизу (при необходимости) наружных поверхностей перекрытий зданий следует, как правило, выполнять с применением вышеуказанных негорючих минераловатных плит; допускается выполнять такого рода теплоизоляцию перекрытий с применением вышеуказанных пенополистирольных плит в случае, если расстояние между верхним обрезом ближайшего к перекрытию снизу нижерасположенного оконного (дверного и др.) проема составляет не менее 3,5 м либо если проемы под этим перекрытием отсутствуют, а расстояние от него до отмостки здания составляет не менее 6 м; теплоизоляция ограждающих конструкций «въездов-выездов» во встроенные-пристроенные автостоянки с применением в системе пенополистирольных плит не допускается;

- участки стен в пределах всей высоты проекции пожарной лестницы, наружной маршевой лестницы и не менее 0,5 м в каждую боковую сторону, считая от соответствующего края этих лестниц, следует выполнять с применением в качестве утеплителя вышеуказанных негорючих минераловатных плит;

- по вертикальным границам между секциями здания, но не реже чем через каждые 30 м ширины фасада, в СФТК следует выполнять вертикальные рассечки из негорючих (группа НГ) минераловатных плит. Рассечки устанавливают на всю высоту СФТК. Ширина рассечки должна составлять не менее 1 м, толщина должна быть не менее толщины примыкающего к нему по бокам теплоизоляционного слоя на основе пенополистирола. При совпадении месторасположения вертикальной рассечки с любым из участков, где выполнены участки фасада с минераловатным утеплителем, установка вертикальной рассечки не требуется;

- по всему контуру сопряжения рассматриваемой системы теплоизоляции с другой фасадной системой теплоизоляции (отделки, облицовки) следует устанавливать рассечки из вышеуказанных негорючих минераловатных плит с высотой поперечного сечения не менее 0,15 м, на всю толщину сечения рассматриваемой системы (см. схему 7.2); в качестве теплоизоляционного слоя в СФТК в местах организации деформационных швов на ширину не менее чем по 0,15 м непосредственно по обе боковые стороны от шва вдоль всей его длины следует применять негорючие минераловатные плиты;

- на высоту не менее 2,5 м от уровня отмостки здания рекомендуется выполнять штукатурку системы в антивандальном исполнении (с увеличенной толщиной базового слоя, усиленным армированием);

- не допускается выполнение из ППС 16Ф теплоизоляционного слоя сквозных проездов и проходов (арки) и въездов-выездов во встроенно-пристроенные стоянки автомобилей.

7.4 Вышеуказанные класс пожарной опасности и область применения рассматриваемых конструкций с позиций обеспечения пожарной безопасности действительны для зданий, соответствующих требованиям пп. 4.2, 4.4 и 5.3 ГОСТ 31251, а именно:

Обозначения:

-  — теплоизоляция из пенополистирольных плит
-  — теплоизоляция из минераловатных плит
-  — примыкающая система теплоизоляции, отделка, облицовка фасада

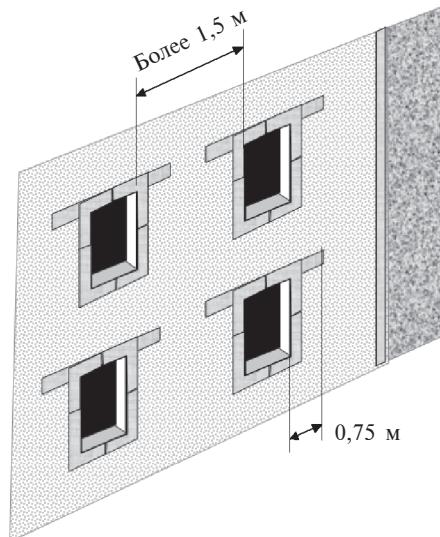
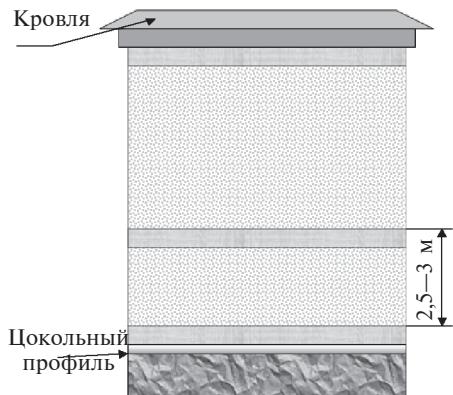


Схема 7.2 — Размещение противопожарных рассечек вокруг проемов и в зоне примыкания

- расстояние между верхом оконного (дверного) проема и подоконником оконного проема вышележащего этажа должно составлять не менее 1,2 м;
- величина пожарной нагрузки в помещениях с проемами не должна превышать 700 МДж/м²;
- «условная продолжительность» пожара не должна превышать 35 мин;
- наружные стены зданий, на которые монтируется фасадная система, должны быть выполнены с внешней стороны на толщину не менее 60 мм из кирпича, бетона, железобетона и других подобных негорючих материалов плотностью не менее 600 кг/м³, с плотной (без «пустоточки») заделкой негорючими материалами стыков (швов) между конструкциями и/или элементами конструкций наружных стен, не считая деформационных швов и монтажного уплотнения оконных (дверных) блоков;
- высотность (этажность) самих зданий не превышает установленную действующим законодательством;
- сами здания соответствуют требованиям действующего законодательства в части обеспечения безопасности людей при пожаре;
- класс пожарной опасности К0 действителен только для случаев монтажа системы либо в вертикальном положении, либо с уклоном по высоте (в направлении от ниже- к вышерасположенной высотной отметке) не более 45° в сторону внутреннего объема здания. Для классификации по пожарной опасности наружных стен зданий со смонтированными на них фасадными системами с уклоном по высоте в противоположную сторону требуется их испытание с проектным либо предельным уклоном.

7.5 Наибольшая высота применения рассматриваемой фасадной системы для зданий различного функционального назначения, классов конструктивной пожарной опасности устанавливается в зависимости от класса пожарной опасности системы (К0) и приведена в таблице 4.1 настоящего стандарта.

*Обозначения:*

-  — теплоизоляция из пенополистирольных плит
-  — теплоизоляция из минераловатных плит
-  — облицовка цоколя здания

Схема 7.3 — Размещение теплоизоляционных плит на «глухих» стенах здания

7.6 Решение о возможности применения с позиций обеспечения пожарной безопасности рассматриваемой фасадной системы теплоизоляции «Ceresit VWS» на зданиях, не отвечающих требованиям п. 7.4, и для зданий сложной архитектурной формы, в том числе с наличием архитектурных элементов отделки фасадов, а также устройство навесного или встроенного оборудования, коммуникаций и др. принимается в установленном порядке в соответствии с п. 1.6 СНиП 21-01 при представлении проекта привязки системы к конкретному объекту, прошедшего экспертизу, аккредитованной на данный вид деятельности организацией.

7.7 Отступления от представленных в настоящем стандарте технических решений фасадной системы «Ceresit VWS», возможность замены системных материалов и изделий на другие (за исключением уже оговоренной в пп. 7.1 и 7.2 настоящего СТО) предварительно должны быть согласованы уполномоченной организацией в установленном порядке.

7.8 Независимо от степени огнестойкости, класса конструктивной и функциональной пожарной опасности здания площадь пенополистирола, временно не защищенного штукатурным слоем в процессе производства работ по теплоизоляции фасадов зданий в системе «Ceresit VWS», не должна превышать соответственно 190 м², причем высота этой площади не должна превышать 12 м. Допускается выполнять монтаж системы теплоизоляции одновременно на нескольких участках фасада здания при условии, что на каждом участке площадь временно незащищенного пенополистирола не превысит указанных размеров, а между участками будут обеспечены разрывы не менее 2,6 м по горизонтали и не менее 5 м по вертикали.

7.9 При монтаже фасадной системы, информационного, осветительного и др. оборудования, проведении ремонтных и других видов работ необходимо исключить попадание открытого пламени, искр, горящих, глеющихся и нагретых до высоких температур частиц на поверхность элементов системы, а также нагрев последних выше допустимых (паспортных) температур их эксплуатации. При монтаже системы и выполнении вышеуказанных и подобных им работ необходимо соблюдать требования противопожарной безопасности независимо от степени огнестойкости, класса конструктивной и функциональной пожарной опасности здания.

7.10 Работы по монтажу системы наружной теплоизоляции стен зданий по технологии системы «Ceresit VWS» должны выполняться в соответствии с положениями настоящего стандарта строительными организациями, имеющими допуск на данный вид строительной деятельности, специалисты которых прошли соответствующее обучение в ООО «Хенкель Рус» или уполномоченных организациях.

7.11 При несоблюдении любого из требований пп. 7.1, 7.2, 7.4 и 7.7 наружные стены со смонтированной на них системой «Ceresit VWS», равно как и сама эта система, относятся к классу пожарной опасности К3 по ГОСТ 31251. В этом случае, а также при несоблюдении требований пп. 7.3, 7.6, 7.7 и 7.10 областью применения (с позиций пожарной безопасности) этих конструкций до момента получения результатов огневых испытаний, учитывающих такие отступления, являются здания и сооружения V степени огнестойкости, класса С3 конструктивной пожарной опасности, за исключением во всех случаях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, школ и внешкольных учебных заведений класса Ф4.1 (по СНиП 21-01).

7.12 Для зданий V степени огнестойкости, класса С3 конструктивной пожарной опасности соблюдение требований пп. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6 и 7.7 настоящего СТО с позиций пожарной безопасности не является обязательным.

При соблюдении требований и положений настоящей главы дополнительного согласования области применения и особенностей привязки СФТК «Ceresit VWS» на фасадах зданий не требуется, если нет специальных указаний.

8 Перечень использованных документов и материалов

При разработке настоящего стандарта организации кроме нормативной документации, перечисленной в главе 2 «Нормативные ссылки», использовались следующие документы и материалы:

1. Сборник технических описаний материалов торговой марки «Ceresit». Издание 2022 г.
2. Письмо центра противопожарных исследований ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко о результатах огневых испытаний по ГОСТ 31251—2008 системы «Ceresit VWS» № 5-002/2 от 14.06.2012.
3. Протокол огневых испытаний по ГОСТ 31251—2008 системы «CERESIT VWS» наружной теплоизоляции фасадов зданий. Отчет об испытании № 715/ИЦ-13МООУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ», 2013 г.

4. Протокол огневых испытаний по ГОСТ 31251—2008 системы «CERESIT WM» наружной теплоизоляции фасадов зданий. Отчет об испытаниях № 806/ИЦ-15 от 13.08.15. МООУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ», 2015 г.

5. Протокол испытаний по ГОСТ 31251—2008 системы наружной теплоизоляции стен зданий с отделочным слоем из тонкослойной CERESIT № ПИ-176/06-2019.: ИЦ «СЗРЦ ТЕСТ» ООО «СЗРЦ ПБ».

6. Протокол огневых испытаний по ГОСТ 31251—2008 № 53 ск/и/по — 2019 ИЦ «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость» от 11.11.2019 г.

7. Протокол испытаний по ГОСТ 31251—2008 № 05 ск/и/по — 2020 ИЦ «Огнестойкость» АО «ЦСИ «Огнестойкость» от 05.02.20.

8. Сертификат Соответствия НСОПБ.РУ.ЭО.ПР.086.Н.00478; 2021 ИЦ «Огнестойкость» АО «ЦСИ «Огнестойкость» от 11.06.21.

9. Техническое заключение по № 10 тз/ск — 2020 АО «ЦСИ «Огнестойкость» от 10.04.20.

10. Техническое заключение № 41 тз/ск-2021 ИЦ «Огнестойкость» АО «ЦСИ «Огнестойкость» от 30.12.21.

11. ETAG 004 «External Thermal Insulation Composite Systems with Rendering».

12. EN 1603 «Thermal insulating products for building applications — Determination of dimension and shape stability under constant normal laboratory conditions».

13. EN 1604 «Thermal insulating products for building applications — Determination of dimensional stability under specified temperature and humidity conditions».

14. Государственное заключение по долговечности СФТК «Ceresit» по результатам «Исследования совместной работы теплоизоляционных и отделочных материалов в лабораторных и натуральных условиях на домах с утепленными фасадами жилых, промышленных и общественных зданий», ГУП «НИИМосстрой», 2012 г.

15. Экспертное заключение № 22/61 от 19.01.2015 г. по результатам климатических испытаний СФТК Ceresit «Зима» на соответствие требованиям ГОСТ Р 55943—2014 «Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Метод определения и оценки устойчивости к климатическим воздействиям». НИИСФ РААСН

16. Экспертное заключение № 61-030 от 24.04.20. по результатам комплексных климатических испытаний систем фасадных теплоизоляционных композиционных с наружными штукатурными слоями (СФТК) Ceresit VWS и Ceresit WM на соответствие требованиям ГОСТ 55943—2018. НИИСФ РААСН.

17. Рекомендации «Противопожарные требования при применении в строительстве систем фасадных теплоизоляционных композиционных с наружными защитно-декоративными штукатурными слоями». ФГБУ НИИ Противопожарной обороны. Москва, 2014 год.

Приложение А
Рабочие чертежи узлов


В приложении приведены основные узлы Альбома технических решений для массового применения в строительстве М24.37/2010 «Фасадные теплоизоляционные композиционные системы с тонким штукатурным слоем. Новое строительство и реконструкция».

| | |
|---|----|
| Р а з д е л А.1 Стены с теплоизоляцией из пенополистирола | 34 |
| A.1.1 Схема привязки узлов системы фасадной теплоизоляционной (СФТК) «Ceresit VWS» | 34 |
| A.1.2 Конструктивное решение цоколя СФТК (вариант с дренажем) | 35 |
| A.1.3 Конструктивное решение цоколя СФТК (вариант с поверхностным сбросом дождевой воды) | 36 |
| A.1.4 Конструктивное решение цоколя СФТК (узлы сопряжений) | 37 |
| A.1.5 Примыкание СФТК «Ceresit VWS» к оконному блоку (вертикальный разрез) | 38 |
| A.1.6 Примыкание СФТК «Ceresit VWS» к оконному блоку (горизонтальный разрез) | 39 |
| A.1.7 Примыкание СФТК «Ceresit VWS» к оконному блоку с «четвертью» (горизонтальный разрез) | 40 |
| A.1.8 Примыкание СФТК «Ceresit VWS» к парапету кровли (вертикальный разрез) | 41 |
| A.1.9 Примыкание СФТК «Ceresit VWS» к скатной кровле (вертикальный разрез) | 42 |
| A.1.10 Устройство деформационного шва в СФТК | 43 |
| A.1.11 Устройство противопожарной отделки стен лоджий (балконов) с теплоизоляцией из пенополистирола | 44 |
| Р а з д е л А.2 Стены с теплоизоляцией из минераловатных плит | 45 |
| A.2.1 Схема привязки узлов системы фасадной теплоизоляционной (СФТК) «Ceresit WM» | 45 |
| A.2.2 Конструктивное решение цоколя СФТК (вариант с дренажем) | 46 |
| A.2.3 Конструктивное решение цоколя СФТК (вариант с поверхностным сбросом дождевой воды) | 47 |
| A.2.4 Конструктивное решение цоколя СФТК (узлы сопряжений) | 48 |
| A.2.5 Примыкание СФТК «Ceresit WM» к оконному блоку (вертикальный разрез) | 49 |
| A.2.6 Примыкание СФТК «Ceresit WM» к оконному блоку (горизонтальный разрез) | 50 |
| A.2.7 Примыкание СФТК «Ceresit WM» к оконному блоку с «четвертью» (горизонтальный разрез) | 51 |
| A.2.8 Примыкание СФТК «Ceresit WM» к парапету кровли (вертикальный разрез) | 52 |
| A.2.9 Примыкание СФТК «Ceresit WM» к скатной кровле (вертикальный разрез) | 53 |
| A.2.10 Устройство деформационного шва в СФТК | 54 |
| A.2.11 Узел сопряжения СФТК с плитой перекрытия балкона, лоджии террасы (вертикальный разрез) | 55 |
| A.2.12 Узел сопряжения СФТК с плитой перекрытия балкона, лоджии, террасы | 56 |
| Р а з д е л А.3 Типовые узлы | 57 |
| A.3.1 Типовой узел конструктивного решения СФТК | 57 |
| A.3.2 Типовой узел конструктивного решения СФТК в угловых зонах | 58 |
| A.3.3 Схема установки тарельчатых дюбелей в теплоизоляционном слое | 59 |
| A.3.4 Устройство плиточной облицовки по плоскости СФТК (вертикальный разрез) | 60 |
| A.3.5 Устройство плиточной облицовки в угловых зонах СФТК (горизонтальный разрез) | 61 |
| A.3.6 Примыкание утепляемого цоколя с плиточной облицовкой к системе СФТК | 62 |
| A.3.7 Утепление цокольной зоны с применением плитного пеностекла | 63 |
| A.3.8 Устройство примыканий СФТК по плоскости с вентилируемым фасадом с однослойной стеной | 64 |
| A.3.9 Сопряжение СФТК и вентилируемого фасада (горизонтальный разрез) | 65 |
| A.3.10 Примыкание СФТК к НФС (сверху) | 66 |
| A.3.11 Примыкание системы СФТК к НФС в районе цоколя (снизу) | 67 |
| A.3.12 Установка навесных элементов фасада (вывески, кронштейны, маркизы) на энергосберегающие анкеры с терморазрывом | 68 |
| A.3.13 Установка навесных элементов различного назначения на универсальный комбинированный анкер | 69 |
| A.3.14 Узел примыкания СФТК к закладным деталям и коммуникациям | 70 |
| A.3.15 Узел примыкания СФТК к фасадной разводке магистрального газопровода | 71 |
| A.3.16 Устройство архитектурных элементов фасада | 72 |
| A.3.17 Армирование примыкающих декоративных элементов различных толщин (горизонтальный разрез) | 73 |

| | |
|--|-----------|
| A.3.18 Конструктивное решение крепления двухслойной теплоизоляции толщиной более 200 мм | 74 |
| A.3.19 Конструктивное решение крепления двухслойной теплоизоляции при выравнивании основания | 75 |
| Р а з д е л А.4 Изделия комплектующие | 76 |
| A.4.1 Принципиальные схемы дюбелей для крепления теплоизоляции | 76 |
| A.4.2 Принципиальные схемы анкеров для крепления навесных элементов..... | 77 |
| A.4.3 Конструкции сливов | 78 |
| A.4.4 Конструкции профильных элементов фасадной системы | 79 |


Раздел А.1 Стены с теплоизоляцией из пенополистирола

А.1.1 Схема привязки узлов системы фасадной теплоизоляционной (СФТК) «Ceresit VWS»

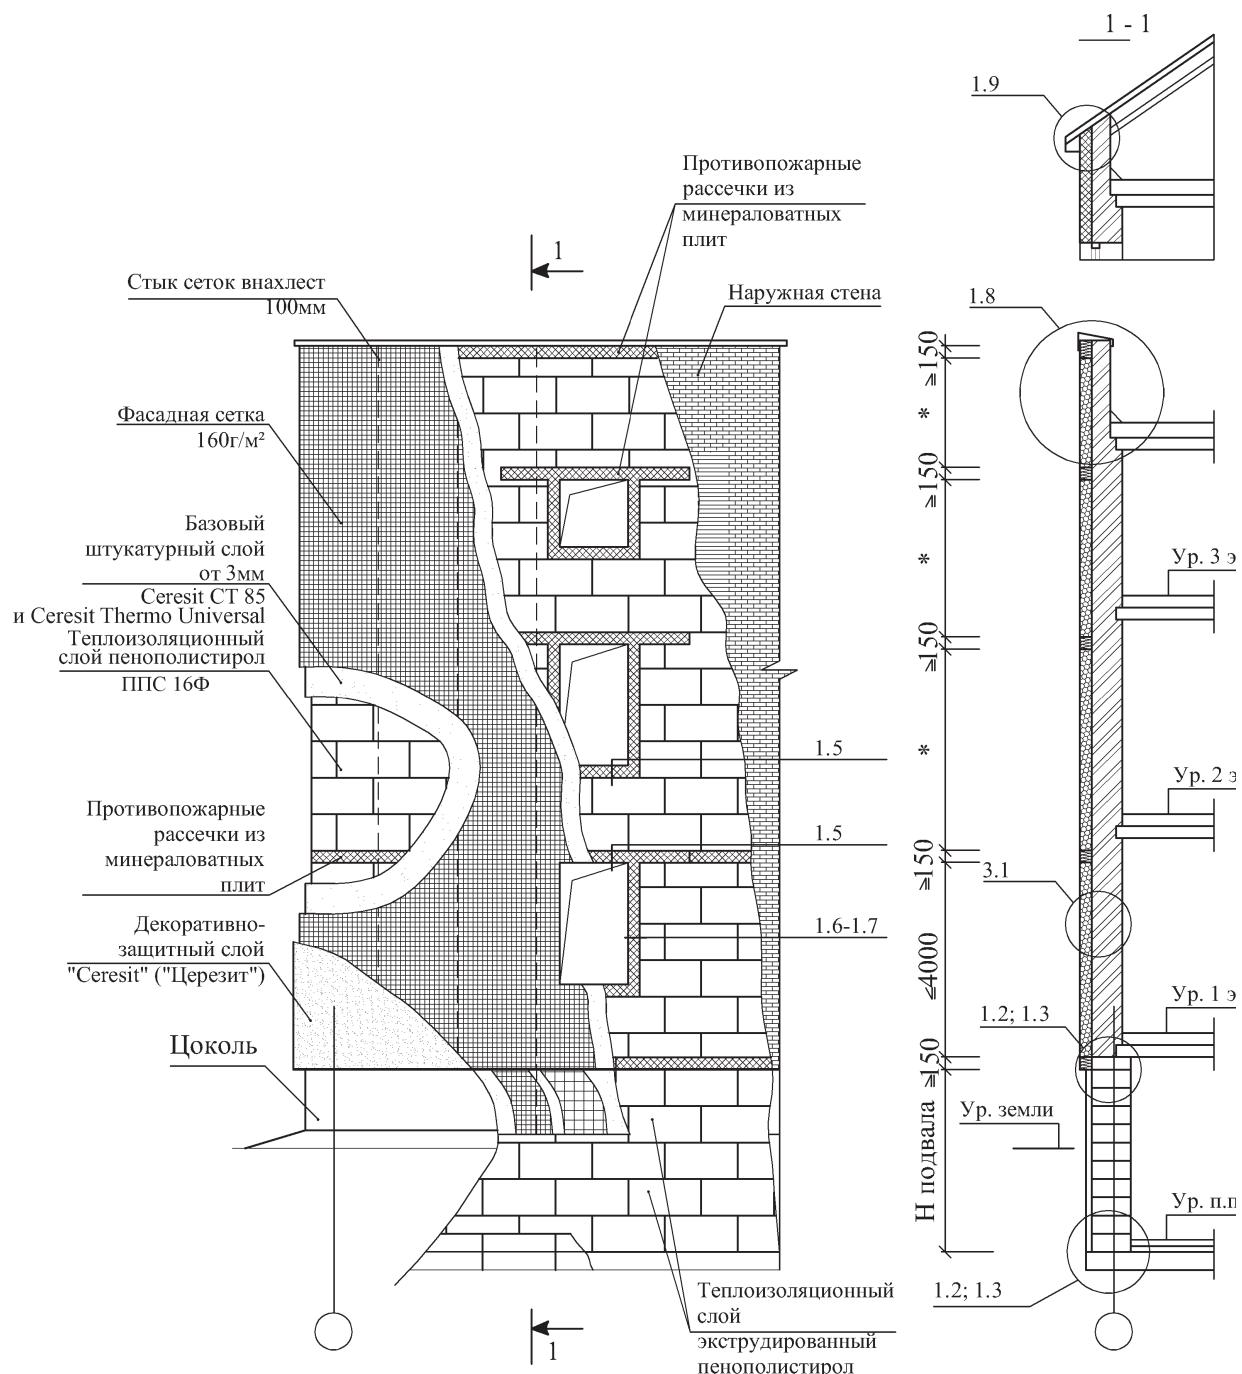


П р и м е ч а н и е — Схему установки тарельчатых дюбелей в теплоизоляционном слое см. 3.3.



A.1.2 Конструктивное решение цоколя СФТК (вариант с дренажем)

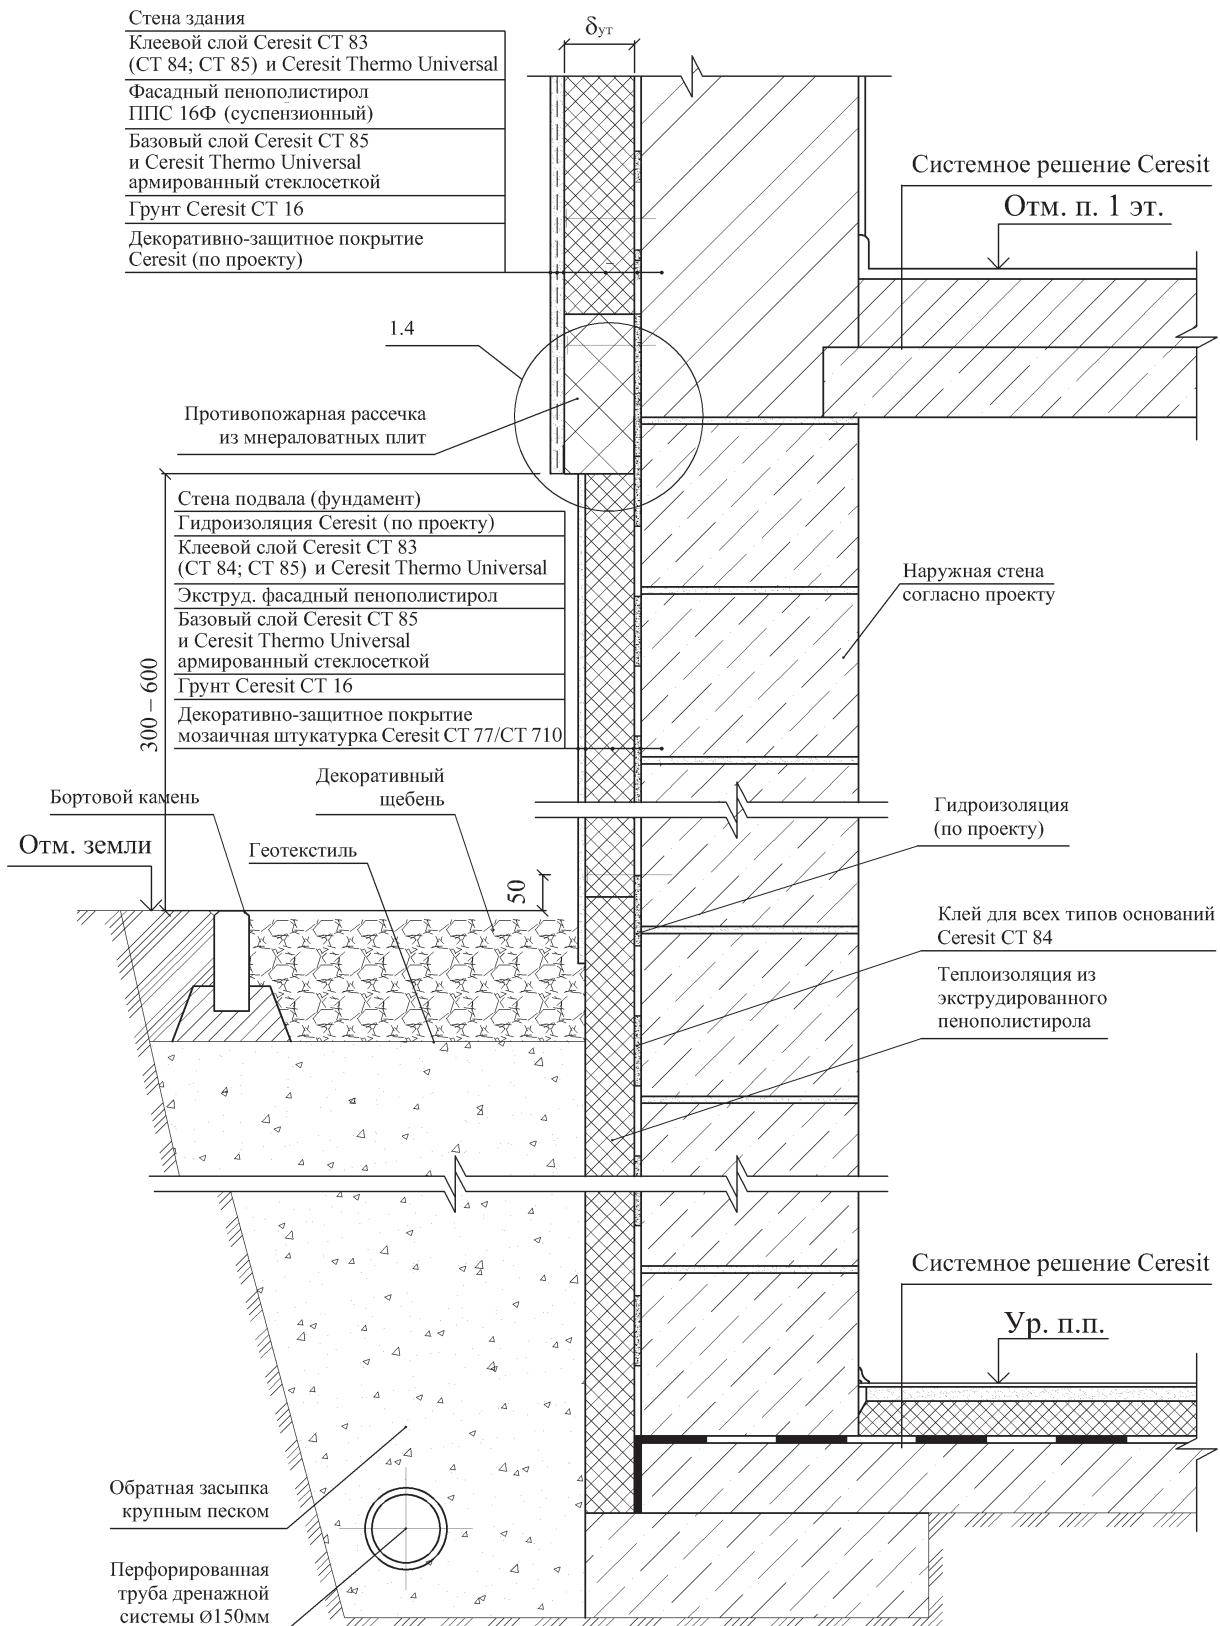


A.1.3 Конструктивное решение цоколя СФТК (вариант с поверхностным сбросом дождевой воды)

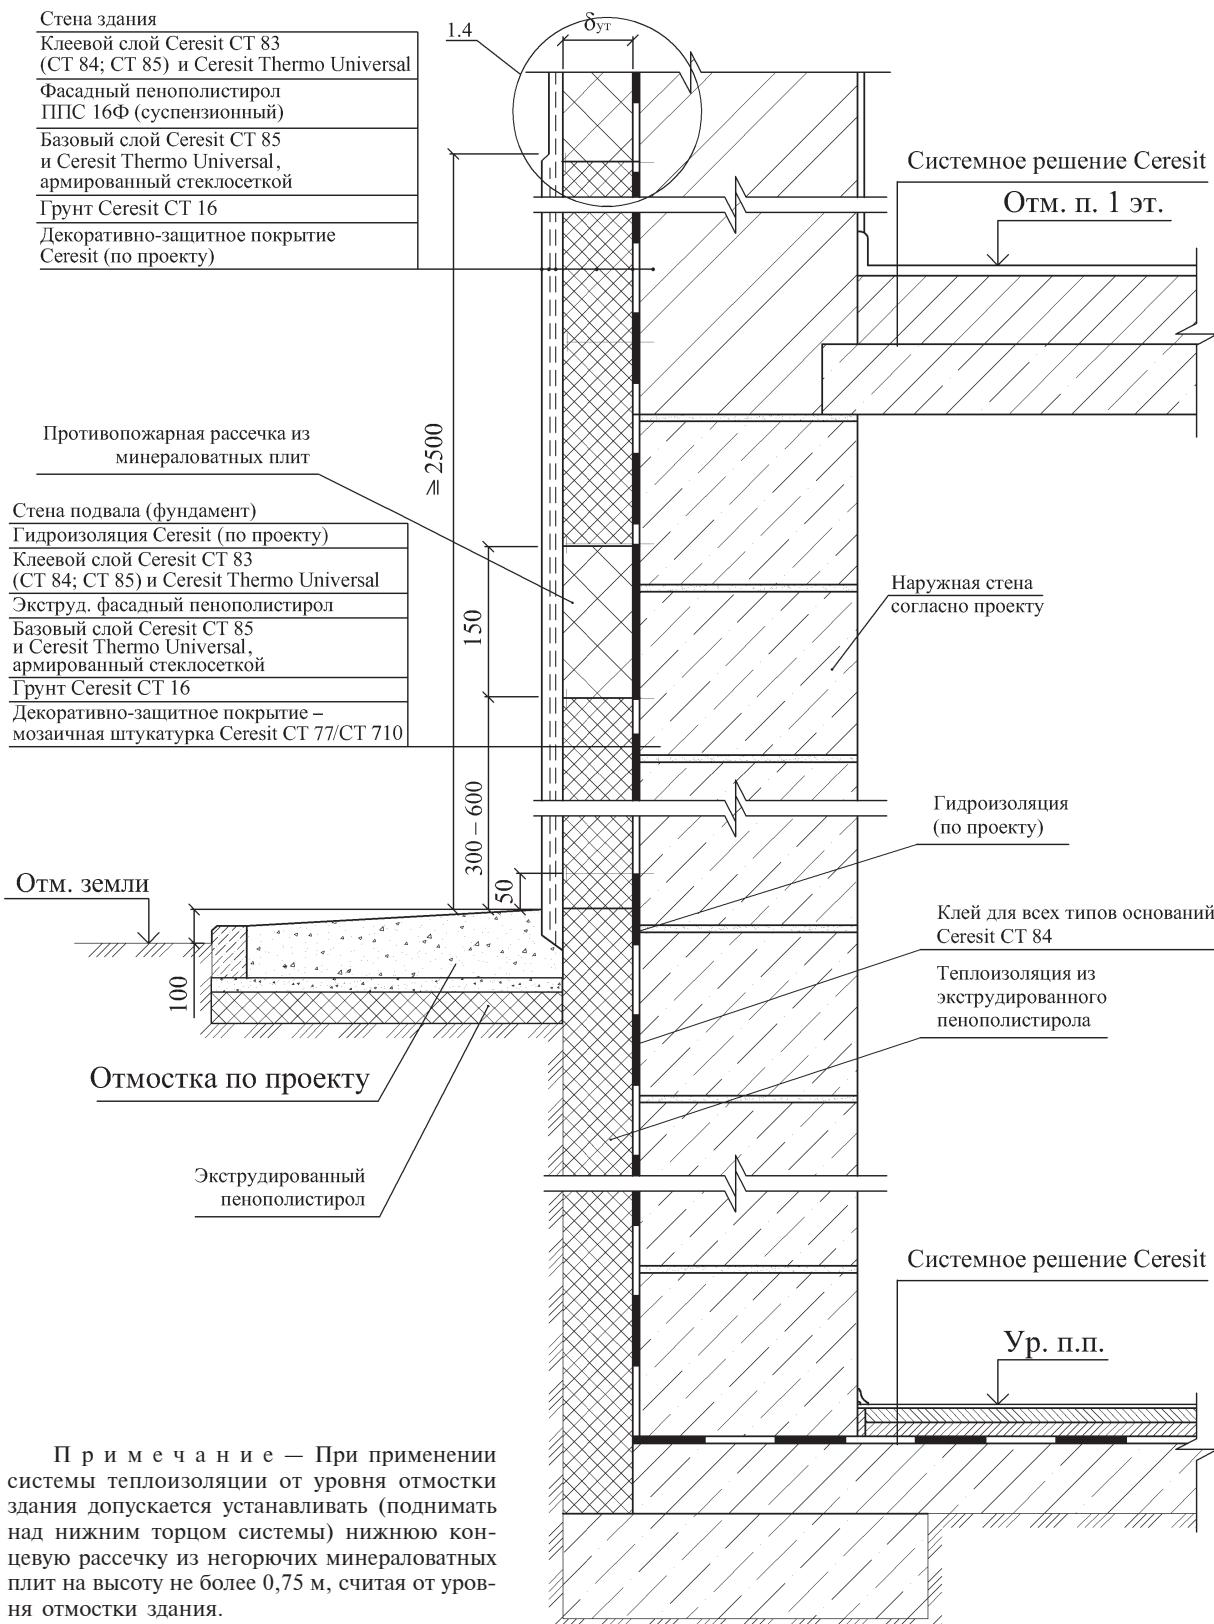



A.1.4 Конструктивное решение цоколя СФТК (узлы сопряжений)

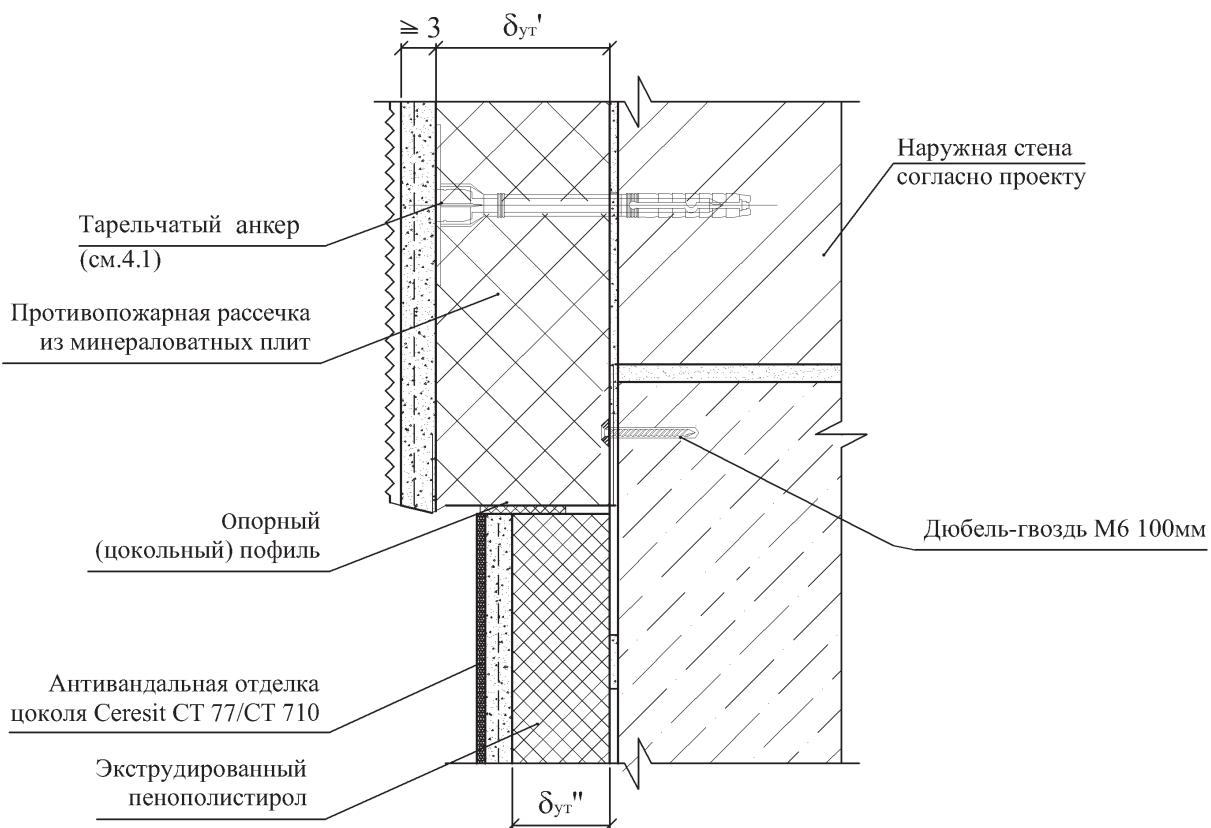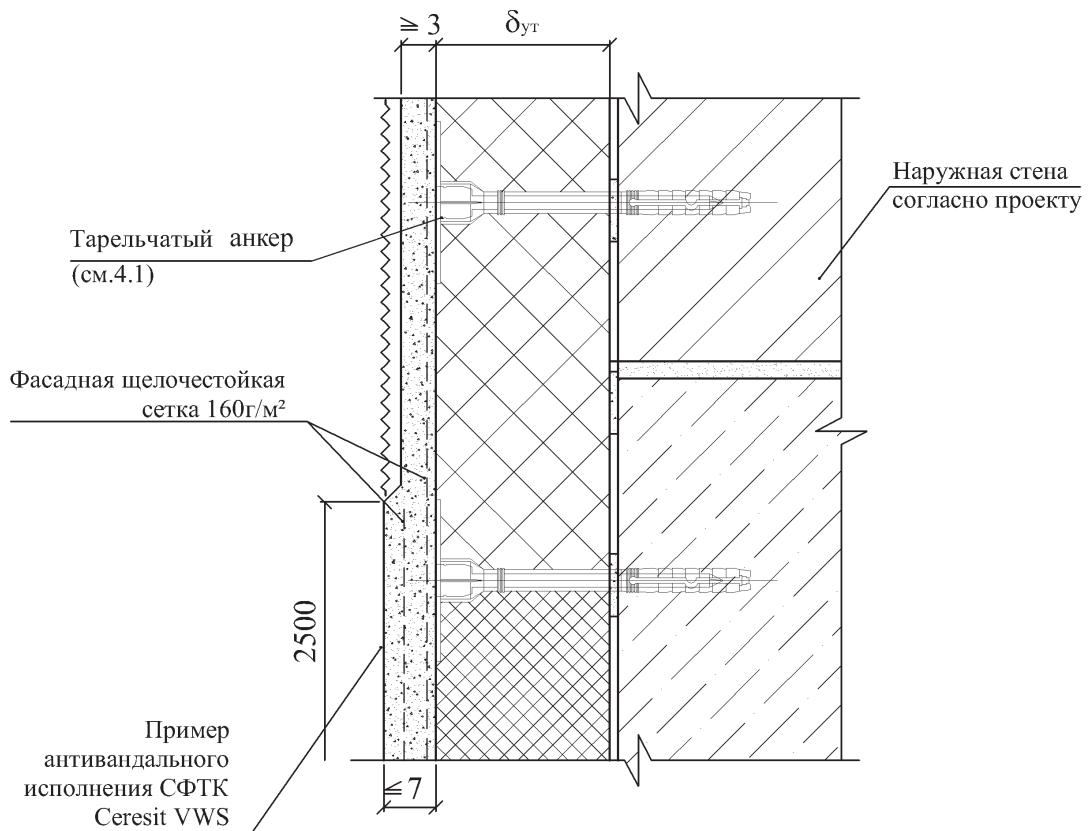


A.1.5 Примыкание СФТК «Ceresit VWS» к оконному блоку (вертикальный разрез)

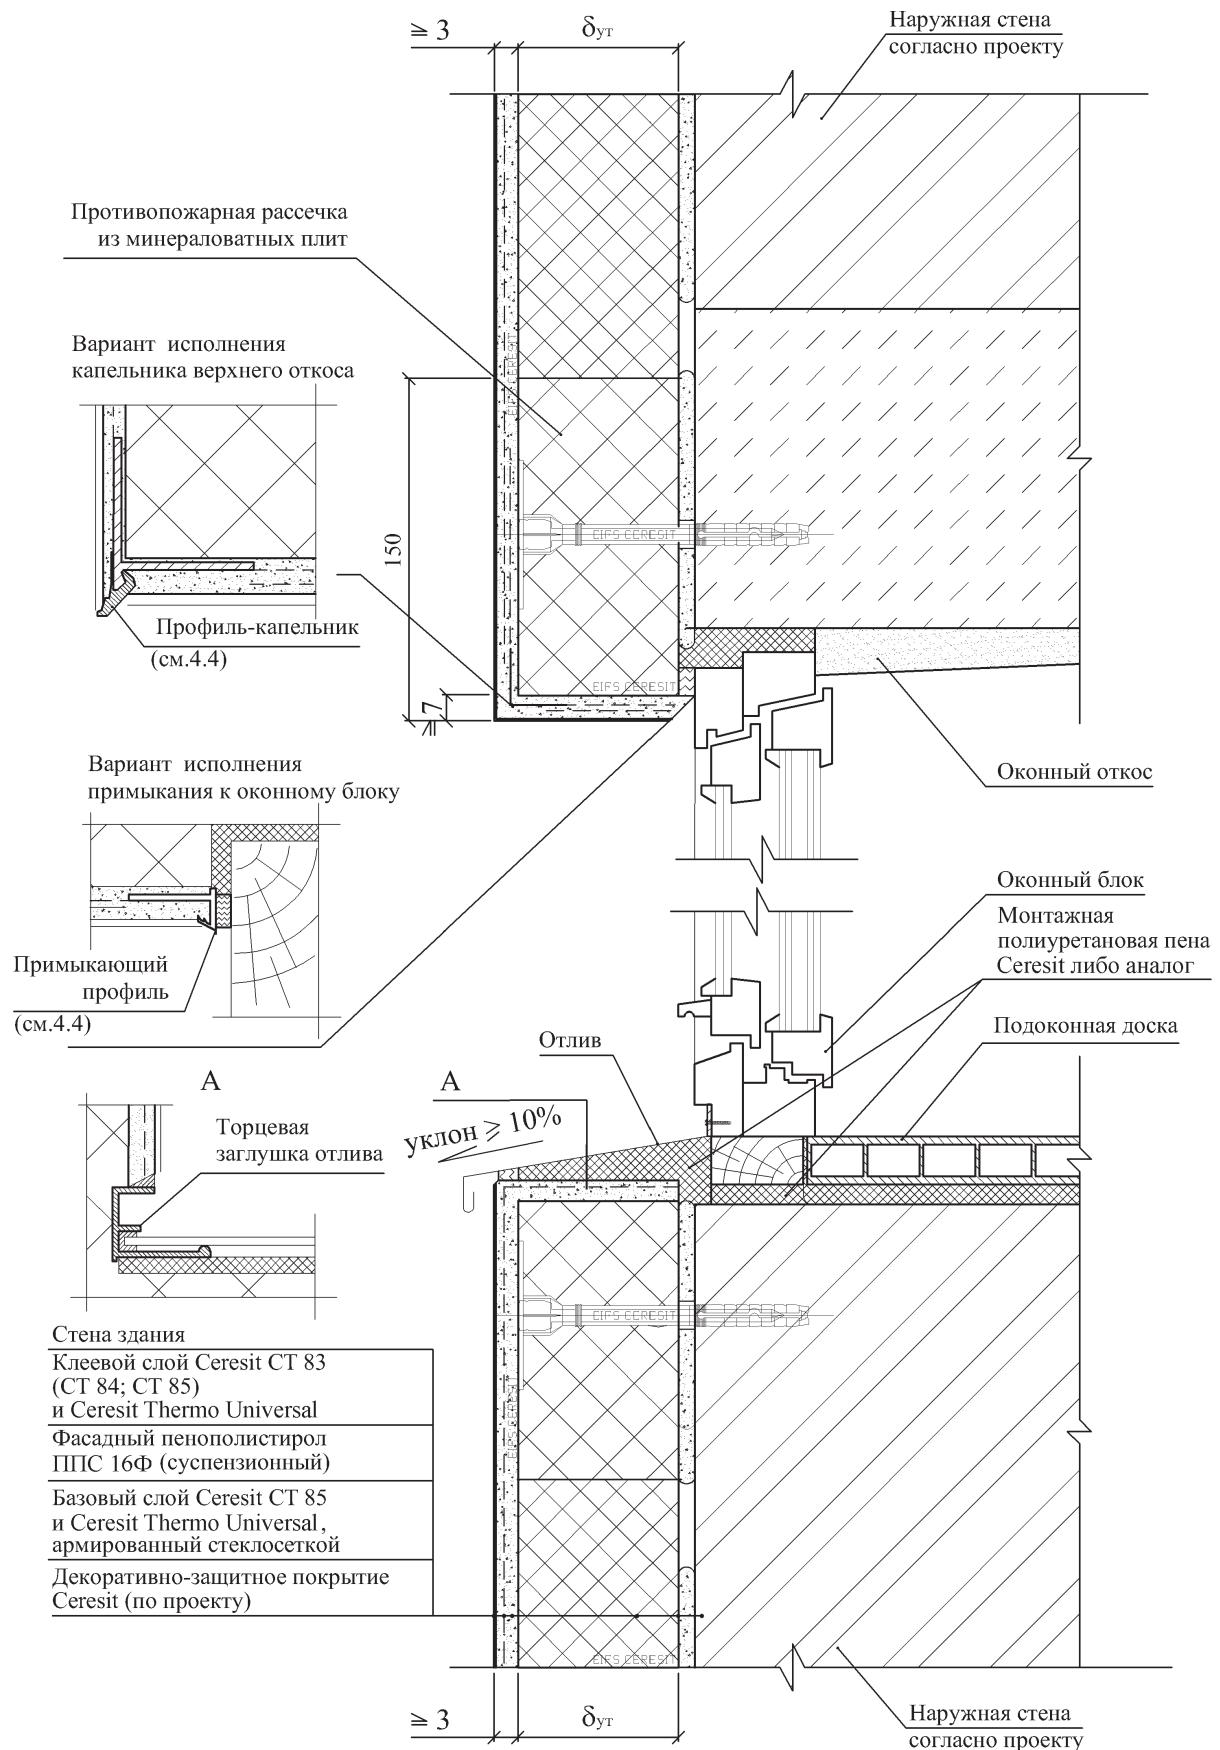



**A.1.6 Примыкание СФТК «Ceresit VWS» к оконному блоку
(горизонтальный разрез)**

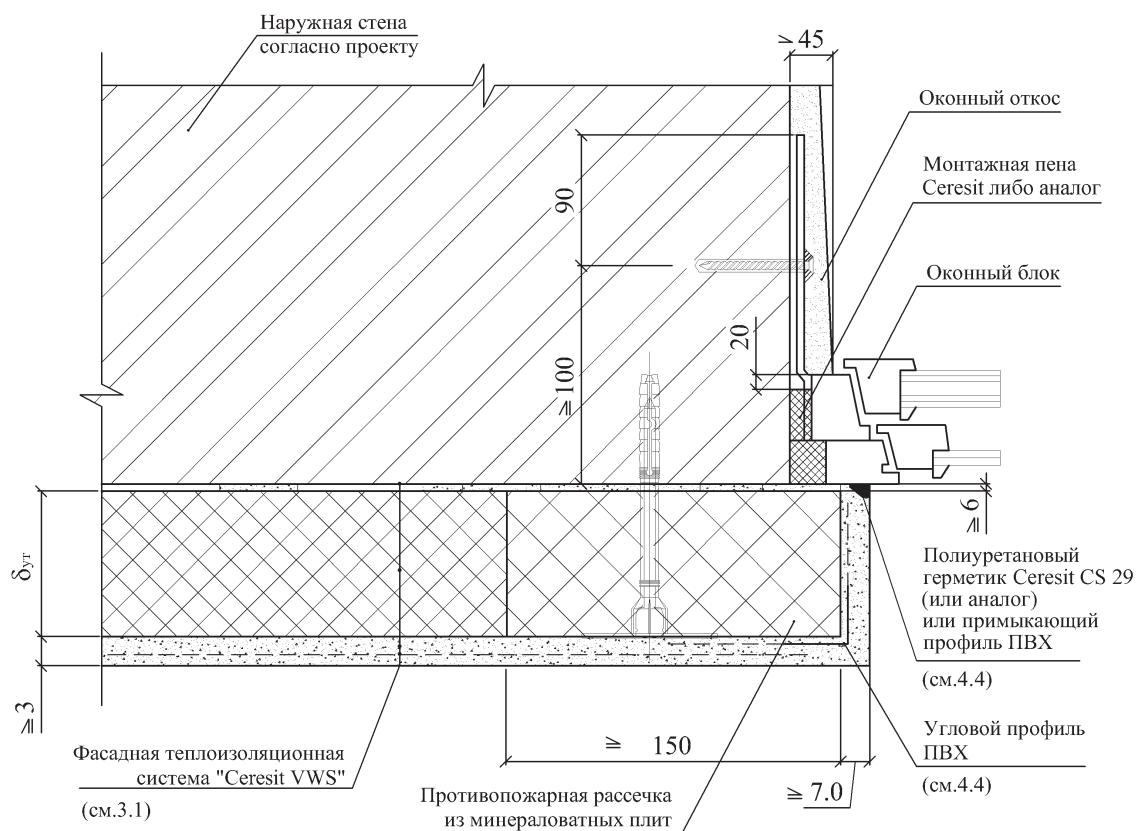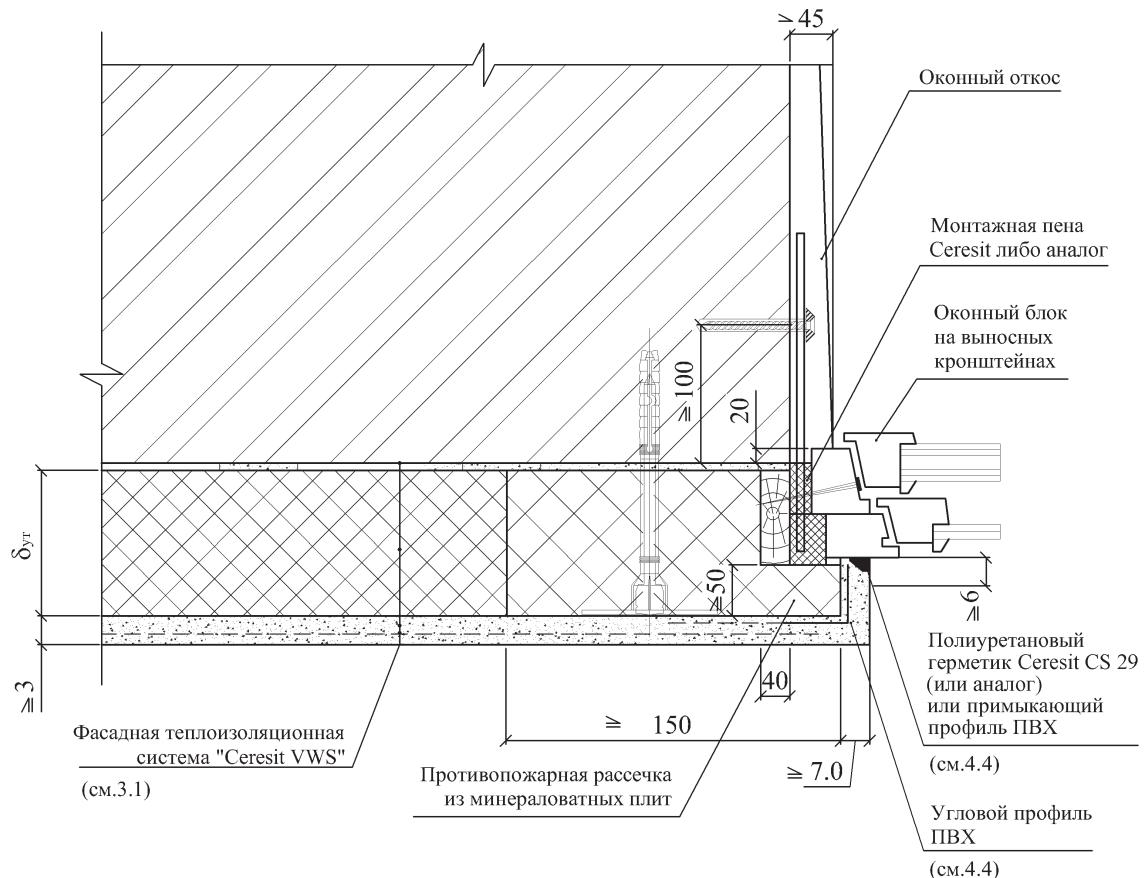


**A.1.7 Примыкание СФТК «Ceresit VWS» к оконному блоку с «четвертью»
(горизонтальный разрез)**

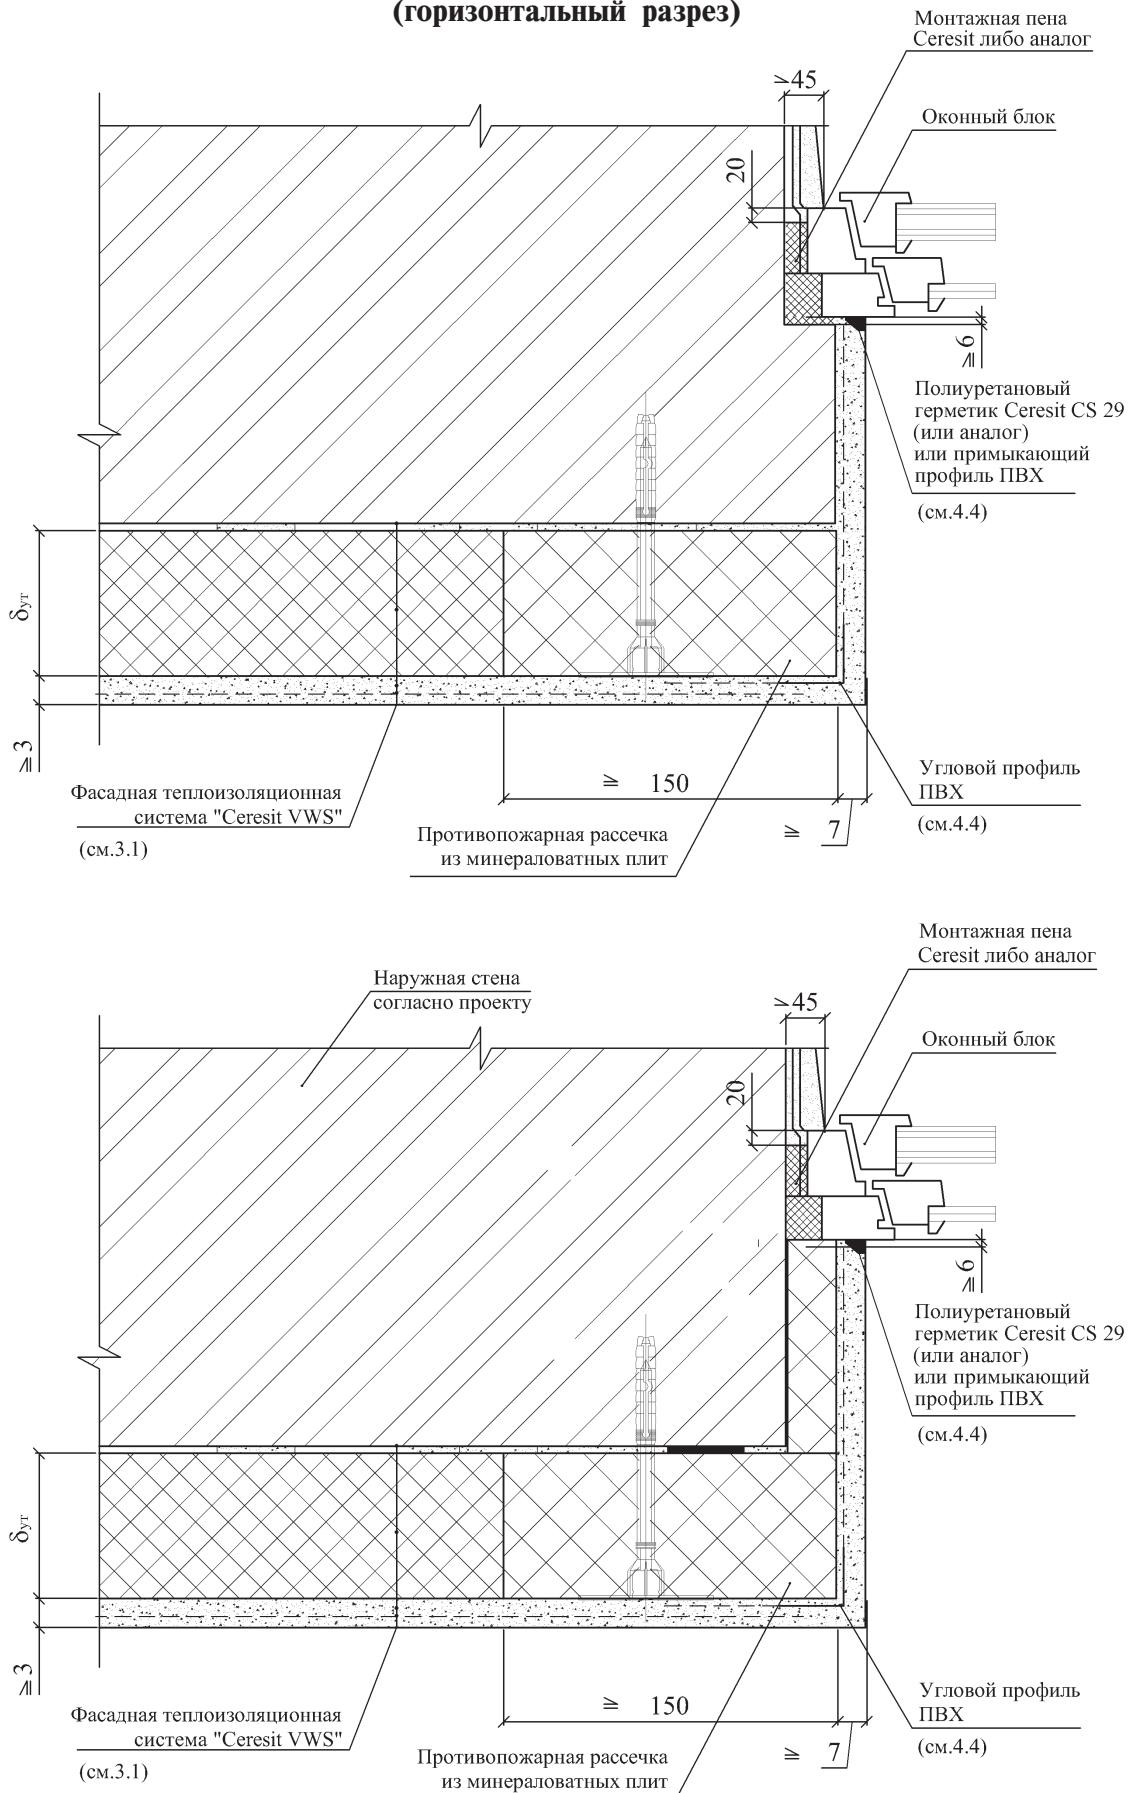



**A.1.8 Примыкание СФТК «Ceresit VWS» к парапету кровли
(вертикальный разрез)**

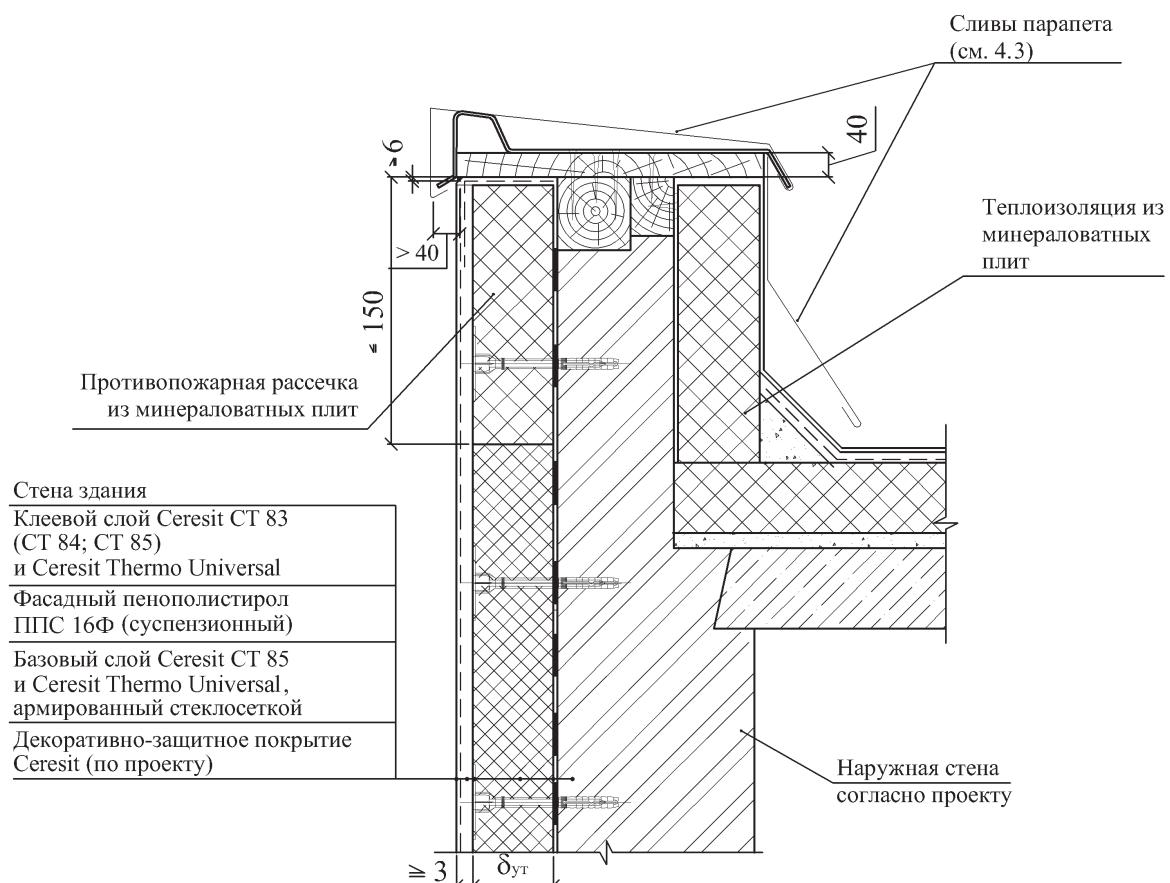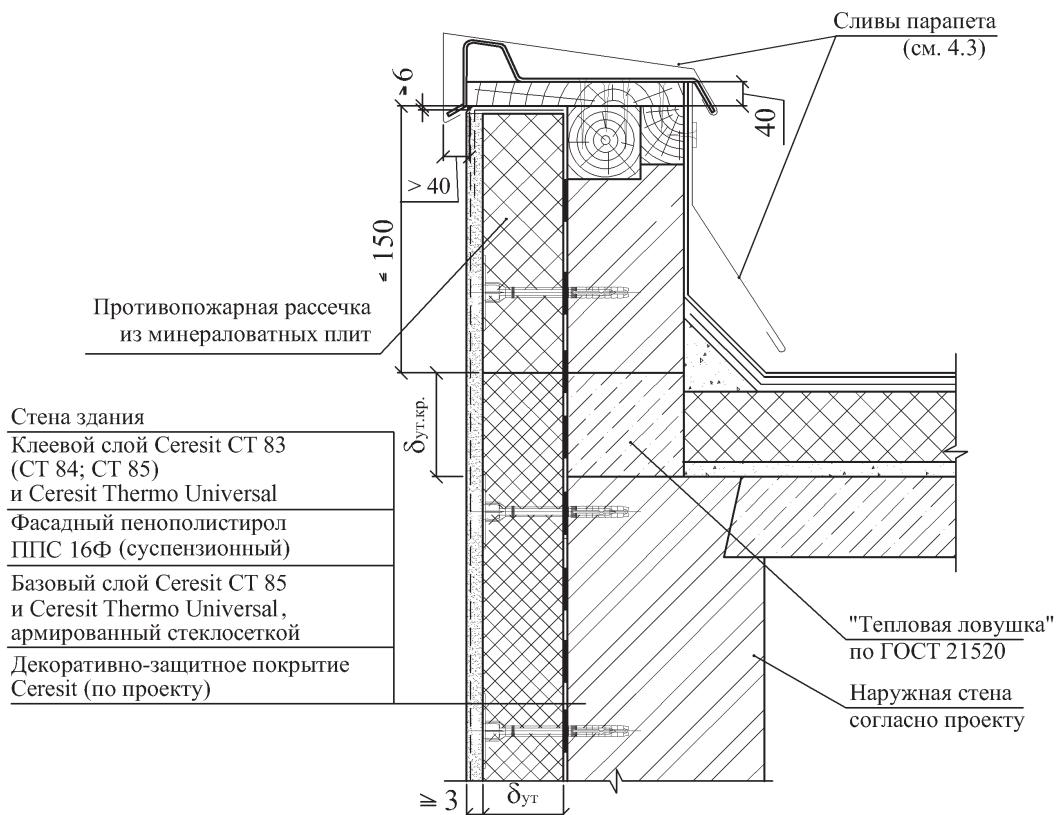

**А.1.9 Примыкание СФТК «Ceresit VWS» к скатной кровле
(вертикальный разрез)**

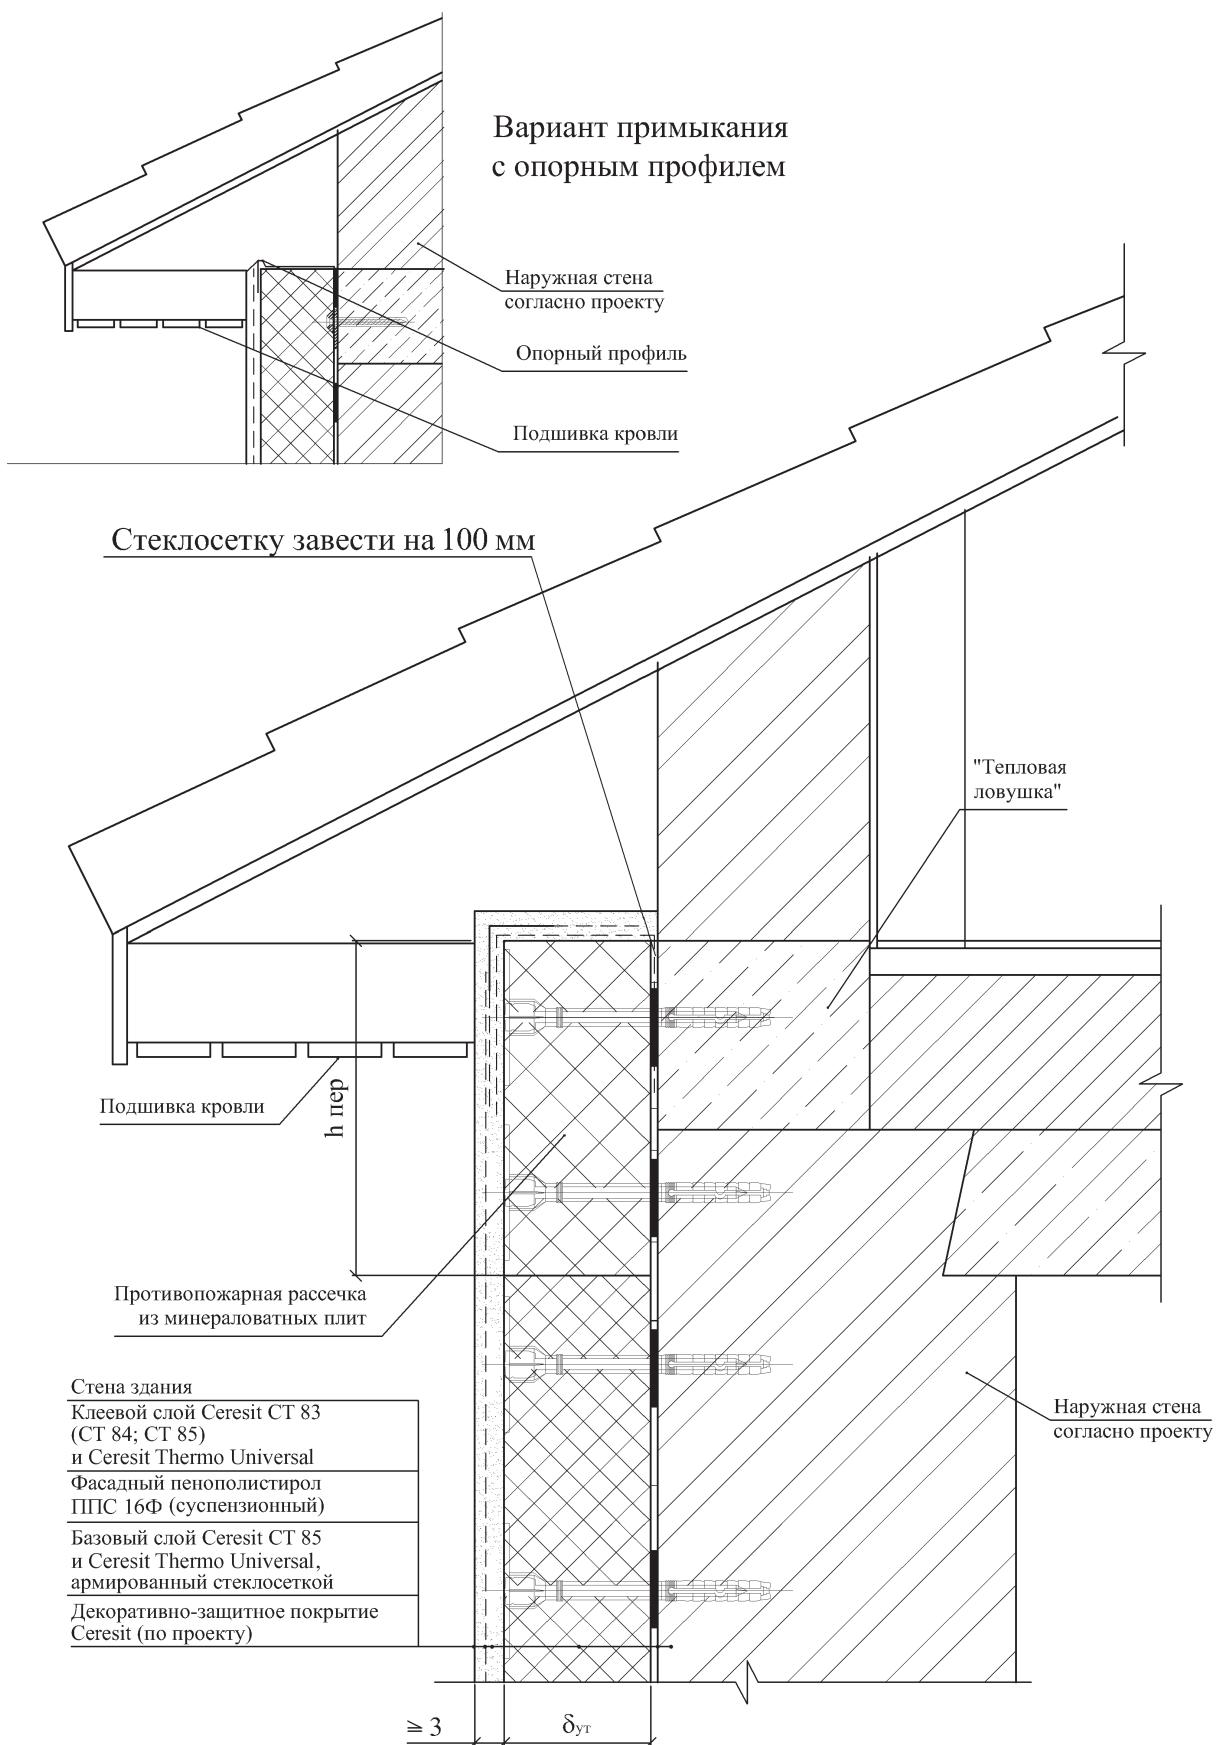


A.1.10 Устройство деформационного шва в СФТК

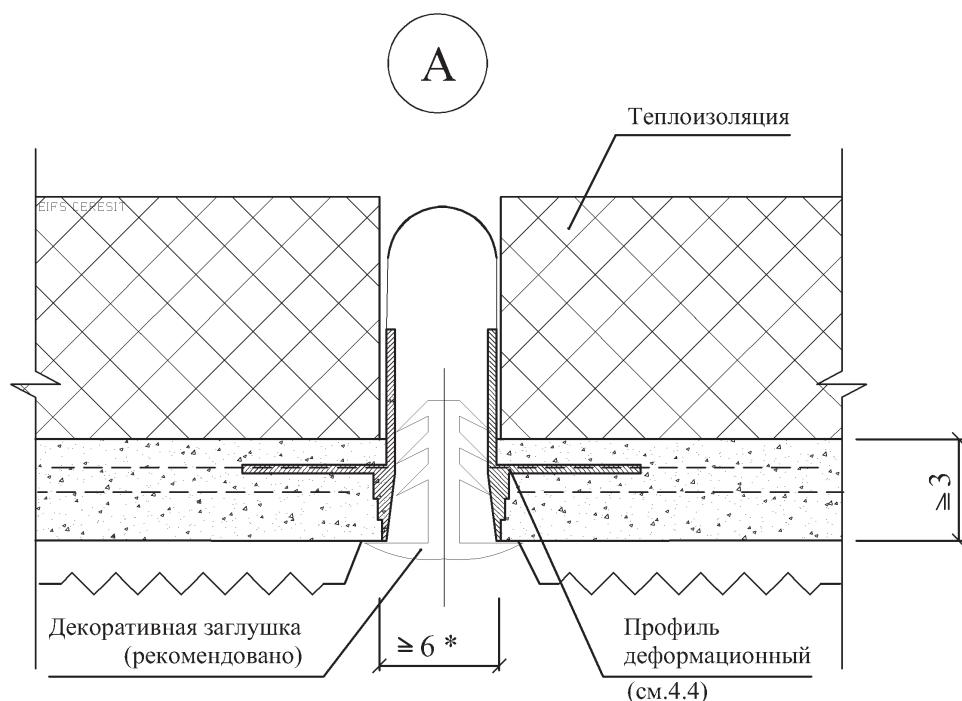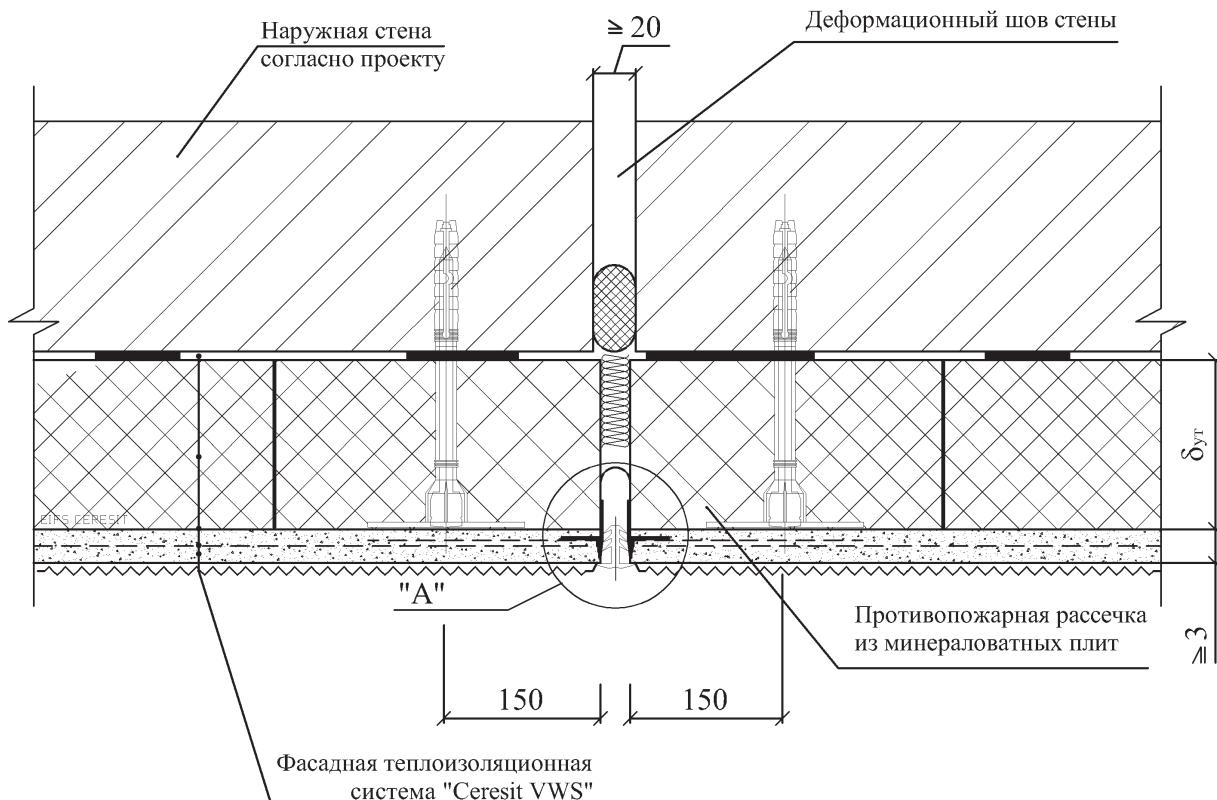

* Ширина деформационного шва СФТК, выполняемого на протяженных участках стен, должна составлять не менее 6 мм. При выполнении деформационного шва здания ширина шва в штукатурном слое должна соответствовать проектному значению.

A.1.11 Устройство противопожарной отделки стен лоджий (балконов) с теплоизоляцией из пенополистирола

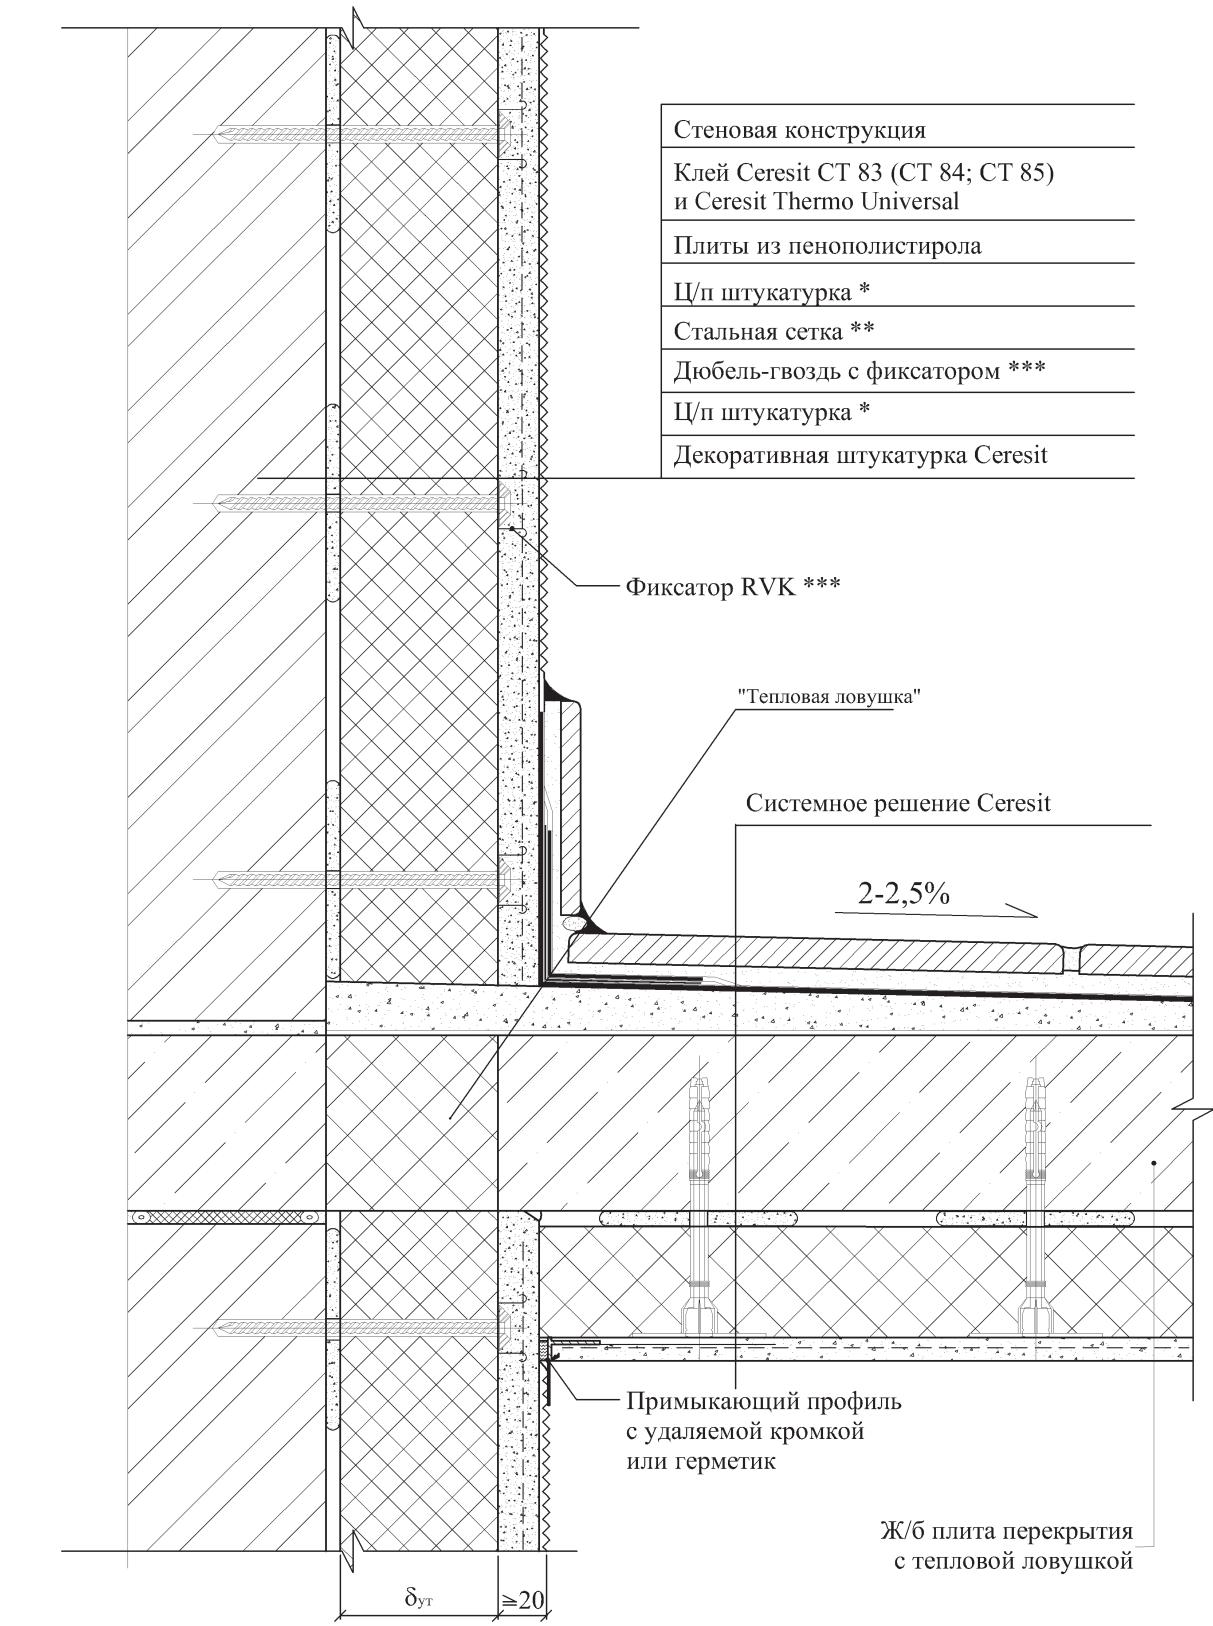


* Штукатурный состав Ceresit CT 29/CT 24 или ц/п раствор с добавкой Ceresit CC 81 слоем не менее 20 мм.

** В качестве армирующей сетки применить сетку стальную оцинкованную 20×20 мм.

*** Дюbelь-гвоздь с фиксатором стальным оцинкованным Fischer RVK 10/6 (10/8) или аналог.


Раздел А.2 Стены с теплоизоляцией из минераловатных плит

A.2.1 Схема привязки узлов системы фасадной теплоизоляционной (СФТК) «Ceresit WM»

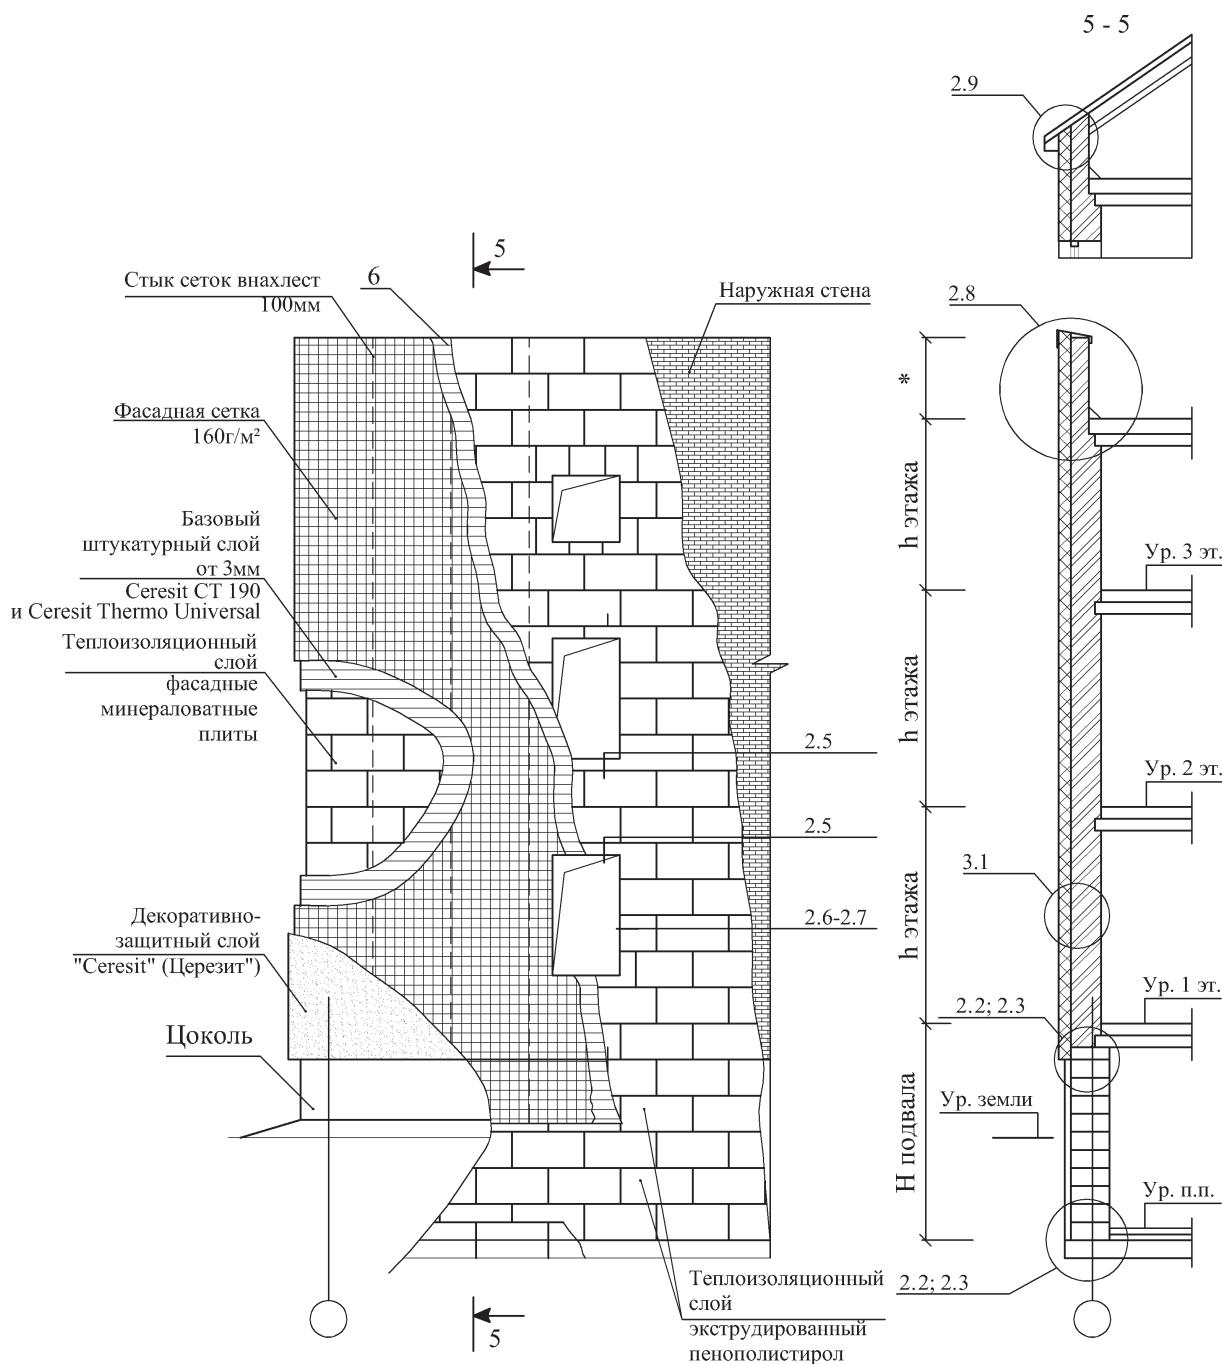


П р и м е ч а н и е — Схему установки тарельчатых дюбелей в теплоизоляционном слое см. 3.3.



A.2.2 Конструктивное решение цоколя СФТК (вариант с дренажем)

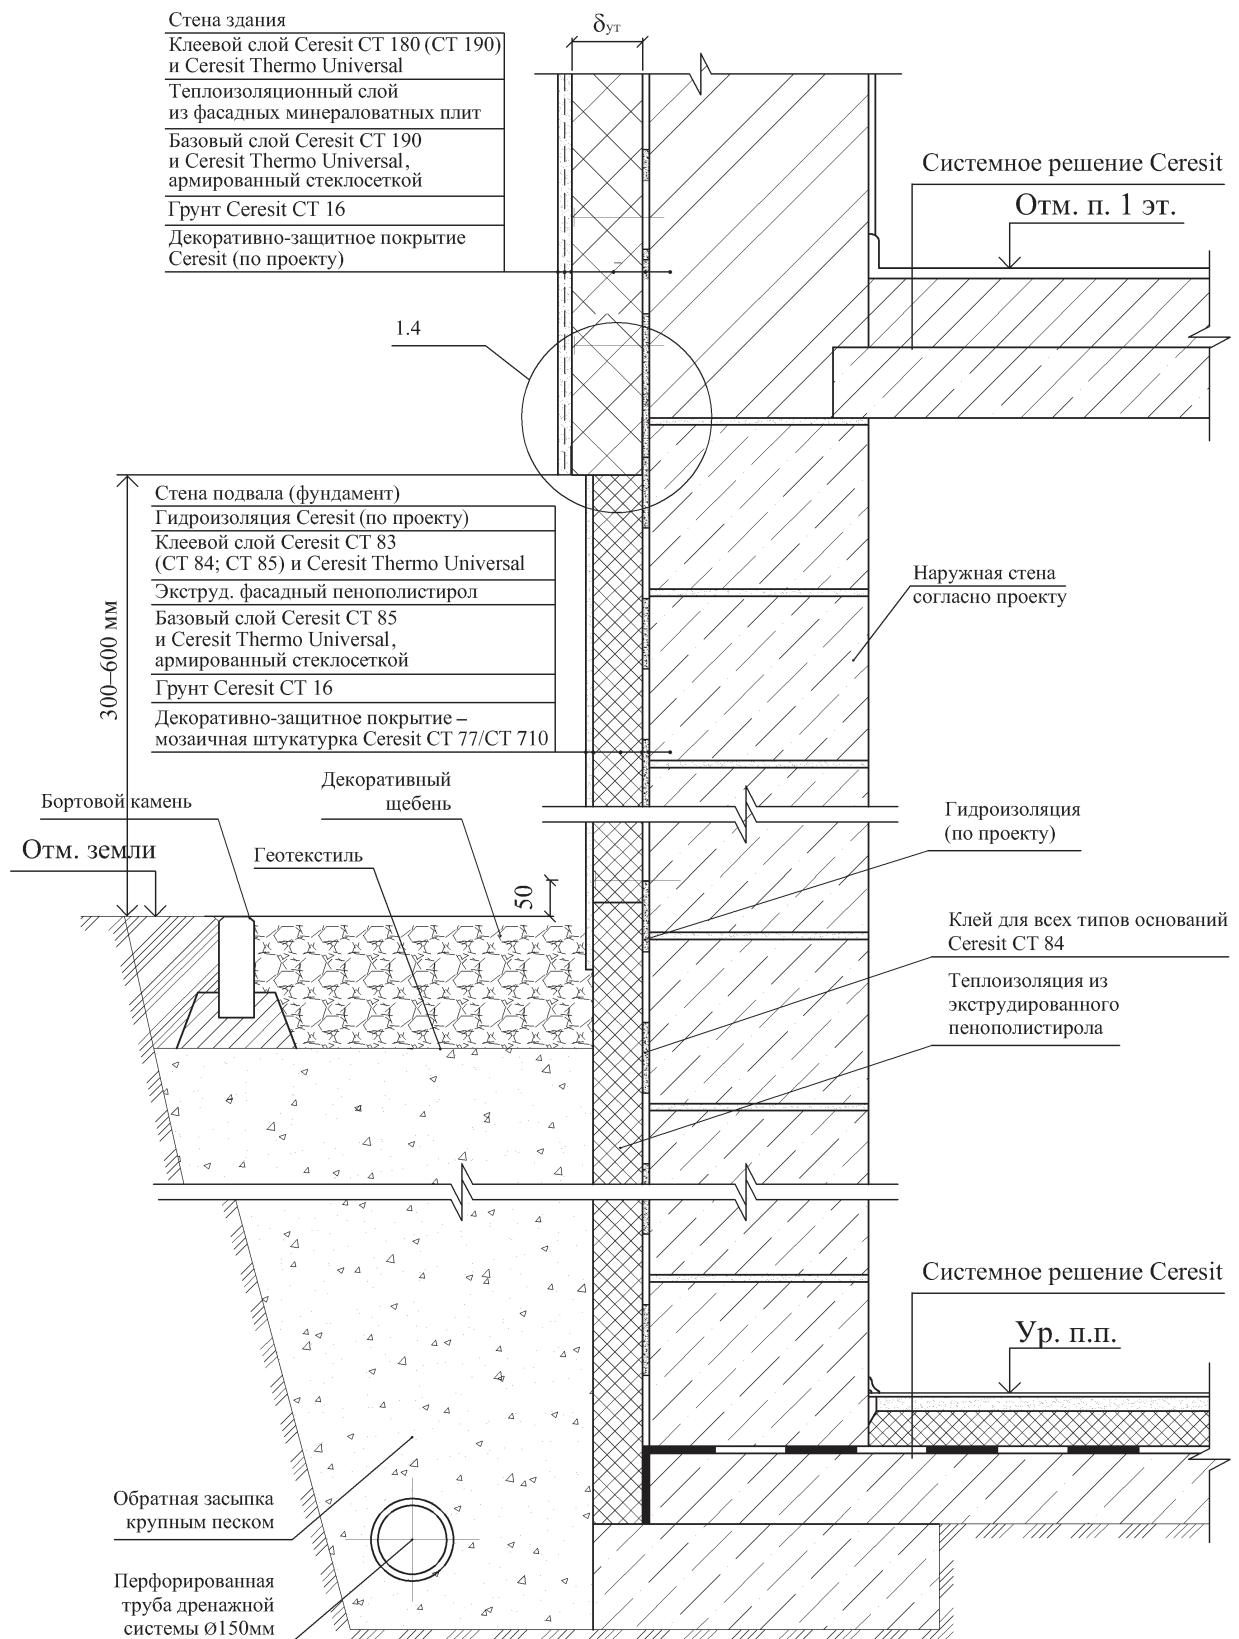


A.2.3 Конструктивное решение цоколя СФТК (вариант с поверхностным сбросом дождевой воды)

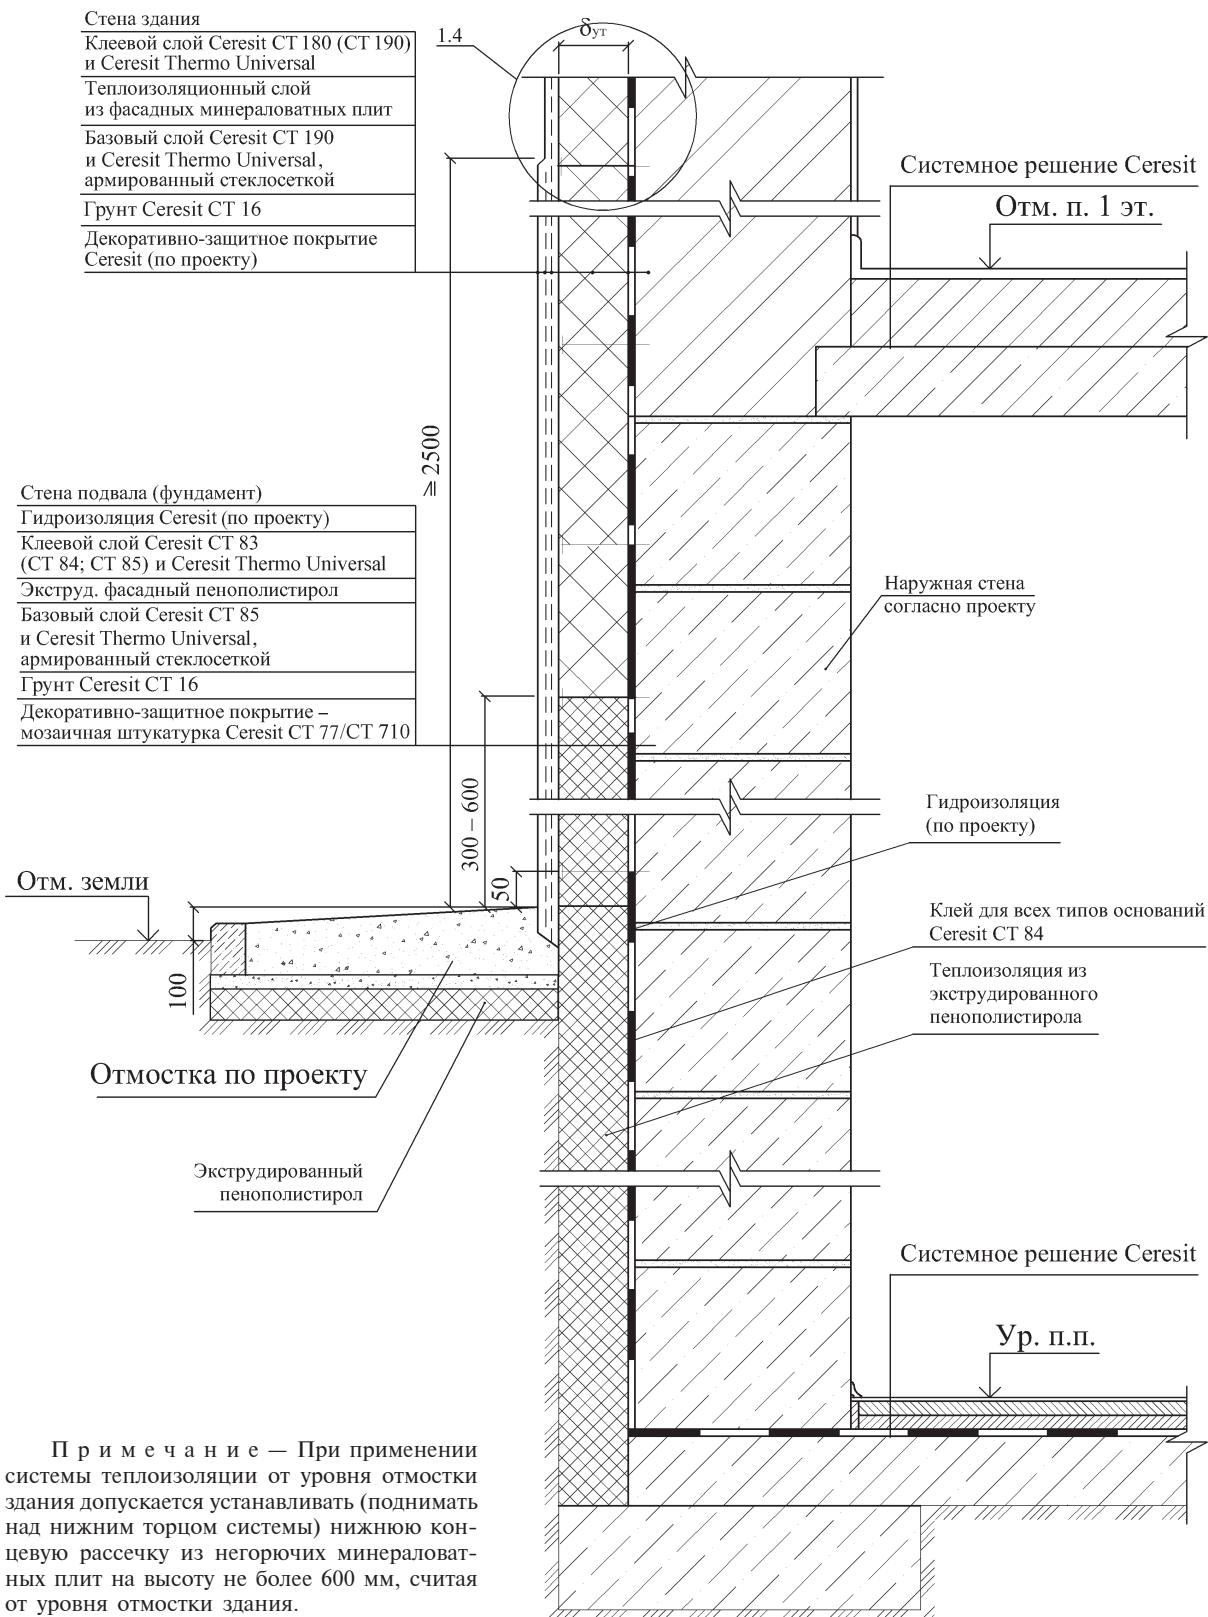



A.2.4 Конструктивное решение цоколя СФТК (узлы сопряжений)

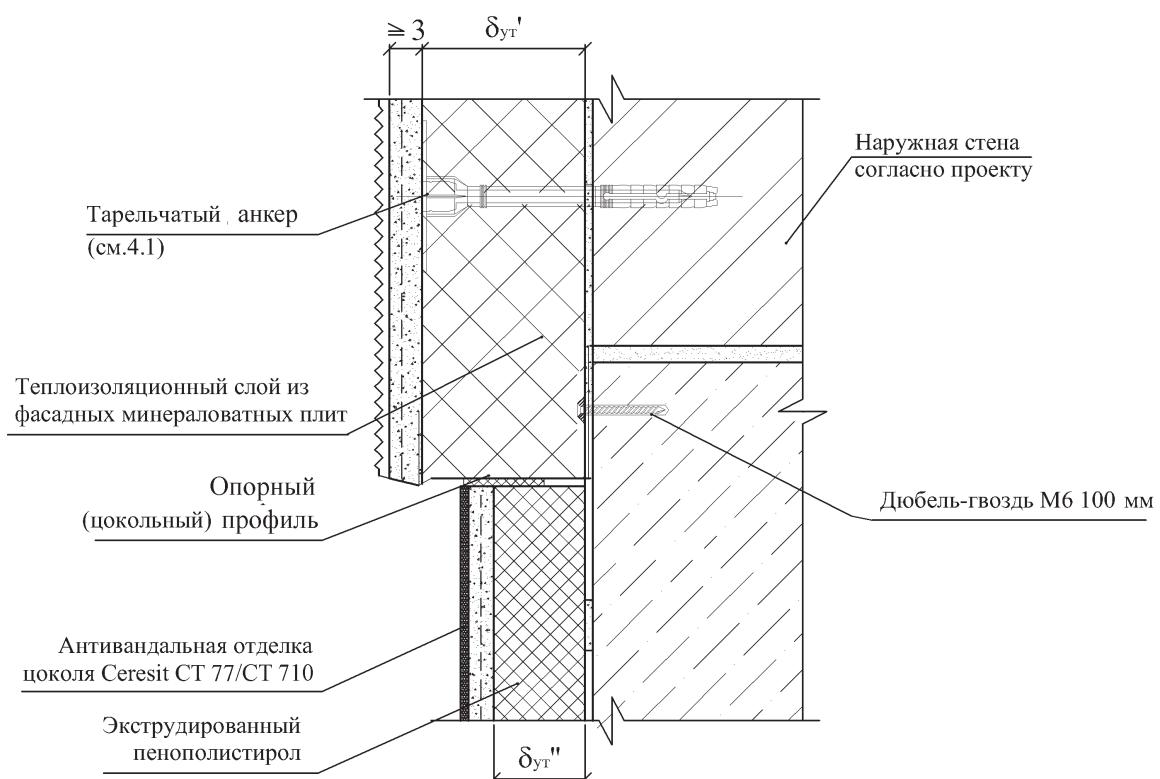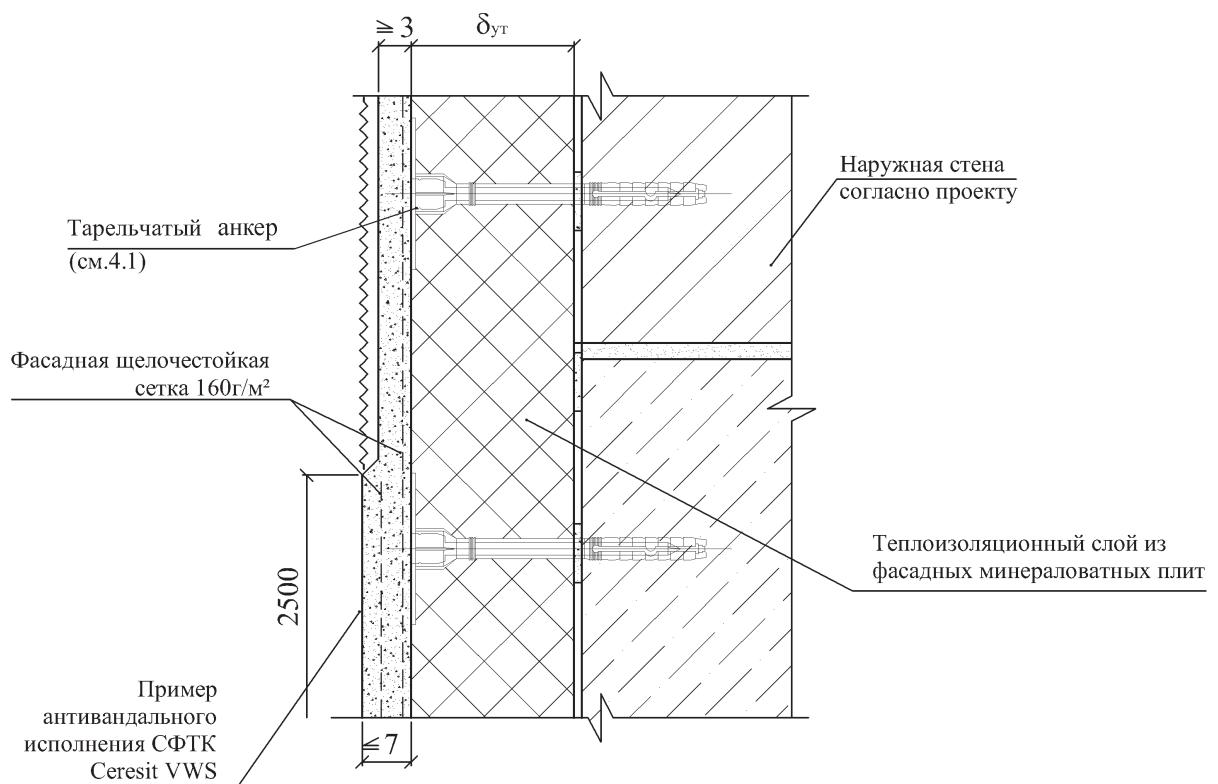



A.2.5 Примыкание СФТК «Ceresit WM» к оконному блоку (вертикальный разрез)

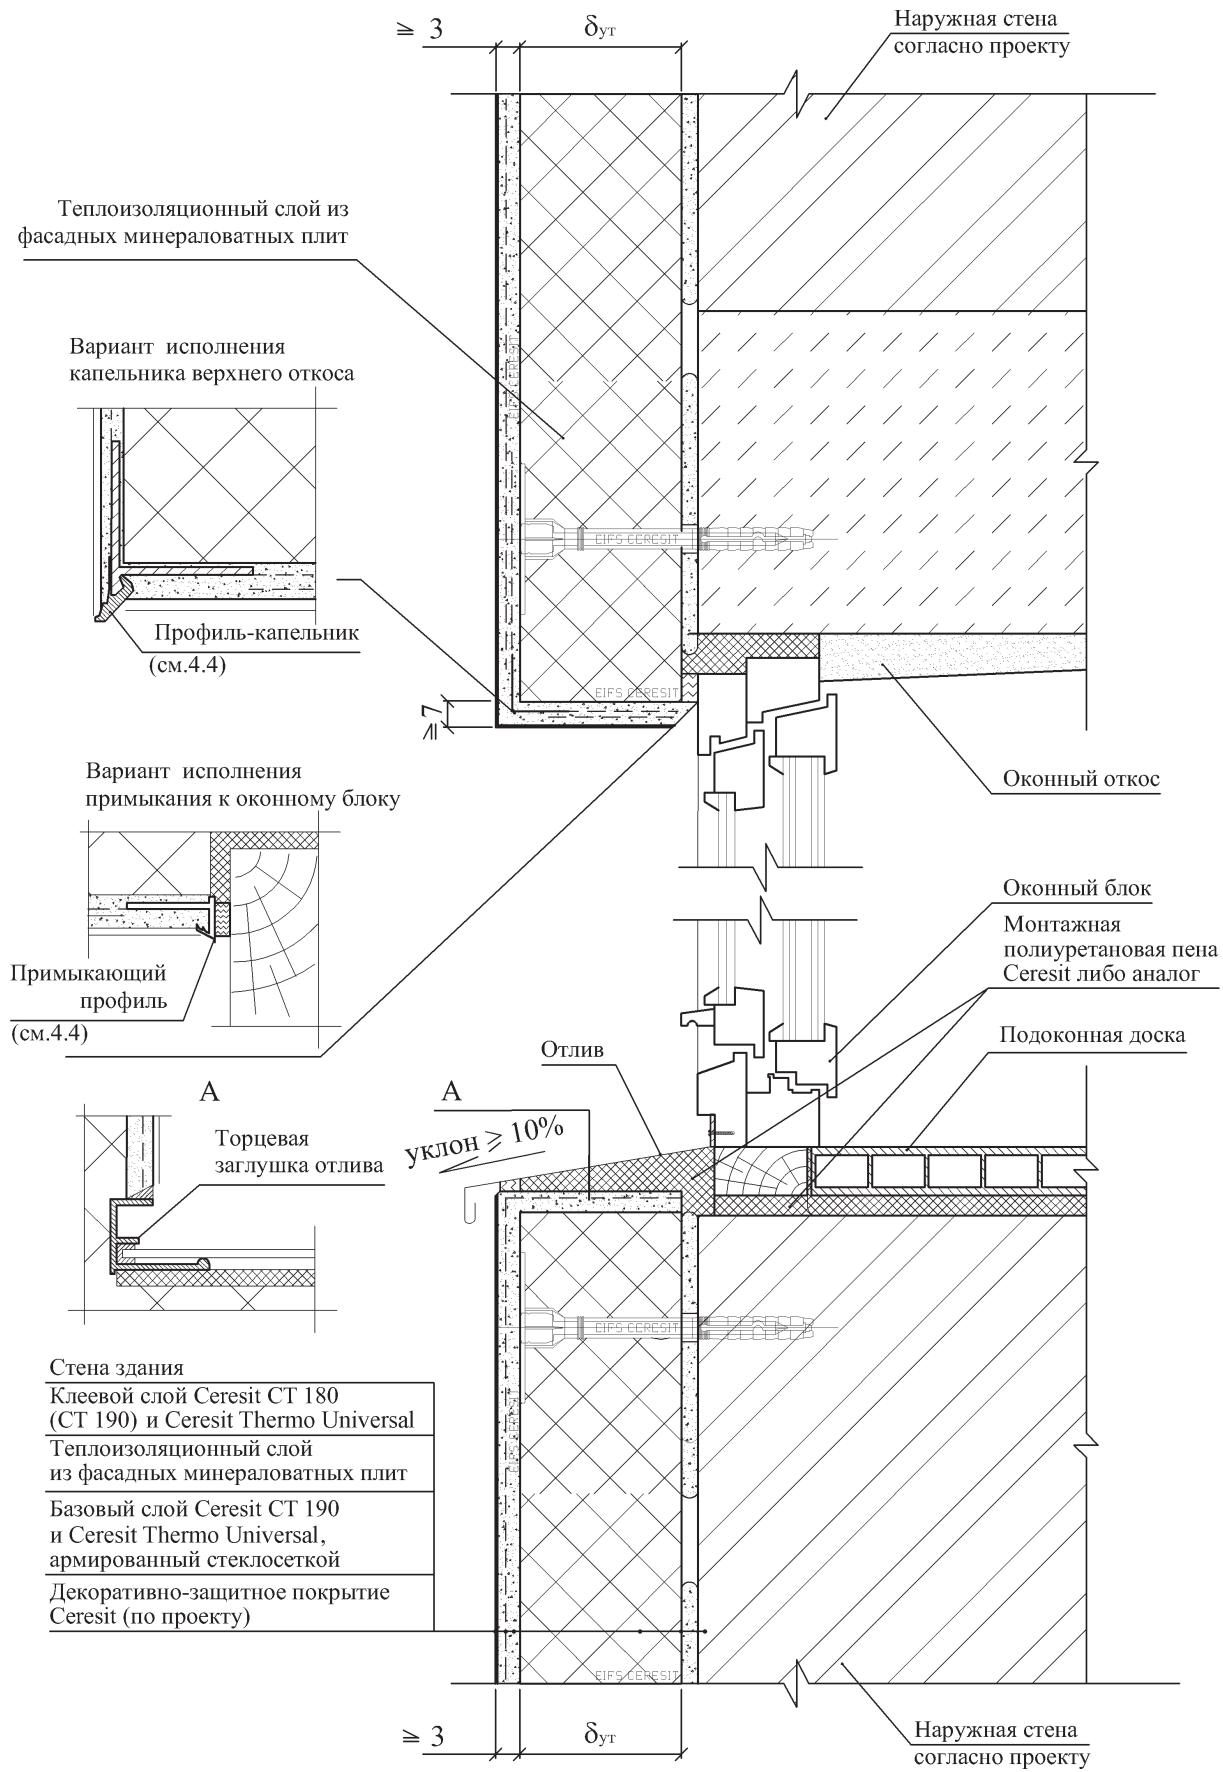



A.2.6 Примыкание СФТК «Ceresit WM» к оконному блоку (горизонтальный разрез)

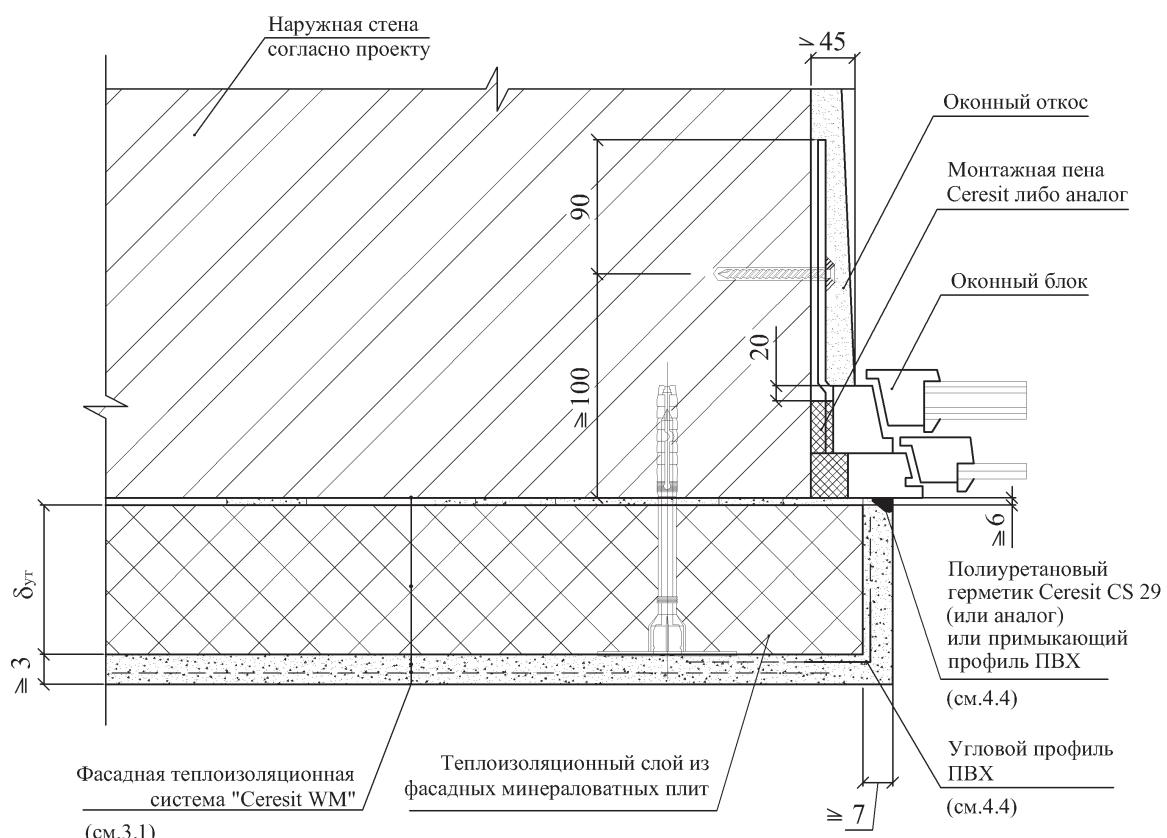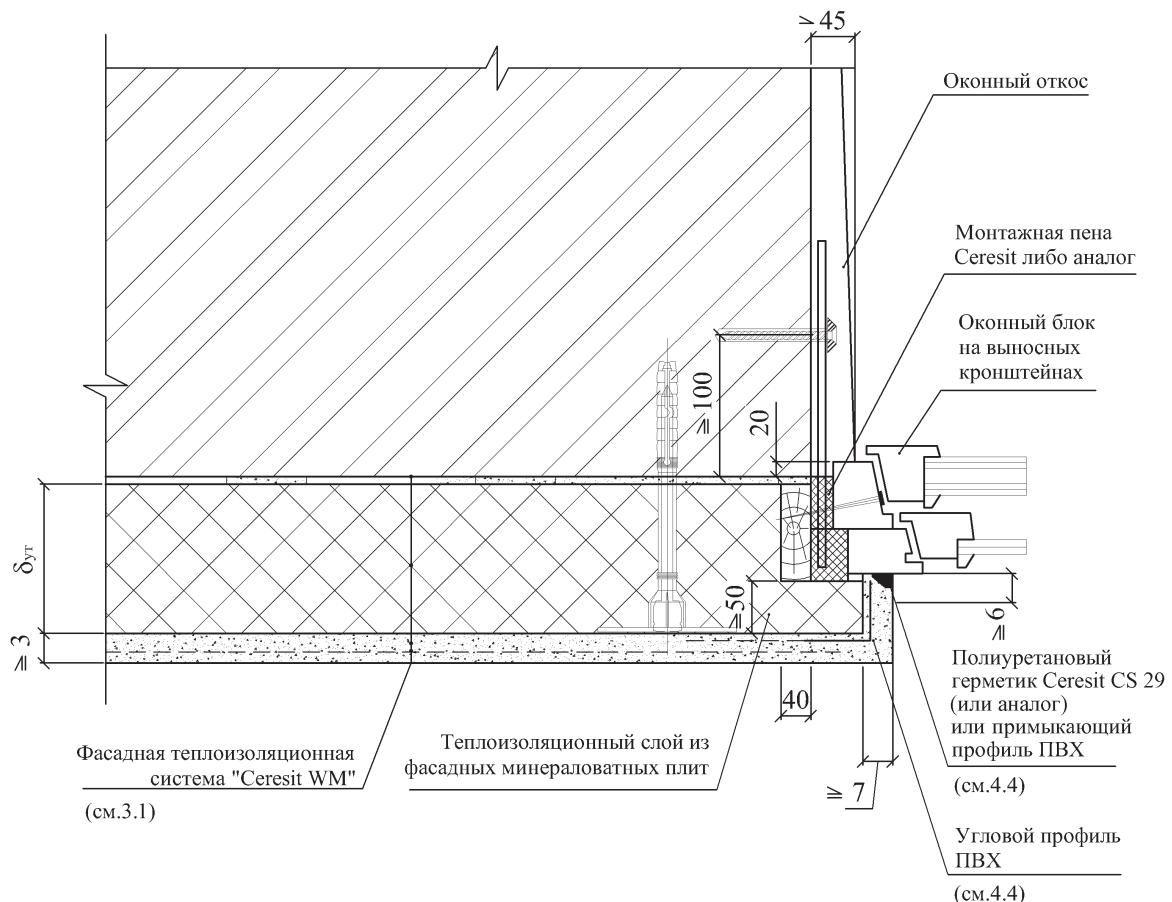


**A.2.7 Примыкание СФТК «Ceresit WM» к оконному блоку с «четвертью»
(горизонтальный разрез)**

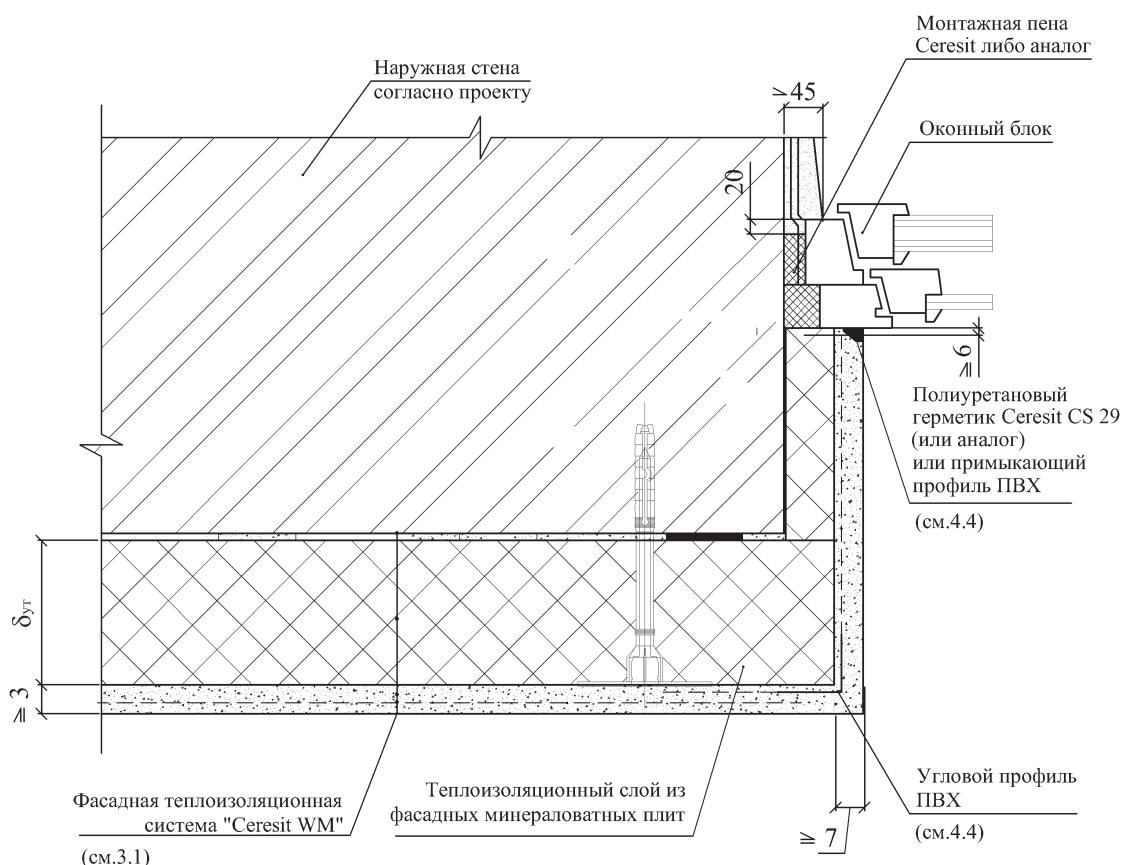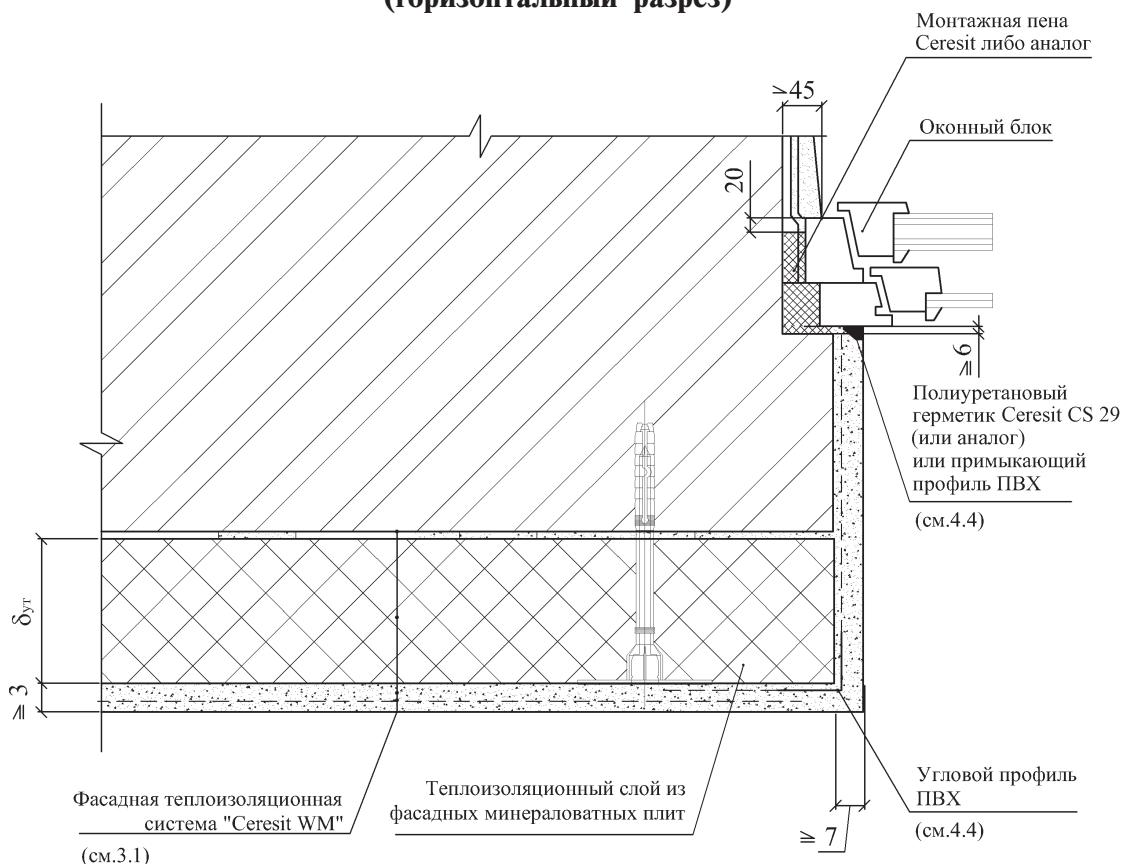


**A.2.8 Примыкание СФТК «Ceresit WM» к парапету кровли
(вертикальный разрез)**

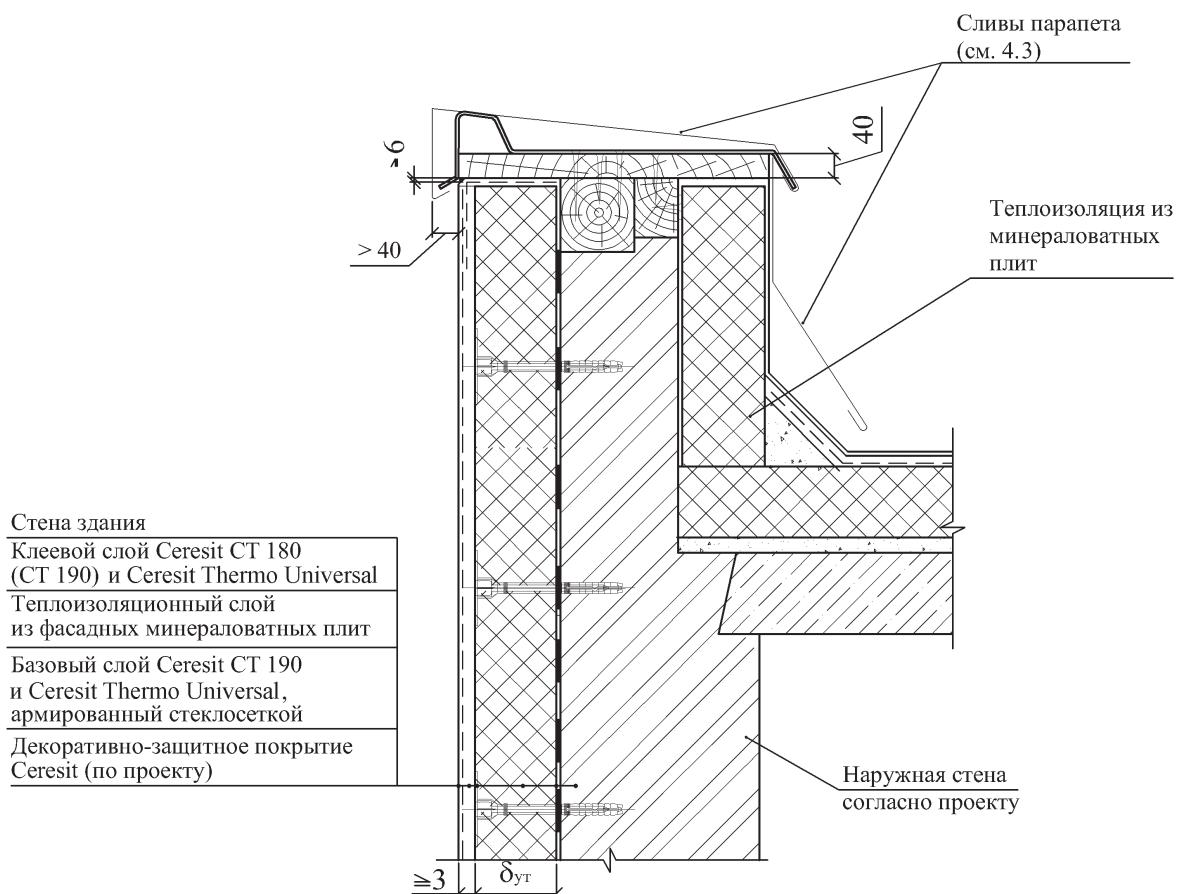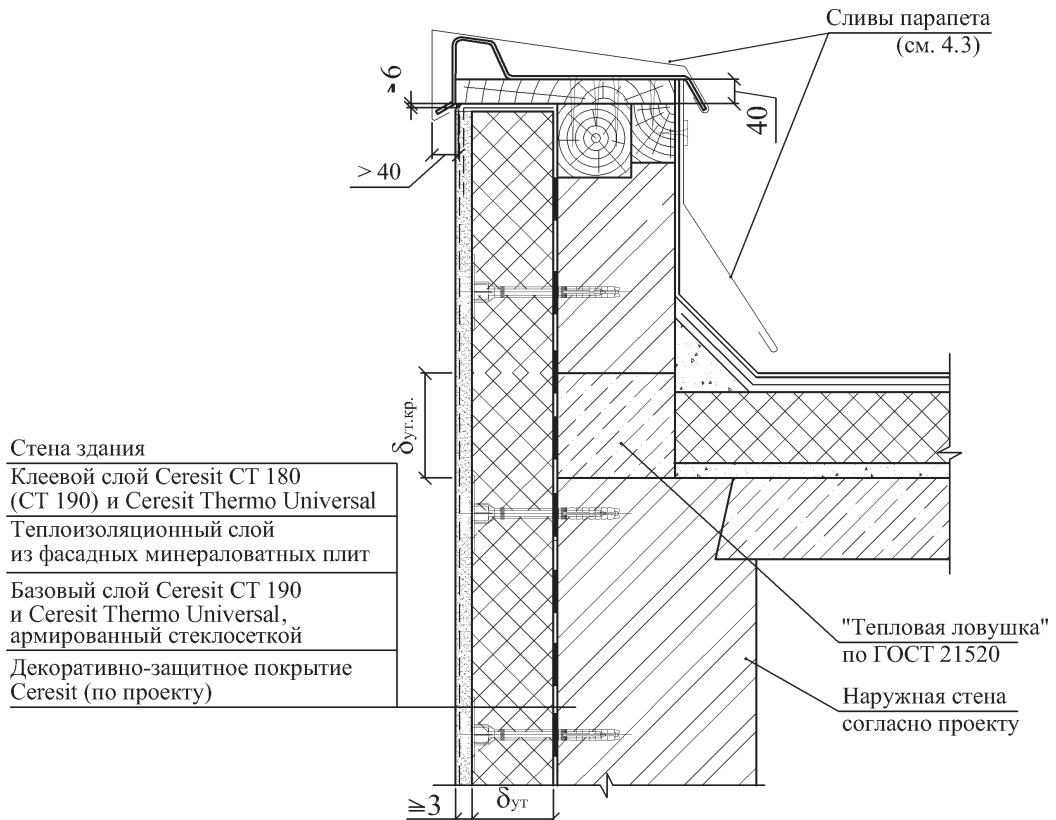


**A.2.9 Примыкание СФТК «Ceresit WM» к скатной кровле
(вертикальный разрез)**

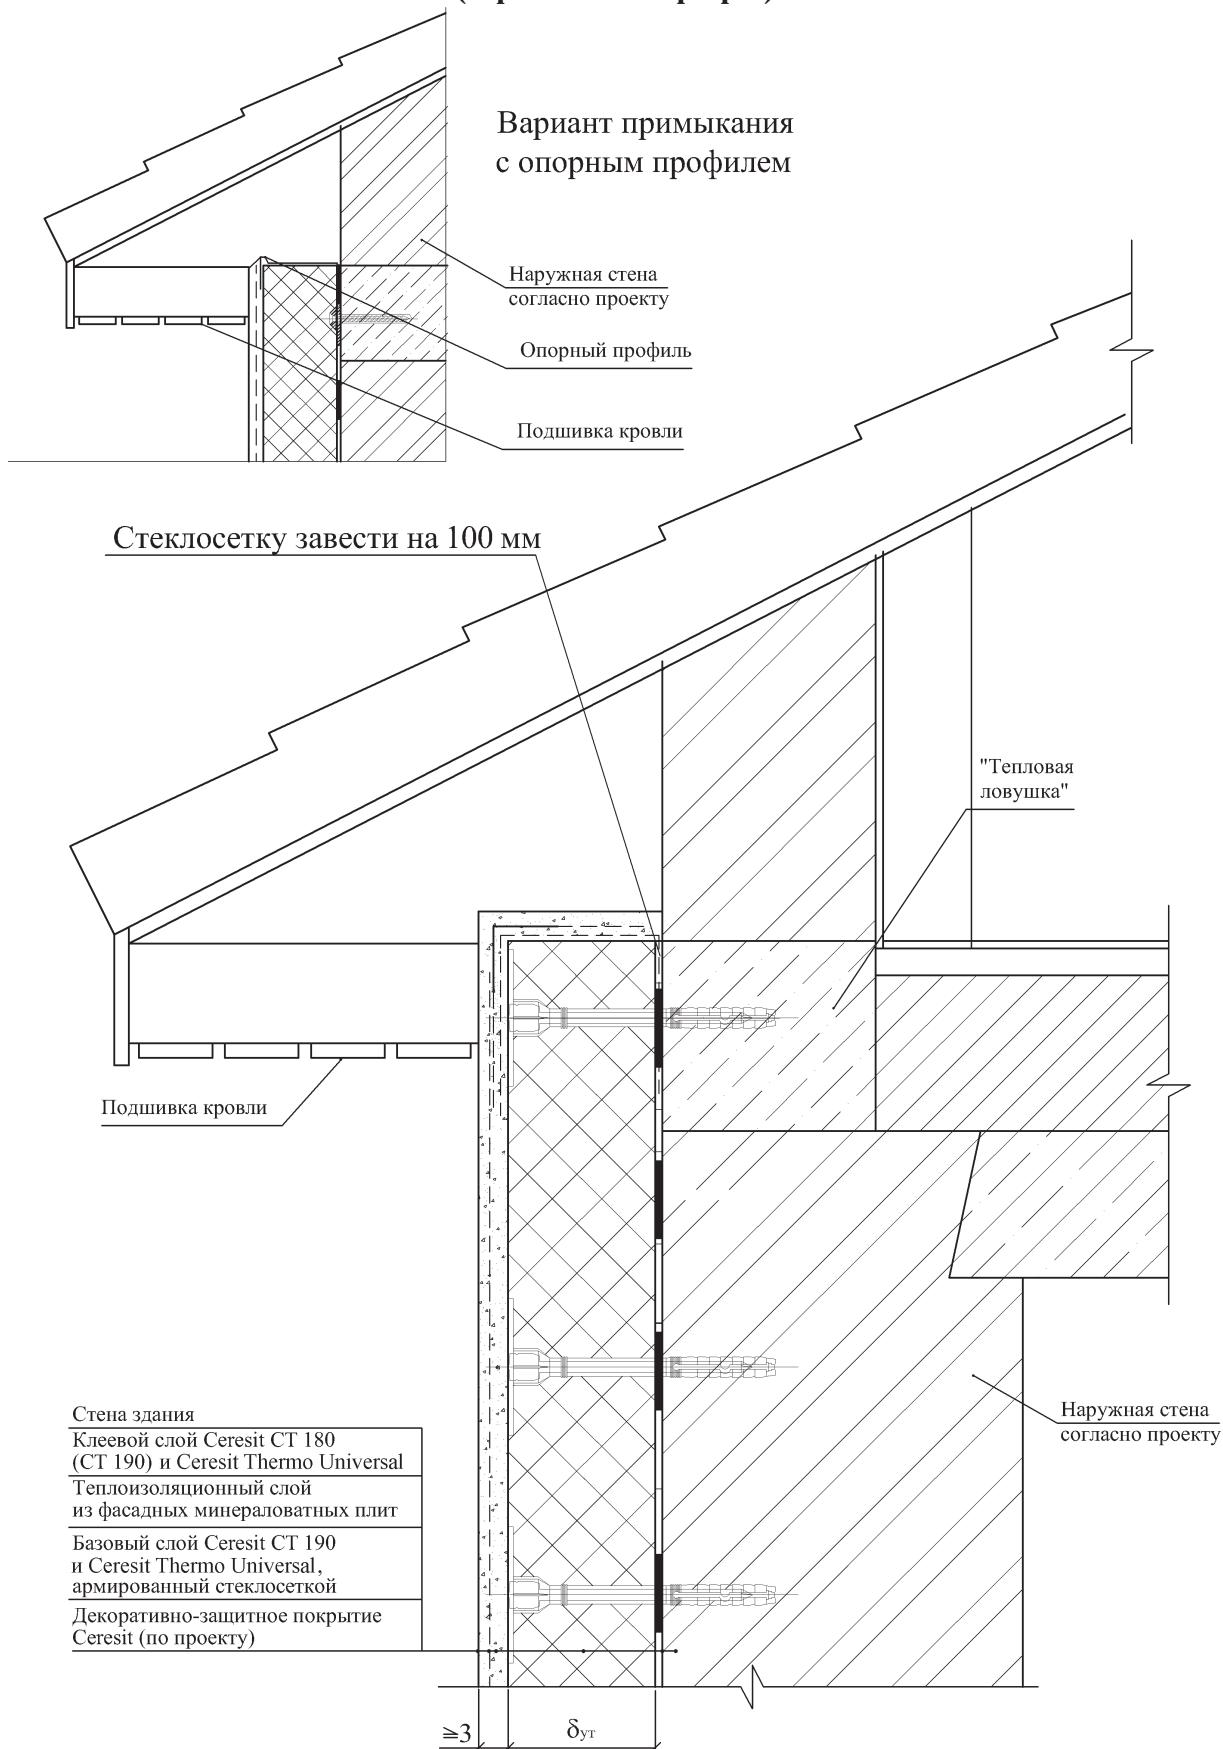

A.2.10 Устройство деформационного шва в СФТК

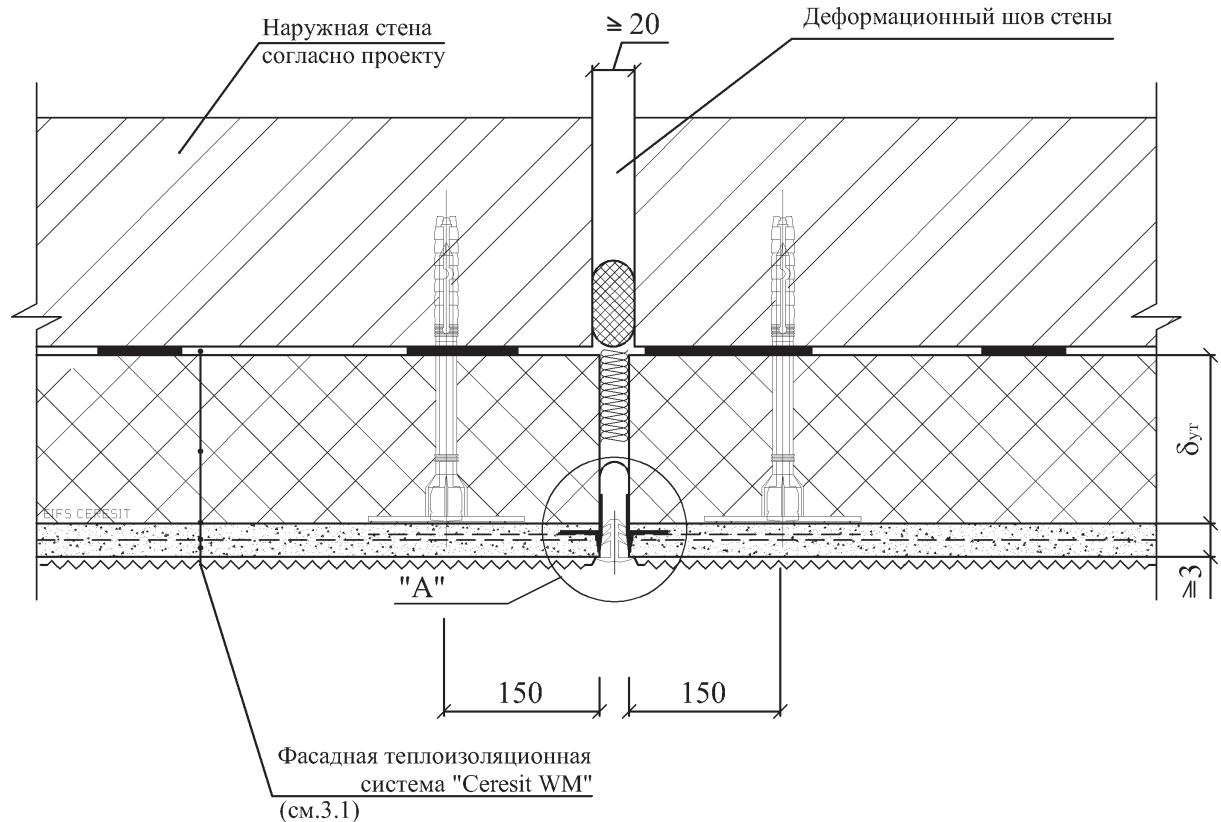


Устройство горизонтального деформационного шва в СФТК Ceresit WM

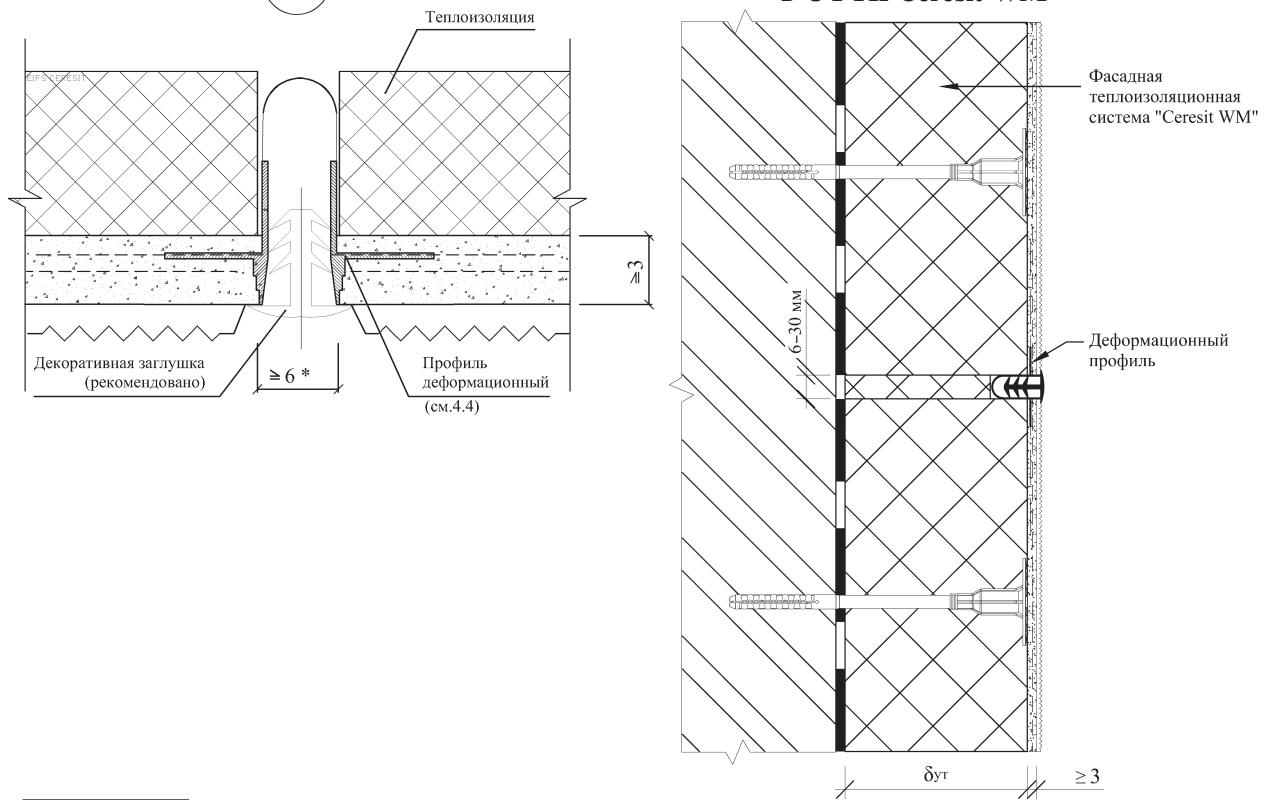


* Ширина деформационного шва СФТК, выполняемого на протяженных участках стен, должна составлять не менее 6 мм. При выполнении деформационного шва здания ширина шва в штукатурном слое должна соответствовать проектному значению.

**A.2.11 Узел сопряжения СФТК с плитой перекрытия балкона, лоджии террасы
(вертикальный разрез)**

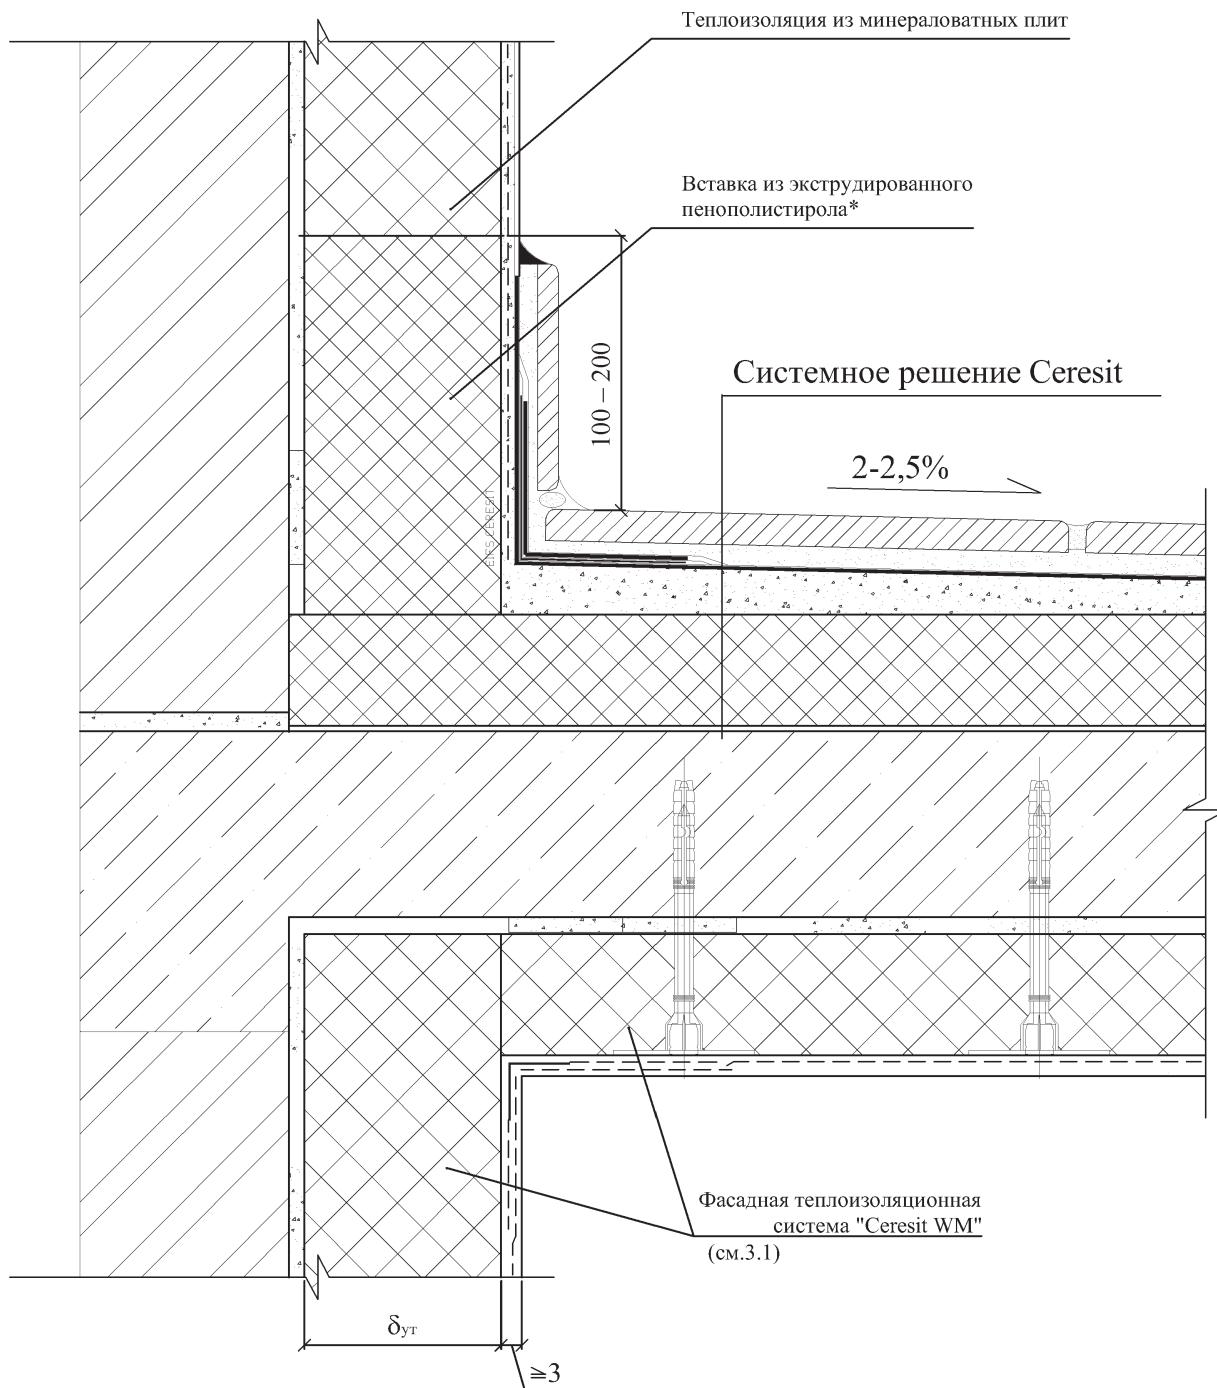

* При условии, если суммарная толщина плиточной облицовки, армированного и клеевого слоев не менее 25 мм.

A.2.12 Узел сопряжения СФТК с плитой перекрытия балкона, лоджии, террасы

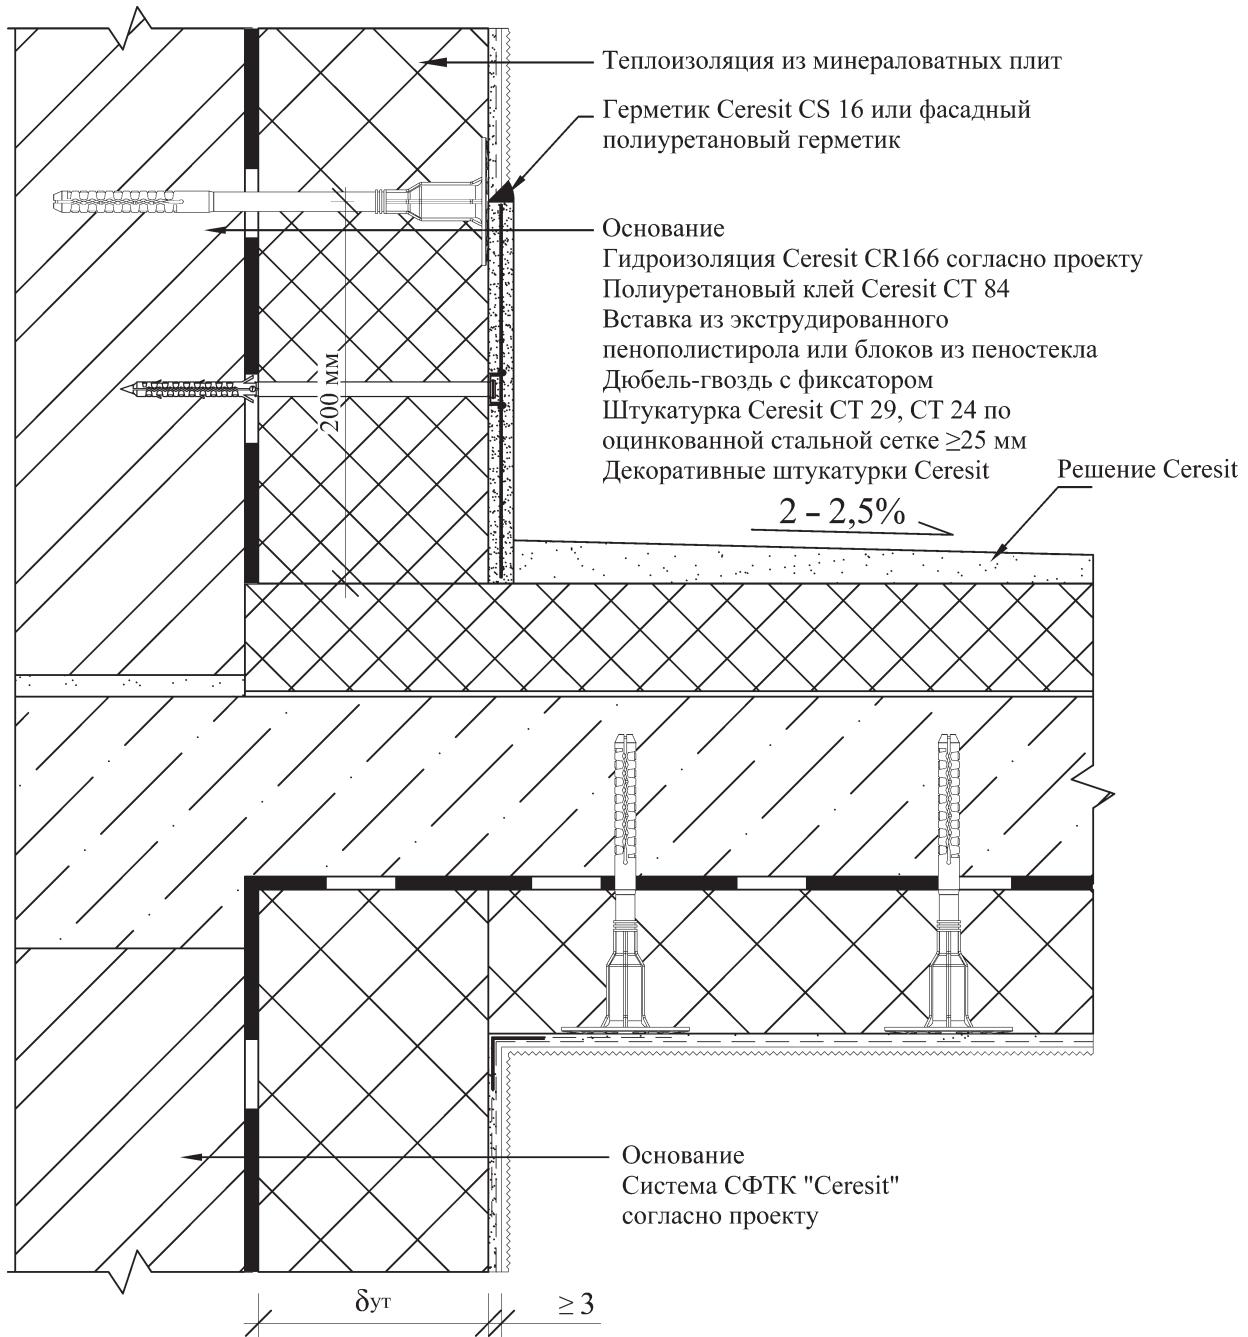


Раздел А.3 Типовые узлы

A.3.1 Типовой узел конструктивного решения СФТК

Ceresit VWS с теплоизоляционным слоем из пенополистирола или комбинированного типа

Ceresit WM с теплоизоляционным слоем из минераловатных плит

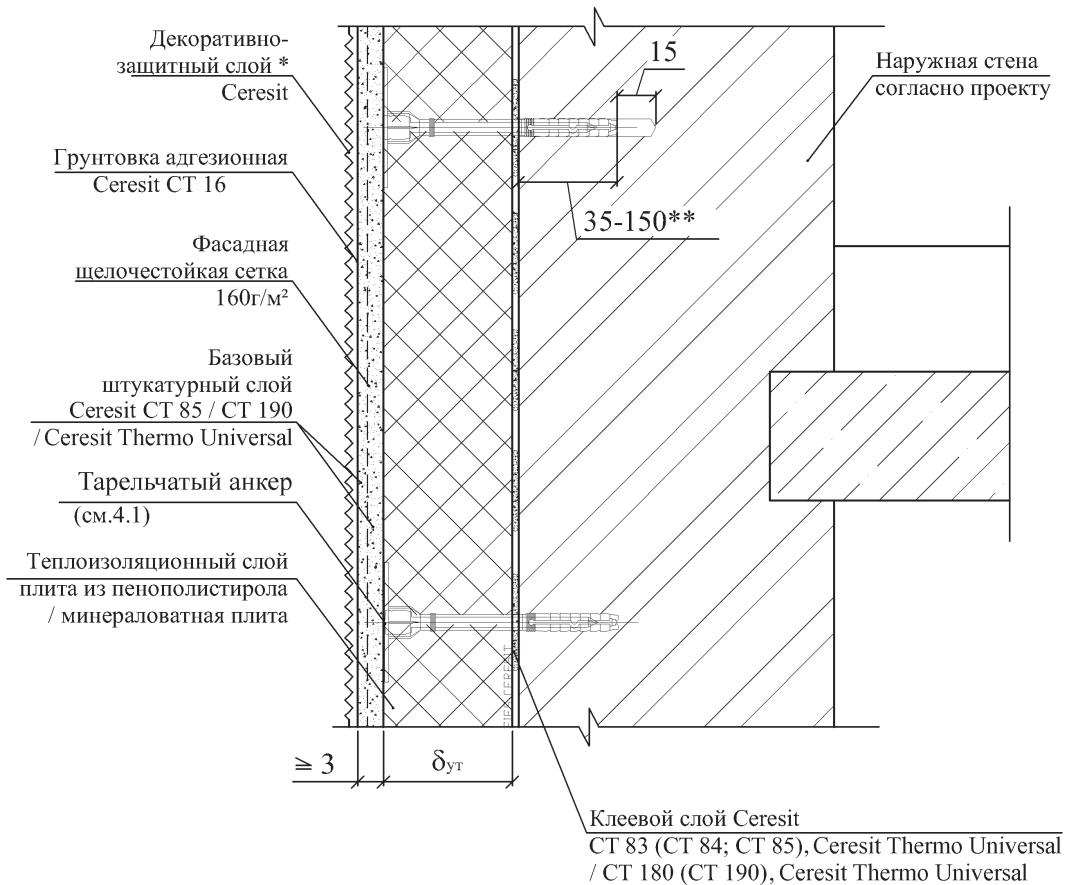

* Декоративно-защитный слой при необходимости окрашивается цветной фасадной краской «Ceresit». Тип и цвет декоративно-защитного слоя, фасадной краски указываются в колористическом паспорте или соответствующем разделе проекта.



** Глубина заделки тарельчатого анкера определяется согласно типу применяемого тарельчатого анкера и основания с учетом требований СТО 58239148-001-2006 таблица 5.3.

П р и м е ч а н и я:

1 В состав фасадной системы «Ceresit» включены материалы, отвечающие требованиям, изложенным в СТО 58239148-001-2006*, и пригодность которых подтверждена действующей разрешительной документацией.

2 Через дробь указаны материалы, применяемые в составе фасадных теплоизоляционных систем «Ceresit VWS»/«Ceresit WM».



A.3.2 Типовой узел конструктивного решения СФТК в угловых зонах

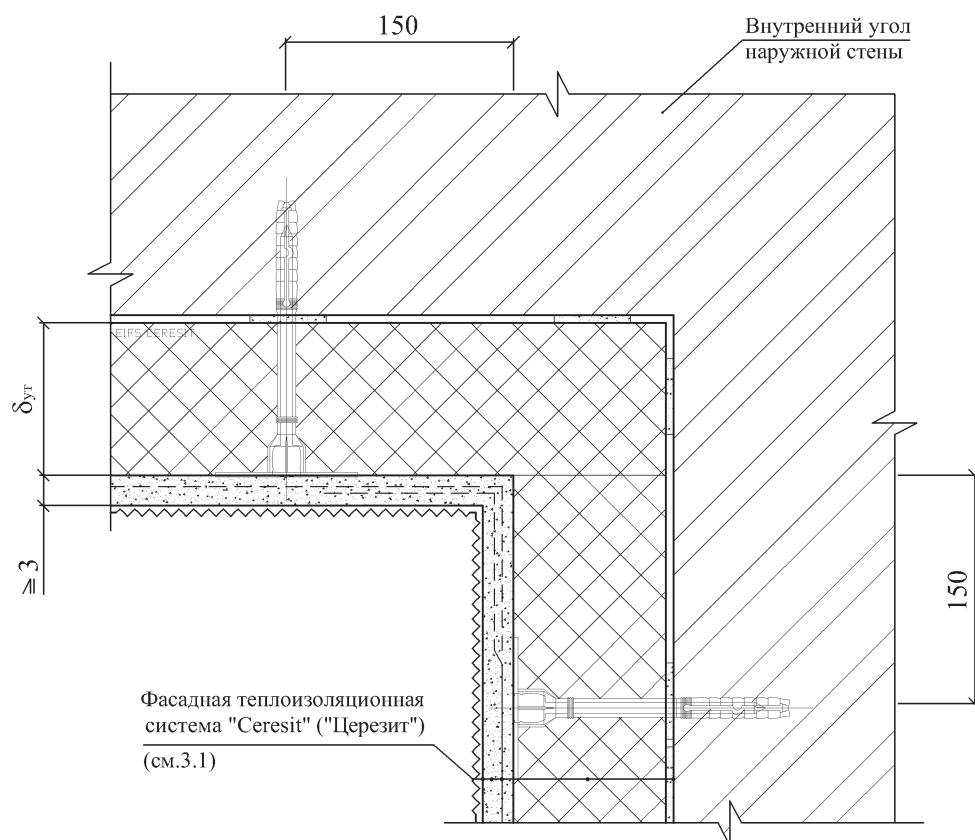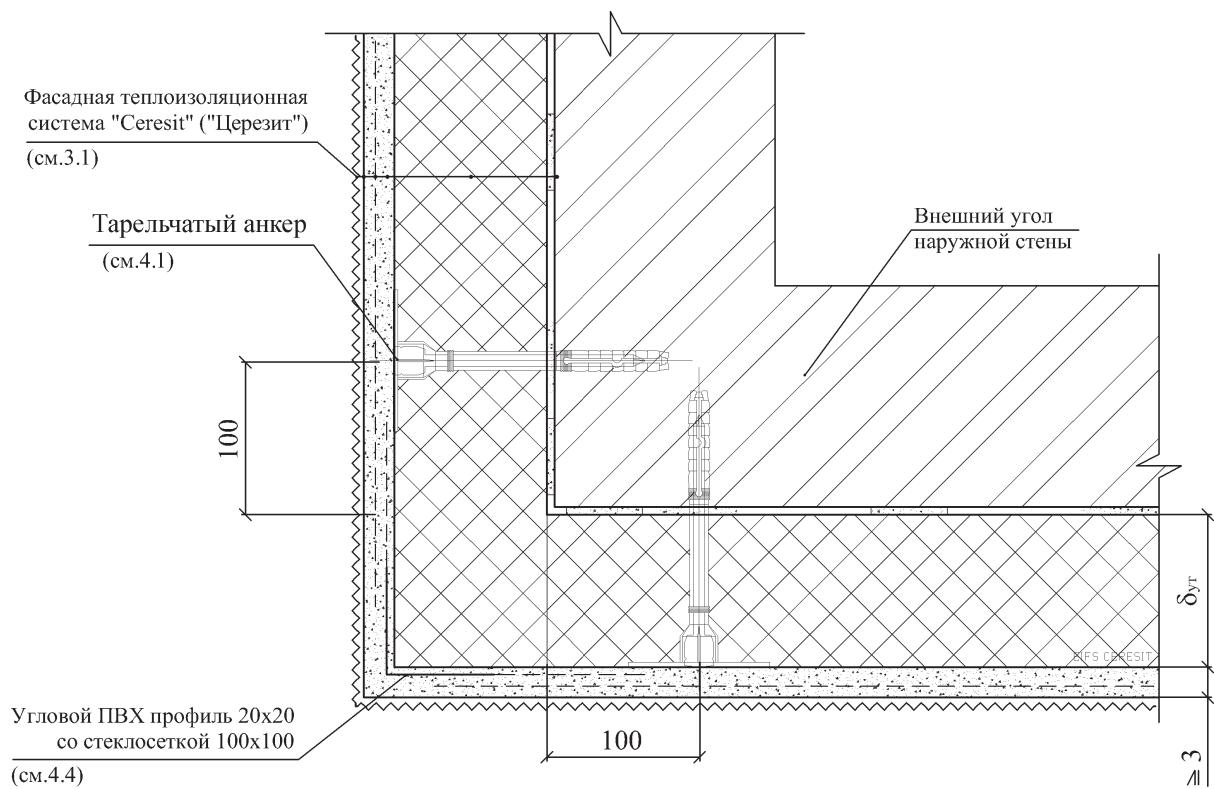



A.3.3 Схема установки тарельчатых анкеров в теплоизоляционном слое

Пример раскладки теплоизоляционных плит размером 1200×600 и 1000×600



Фрагмент теплоизоляции стен выше отм. + 40,0 от уровня отмостки здания

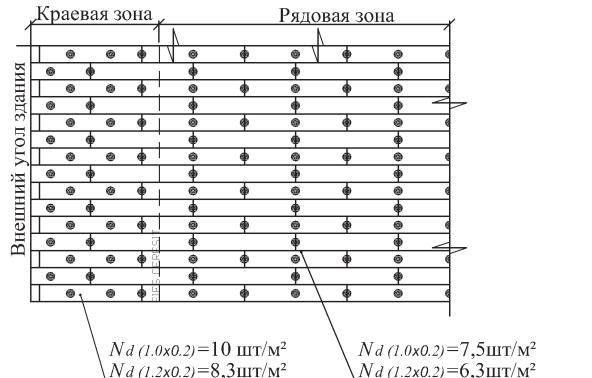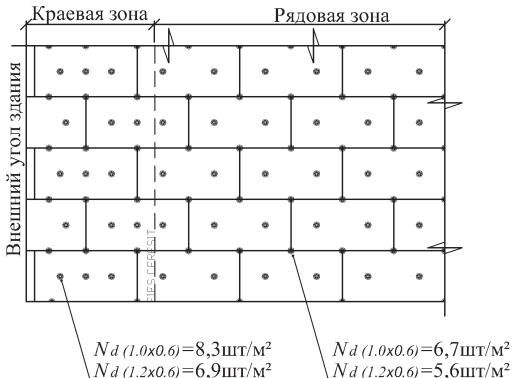

Фрагмент теплоизоляции стен до отм. + 40,0 от уровня отмостки здания

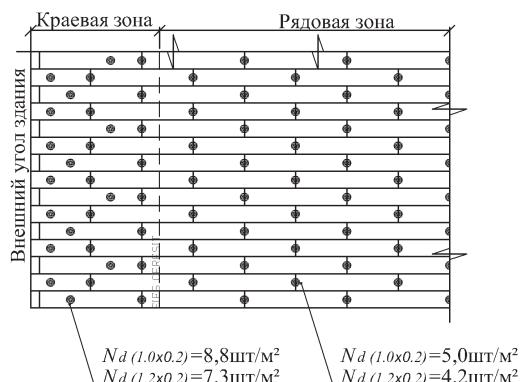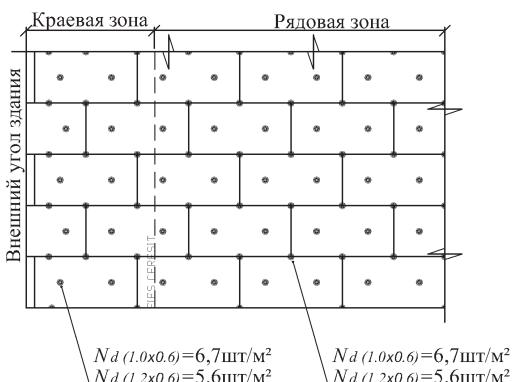

Фрагмент теплоизоляции стен до отм. + 16,0 от уровня отмостки здания

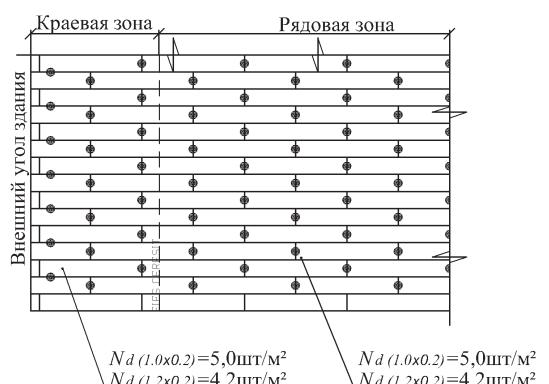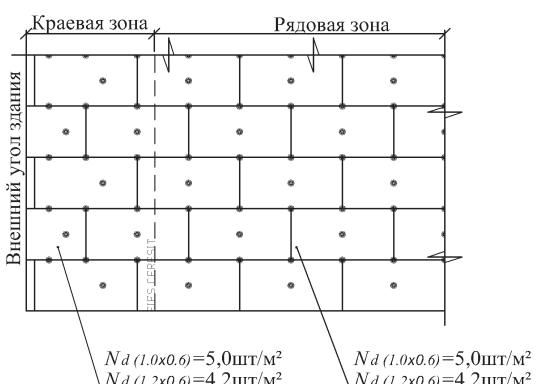

1. Ширина краевой зоны составляет $1 \text{ м} \leq a/8 \leq 2 \text{ м}$, где a — ширина торца здания.

2. Количество тарельчатых анкеров на 1 м^2 теплоизоляционного слоя определяется расчетом требуемой несущей способности по нагрузке, на основании результатов контрольных испытаний.

3. Для обеспечения требуемого количества тарельчатых анкеров выбирается соответствующая схема расположения тарельчатых анкеров исходя из размеров применяемой теплоизоляции с учетом высотности системы.

4. Рекомендуемая схема расчета проверки количества тарельчатых анкеров [N_d] на однородном фрагменте стены:


$$N_d = \frac{N_p}{H_p \times L_p}, \text{ шт}/\text{м}^2,$$

где N_p — количество тарельчатых анкеров в проекции плиты по плоскости, шт.;

H_p — высота плиты, м;

L_p — длина плиты, м.

**A.3.4 Устройство плиточной облицовки по плоскости СФТК в районе цокольных зон
(вертикальный разрез)**

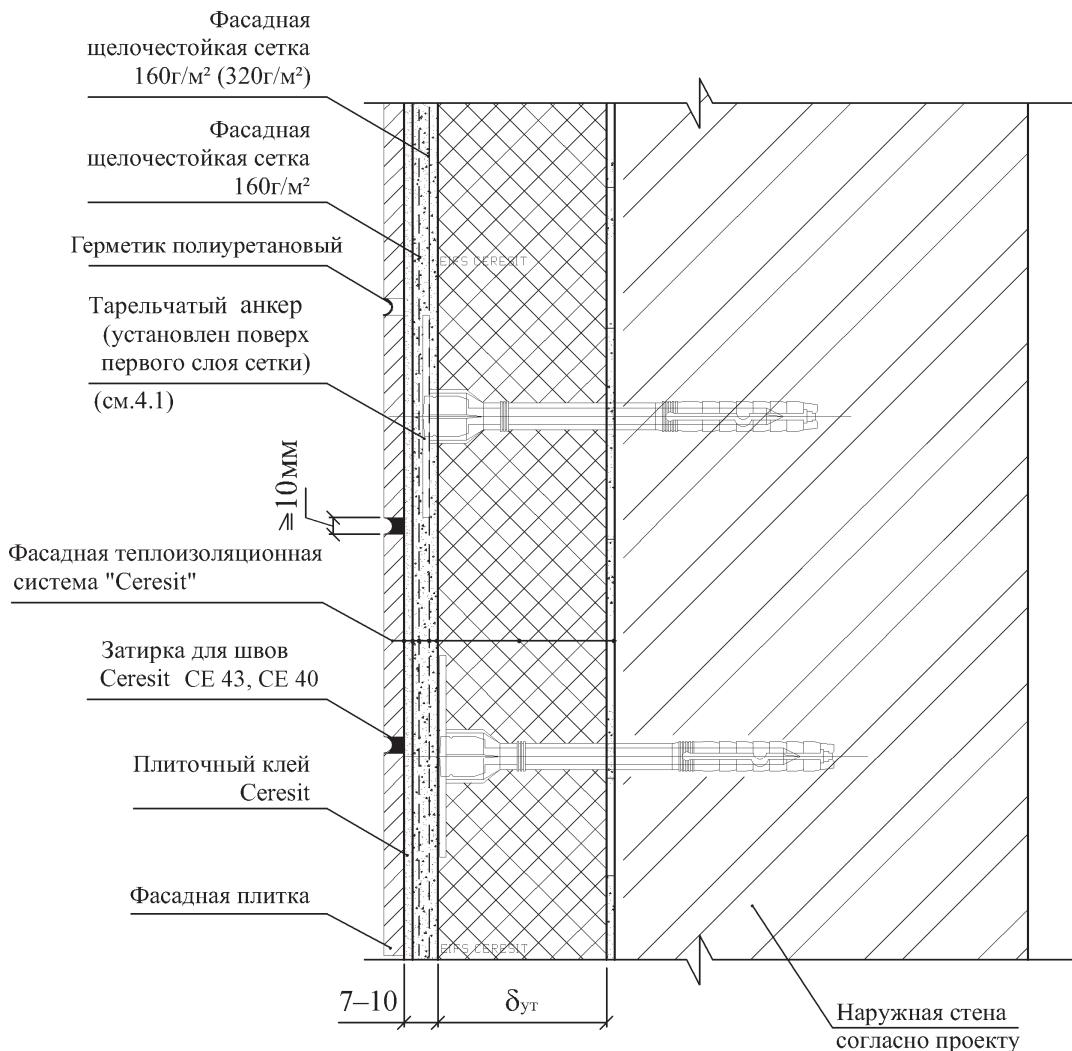



П р и м е ч а н и я

1 Облицовка СФТК плиткой на высоту более 5 м допускается с учетом дополнительных мер, направленных на повышение надежности и безопасности при согласовании с органами пожарной охраны исходя из требований по пожарной безопасности зданий.


2 Базовый штукатурный слой должен выполняться толщиной не менее 7 мм с устройством дополнительного слоя стеклосетки, причем для первого слоя рекомендуется использование усиленной сетки плотностью 320 г/м², дополнительно закрепленной фасадными тарельчатыми анкерами в количестве не менее 2 шт./м².

3 Для повышения надежности крепления плиток необходимо применять комбинированный метод приклеивания. При этом методе клей при помощи гладкого шпателя дополнительно наносят на монтажную поверхность плиток ровным слоем толщиной один мм.


A.3.5 Устройство плиточной облицовки в угловых зонах СФТК в районе цокольных зон (горизонтальный разрез)

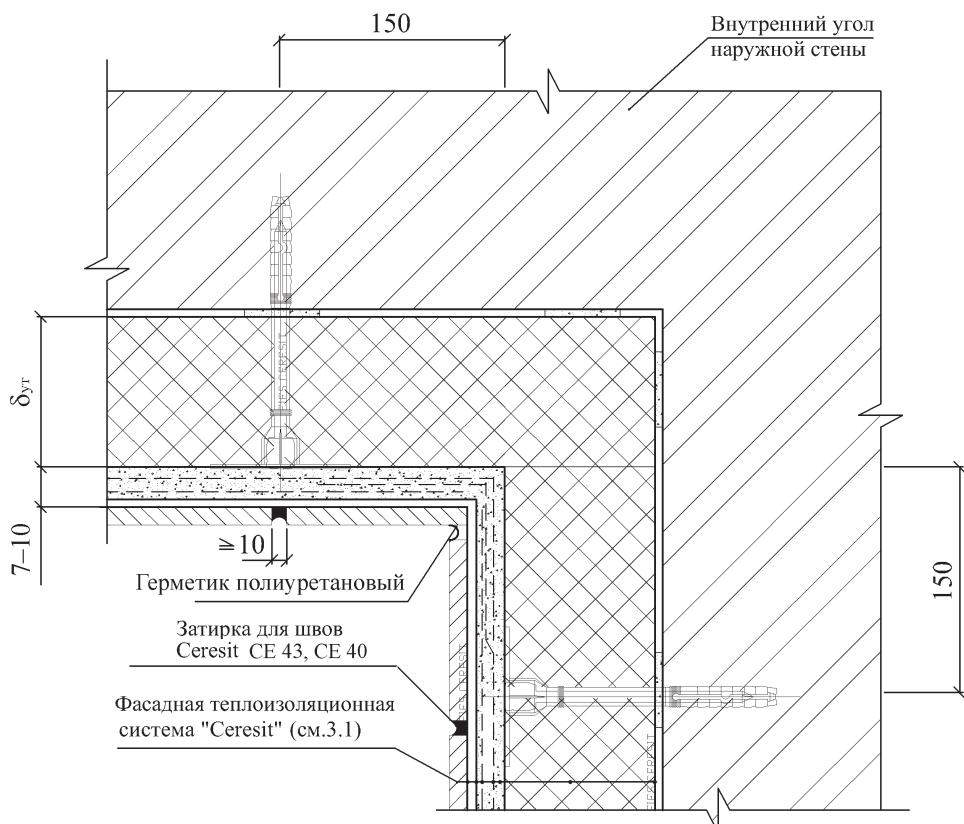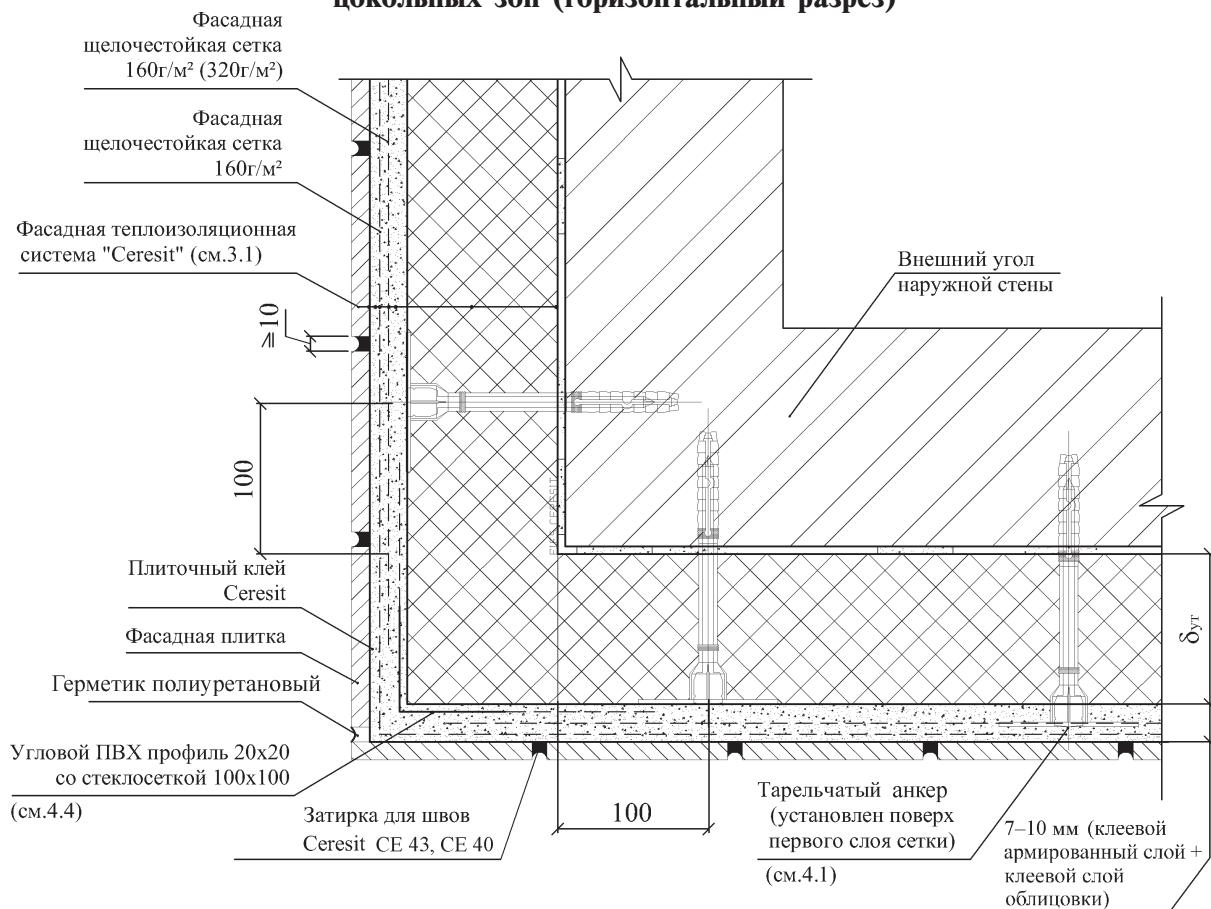


A.3.6 Примыкание утепляемого цоколя с плиточной облицовкой к системе СФТК

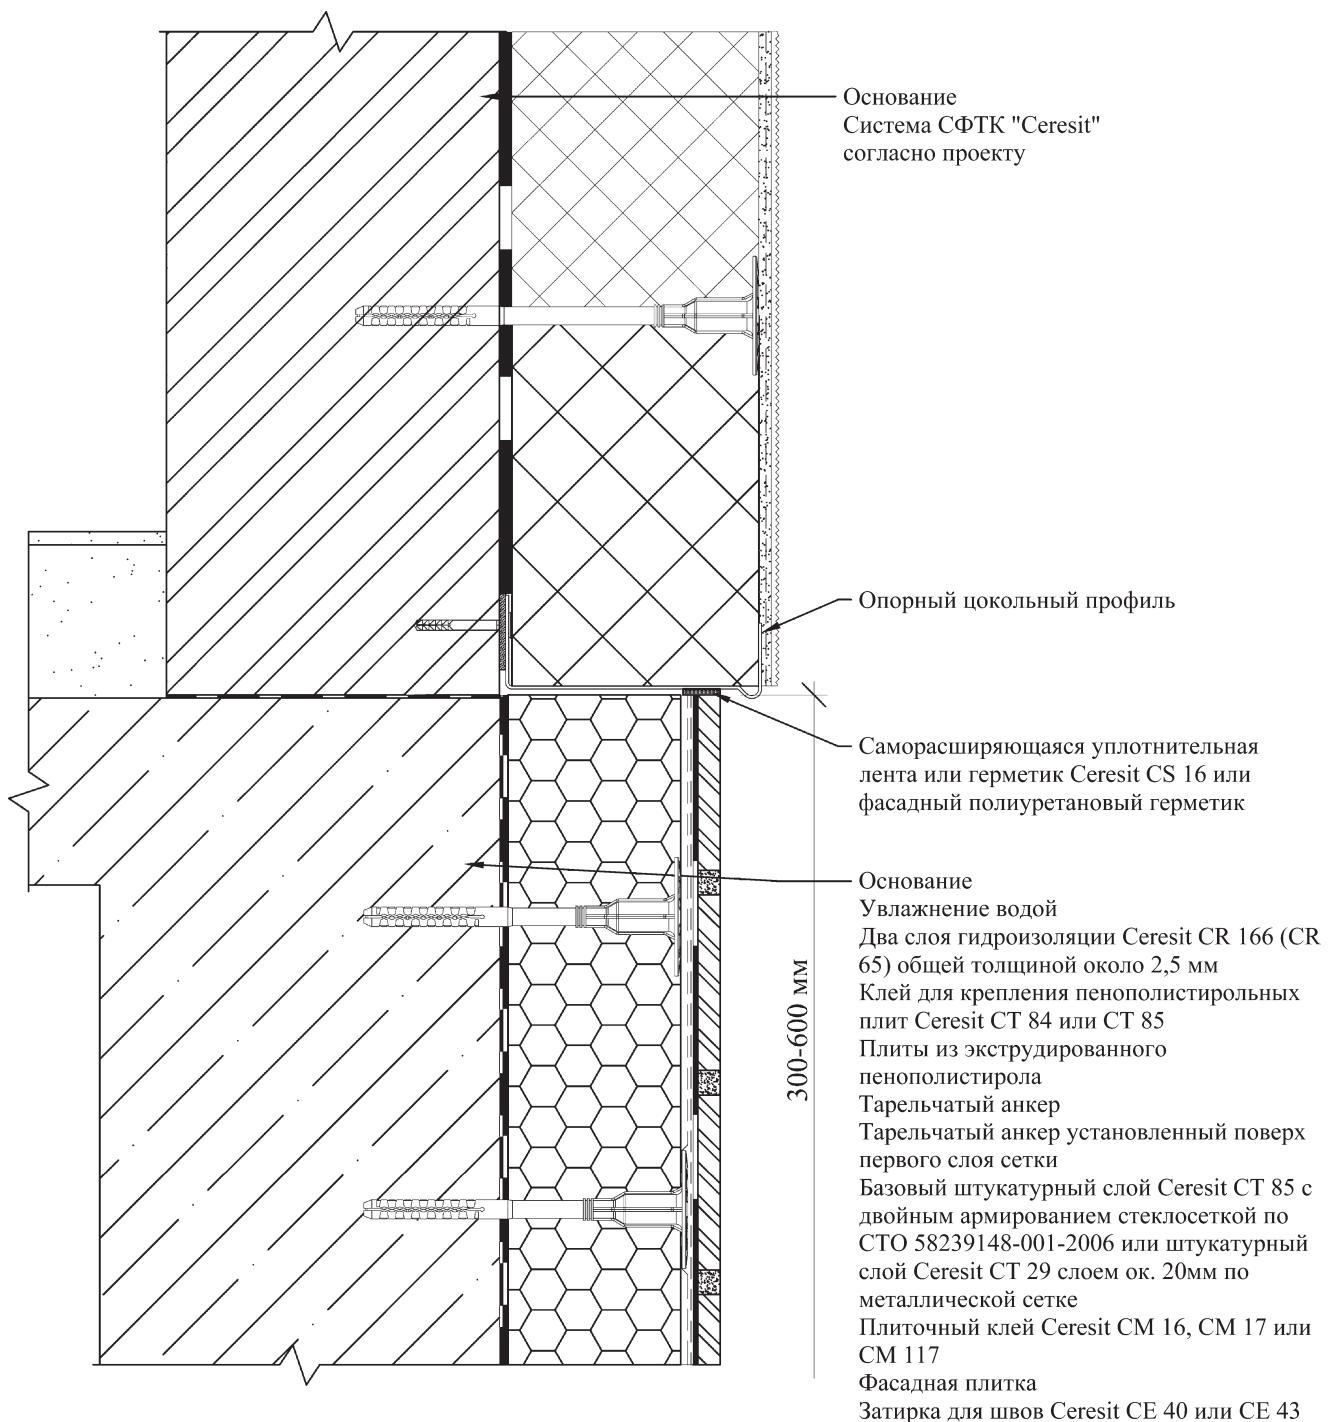


A.3.7 Утепление цокольной зоны с применением плитного пеностекла

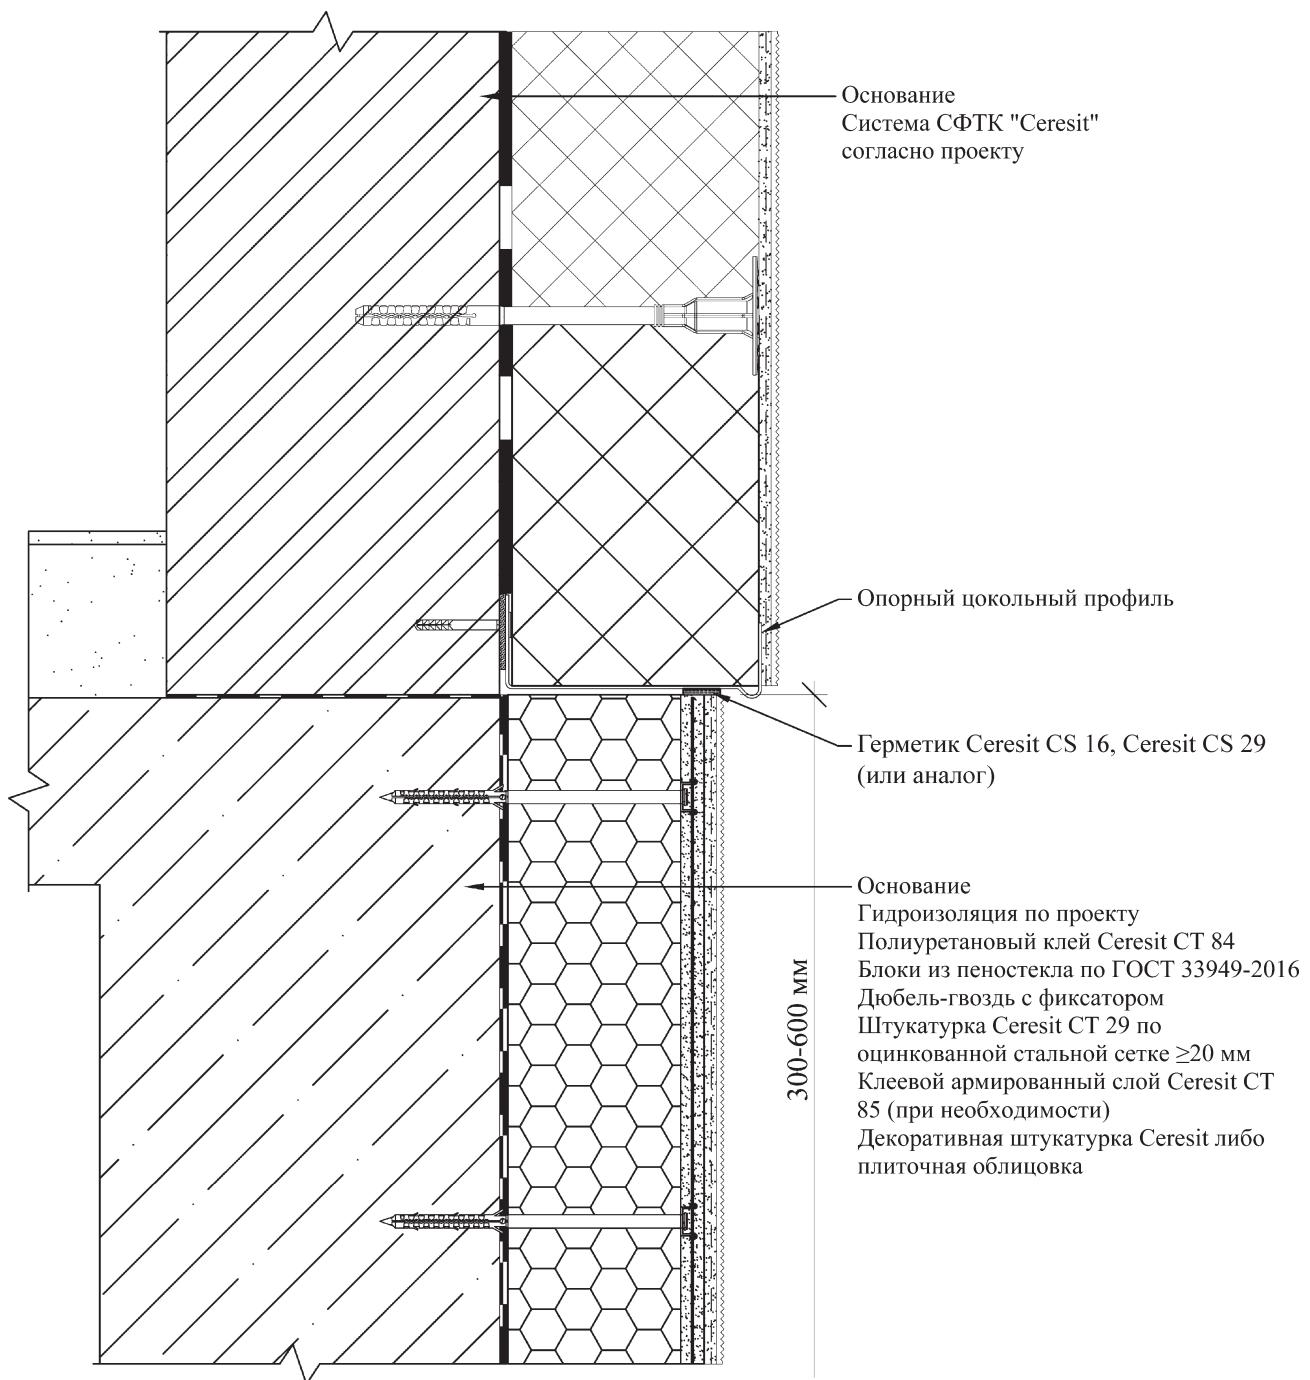

A.3.8 Устройство примыканий СФТК по плоскости с вентилируемым фасадом с однослойной стеной

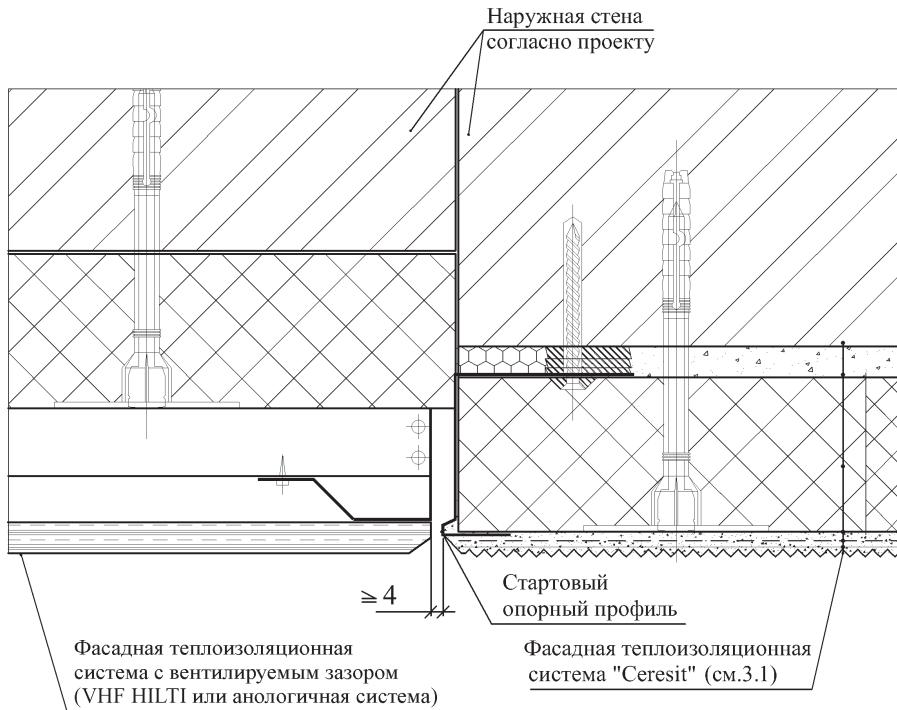



П р и м е ч а н и е — В зоне примыкания в системе с теплоизоляцией из фасадного пенополистирола выполнить противопожарную рассечку шириной не менее 150 мм из негорючих материалов.

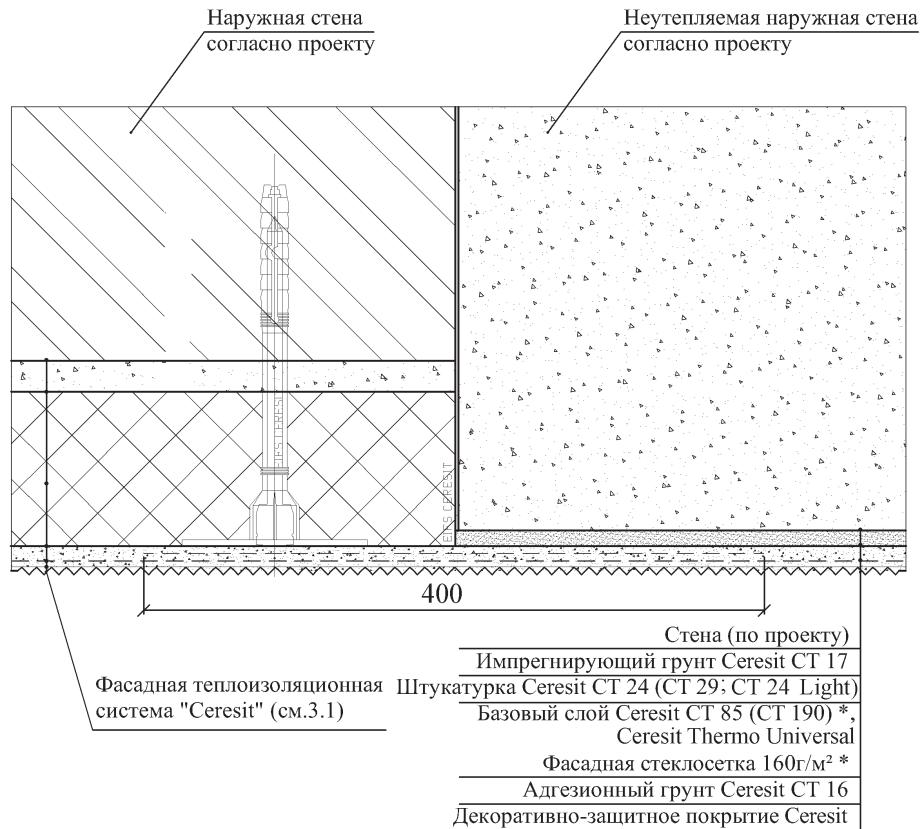


* Армирование по плоскости неутепляемого фасада выполняется при необходимости.

П р и м е ч а н и е — В сплошном штукатурном слое шириной более 6 м по осевой отметке сопряжения системы теплоизоляции предусматриваются температурные деформационные швы.


A.3.9 Сопряжение СФТК и вентилируемого фасада (горизонтальный разрез)

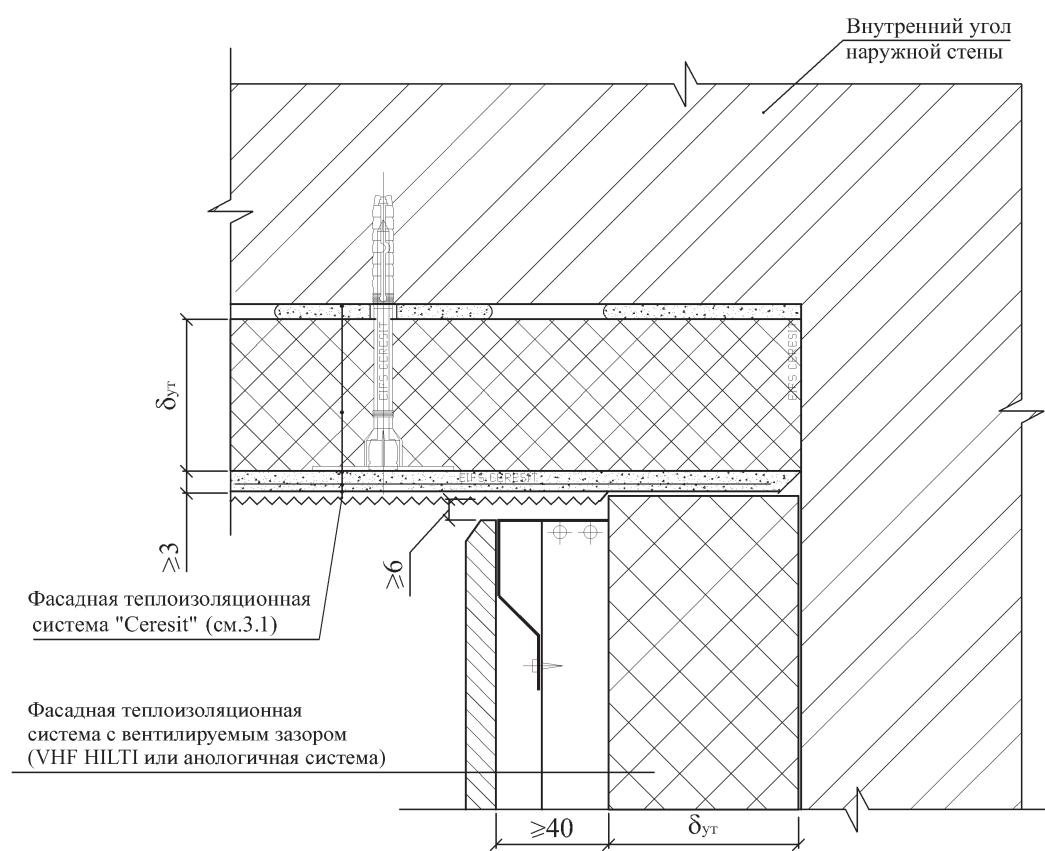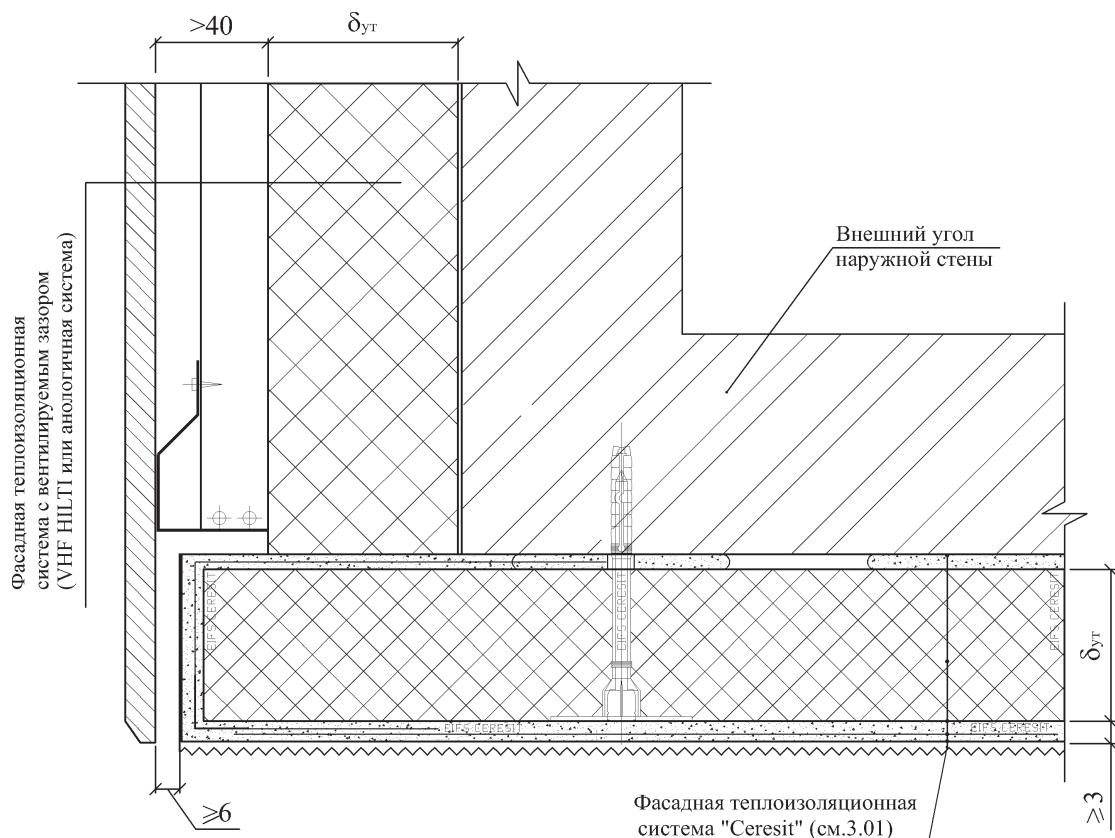


A.3.10 Примыкание СФТК к НФС (сверху)

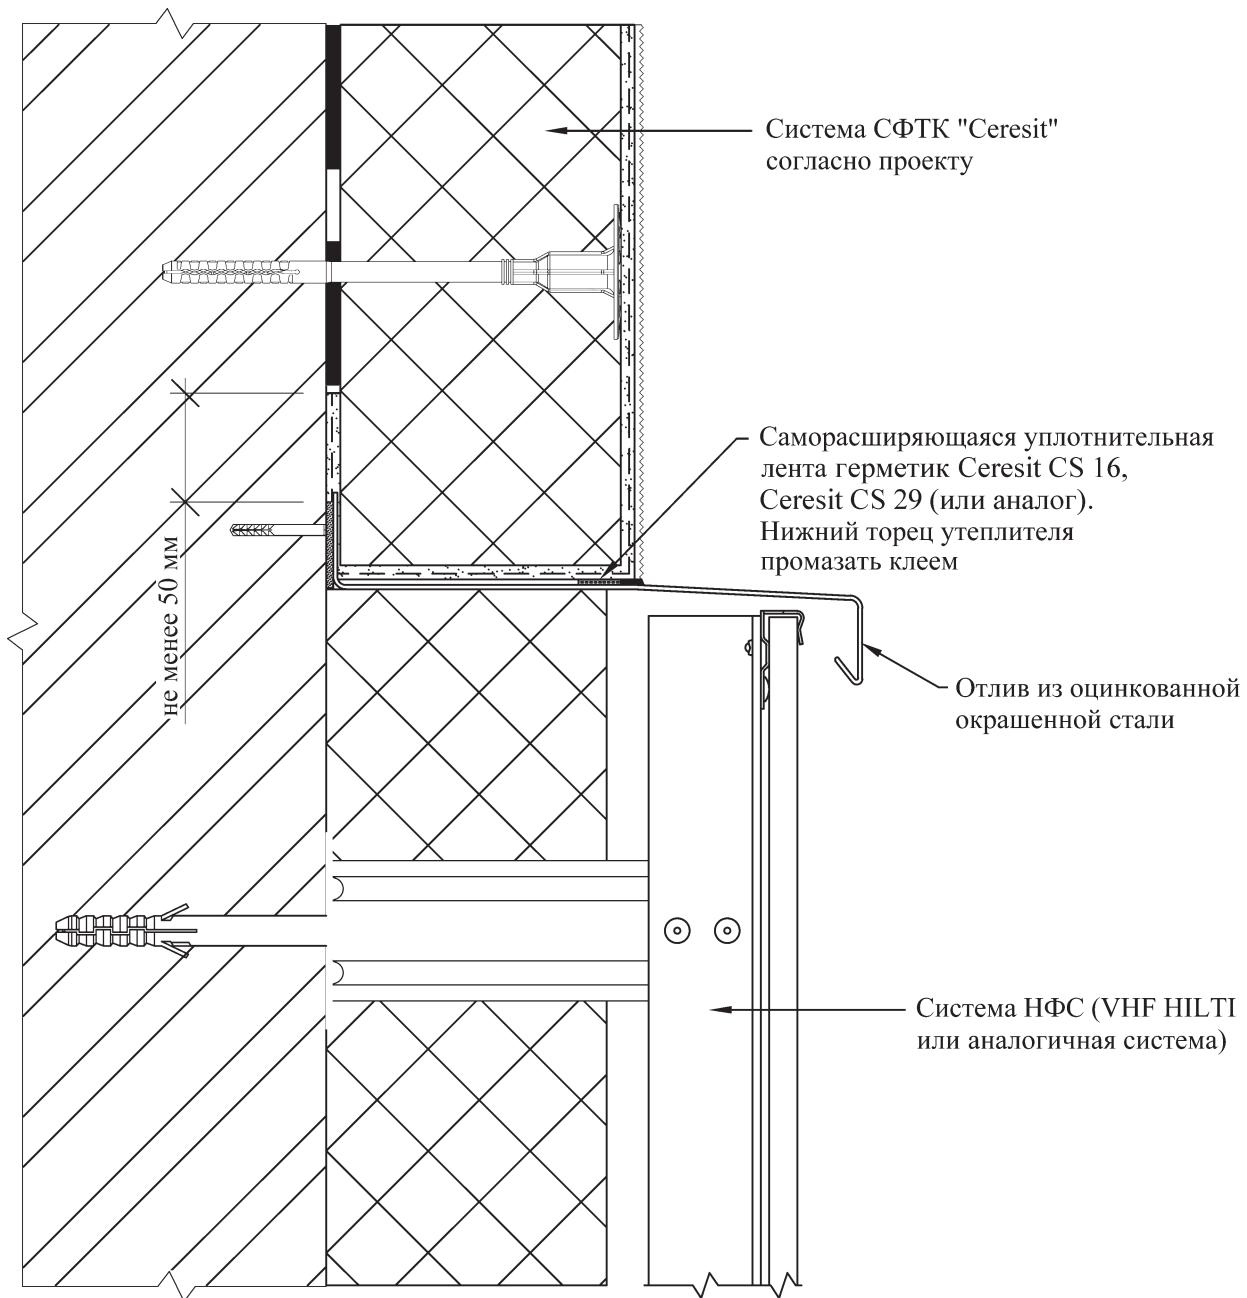

A.3.11 Примыкание системы СФТК к НФС в районе цоколя (снизу)

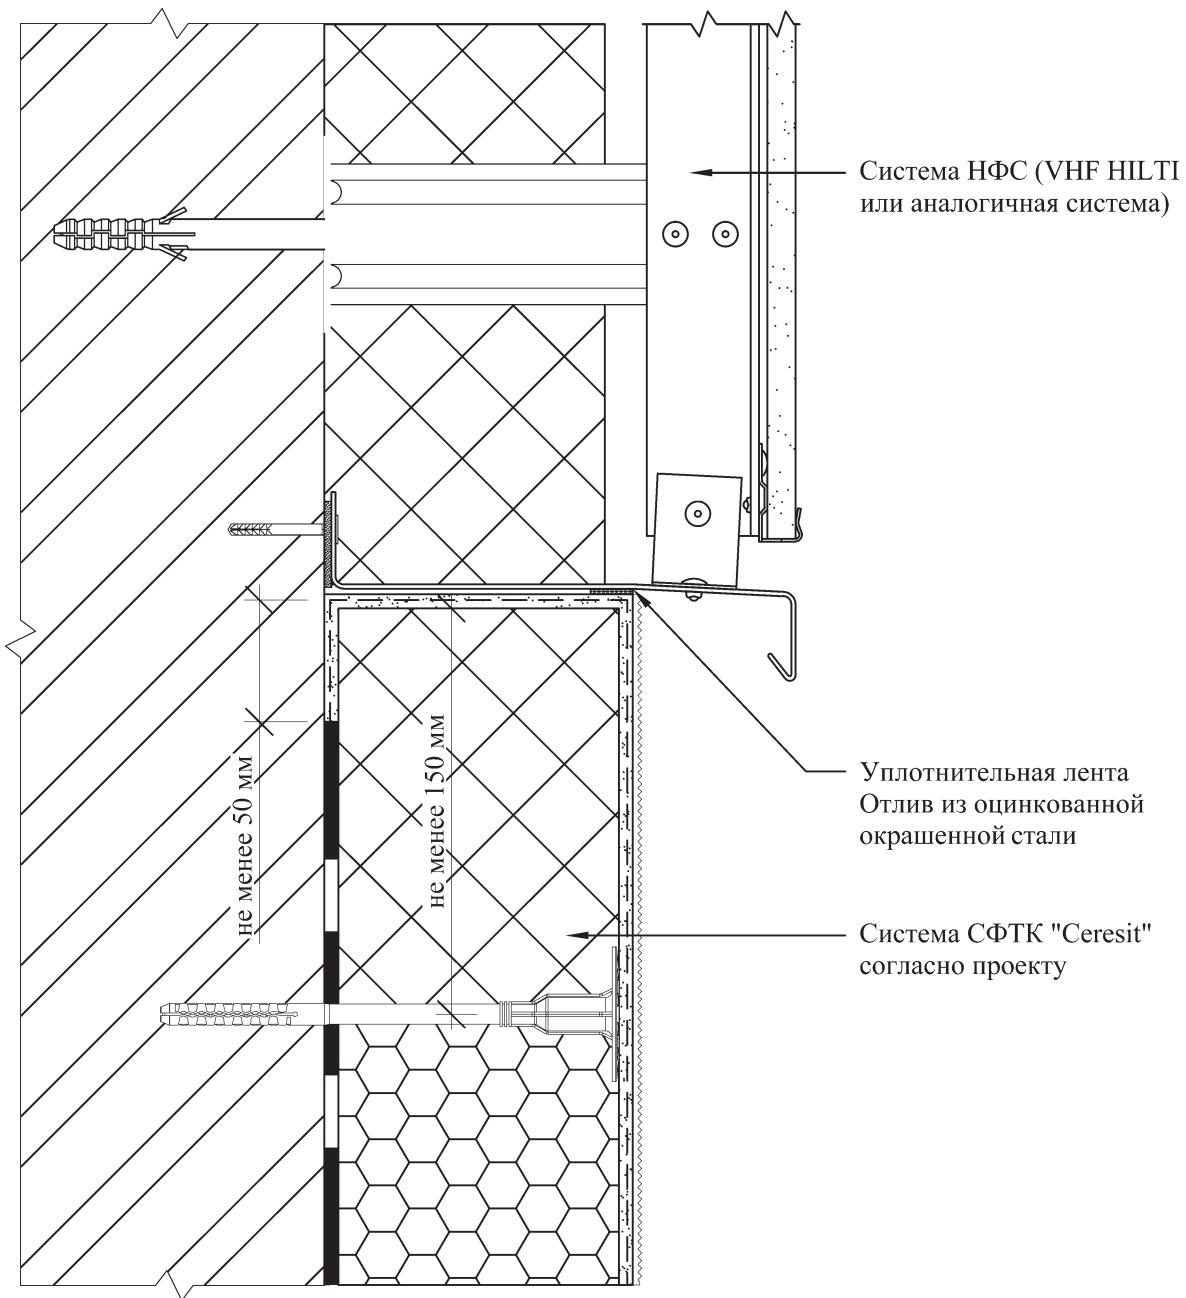

A.3.12 Установка навесных элементов фасада (вывески, кронштейны, маркизы) на энергосберегающие анкеры с терморазрывом

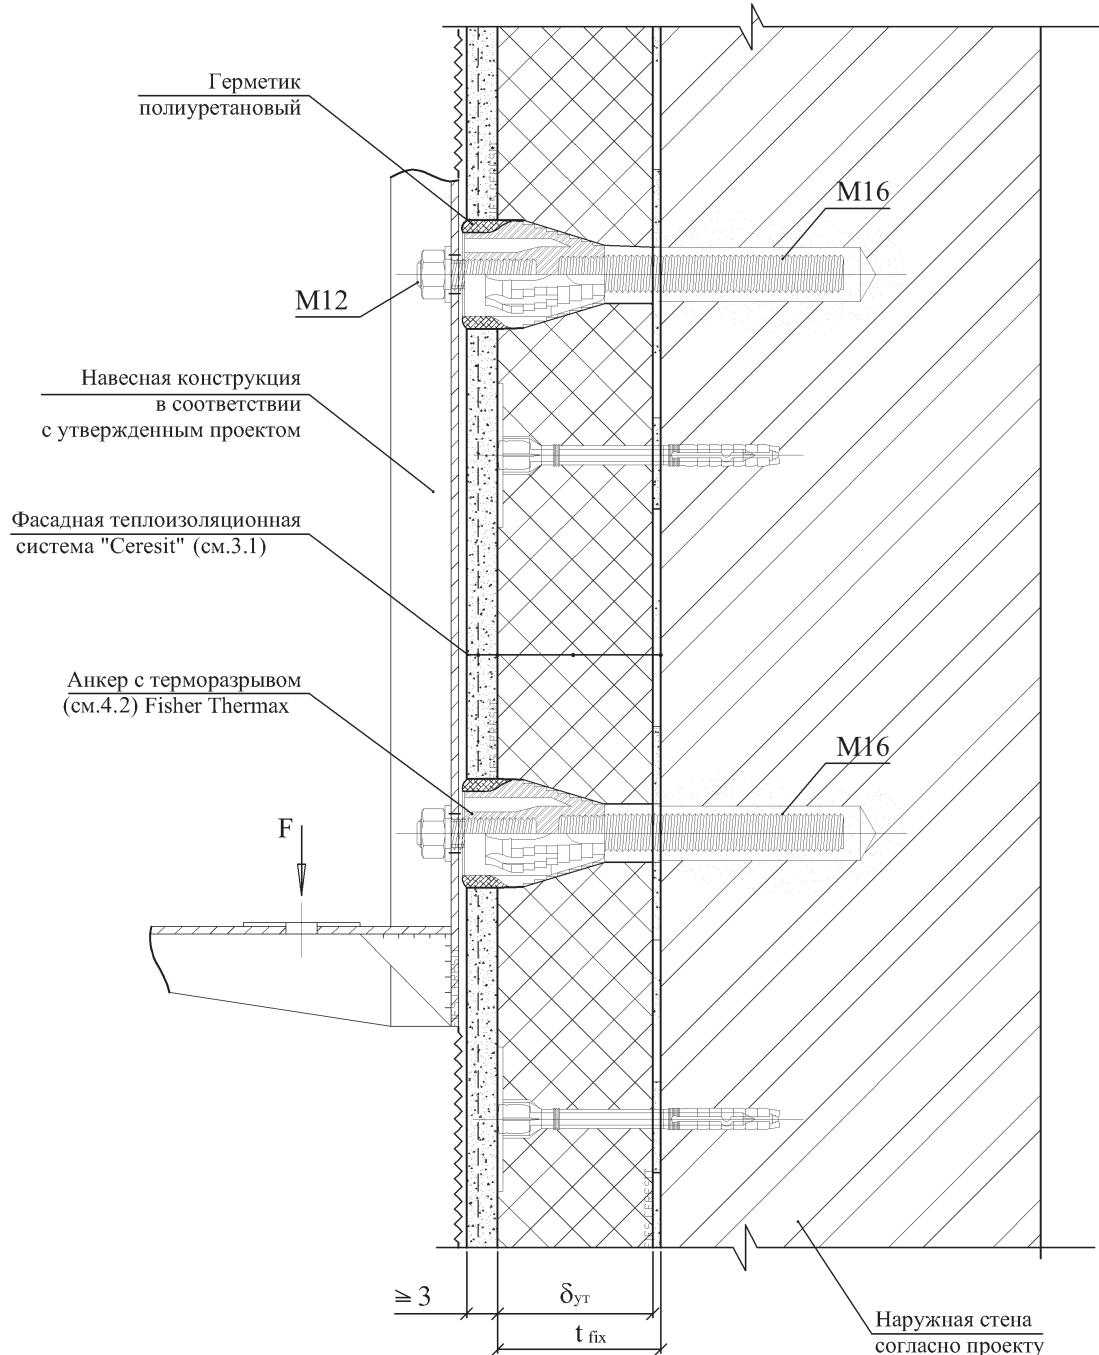


1. Допустимые нагрузки [кН] уточняются в проекте согласно расчету несущей способности элемента крепления и схемы установки анкеров, но не должны превышать следующих пороговых значений из расчета на один анкер [V_{zul}] с учетом плеча прилагаемой нагрузки:

| t_{fix} [мм] | 62 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| V_{zul} [кН] | 1,51 | 1,20 | 0,98 | 0,83 | 0,71 | 0,63 | 0,56 | 0,51 |

2. Навесные конструкции выполняются в атмосферостойком исполнении УХЛ 1. Металл следует окрасить за два раза или оцинковать.

3. После установки анкера в рабочее положение зону стыка по периметру отверстия заполнить полиуретановым герметиком.

A.3.13 Установка навесных элементов различного назначения на универсальный комбинированный анкер

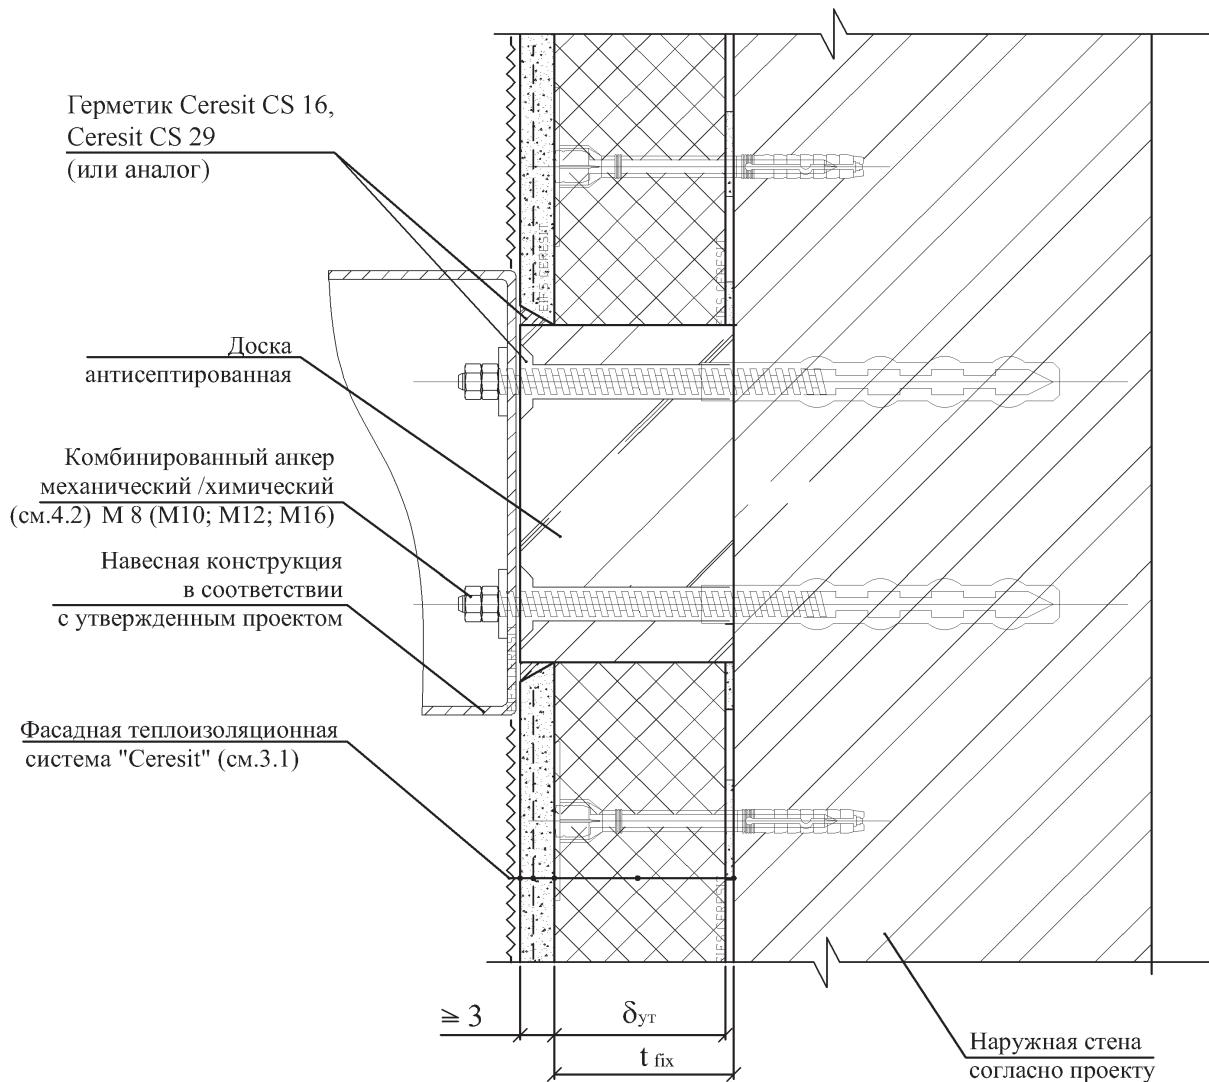

1. Допустимые нагрузки [кН] уточняются в проекте согласно расчету несущей способности элемента крепления и схемы установки анкеров, но не должны превышать следующих пороговых значений из расчета на один анкер [V_{zul}] с учетом плеча прилагаемой нагрузки:

для анкера диаметром 12 мм

| t_{fix} [мм] | 62 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| V_{zul} [кН] | 0,88 | 0,70 | 0,57 | 0,48 | 0,41 | 0,36 | 0,32 | 0,29 |


для анкера диаметром 16 мм

| t_{fix} [мм] | 62 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| V_{zul} [кН] | 1,51 | 1,20 | 0,98 | 0,83 | 0,71 | 0,63 | 0,56 | 0,51 |

2. Навесные конструкции выполняются в атмосферостойком исполнении УХЛ 1. Металл следует окрасить за два раза или оцинковать.


3. После установки анкера в рабочее положение (до установки навесной конструкции) зонустыка по периметру отверстия заполнить полиуретановым герметиком.

А.3.14 Узел примыкания СФТК к закладным деталям и коммуникациям

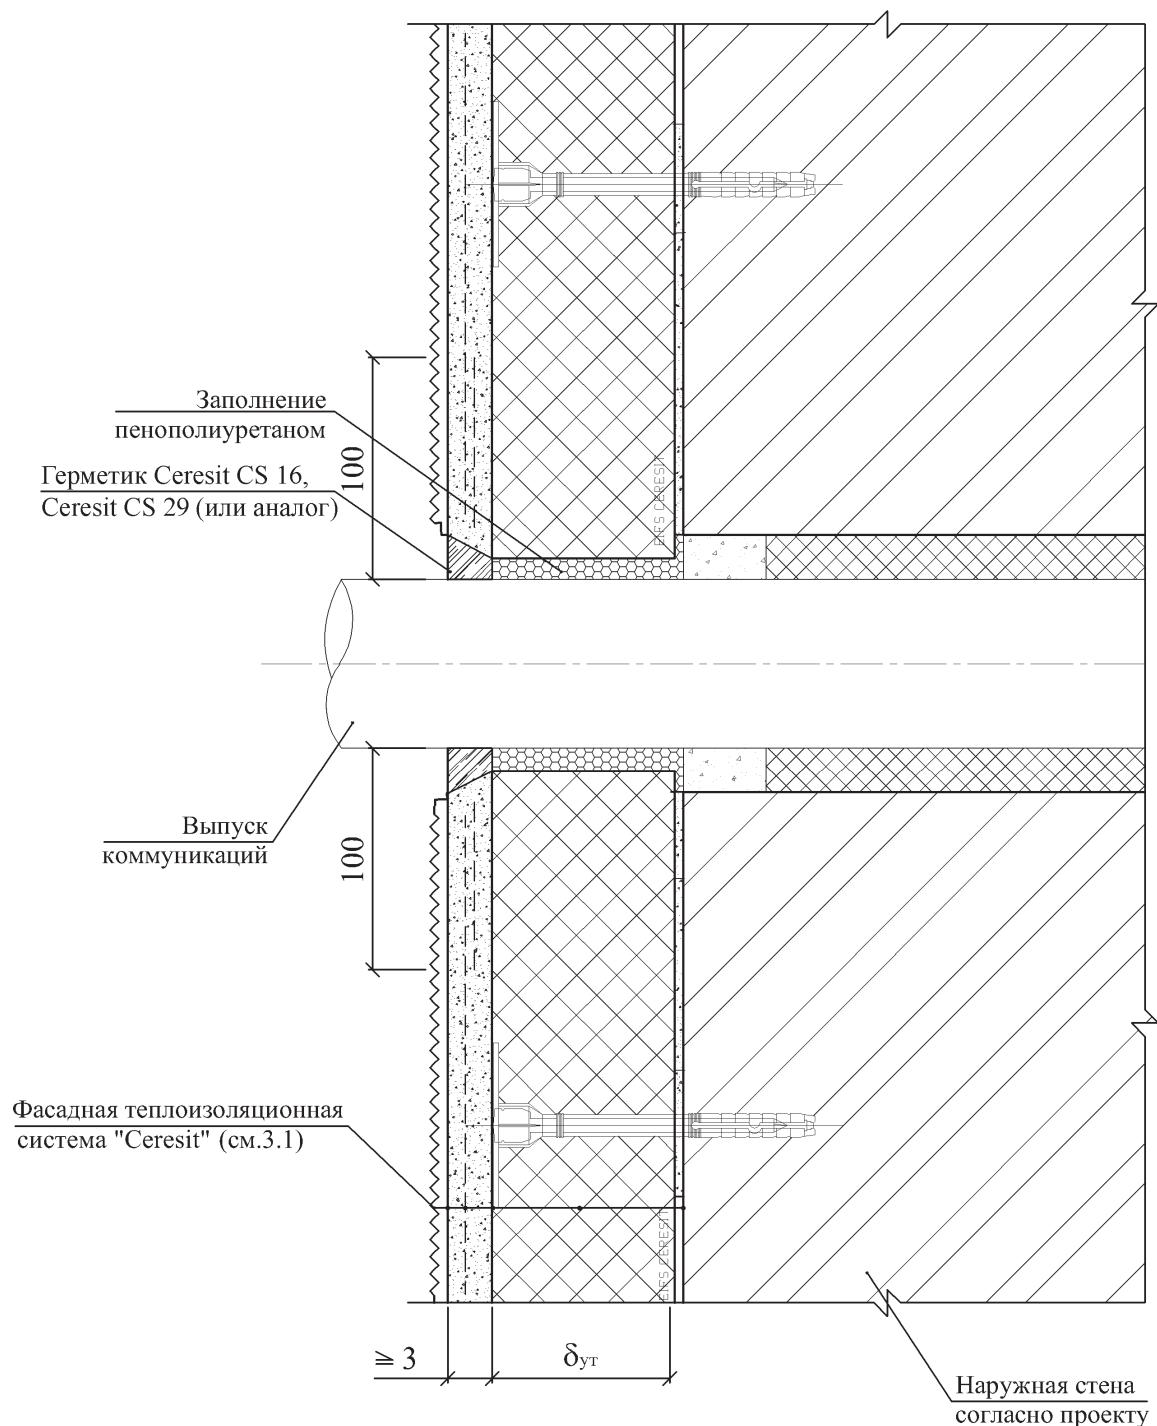


П р и м е ч а н и е — В зоне примыкания закладной детали в системе с теплоизоляцией из фасадного пенополистирола выполнить противопожарную рассечку шириной не менее 150 мм из негорючих материалов.

A.3.15 Узел примыкания СФТК к фасадной разводке магистрального газопровода

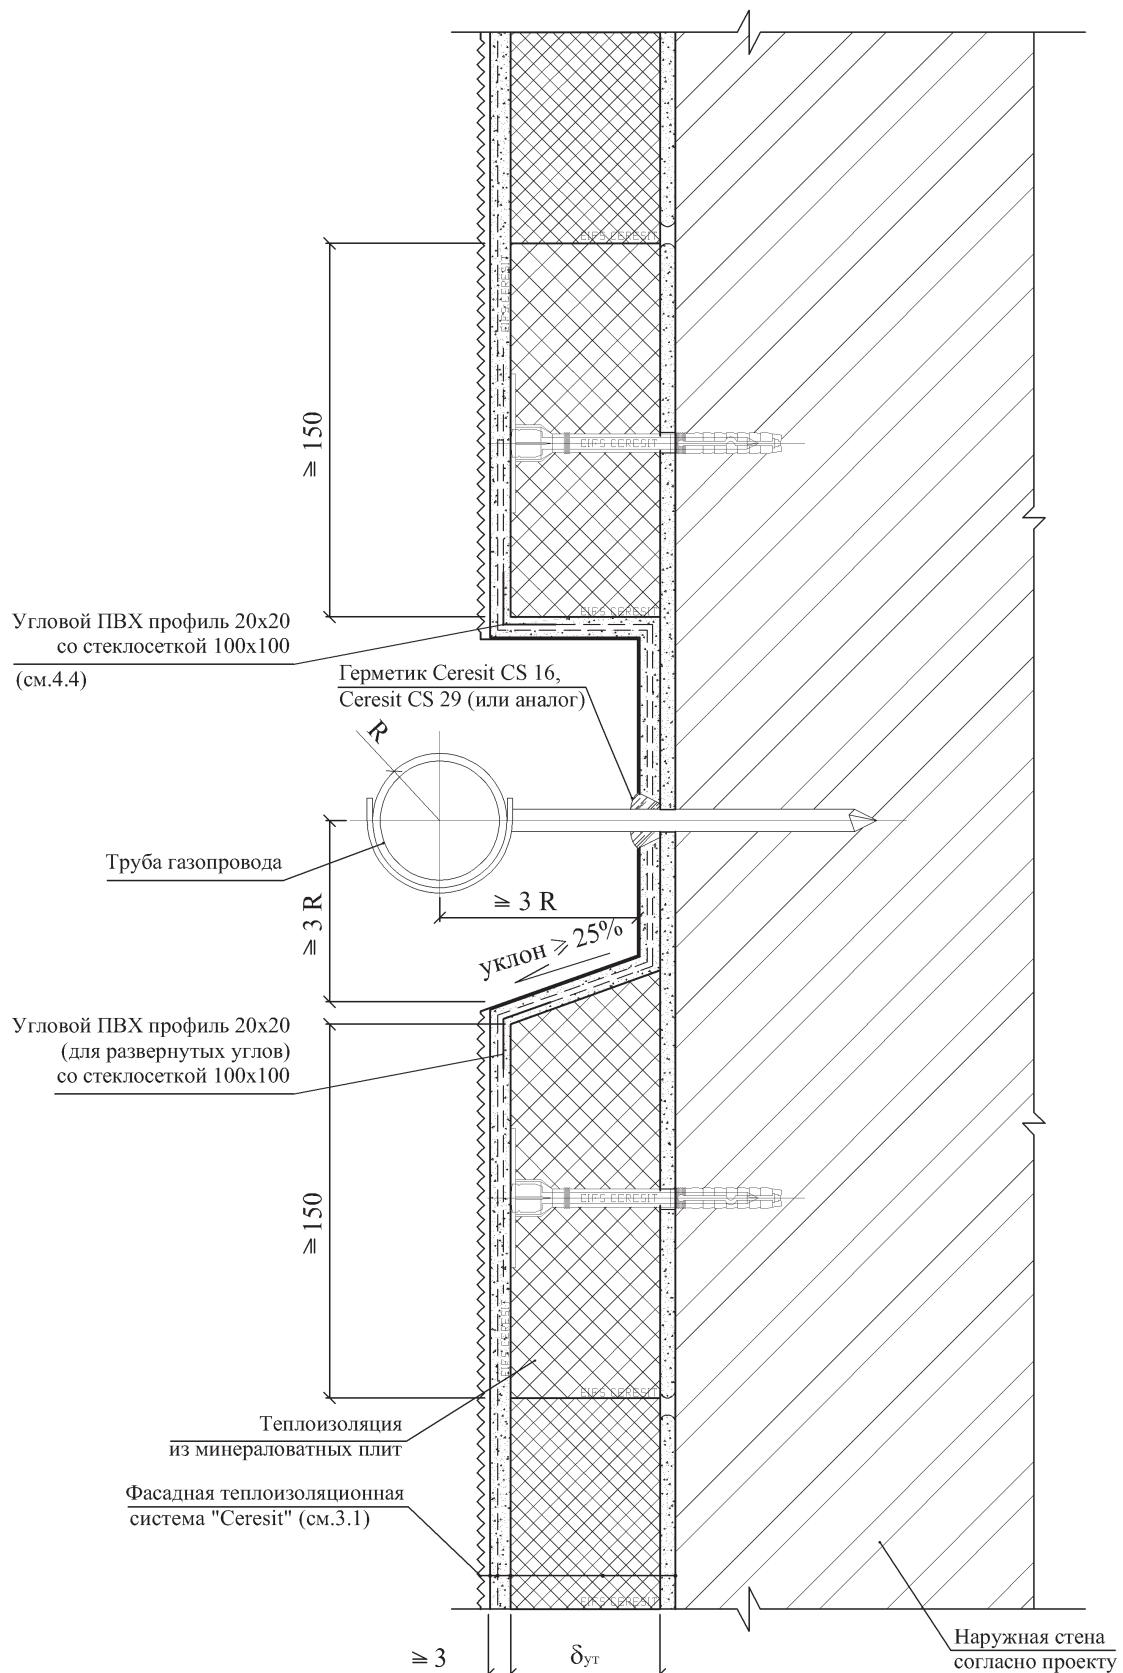


П р и м е ч а н и е — В зоне примыкания закладной детали в системе с теплоизоляцией из фасадного пенополистирола выполнить противопожарную рассечку шириной не менее 150 мм из негорючих материалов.


A.3.16 Устройство архитектурных элементов фасада

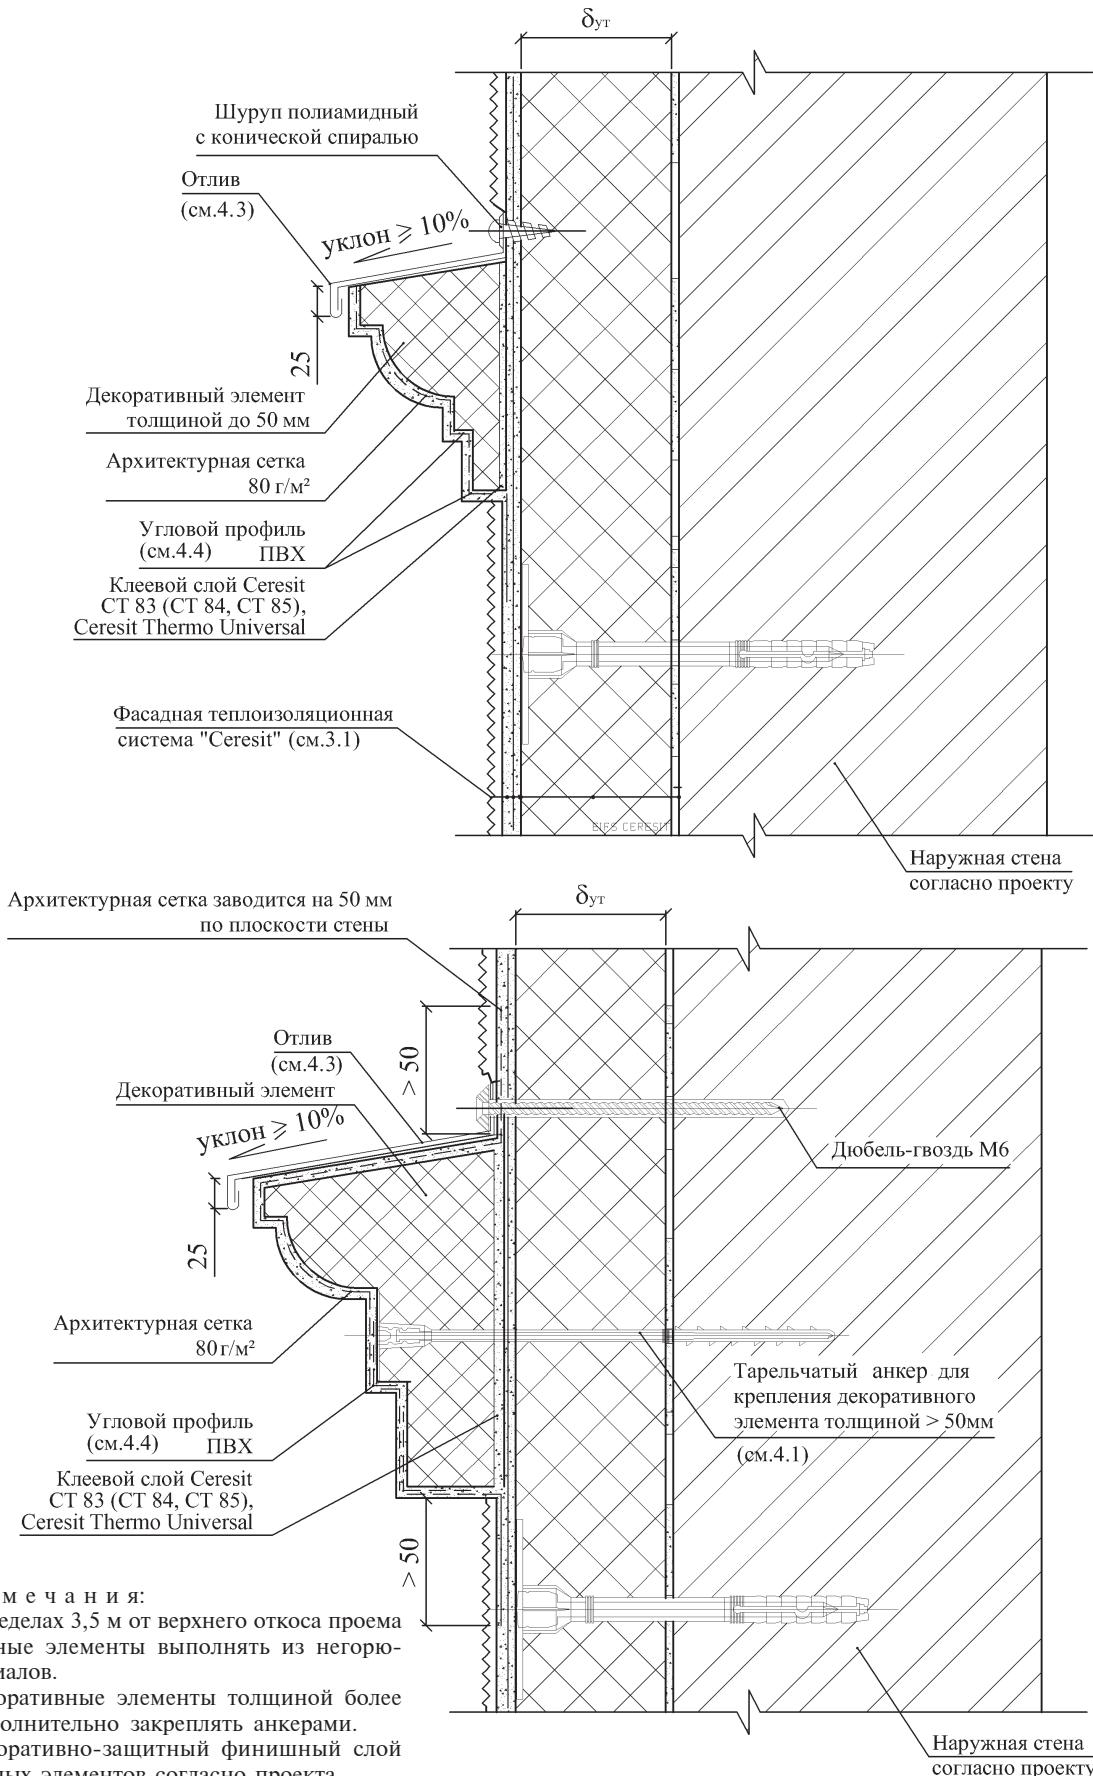


**A.3.17 Армирование примыкающих декоративных элементов различных толщин
(горизонтальный разрез)**

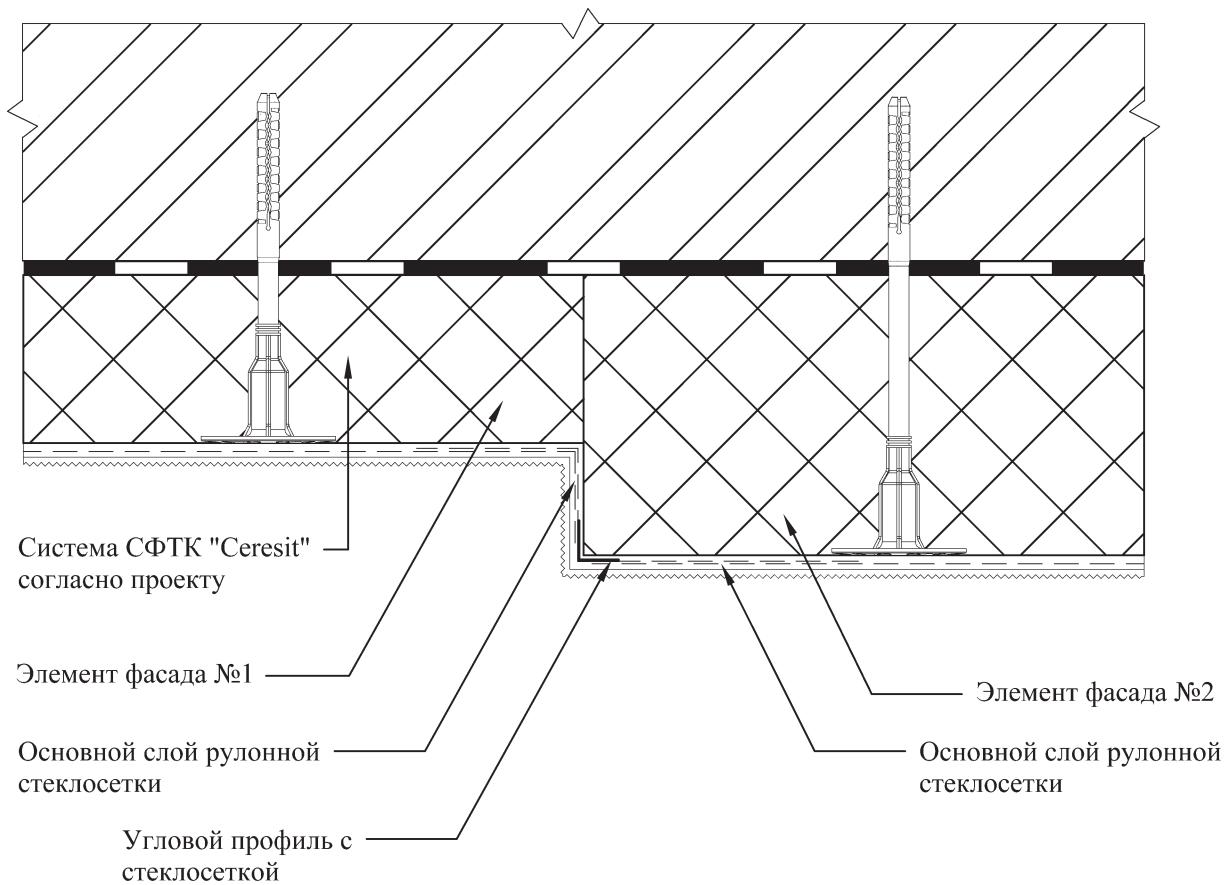

А.3.18 Конструктивное решение крепления двухслойной теплоизоляции толщиной более 200 мм

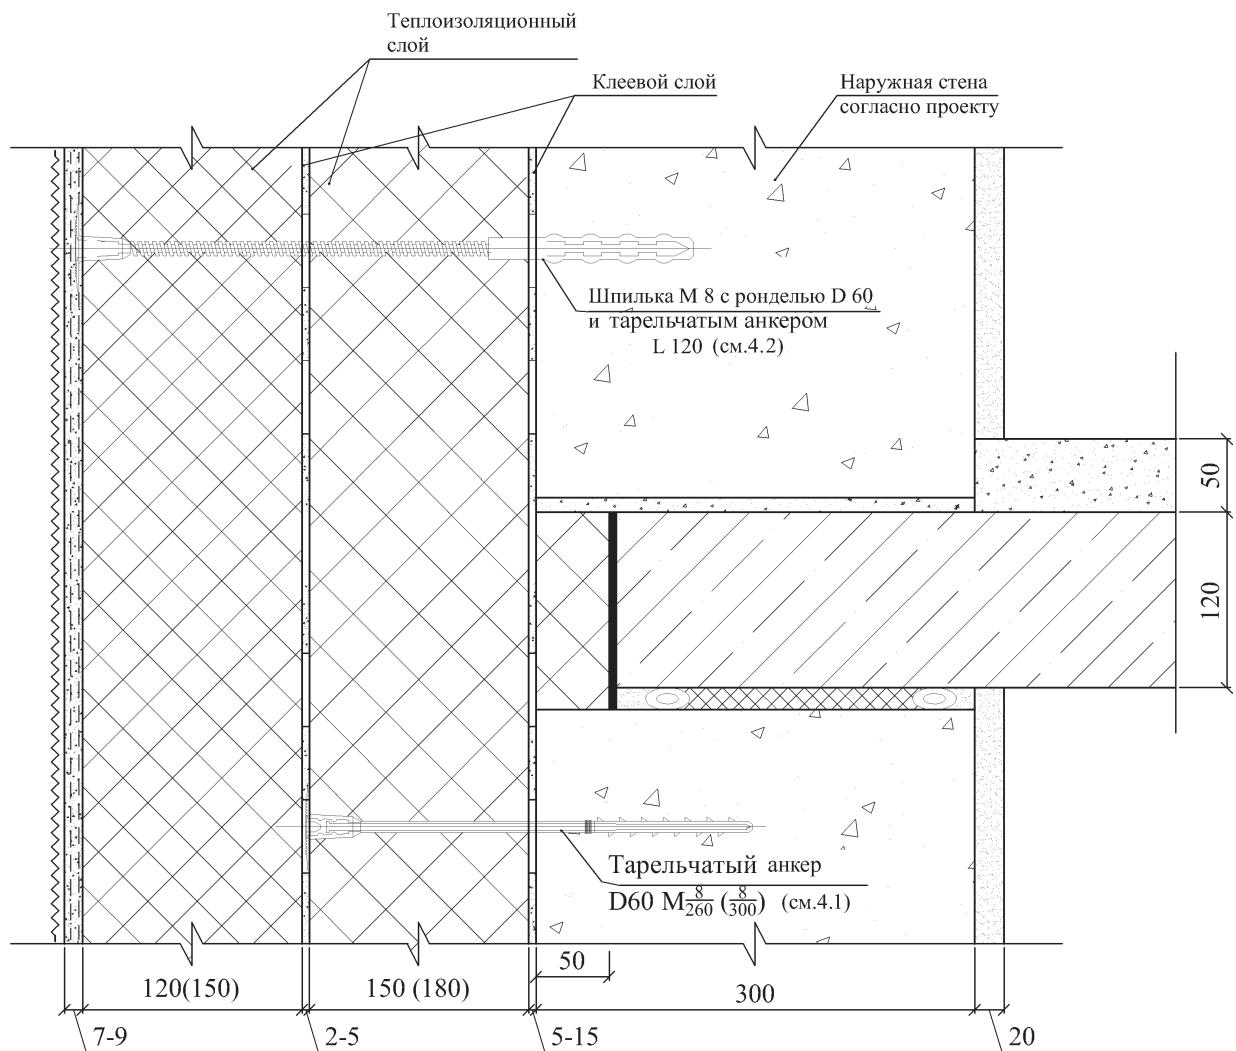

A.3.19 Конструктивное решение крепления двухслойной теплоизоляции при выравнивании основания

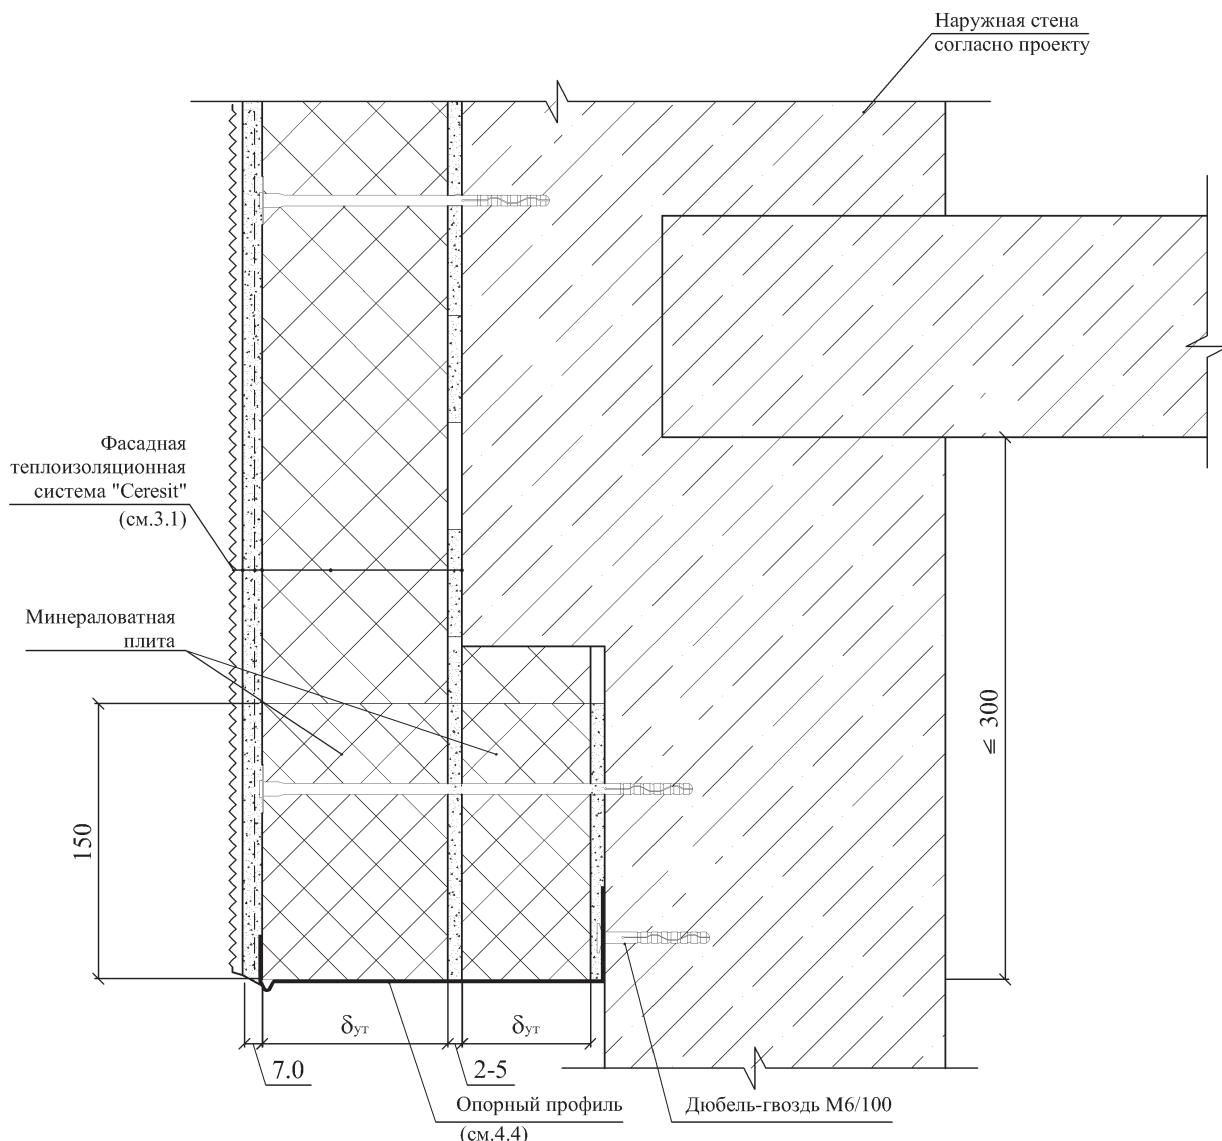

П р и м е ч а н и я


1 Система теплоизоляции должна начинаться на нижней и заканчиваться на верхней отметках ее применения сплошной рассечкой из минераловатных плит по всему периметру здания. Высота поперечного сечения рассечек — не менее 150 мм.

2 При применении системы теплоизоляции от уровня отмостки здания допускается устанавливать (поднимать над нижним торцом системы) нижнюю концевую рассечку из негорючих минераловатных плит на высоту не более 0,75 м, считая от уровня отмостки здания.

Раздел А.4 Изделия комплектующие


А.4.1 Принципиальные схемы анкера с тарельчатым дюбелем

Тарельчатый дюбель

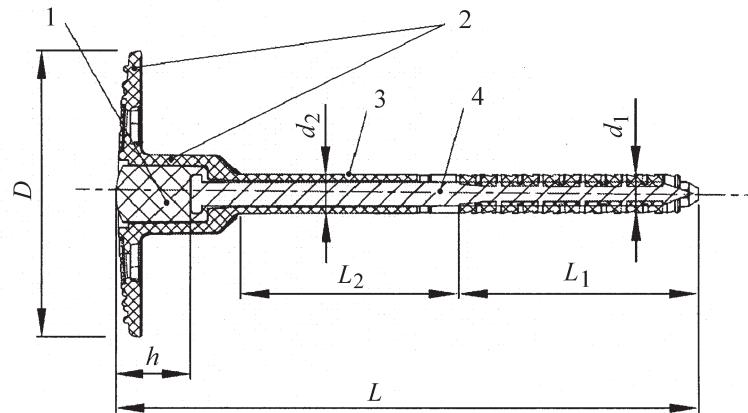

1 — термоголовка; 2 — тарельчатый элемент; 3 — втулка тарельчатого дюбеля; 4 — распорный элемент анкера;
 D — диаметр тарельчатого элемента (не менее 60 мм); h — эффективная высота термоголовки (не менее 13 мм);
 L — длина тарельчатого дюбеля; L_1 — распорная зона (не менее 25 мм); L_2 — рядовая зона; d_1 — исходный
диаметр распорной зоны тарельчатого дюбеля ($8 \pm 0,5$ мм); d_2 — диаметр рядовой зоны тарельчатого дюбеля

Варианты конструкции распорных элементов

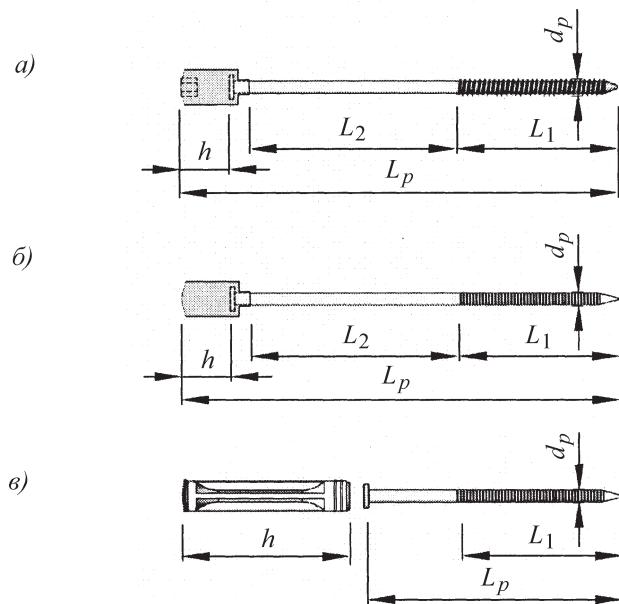


а) стальной распорный элемент закручиваемого типа; б) стальной распорный элемент забивного типа и распорной зоной с накаткой или резьбой; в) стальной распорный элемент с изолирующей заглушкой;
 h — эффективная высота термоголовки (не менее 11 мм); L_p — длина распорного элемента; L_1 — распорная зона (не менее 25 мм); L_2 — рядовая зона; d_p — диаметр распорного элемента в распорной зоне (не менее 4,5 мм)

Материал: полиэтилен низкого давления
полиамид стеклонаполненный
сталь нерж./оцинкованная


A.4.2 Принципиальные схемы анкеров для крепления навесных элементов

**Анкер-дюбель тарельчатый комбинированный
(для крепления навесных и декоративных элементов)**

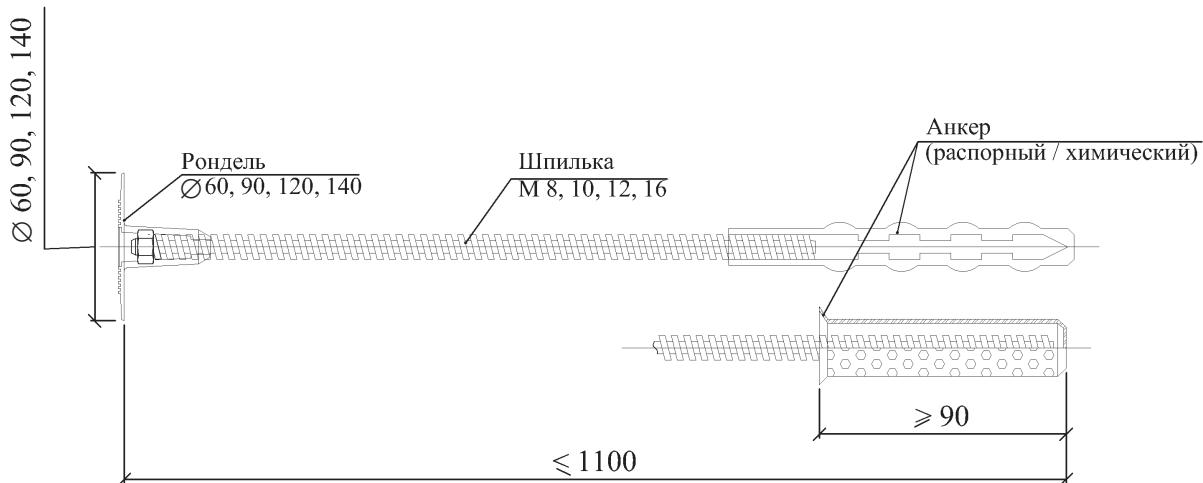

Анкер с тепловой ловушкой комбинированный

*Принципиальная схема регулируемого анкера Fischer Thermax
для крепления навесных элементов (маркизы, осветительное оборудование, кондиционеры и т. д.)*

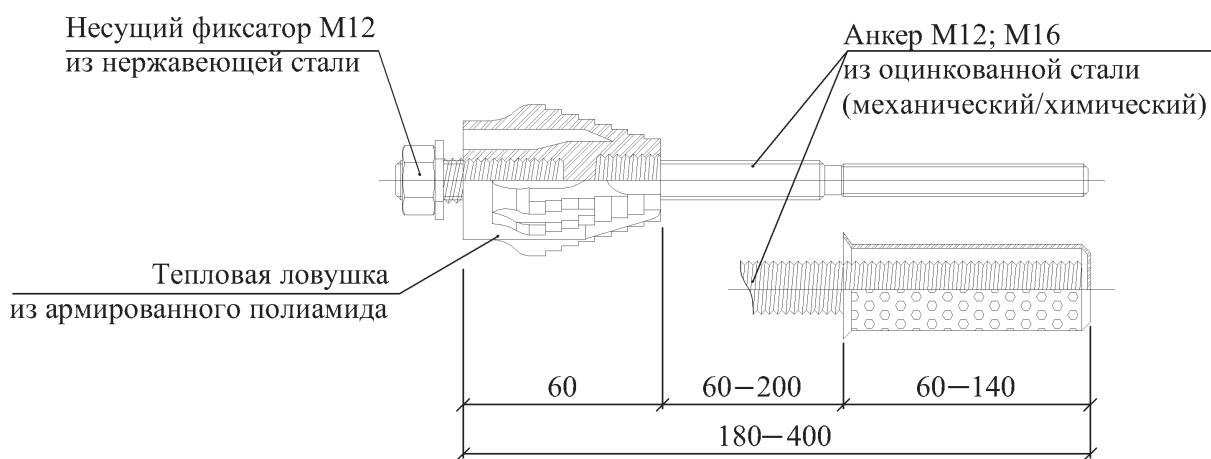

Крепление навесных и декоративных фасадных элементов:

Для любых строительных оснований: фасадный анкер HRD M10;


Для непрочных полнотелых оснований: химический анкер HIT-HY 270 500/2/EE и шпилька резьбовая HAS-U 5.8 HDG;

Для непрочных пустотелых оснований: химический анкер HIT-HY 270 500/2/EE, шпилька резьбовая HAS-U 5.8 HDG и сетчатая гильза HIT-SC.

Диаметр, длину и тип креплений анкеров, резьбовых шпилек, гаек, шайб, гильз и глубину вклейки на химический анкер принимать исходя из требуемой расчетной нагрузки на анкер. Для подтверждения несущей способности анкера в конкретном материале необходимо проведение испытаний на объекте согласно СТО №44416204-010-2010.


A.4.3 Конструкции сливов

Слив С1

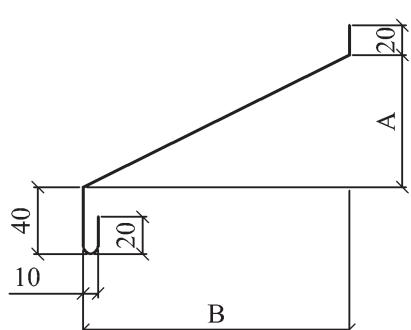



$$A = \frac{B}{3}$$

Слив С2

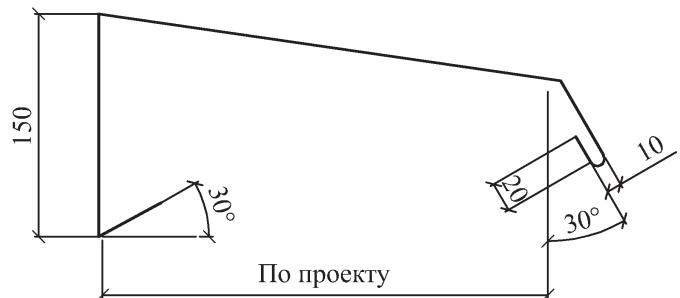


Материал: ОЦ БТ-ПН-0-0,7 ГОСТ 19904—90
Н-МТ-1 ГОСТ 14918—80

Костыль K2

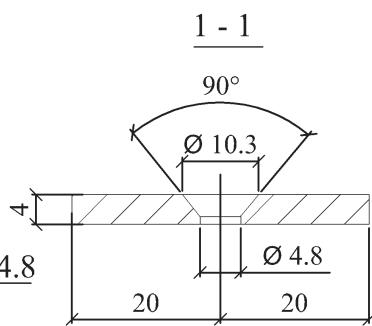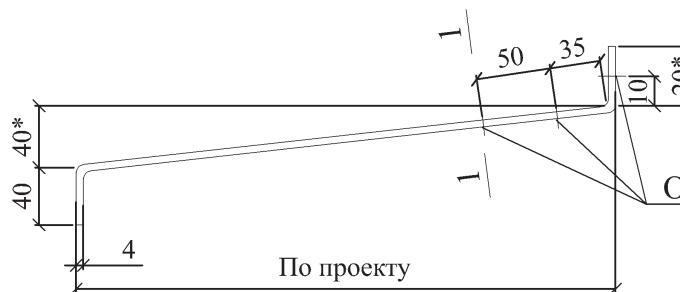

Костыль K1

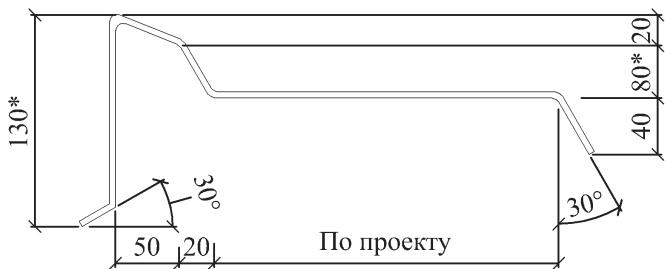


Материал: лист Б-ПН-4×40 ГОСТ 19903-74
С 235 ГОСТ 27772-88

* Уточняется в проекте.

П р и м е ч а н и е — Костыли окрасить за 2 раза или оцинковать.


A.4.4 Конструкции профильных элементов фасадной системы

Опорный (цокольный) профиль


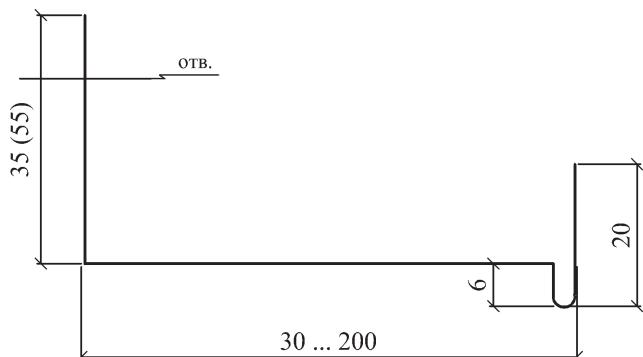


Материал: ПВХ
Сталь нерж./оцинкованная
Алюминий 1,2 мм


Угловой комбинированный профиль

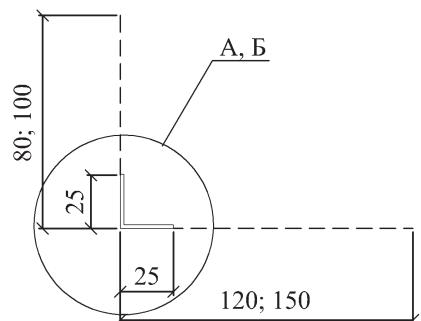

Примыкающий профиль

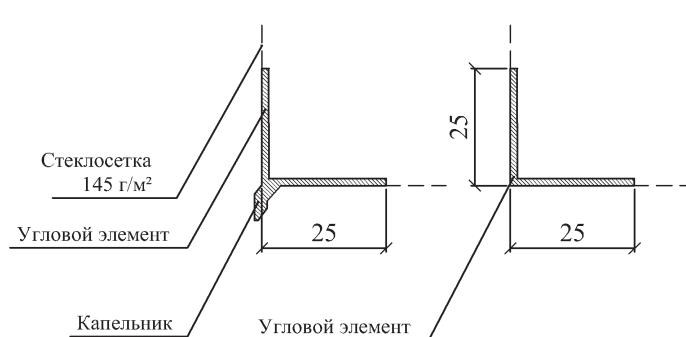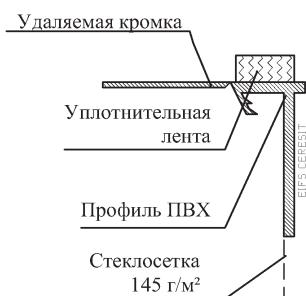

Деформационный профиль

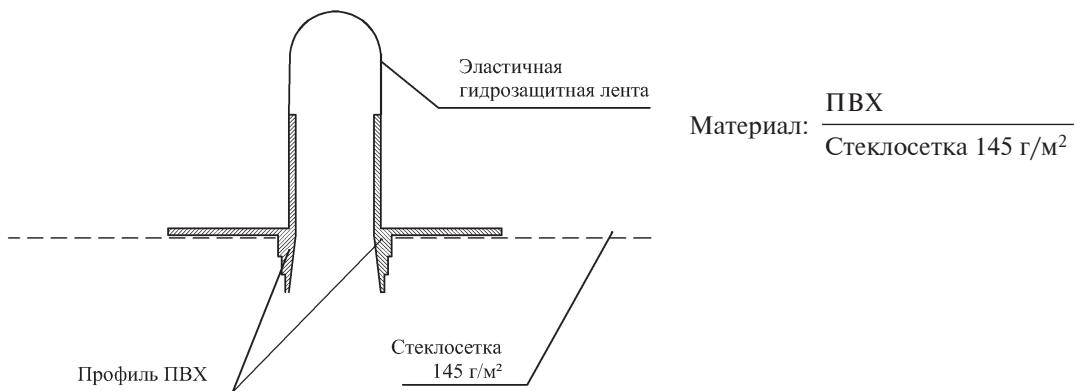

Приложение Б
Инструкция по монтажу СФТК «Ceresit»

1 Общие положения

Инструкция разработана для проведения и проверки качества строительно-монтажных работ (СМР) по монтажу СФТК «Ceresit WM» и «Ceresit VWS», предназначенных для теплоизоляции наружных стен как вновь возводимых сооружений, так и реконструируемых зданий. Перед началом работ следует ознакомиться с настоящей инструкцией, рабочими чертежами узлов, техническими описаниями на применяемые материалы.

СФТК «Ceresit WM» и «Ceresit VWS» являются эквивалентом строительного изделия, поставляемым в виде комплекта заранее изготовленных, однозначно идентифицируемых и сертифицированных материалов. Применение несистемных материалов не допускается.

В качестве основного теплоизоляционного слоя СФТК «Ceresit WM» и «Ceresit VWS» применяются:

минераловатные плиты из базальтового волокна – система «Ceresit WM»;

плиты из пенополистирола – система «Ceresit VWS». При этом противопожарные рассечки выполняются из минераловатных плит.

Монтаж систем теплоизоляции рекомендуется начинать после:

устройства кровельного покрытия;

монтажа оконных и дверных блоков;

завершения всех внутренних «мокрых» процессов (кладка, бетонные и штукатурные работы, устройство цементной стяжки) и обеспечения достаточного просушивания основания.

При производстве работ рекомендуется применять следующие основные инструменты и оборудование:

емкости объемом не менее 20 л для перемешивания и подачи смесей;

кельма штукатурная прямоугольная (мастерок) из нержавеющей стали;

кельмы для внешних и внутренних углов из нержавеющей стали;

линейка и угольник стальные;

молоток резиновый;

нож и пила с жесткими лезвиями;

полутерки зубчатые (кельмы) из нержавеющей стали с размером зуба 4, 6, 8, 10 мм;

терка шлифовальная с наждачной бумагой;

терка пластиковая толщиной не менее 3 мм;

терки полиуретановые приблизительно 30×40 см (для уплотнения стыков плит);

уровень-правило 1 и 2 м;

шпатель фасадный (гладилка) из нержавеющей стали шириной 30—50 см;

электромиксер с мешалкой на 400—800 об/мин;

электроперфоратор с набором сверл 6,8,10 мм.

На время монтажа необходимо принять меры для предотвращения попадания воды на поверхность и внутрь системы. Монтаж СФТК как правило следует проводить при температуре воздуха и основания от +5 °C до +30 °C. При монтаже СФТК в условиях пониженных температур окружающей среды (до минус 10 °C), следует применять клеевые материалы Ceresit CT 85 и/или СТ 190 с индексом «Зима». Декоративная отделка в условиях пониженных температур окружающей среды (до –10 °C), возможна с применением материалов Ceresit СТ 35 и СТ 137 с индексом «Зима». Дополнительная информация по выполнению работ в условиях пониженных температур, приведена в разделе 6.

2 Подготовительные работы

2.1 Установка строительных лесов

Леса следует устанавливать на непросадочные основания (например, из железобетонных дорожных плит с уплотненным песком основанием) на расстоянии от наружной стены, равном толщине теплоизоляционного слоя плюс 45 см. Сборка конструкций строительных лесов производится согласно паспорту изготовителя, защитные ограждения монтируют как с внешней стороны конструкции, так и с внутренней. При необходимости выполняется устройство временных ограждений и навесов над входами в здание.

Для удобства монтажа систем теплоизоляции строительные леса должны быть установлены с запуском за углы здания на расстоянии не менее 2 м.

Для дополнительного крепления лесов необходимо эффективно использовать оконные и дверные проемы, балконные плиты и другие конструкции, позволяющие уменьшить количество мест крепления, проходящих сквозь устраиваемую систему теплоизоляции. В местах, где нужно обеспечить прямое крепление строительных лесов к наружной стене, крепежные анкеры следует устанавливать с небольшим наклоном вниз. Это предотвратит случайное попадание дождевой воды внутрь теплоизоляционного слоя.

Рекомендуется производить укрытие лесов на участке выполнения работ при помощи установленной на лесах ветрозащитной сетки и полиэтиленовой пленки для защиты от прямого солнечного излучения и возможных атмосферных осадков.

В случае невозможности установки строительных лесов допускается проводить монтаж СФТК с навесных строительных люлек.

2.2 Подготовка строительного основания

Подготовка строительного основания, в зависимости от текущего состояния, может включать в себя следующие операции:

механическую очистку основания от остатков строительного раствора, загрязнений (пыли, мела, масел и т.д.);

механическое удаление и/или удаление специальными растворами высолов, цементных и известковых налетов;

механическое удаление грибков, лишайников, мхов, плесени и последующая обработка пораженных участков противогрибковым средством Ceresit CT 99 (Примечание — Средство содержит органические биоцидные компоненты и поэтому при работе с ним запрещается принимать пищу, пить и курить, а также не допускается его нанесение методом распыления.);

проверка несущей способности основания (рис. 1, 2), в том числе путем приклейки кубика из пенополистирола и характера отрыва через 24 часа;

удаление осыпающихся и непрочных участков основания;

заполнение изъянов поверхности основания глубиной более 10 мм ремонтной шпаклевкой Ceresit CT 29, Ceresit CT 24, Ceresit CT 24 Light;

обработка основания универсальной грунтовкой Ceresit CT 17, Ceresit CT 17 «Зима», Ceresit CT 17 Concentrate (рис. 3);

очистка от ржавчины и обработка антисорбционной грунтовкой металлических деталей, закрываемых системой теплоизоляции.



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3

Следует проверить строительное основание на наличие отклонений от плоскости. Неровности основания не должны превышать допустимые отклонения ограждающих конструкций согласно требованиям СП 293.1325800.2017 и СП 71.13330.2017. Рекомендуется устранить неровности, превышающие значение 1 см во всех направлениях при проверке двух-метровым правилом, посредством выравнивания впадин и углублений либо удаления выступов механическим способом. Если основание не отвечает этим требованиям, его необходимо выровнять строительным раствором (например, Ceresit CT 29, Ceresit CT 24 или Ceresit CT 24 Light).

3 Монтаж СФТК «Ceresit»

При монтаже систем должна соблюдаться следующая последовательность операций:

установка цокольного профиля;
приkleивание теплоизоляционных плит к основанию;
шлифование неровностей внешних углов стен и стыков плит;
механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями;
установка усиливающих элементов и профилей;
создание защитного армированного слоя;
грунтование защитного армированного слоя;
устройство внешнего декоративного слоя;
грунтование и окраска декоративно-защитного слоя (выполняется при необходимости);
заделка мест крепления строительных лесов.

3.1 Монтаж цокольного профиля

Монтаж цокольного профиля (рис. 4) следует выполнять в соответствии с проектом, горизонтально, в одной плоскости, прикрепляя его к основанию дюбелями. Расстояние между дюбелями не должно превышать 30 см. Между соседними профилями необходимо оставлять зазор 2—3 мм длястыковки с помощью пластмассовых соединительных элементов.

Не допускается соединение цокольного профиля внахлест.

В местах крепления цокольного профиля необходимо обеспечить его плотное примыкание к основанию, используя соответствующие по толщине специальные подкладочные шайбы (рис. 5).

На углах здания цокольный профиль формируется с помощью двух косых надрезов и последующего сгиба (рис. 6). Соединение цокольного профиля осуществляется при помощи пластмассовых соединительных элементов.

Допускается выполнять монтаж первого ряда теплоизоляционных плит при помощи временно закрепленной деревянной рейки. Вдоль временной опоры к фасаду приклеивается стеклосетка, шириной не менее 200 мм + толщина утеплителя. К фасаду приклеивается 100 мм стеклосетки, а свободная часть заворачивается и крепится на утеплитель при формировании базового штукатурного слоя. После окончания монтажа плит временная опора удаляется. При этом для обеспечения гарантированного «отрыва» капель осадков от плоскости стены после снятия опорной планки в нижнюю угловую зону утеплителя необходимо установить пластиковый угловой профиль с капельником, выставив его по уровню, и выполнить сопряжение сетки с основным армирующим слоем.

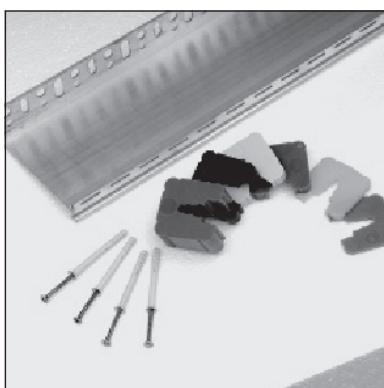


Рис. 4

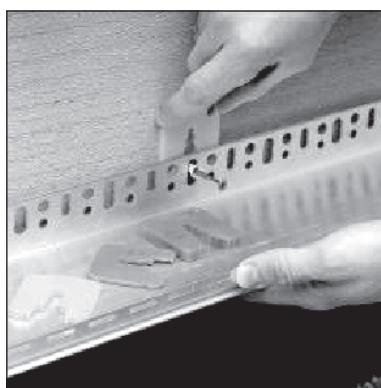


Рис. 5



Рис. 6

3.2 При克莱ивание теплоизоляционных плит к основанию

При克莱ивание теплоизоляционных плит необходимо выполнять с использованием специальных клеевых составов:

Ceresit CT 180; СТ 190; Ceresit Thermo Universal — для приклейки минераловатных плит;

Ceresit СТ 83; СТ 84; СТ 85; Ceresit Thermo Universal — для приклейки плит из пенополистирола.

3.2.1 Приготовление смеси

Клеевые составы (кроме клеевого состава Ceresit СT 84) поставляются в виде сухой смеси в герметичных мешках.



Рис. 7

Для приготовления смеси берут в соответствии с техническим описанием точно отмеренное количество чистой воды на клеевой состав. Сухую смесь постепенно добавляют в воду при постоянном перемешивании, добиваясь получения однородной массы без комков. Перемешивание производят с помощью миксера или дрели с насадкой для вязких веществ (рис. 7). Скорость вращения мешалки должна составлять 400 — 800 об/мин. При высоких температурах, например летом, в жаркую погоду, использовать максимально допустимое количество воды.

Перемешивание смеси миксером со скоростью вращения мешалки, превышающей 800 об/мин, может привести к расслоению смеси.

Затем выдерживают технологическую паузу 5 мин для

созревания смеси, после чего ее перемешивают еще раз.

В процессе работы консистенцию смеси поддерживают за счет ее повторного перемешивания. Добавление воды в смесь не допускается.

3.2.2 Нанесение клеевого состава на теплоизоляционные плиты

Клеевые составы «Ceresit» («Церезит») СТ 180, СТ 190, СТ 83, СТ 85, Ceresit Thermo Universal с помощью кельмы наносятся на теплоизоляционные плиты валиком шириной 50—80 мм и толщиной 10—20 мм по всему периметру с отступлением от краев на 2—3 см и дополнительно 3—6 «куличами» по плоскости плиты (рис. 8). Полоса состава, наносимого по контуру плиты, должна иметь разрывы, чтобы исключить образование воздушных пробок. После установки теплоизоляционной плиты в проектное положение площадь адгезионного контакта должна составлять не менее 40 % скрепляемой поверхности.

Клеевой состав «Ceresit» («Церезит») СТ 84 следует наносить на теплоизоляционную плиту из пенополистирола валиком (ширина 2—3 см) по всему периметру и дополнительно продольной полосой по центру плиты вдоль длинной стороны.

Перед нанесением клеевого состава поверхность минераловатной плиты следует загрунтовать тонким слоем того же самого клеевого состава (рис. 9).

При монтаже двухслойных минераловатных плит с повышенной плотностью наружного слоя клеевой состав для приkleивания должен наноситься на мягкую сторону плиты.

Если неровности основания не превышают 5 мм, нанесение клеевого состава производится по всей поверхности плиты с помощью зубчатого полутерка с размером зуба 12 мм.

На минераловатные плиты с поперечной ориентацией волокон (ламели) клеевой состав наносится по всей поверхности плиты зубчатым полутерком с размером зуба 10—12 мм (рис. 10).

Перед приклейкой и армированием плит из экструдированного пенополистирола поверхность необходимо зашероховать острым предметом или ножковкой.



Рис. 8



Рис. 9



Рис. 10

Сразу же после нанесения клеевого состава плита устанавливается в проектное положение, излишки выступившего состава удаляют (рис. 11).

Не оставляйте клеевой состав на торцах теплоизоляционных плит.

Теплоизоляционные плиты приклеиваются на основание снизу вверх начиная от цокольного профиля, горизонтальными рядами, с перевязкой вертикальных швов в каждом ряду не менее 100 мм, причем на внешних и внутренних углах следует выполнять зубчатое зацепление плит (рис. 12).

При теплоизоляции цокольной части здания теплоизоляционные плиты приклеиваются в направлении сверху вниз от цокольного профиля.

После установки первого ряда теплоизоляционных плит на цокольный профиль зазор между строительным основанием и профилем необходимо заполнить полиуретановой пеной (например, Ceresit CT 84).

Устанавливать теплоизоляционные плиты следует вплотную друг к другу. В случае если после установки плит остаются зазоры шириной более 2 мм, данные полости необходимо заполнить аналогичным теплоизоляционным материалом (рис. 13). Не допускается заполнение швов между теплоизоляционными плитами клеевым составом.



Рис. 11

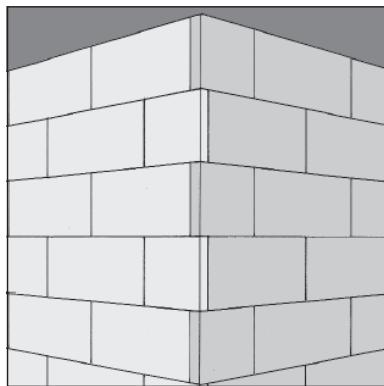


Рис. 12



Рис. 13

На углах оконных и дверных проемов следует устанавливать теплоизоляционные плиты с угловым вырезом таким образом, чтобы стыки швов с примыкающими плитами находились на расстоянии не менее 150 мм от угла проема.

Швы между теплоизоляционными плитами должны располагаться на расстоянии не менее 100 мм от края выступа на плоскости основания или от границы разных материалов основания (например, бетонные участки в кладке).

Если оконные и дверные блоки смонтированы в плоскости фасада, то теплоизоляционные плиты следует устанавливать с напуском на коробку блока не менее 2 см. Предварительно по периметру коробки должны быть наклеены уплотнительная полиуретановая лента или специальный примыкающий профиль.

В системе Ceresit WM с минераловатным утеплителем по периметру контура СФТК в нижней (в районе цоколя) и верхней (под кровлей) ее частях, а также через каждые 3 этажа по высоте здания в районе прекрытий, необходимо приклеивать теплоизоляционные плиты на сплошной клеевой слой высотой не менее 150 мм с целью исключение эффекта «трубы». Также в системе Ceresit WM необходимо предусматривать сплошной слой нанесения клея вокруг оконных и дверных проемов без пустот на ширину не менее 150 мм по аналогии с оконными противопожарными рассечками в системе Ceresit VWS.

В случае если оконные и дверные блоки утоплены по отношению к плоскости фасада и необходимо выполнить теплоизоляцию откоса, то сначала устанавливаются теплоизоляционные плиты основной плоскости фасада с необходимым напуском вовнутрь проема, а затем подготовленные по размеру заготовки теплоизоляции приклеиваются на откосы. Предварительно по периметру коробки должны быть наклеены уплотнительная полиуретановая лента или специальный примыкающий профиль.

Уплотнительная лента в проектном положении должна быть сжата не менее чем на 1/3 своей толщины в свободном состоянии.

На всех углах уплотнительную ленту необходимо разрезать. Не допускается огибание угла сплошной лентой без соединения «встык».

В СФТК «Ceresit VWS» поэтажные горизонтальные противопожарные рассечки, окантовки оконных и дверных проемов выполняются из минераловатных плит. Высота поперечного сечения

рассечек и окантовок должна быть не менее 150 мм. Порядок устройства противопожарных рассечек регламентирован главой 7 настоящего стандарта.

Все элементы (например, электропроводка и т. д.), которые не снимаются с фасада и при монтаже теплоизоляционного слоя оказываются под ним, маркируются во избежание их повреждения при последующей установке дюбелей.

Раскрай теплоизоляционных плит производится при помощи стальной линейки, угольника, ножа с широким лезвием и пилы с мелкими зубьями.

Правильность установки каждой теплоизоляционной плиты в проектное положение контролируется двухметровым уровнем.

Минераловатные плиты иногда имеют крупные включения связующего материала, используемого при их изготовлении, которые в дальнейшем могут стать причиной появления темных пятен на поверхности декоративного слоя. Поэтому после крепления минераловатных плит необходимо тщательно обследовать их поверхность и механически удалить имеющиеся включения, а образовавшиеся убыли заполнить теплоизоляционным материалом. Для увеличения скорости монтажа и снижения трудозатрат при создании армированного слоя рекомендуется применять минераловатные плиты повышенной плотности.

Перед установкой дюбелей поверхность теплоизоляционных плит, при наличии неровных стыков, следует обработать наждачной бумагой или абразивной теркой. Образовавшуюся после шлифования крошку необходимо удалить с поверхности.

3.3 Механическое крепление теплоизоляционных плит

Механическое крепление теплоизоляционных плит соответствующими выполняется только после полного высыхания клеевого состава, но не менее чем через 72 ч после приклейивания или через 2 ч при применении клея Ceresit CT 84 (при температуре воздуха +20 °C и относительной влажности 60 %).

Установка тарельчатых анкеров выполняется следующим образом:

сверлится отверстие под тарельчатый анкер глубиной на 10–15 мм больше длины анкеровки; в отверстие с усилием «от руки» вставляется пластиковый тарельчатый анкер так, чтобы тарельчатый диск дюбеля был вровень с поверхностью плиты;

забивается или завинчивается (в зависимости от типа тарельчатого анкера) металлический распорный сердечник;

для повышения адгезии тарельчатый диск дюбеля зашпаклевывается клеевым раствором.

Допускается выполнять механическое крепление теплоизоляционных плит анкерами с тарельчатым дюбелем по следующей технологии в два этапа. На первом этапе на период твердения клеевого состава (не позже 20 минут после приклейки теплоизоляции) выполняют установку анкеров с тарельчатым дюбелем в рабочее (неполное проектное) положение (без окончательной забивки или затяжки стального распорного элемента). При этом следует устанавливать не менее 50 % анкеров. На втором этапе после полного высыхания клеевого состава все анкеры с тарельчатым дюбелем устанавливают в проектное положение.

Тарельчатый диск анкера, термоголовка распорного элемента или заглушка не должны выступать из плоскости теплоизоляционного слоя. Выступающие элементы тарельчатого анкера должны быть размещены заподлицо в плоскости теплоизоляции либо утоплены относительно плоскости не более 2 мм.

При забивании металлического распорного сердечника следует исключить возможность повреждения его пластмассовой головки. Поэтому рекомендуется при работе использовать молоток с резиновым бойком или забивать сердечник через деревянную прокладку. Сердечник с поврежденной головкой должен быть заменен.

Количество и тип тарельчатых анкеров определяются на основе расчетов в проектной документации. Каждый элемент противопожарной рассечки следует крепить не менее чем двумя анкерами с тарельчатым дюбелем.

На обычной плоскости фасада крепление тарельчатых анкеров, как правило, осуществляется на углах плит и в их центре. На внешних углах здания, в зоне повышенных вет-

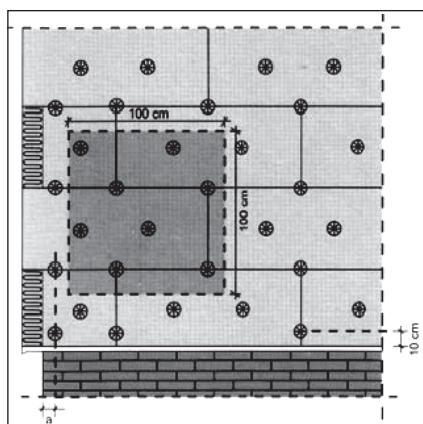


Рис. 14

ровых нагрузок, на 1,2—2 м от грани угла в каждую сторону производится усиленное дюбелирование (рис. 14). Расстояние от оси установки анкера с тарельчатым дюбелем до краевых зон основания (угол здания, граница проема) должно быть не менее 100 мм.

3.4 Установка усиливающих элементов и профилей

Все внешние углы здания, а также углы оконных и дверных проемов усиливаются пластиковыми уголками с сеткой (рис. 15). Уголки устанавливаются встык по отношению друг к другу с нахлестом сетки в местах стыка минимум на 10 см.

При этом:

на обе плоскости угла на ширину выпусков сетки монтируемого уголка зубчатой теркой (размер зуба 4 мм) наносится слой клеевого состава;

в клеевой слой вдавливается уголок так, чтобы через его технологические отверстия пропустил клеевой состав;

выпуски сетки уголка прижимаются к поверхности стены;

проступивший через ячейки сетки клеевой состав снимается гладкой теркой.

Не забудьте после установки усиливающего уголка нанести клеевой состав на плоскости откосов оконных и дверных проемов и заармировать их сеткой. Далее, вершины углов оконных и дверных проемов необходимо дополнительно усилить прямоугольными полосками из армирующей сетки размерами не менее 20×40 см (рис. 16, 16а). Для этого:

- на плиту теплоизоляции в вершинах углов проемов зубчатой теркой (размер зуба 4 мм) вплотную к углу наносят клеевой состав по размеру полоски;

- легким надавливанием гладкой стороной терки полоску утапливают вплотную к углу в клеевой состав и снимают проступившие сквозь сетку излишки клеевого состава.

На горизонтальные углы, для предотвращения попадания воды на горизонтальные плоскости, устанавливаются пластиковые уголки с капельником.



Рис. 15



Рис. 16

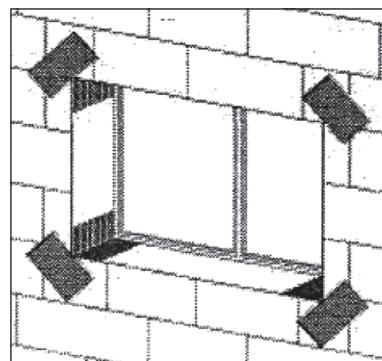


Рис. 16а

При наличии в конструкции здания термодинамического шва в монтируемую систему теплоизоляции следует установить деформационный профиль (рис. 17).

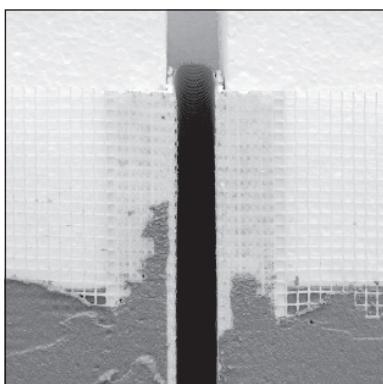


Рис. 17

3.5 Создание защитного армированного слоя

Перед созданием защитного армированного слоя необходимо подготовить (нарезать) полотна армирующей сетки требуемой длины и в количестве, достаточном для укрытия всей плоскости поверхности теплоизоляционного слоя (с учетом нахлеста соседних полотен не менее 10 см), и разместить полотна сетки в рулонах на верхнем ярусе строительных лесов.

Полотна армирующей сетки укладываются вертикально сверху вниз до капельника цокольного профиля.

При создании защитного армированного слоя необходимо соблюдать следующую последовательность технологических операций:

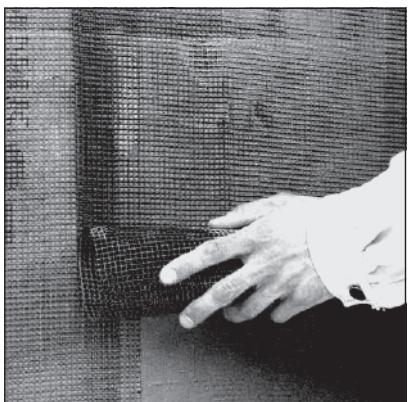


Рис. 18

с помощью гладкой стальной терки нанести на теплоизоляционный слой соответствующий виду теплоизоляции клеевой состав ровным слоем толщиной 2–3 мм. Эта операция выполняется одновременно на всех ярусах лесов начиная с правого угла стены на ширину 1,6–1,8 м. Перед нанесением клеевого состава поверхность минераловатной плиты следует загрунтовать тонким слоем того же самого клеевого состава;

размотать приготовленный рулон сетки между стеной и строительными лесами на всю длину подготовленной поверхности;

натянуть полотно сетки и прислонить к нанесенному клеевому составу;

закрепить сетку в клеевом составе и сразу установить второе полотно сетки (как это указано выше) с нахлестом не менее 10 см на предыдущее (рис. 18);

утопить сетку предыдущего полотна в клеевой состав;

сразу же нанести второй слой клеевого состава толщиной до 3 мм, ровно разглаживая поверхность так, чтобы сетка не была видна, после начала твердения допускается нанесение дополнительного выравнивающего слоя базового клеевого состава толщиной 1–2 мм;

в местах примыкания защитного армированного слоя к оконным и дверным блокам кельмой снять фаску под 45° до уплотнительной ленты.

Толщина клеевого защитного армированного слоя в составе СФТК на основной плоскости фасада должна составлять от 3 до 5 мм (в угловых зонах до 8 мм).

Армирующую сетку запрещается укладывать непосредственно на теплоизоляционный слой. Сетка должна располагаться внутри клеевого слоя, явно не просматриваться на его поверхности и находиться в наружной половине базового армированного слоя с покрытием сетки не менее 1 мм.

Неровности на поверхности защитного армированного слоя удаляются на следующий день после его создания.

3.5.1 Меры по антивандальной защите

Для предотвращения механического повреждения системы теплоизоляции на высоту 2,5 м от уровня отмостки здания защитный армированный слой рекомендуется выполнять в антивандальном исполнении. Антивандальная защита представляет собой усиление армирующего слоя дополнительным слоем панцирной или обычной сетки, утопленным в клеевой состав слоем от 7 мм:

с помощью гладкой стальной терки нанести на теплоизоляционный слой соответствующий виду теплоизоляции клеевой состав ровным слоем толщиной 2–3 мм;

заранее подготовленные полотна сетки утопить в клеевой состав;

проступивший через ячейки сетки клеевой состав снять гладкой стороной терки.

Устройство антивандальной защиты с использованием панцирной сетки производится до создания защитного армирующего слоя.

Соседние полотна панцирной сетки монтируются встык, без перехлеста.

По технологии, описанной в п. 3.5, нанесите второй слой армирующей сетки с нахлестом соседних полотен не менее 10 см.

3.6 Устройство внешнего декоративного слоя

К нанесению внешнего декоративного слоя можно приступать только после полного высыхания защитного армированного слоя, но не ранее чем через 72 ч (при температуре окружающей среды 20 °C и относительной влажности воздуха 60 %).

3.6.1 Грунтовка под декоративную отделку

Перед нанесением внешнего декоративного слоя поверхность основания необходимо загрунтовать грунтовкой Ceresit CT 16.

Перед нанесением грунтовку необходимо тщательно перемешать.

Грунтовка наносится на поверхность базового штукатурного слоя кистью равномерным слоем за один проход (рис. 19), возможно механизированное нанесение в соответствии с «Руко-



Рис. 19

водством по механизированному нанесению материалов «Ceresit» при помощи картушного пневматического пистолета с диаметром сопла 4 мм.

Не допускается использовать для нанесения грунтовки малярный валик и разбавлять грунтовку водой.

Грунтовки Ceresit CT 16 рекомендуется применять в цвете, близком к цвету используемой впоследствии декоративной штукатурки, что наиболее актуально при использовании мозайчной декоративной штукатурки Ceresit CT 77 и Ceresit CT 710 «гранит».

3.6.2 Нанесение внешнего декоративного слоя

К созданию декоративного слоя можно приступать не менее чем через 3 ч после нанесения грунтовочного слоя (при температуре окружающей среды 20 °С и относительной влажности воздуха 60 %).

Для устройства внешнего декоративного слоя используют тонкослойные штукатурки: минеральные — Ceresit CT 35 («короед»), Ceresit CT 137 («камешковая») и Ceresit Dekor Plus («короед» и «шуба»);

акриловые — Ceresit CT 60 («камешковая»), Ceresit CT 63, Ceresit CT 64 («короед»), Ceresit CT 77 («мозаичная»);

силиконовые — Ceresit CT 74 («камешковая»), Ceresit CT 75 («короед»);

силикатно-силиконовые — Ceresit CT 174 («камешковая»), Ceresit CT 175 («короед»).

Для создания специальных декоративных решений имитирующих природные материалы (дерево, гранит, песчаник, камень, кирпич, металлы) применяется декоративная коллекция Ceresit Visage.

3.6.2.1 Приготовление смеси

Акриловые, силикатные, силиконовые и силикатно-силиконовые штукатурки поставляются готовыми к применению в пластиковых ведрах. Перед использованием содержимое емкости следует тщательно перемешать. При необходимости довести штукатурку до нужной консистенции можно, добавив в нее небольшое количество воды (до 150 мл на 25 кг) и перемешав повторно.

Избыток воды может сделать применение штукатурки невозможным.

Минеральные штукатурки поставляются в виде сухой смеси в герметичных мешках. Для приготовления смеси, готовой к применению, берут в соответствии с техническим описанием точно отмеренное количество чистой воды на декоративную штукатурку. Сухую смесь постепенно добавляют в воду при постоянном перемешивании, добиваясь получения однородной массы без комков. Перемешивание производят с помощью миксера или дрели с насадкой для вязких веществ. Скорость вращения мешалки должна составлять 400—800 об/мин.

Перемешивание смеси миксером со скоростью вращения мешалки, превышающей 800 об/мин, может привести к расслоению смеси.

Затем выдерживают технологическую паузу 5 мин для созревания смеси, после чего ее перемешивают еще раз.

В процессе работы консистенцию смеси поддерживают за счет ее повторного перемешивания. Добавление воды в смесь не допускается.

3.6.2.2 Нанесение на основание

Декоративную штукатурку наносят на основание при помощи терки из нержавеющей стали, при этом терку держат под углом 60° к поверхности (рис. 20). Толщина наносимого слоя должна соответствовать размеру зерна минерального заполнителя.

Спустя некоторое время, когда смесь перестанет прилипать к инструменту, формируют фактуру штукатурки при помощи пластиковой терки:



Рис. 20

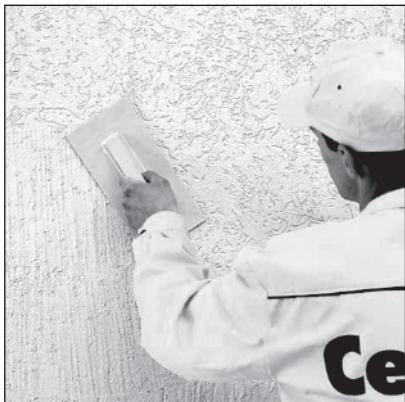


Рис. 21

рекомендуется очищать рабочую пластиковую поверхность терки водой, для этого необходимо использовать ветошь.

Не возвращайте излишки связующего декоративной штукатурки с поверхности пластиковой терки обратно в емкость со смесью.

«Мозаичная» декоративная штукатурка Ceresit CT 77 наносится на основание при помощи терки из нержавеющей стали, причем терку нужно держать под углом 60° к поверхности. Толщина наносимого слоя должна соответствовать полутора размерам зерна минерального заполнителя. Штукатурный слой заглаживают той же теркой, до того как поверхность начнет подсыхать. При этом терку не следует сильно прижимать к основанию. При нанесении «мозаичной» декоративной штукатурки Ceresit CT 77 работы следует выполнять при температуре воздуха и основания от +5 °C до +30 °C и относительной влажности воздуха не более 80 %. Возможно применение декоративной штукатурки Ceresit CT 77 (Ceresit CT 710 «гранит») в системах СФТК с теплоизоляционным слоем из минераловатных плит (Ceresit WM), изготовленных на основаниях с низкой паропроницаемостью (монолитном бетоне, железобетонных панелях и т. п.), на ограниченных поверхностях (не более 10 % от общей площади фасада), при обязательном условии отсутствия намокания утеплителя и попадания влаги в систему утепления в период монтажа и эксплуатации СФТК.

Работы на одной поверхности следует выполнять непрерывно, с верхнего угла, опускаясь по схеме «лестницы» вниз, для получения однородной фактуры следует обеспечить достаточное количество работников на каждом уровне лесов и соединение захваток между соседними уровнями выполнять методом «мокрое по мокрому».

При необходимости прервать работу вдоль линии, где нужно закончить штукатурный слой, приклеивают самоклеящуюся малярную ленту. Затем следует нанести штукатурку, сформировать структуру и удалить малярную ленту вместе с остатками штукатурки, пока она не схватилась. При возобновлении работ край уже оштукатуренного участка, на котором работы были прерваны, закрывается малярной лентой. Ленту следует удалить сразу после формирования структуры на новом участке штукатурки, до того как декоративная штукатурка начнет схватываться.

При выполнении работ следует избегать нанесения штукатурки на участках фасада, находящихся под воздействием прямых солнечных лучей, ветра и дождя. Во избежание отслаивания покрытия перед началом работ необходимо убедиться, что капиллярный подсос и поступление влаги в стеновую конструкцию полностью исключены.

Декоративную отделку следует выполнять при температуре воздуха и основания от +5 до +30 °C (для штукатурок с индексом «Зима» от -10 до +20 °C) и относительной влажности воздуха не более 80 % в период выполнения работ и высыхания материала.

Свеженанесенный декоративный штукатурный слой в течение трех суток следует защищать от прямого воздействия дождя и пересыхания под воздействием прямых солнечных лучей.

Наносить материал только в хорошо проветриваемых помещениях, до полного высыхания покрытия в помещении необходимо поддерживать циркуляцию воздуха.

Наличие в составе декоративной штукатурки натуральных наполнителей может привести к различиям во внешнем виде декоративного покрытия. Поэтому на одной поверхности следует использовать декоративную штукатурку с одинаковыми номерами партии.

Возможно механизированное нанесение декоративных штукатурок «камешковой» фактуры в соответствии с «Руководством по механизированному нанесению материалов «Ceresit». Декора-

для декоративной штукатурки «камешковая» фактуру в виде густо уложенных одинаковых по размеру камешков формируют мелкими круговыми движениями, направленными в одну сторону;

для декоративной штукатурки «короед» в зависимости от амплитуды и траектории движения терки можно получить горизонтальные, вертикальные, круговые или перекрестные борозды.

Пластиковую терку при выполнении работ следует держать строго параллельно обрабатываемой поверхности, а фактуру формировать легкими скользящими движениями, избегая сильного нажима на штукатурный слой (рис. 21).

Периодически следует удалять излишки смеси, скапливающиеся на рабочей поверхности пластиковой терки. Не ре-

тивные штукатурки можно наносить механизированным способом при помощи картушного пневматического пистолета с диаметром сопла 6 и 8 мм в зависимости от размера зерна. На одной плоскости работы следует выполнять без перерывов, сохраняя одинаковую консистенцию и придерживаясь обязательного равномерного нанесения материала.

3.6.3. Декоративные штукатурки линейки Visage

Декоративные штукатурки линейки Visage обладают следующими особенностями:

- Безграничные дизайнерские возможности;
- Устойчивость к микробиологическому загрязнению;
- Простота в обслуживании;
- Эксклюзивная технология, позволяющая создать неповторимый облик фасада и интерьера;
- Высокая устойчивость к тяжелым погодным условиям;
- Длительное сохранение цвета(стойкость к УФ) и т.д.

Для имитации в СФТК покрытий камня, кирпича, дерева и архитектурного бетона рекомендуется применять декоративные штукатурки линейки Visage:

- фактура дерева: Ceresit CT 720, СТ 721, СТ 722 и силиконовая матрица;
- фактура кирпича: Ceresit СT 60 (0,5мм) и трафареты;
- фактура камня: Ceresit СT 710 «гранит» и СT 710 «песчаник»;
- фактура архитектурного бетон: Ceresit СT 760.

Для создания фактуры дерева необходимо применять декоративную штукатурку Ceresit СT 720, пропитку СT 721, силиконовую матрицу и антиадгезивную смазку СT 722. Консистенцию минеральной декоративной штук СT 720 подбирают в зависимости от условий применения и требуемой фактуры. В процессе выполнения работ консистенцию материала следует поддерживать путем повторного перемешивания, а не добавления воды! Штукатурку наносят на основание стальной теркой, удерживая ее под углом к поверхности, слоем толщиной примерно 4 мм. Фактуру дерева формируют сразу после нанесения штукатурки при помощи специальной силиконовой матрицы. В процессе выполнения работ рабочую поверхность силиконовой матрицы следует смазывать антиадгезионной смазкой Ceresit СT722. Окрашивание пропиткой СT 721 Visage можно производить не ранее чем через 3 суток после нанесения штукатурки. В системе Ceresit WM применять на ограниченных участках.

Для создания фактуры кирпичной кладки необходимо применять декоративную штукатурку Ceresit СT 60 (0,5 мм) совместно с трафаретами, имитирующими кирпичное основание. Перед нанесением штукатурки нужно наклеить на основание трафарет. Для этого необходимо удалить защитную пленку с обратной стороны трафарета и приклеить его, тщательно прижав к основанию, например, прикатав резиновым валиком. Трафареты следует наклеивать непосредственно перед нанесением штукатурки. Штукатурку наносят на основание стальной теркой, удерживая ее под углом к поверхности, и сразу после нанесения этой же теркой заглаживают поверхность. Трафареты необходимо удалить немедленно после начала схватывания штукатурки. Повторному использованию трафареты не подлежат! Нельзя опрыскивать нанесенную штукатурку водой! Штукатурку СT 60 (0,5 мм) можно наносить механизированным способом при помощи картушного пневматического пистолета с диаметром сопла 4 мм. В СФТК с теплоизоляционным слоем из минераловатных плит (Ceresit WM) и больших поверхностях декоративную штукатурку следует наносить только с использованием трафаретов.

Для создания фактуры фактурой природного камня необходимо применять декоративные штукатурки Ceresit СT 710 «гранит» и СT 710 «песчаник». Штукатурку «Песчаник» перед применением колеруют в требуемый цвет. В случае штукатурки «Гранит» колеровка не требуется. Если штукатурка «Гранит» уже содержит каменную крошку, перед началом работ ее нужно только тщательно перемешать. В случае двухкомпонентной версии штукатурки «Гранит» — высыпать содержимое мешка с каменной крошкой в ведро с жидким компонентом и перемешать до однородной консистенции низкооборотным миксером или дрелью с насадкой. Штукатурку наносят стальной теркой, удерживая ее под углом к поверхности, толщиной слоя, обеспечивающей полное укрытие основания. Заглаживают штукатурку той же стальной теркой до того, как ее поверхность начнет подсыхать, не слишком сильно прижимая терку к основанию. Нельзя опрыскивать нанесенную штукатурку водой! Неровности основания негативно сказываются на фактуре штукатурки, поэтому для получения наилучшего декоративного эффекта основание

должно быть максимально ровным. В СФТК с теплоизоляционным слоем из минераловатных плит (Ceresit WM) и больших поверхностях штукатурку следует наносить только с использованием трафаретов. Штукатурку CT 710 Visage с фактурой «Песчаник» рекомендуется наносить только с использованием трафаретов ручным методом нанесения. В этом случае минимальная толщина штукатурного слоя должна составлять 2 мм. Штукатурку с фактурой «Песчаник» можно наносить механизированным способом при помощи картушного пневматического пистолета с диаметром сопла 4 мм при отделке внутренних помещений. При механизированном способе наносят два слоя штукатурки: первый слой в горизонтальном направлении, второй — в вертикальном, после затвердевания первого слоя. Двухслойное нанесение позволяет полностью укрыть основание и получить требуемую фактуру.

Для создания фактуры Архитектурного бетона необходимо применять декоративную штукатурку Ceresit CT760. Перед применением перемешать штукатурку в заводской таре. Штукатурку CT 760 Visage рекомендуется наносить двумя слоями: базовый слой — обычной штукатурной гладилкой из нержавеющей стали, финишный (фактурный) слой — гладилкой для венецианских штукатурок с закругленными углами. Толщина каждого слоя не должна превышать 2 мм.

Выбор техники нанесения и формирования фактуры зависит от ожидаемого эффекта и квалификации исполнителя работ. Нанесение финишного слоя и формирование фактуры выполняют короткими неповторяющимися движениями гладилки — круговыми, вертикальными, горизонтальными или диагональными. Для финишной обработки рекомендуется использовать гладилки для венецианских штукатурок из высококачественной нержавеющей стали с закругленными углами. Эффект «обожженной» поверхности достигается сильным и энергичным затиранием выбранных участков сухой гладилкой, удерживаемой плоско или под небольшим углом к поверхности. Постоянно поддерживая материал во влажном и пластичном состоянии можно получить однородную гладкую поверхность с закрытыми порами.

3.6.4 Окраска декоративного защитного слоя

Штукатурные составы на основе акрилового, силикатного, силиконового и силикатно-силиконового связующего колеруются в объеме. В этом случае окраска фасадными красками не требуется, но может быть выполнена при необходимости. В случае использования минеральных декоративных штукатурок «под окраску» их окраску осуществляют фасадными красками «Ceresit».

Окраска стен производится по полностью просохшему основанию при помощи колерованной краски, соответствующей типу имеющегося на фасаде декоративного защитного слоя:

окраска минеральных декоративных штукатурок производится с применением наиболее подходящей краски Ceresit (CT 42, CT 44, CT 48, CT 54);

окраска акриловых декоративных штукатурок и малярных покрытий производится с применением акриловых красок Ceresit CT 42 или CT 44;

окраска силикатных декоративных штукатурок и малярных покрытий производится с применением силикатной краски Ceresit CT 54;

окраска силиконовых и силикатно-силиконовых декоративных штукатурок и малярных покрытий производится с применением силиконовой краски Ceresit CT 48 и CT 54.

Окрашивание минеральных декоративных штукатурок Ceresit CT 35, Ceresit CT 137 «под окраску» и Ceresit Dekor Plus возможно:

силикатной фасадной краской Ceresit CT 54 через три дня;

силиконовой краской Ceresit CT 48 через семь дней;

акриловыми красками Ceresit CT 42, Ceresit CT 44 через семь дней после нанесения декоративных штукатурок.

Фасадные краски «Ceresit» производятся уже готовыми к применению. Перед использованием содержимое емкости следует тщательно перемешать.

Окрасочное покрытие рекомендуется наносить не менее чем за два прохода при помощи кисти (рис. 22), валика или краскопульта. При нанесении первого слоя краску можно довести до нужной консистенции, добавив:

в акриловую краску Ceresit CT 42 — не более 10 %;

в акриловую краску Ceresit CT 44 — не более 5 %;



Рис. 22

в силикатную Ceresit CT 54 — не более 10 %;

в силиконовую краску Ceresit CT 48 — не более 10 % чистой воды и повторно перемешав.

Второй (а при необходимости и третий) слои краски наносят не разбавляя. При этом нужно следить за равномерностью нанесения крясаки. Возможно механизированное нанесение в соответствии с «Руководством по механизированному нанесению материалов «Ceresit».

В зависимости от условий высыхания краски второй слой можно наносить через:

4–6 ч для акриловых красок Ceresit CT 42, СТ 44;

12 ч для силикатной краски Ceresit CT 54. При этом, при температуре ниже +15 °C и/или относительной влажности воздуха выше 60 % время между нанесениями слоев краски СТ 54 следует увеличить до 24 часов;

12–24 ч для силиконовой краски Ceresit CT 48.

Краска Ceresit CT 54 имеет сильную щелочную реакцию и может вызвать необратимое обесцвечивание на стеклянных, керамических, полимерных, деревянных, металлических и каменных поверхностях. Поэтому не предназначенные под покраску поверхности (например, окна, двери) необходимо закрывать пленкой или бумагой.

3.7 Заделка мест анкеровки строительных лесов

В процессе демонтажа строительных лесов произведите заделку мест их анкеровки в следующем порядке:

заполните места анкеровки лесов в стене тем же теплоизоляционным материалом;

нанесите слой клеевого раствора и заармируйте его сеткой;

нанесите защитный декоративный слой;

загрунтуйте защитный декоративный слой;

произведите его покраску (если требуется).

4 Консервация системы теплоизоляции в случае незавершенного монтажа

Консервация системы теплоизоляции допускается только после создания защитного армированного слоя на поверхности теплоизоляционного материала и последующего грунтования грунтовкой под декоративную отделку Ceresit СТ 16.

Продолжительность консервации не должна превышать 6 месяцев.

5 Рекомендации и особенности выполнения работ по устройству СФТК

В случае, если работы выполняются на открытом солнце или на наветренной стороне здания возможна быстрая потеря влаги или уход влаги в основание (пересыхание). В жаркую солнечную погоду необходимо предпринимать дополнительные меры, такие как затенение участка выполнения работ, предварительная обработка основания. По возможности необходимо перенести выполнение работ на благоприятное время суток с благоприятной температурой (например, на утро), выполнять устройство СФТК: рано утром — с южной и западной сторон, после обеда — с северной и восточной сторон здания.

Нельзя наносить краски, клеевые и штукатурные составы на утеплитель, армированный или декоративный слои, которые стали влажными из-за утреннего конденсата или тумана. Также необходимо защищать теплоизоляционные материалы от попадания влаги во время выполнения работ и в случае длительных перерывов.

Срок годности полимерных штукатурок и красок составляет 24 месяца: акриловые штукатурки СТ 60, СТ 63, СТ 64, силиконовые штукатурки СТ 74, СТ 75, силикатно-силиконовые штукатурки СТ 174, СТ 175, акриловые краски СТ 42, СТ 42 транспарентная, СТ44, силиконовая краска СТ 48, СТ 48 транспарентная. Срок годности силикатных красок СТ 54 и СТ 54 транспарентной — 12 месяцев.

Стандартные и транспарентные базы полимерных декоративных штукатурок и красок Ceresit подлежат обязательной колеровке. Краски и полимерные декоративные штукатурки колеруются в соответствии с каталогами цветов Ceresit Палитра природы. При колеровке штукатурок в белый цвет необходимо согласовать образец выкраса с клиентом!

Наличие в составе полимерных декоративных штукатурок и красок Ceresit натуральных наполнителей может привести к различиям во внешнем виде, поэтому на одной поверхности

следует использовать продукт с одинаковым номером партии и одного наименования или предварительно смешать материалы разных партий в пропорции 1:1.

Продукцию, колерованную в колеровочном оборудовании, необходимо использовать в течение 6 месяцев из-за нарушения герметичности упаковки. При колеровке продукции в большой массе непосредственно в деже на заводе срок годности колерованной продукции равен сроку годности базы.

6 Рекомендации по монтажу СФТК Ceresit при пониженных температурах окружающей среды

Для заказа доступны следующие «Зимние» версии продуктов:

Для работы при температурах окружающей среды от -10°C :

- Ceresit CT180 «зима» Клеевая смесь для минераловатных плит;

- Thermo Universal «Зима» Штукатурно-клеевая смесь для пенополистирольных и минераловатных плит для работ в холодных условиях;

- Ceresit CT 85 «Зима» Штукатурно-клеевая смесь для системы теплоизоляции фасадов на пенополистироле;

- Ceresit CT 190 «Зима» Штукатурно-клеевая смесь для системы теплоизоляции фасадов на минеральной вате;

- Ceresit CT 35 «Зима» Декоративная минеральная штукатурка «короед» 2,5/3,5 мм «под окраску»;

- Ceresit CT 137 «Зима» Декоративная минеральная штукатурка «камешковая» 1,0/1,5/2,5 мм белая и «под окраску»;

Клеевые и базовые штукатурные составы, предназначенным для применения в условиях пониженных температур должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 59197—2020.

Стандартные «зимние версии» материалов Ceresit, отличаются следующими преимуществами:

- экономичность (отсутствие дополнительных затрат на поддержание высоких положительных температур в тепловом контуре или применение дополнительных противоморозных добавок);

- высокое качество работ (повышенные открытые время и удобоукладываемость материалов в условиях пониженных температур);

- отсутствие технологических и эксплуатационных рисков (обеспечение набора прочности в условиях пониженных температур, предотвращение ошибок с дозировкой противоморозных добавок, отсутствие риска появления высолов и отслоений в результате неточности дозировки, химической несовместимости добавки и отделочного материала).

Технологические особенности выполнения работ

В соответствии с техническими описаниями на материалы Ceresit CT 85 «Зима» и Ceresit CT 190 «Зима», при выполнении фасадных работ в зимний период следует соблюдать следующие требования:

- сухая смесь при затворении должна иметь положительную температуру, для приготовления смеси следует использовать воду с температурой $+35^{\circ}\text{C}$;

- температура окружающей среды не должна опускаться ниже -10°C в течение 3-х суток после монтажа базового штукатурного слоя, если ожидается снижение температуры ниже -10°C , работы следует выполнять в тепловом контуре;

- запрещается выполнять работы при сильном ветре и атмосферных осадках, в данных условиях, работы следует выполнять в тепловом контуре;

- при температуре ниже $+5^{\circ}\text{C}$ использование грунтовок Ceresit CT 16 и Ceresit CT 17 следует исключить;

- площадь kleевого контакта с основанием при приклейки плитного утеплителя должна составлять не менее 60 %;

- фасадные дюбели необходимо устанавливать в проектное положение сразу после монтажа теплоизоляционного слоя;

- создание базового штукатурного слоя с использованием штукатурно-клеевых смесей Ceresit CT 85 «Зима», Ceresit CT 190 «Зима» должно осуществляться как единый технологический процесс без перерывов: после нанесения штукатурно-клеевой смеси на поверхность теплоизоляционного материала, укладки и втапливания в него армирующей сетки сразу же должен быть

нанесен и разглажен второй слой штукатурно-клеевой смеси так, чтобы сетка не просматривалась на поверхности базового штукатурного слоя;

- после монтажа теплоизоляционных плит нанесения армированного слоя выполнять не менее, чем через 5 суток;

- к шлифованию базового штукатурного слоя можно приступать примерно через 1 сутки после его создания;

- к нанесению декоративного слоя следует приступать после полного высыхания базового штукатурного слоя, но не ранее чем через 7 суток после его создания. Рекомендуется применение декоративных минеральных штукатурок «зимних версий»: Ceresit CT 35 «Зима», Ceresit CT 137 «Зима»;

- нанесение декоративных штукатурок СТ 35 «зима» и СТ 137«зима» необходимо выполнять при температурах:

- от -10°C до $+20^{\circ}\text{C}$ при устройстве СФТК;

- от 0°C до $+20^{\circ}\text{C}$ без теплоизоляции.

Приготовление смесей выполнять в теплом помещении, используя воду с температурой около $+35^{\circ}\text{C}$, материалы должны храниться в теплом помещении около 3 суток и выноситься поштучно для выполнения работ;

в условиях сильного ветра, осадках и снижения температуры в первые 3 суток ниже -10°C работы выполнять в тепловом контуре;

- окраска СТ 42, 44, 48 и СТ 54 не ранее 14 суток после установления среднесуточной температуры $+10^{\circ}\text{C}$ и 7 суток, если в период выполнения работ и после их окончания температура опускалась не ниже $+5^{\circ}\text{C}$. Влажность основания не более 4 %. Загрунтовать основание Ceresit СТ 17 за 4 часа до нанесения краски.

Обращаем Ваше внимание на то, что хотя применение материалов Ceresit СТ 85 «Зима», Ceresit СТ 190 «Зима», Ceresit СТ 35 «Зима» и Ceresit СТ 137 «Зима» при отрицательных температурах возможно, мы все же рекомендуем использование защитных обогреваемых контуров (тепляков) на строительных лесах для выполнения фасадных работ в зимнее время.

Производство работ по устройству СФТК в условиях пониженных температур в тепловых контурах необходимо выполнять руководствуясь требованиями СП 293.1325800.2017 п. 8.3.

Применение защитных обогреваемых контуров (тепляков) на строительных лесах для выполнения фасадных работ в зимнее время, существенно повышает качество работ и обеспечивает следующие преимущества:

- возможность продолжать работы по изготавлению защитного слоя при температурах окружающей среды ниже -10°C ;

- защита фасада в период выполнения работ и в процессе последующего высыхания базового штукатурного слоя от прямого воздействия атмосферных осадков, сильного ветра;

- возможность дальнейшего выполнения монтажных работ в зимнее время (нанесение водно-дисперсионного грунта Ceresit СТ 16 и декоративных отделочных материалов на полимерной основе);

- обогрев контура допускается начинать за 8–10 ч до начала работ по устройству СФТК и поддерживать в течение всего срока проведения работ и не менее 48 ч после их окончания постоянную температуру не ниже $+5^{\circ}\text{C}$.

Для расчета комплектации тепляков и потребности в теплоносителе, рекомендуется использовать расчетный модуль Teplogenerator из пакета SystemCalculator.

Производство работ на фасадах неотапливаемых зданий

Применение смесей версии «Зима»: Ceresit СT85 «Зима», СT190 «Зима» на открытом воздухе – предполагает определенные мероприятия по подготовке основания фасада (согласно Технических описаний на материалы, раздел «Подготовка основания»), но никак не связано с отрицательным температурным режимом внутри утепляемого объекта во время зимнего монтажа.

Однако, необходимо отметить, что данный порядок организации строительных работ: когда внутренняя отделка, замыкание теплового контура – выполняется после монтажа утеплителя, может спровоцировать определенные проблемы, связанные с переувлажнением внешних ограждающих конструкций (в зависимости от их паропроницаемости) и теплоизоляционного слоя. Объем мигрирующей влаги будет напрямую связан с разницей внешних и внутренних температур воздуха.

В этой связи, следует воздержаться от применения тепловых пушек внутри помещений в период отрицательных температур и вариантов избыточно влажной внутренней отделки в следующем строительном сезоне (например: устройство стяжек $B/T > 0,24$).

7 Устройство системы CERESIT TILE SYSTEM с декоративно-защитным слоем из штучных материалов и теплоизоляционными слоями из пенополистирола «Ceresit VWS Tile» или каменной ваты «Ceresit WM Tile»

7.1 Общая информация

7.1.1 Системы состоят из следующих основных элементов:

Утеплитель: плиты из минеральной (каменной) ваты в системе «Ceresit WM Tile», плиты пенополистирольные в системе «Ceresit VWS Tile», противопожарные рассечки из минераловатных плит, клеевой состав для приклеивания плит утеплителя и создания армированного слоя, тарельчатые дюбели для механического крепления плит утеплителя, базовый клеевой состав, армирующая стеклянная сетка, kleящий раствор для керамической плитки, керамические (клинкерные, бетонные) плитки, наклеиваемые на поверхность базового штукатурного слоя, состав для затирки швов, грунтовки, цокольные металлические профили, перфорированные уголки, герметики, уплотняющие ленты.

7.1.2 Системы предназначены для отделки и утепления стен с наружной стороны в соответствии с требованиями действующих норм по тепловой защите зданий и других строительных сооружений.

7.1.3 Класс энергетической эффективности здания и требования к теплофизическим характеристикам наружных стен для природно-климатических условий района строительства определяют в соответствии с СП 50.13330.2012. Толщину слоя теплоизоляции, типы и марки теплоизоляционных плит определяют в проекте на строительство здания на основании расчётов приведённого сопротивления теплопередаче стены с учётом ее теплотехнической однородности. Максимальная толщина утеплителя в системах составляет 200 мм.

7.1.4 Системы могут применяться на вновь строящихся и реконструируемых зданиях и сооружениях различных уровней ответственности, всех степеней огнестойкости и классов функциональной и конструктивной пожарной опасности по Техническому регламенту «О требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22.07.2008, СП 112.13330.2011 и другим нормам, определяющим требования пожарной безопасности зданий, за исключением зданий класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1. и Ф 4.1. где применима только система «Ceresit WM Tile».

7.1.5 Высота зданий для применения системы «Ceresit WM Tile» в СФТК CERESIT класса надежности СК0 не должна превышать 75 м и противоречить другим нормам, установленных для таких зданий действующих строительных норм и определяется соответствующими расчётами с учётом прочностных характеристик материала ограждающей конструкции, результатов испытаний крепёжных изделий на объекте, вертикальных нагрузок от веса элементов системы, ветровых нагрузок в зависимости от района строительства и типа местности. Применение системы «Ceresit VWS Tile» возможно на зданиях пониженного уровня ответственности и малоэтажных жилых домах при высоте не более трех этажей.

7.2 Технология устройства системы

7.2.1 Общая спецификация основных элементов, изделий и деталей, применяемых в системах:

- грунтовочные составы для укрепления и импрегнирования оснований Ceresit CT 16 и СТ 17 (табл. 5.10);
- опорные/цокольные профили, соединительные элементы для защиты торцов граничного ряда теплоизоляционного материала, а также для устройства различных примыканий;
- угловые профили с вклейкой стеклосеткой и деформационные профили;
- герметики и уплотнительные материалы;
- фасадные штукатурки и шпаклёвки для предварительного выравнивания основания (табл.5.8).
- плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем согласно таблице 5.2 и показа-

телем прочности при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям не менее 20 кПа и прочности на сжатие при 10%-ной деформации не менее 40 кПа.;

- плиты пенополистирольные (табл. 5.1);
- клей для приклейки керамических и клинкерных плит Ceresit СМ 17 (табл.5.6);
- анкеры с тарельчатым дюбелем для крепления теплоизоляции (табл. 5.3, 5.4 и 5.4а);
- базовая штукатурно-клеевая смесь Ceresit СТ 190 «СКО»;
- фасадная щелочестойкая стеклосетка по ГОСТ 55225 усиленная класса Б (табл. 5.9);
- элементы облицовки из керамических, клинкерных плит и плит из керамогранита, искусственного и природного камня. Суммарная масса 1 м² декоративно-защитного слоя из штучных материалов, включающая в себя также клеевой плиточный и затирочный слои, предусмотренные ГОСТ Р 58937, не должна превышать 40 кг. При этом собственная суммарная масса элементов облицовки на 1 м² не должна превышать 30 кг. Элементы плиточной облицовки должны иметь подтверждение пригодности для применение в СФТК и заключения по ГОСТ 31251—2008 в составе аналогичных систем. Допускается применение плиток, технические требования которых соответствуют ГОСТ Р 58937—2020; для керамических и клинкерных плиток ГОСТ 13996, для керамогранитных керамических плиток ГОСТ Р 57141 и бетонных плиток ГОСТ 28013;
- затирки для заполнения плиточных швов Ceresit CE43 и Ceresit CE40.

7.2.2 Механическая безопасность систем, их прочность и устойчивость при совместном действии статической нагрузки от собственного веса элементов систем и ветровых нагрузок с учётом пульсационной составляющей согласно СП 20.13330.2011 обеспечивается применением теплоизоляционных и отделочных материалов с соответствующими прочностными характеристиками и достаточного количества крепёжных элементов.

7.2.3 Система «Ceresit WM Tile» соответствует требованиям строительных норм по пожарной безопасности и имеет подтвержденный класс пожарной опасности системы К0.

7.2.4 Соответствие системы «Ceresit VWS Tile» соответствует строительных норм по пожарной безопасности также обеспечивается её пожарно-техническими характеристиками, подтверждёнными результатами натурных пожарных испытаний по ГОСТ 31251—2008 и соответствует классу пожарной опасности системы — К0.

7.2.5 Возможность соблюдения требований по тепловой защите и температурно-влажностному режиму наружных стен обеспечивается конструктивными решениями по устройству теплоизоляционного слоя с применением теплоизоляционных и отделочных материалов соответствующего качества. Толщина теплоизоляционного слоя и теплотехнические расчёты по обоснованию теплоизоляции наружных стен следует осуществлять с учётом требований СП 50.13330.2012, СП 230.1325800.2015.

7.2.6 Производство работ по устройству систем

Расположение слоёв в системе Ceresit (см. рис. 7.1):

1. Несущее основание;
2. Клеевой состав Ceresit СТ 190 «СКО»;
3. Утеплитель;
4. Тарельчатый дюбель;
5. Армирующая смесь;
6. Усиленная армирующая сетка;
7. Клеевой состав для плитки;
8. Раствор для затирания швов;
9. Плиточная облицовка.

7.2.7 Работы по устройству систем производят после завершения общестроительных работ по возведению стен здания, устройству покрытия и установке оконных и дверных блоков, а также отделочных работ внутри помещений.

7.2.8 Работы по подготовке основания, монтажу цокольного профиля, приkleиванию и дюbelированию теплоизоляции из расчета 2 дюBELя на 1 м² и установке усиливающих элементов вести, руководствуясь п.2.2—3.5 Приложения Б и раздела 7 «Требований по обеспечению пожарной безопасности в случае применения пенополистирольного утеплителя» с учетом требования по площади клеевого адгезионного контакта при приклейке утеплителя не менее 65 % общей площади теплоизоляционных плит. При использовании ламельных плит их тыльную поверхность покрывают сплошным слоем клея. Приклейку теплоизоляционных плит выполнять с применением клея Ceresit СТ 190 «СКО».

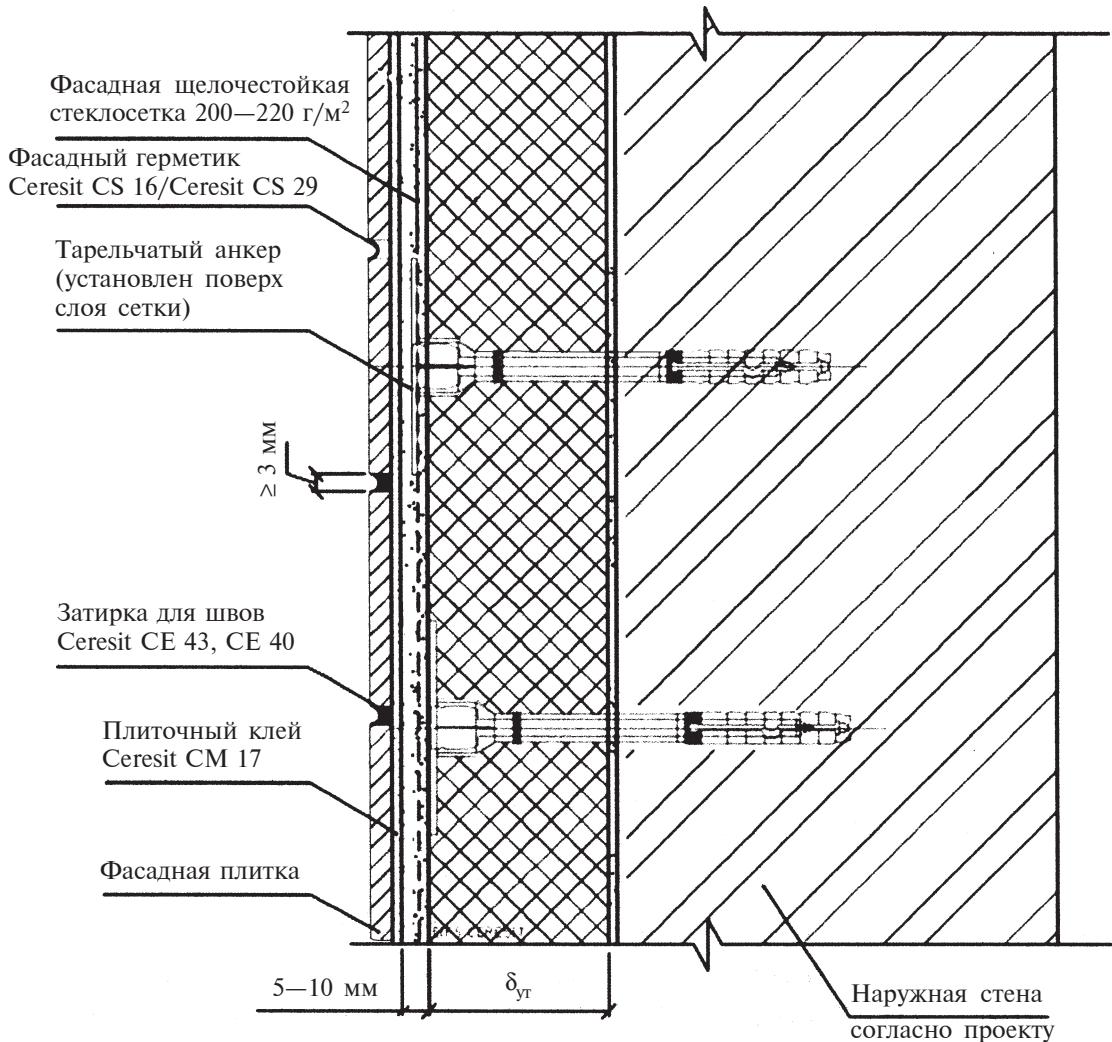


Рис. 7.1 — Система с плиточной облицовкой

7.2.9 Наружные углы стен и ребра откосов проёмов армируют пластиковыми угловыми профилями с вклеенной в них стеклосеткой, согласно п. 3.4. Приложение Б, а также «косынками» разм. 300×400 мм. Указанные элементы наклеиваются на поверхность утеплителя, после чего возможно нанесение базового армированного слоя.

7.2.10 После приклейки утеплителя и схватывания клея (в зависимости от погодных условий, но не менее, чем через 72 часа) на поверхность утеплителя наносят первый слой клеевой смеси Ceresit CT 190 «СКО» толщиной до 5 мм, предварительно выполнив сверление отверстий под устанавливаемые тарельчатые анкеры.

7.2.11 Далее в клеевую массу втапливают армирующую сетку с ячейкой 7,4—9,6 мм, nominalной массой — 200—220 г/м². После втапливания сетки в местах предварительно просверленных отверстий (подготовленных под установку тарельчатых анкеров) на поверхности базового армированного слоя проявляется характерный локальный подъем клеевого слоя (буторки). В дальнейшем в этих местах производится надрез сетки ножом (крестом) на 2—4 мм больше диаметра применяемого тарельчатого анкера. В местах надреза устанавливаются тарельчатые анкеры. Шляпки тарельчатых анкеров должны быть утоплены в штукатурно-клееющую смесь (плоскость шляпки заподлицо с поверхностью первого базового слоя). Сетку раскатывают сверху вниз без складок и перекосов с нахлестом не менее 100 мм. После этого (до начала схватывания клеевого состава) выполнять установку тарельчатых дюбелей, в количестве, установленным расчетом, но не менее 5 шт./м², которые должны проходить сквозь стеклосетку. Необходимо применять фасадные анкеры с расчетным вытягивающим усилием по таблице 5.4а для классов надежности СК0.

7.2.12 После установки дюбелей наносят второй слой клеевой штукатурной смеси по принципу «мокрое по мокрому». Общая толщина базового штукатурного слоя составляет от 5 мм до 10 мм в угловых зонах и зонах примыканий и 5—8 мм на основной плоскости фасада.

7.2.13 После полного затвердевания базового штукатурного слоя (не менее 7 суток) осуществляют наклеивание облицовочных плиток. Для облицовки применяют не глазурованные, в т.ч. ангобированные керамические («кликерные»), керамогранитные и бетонные плитки толщиной от 4 мм в зависимости от их размера и материала. Обычно применяются плитки размерами в плане 240×71 мм, возможно также применение цельных плиток меньших размеров, например, 120×71 мм. В единичных случаях допускается также применение плиток максимальной площадью 0,06 м.

Максимальная площадь элемента плиточной облицовки на высокопаропроницаемых основаниях (ячеистый бетон, пеноблоки, пустотелый кирпич, керамические блоки и т.п.) не должна превышать 0,025 м², а на слабопаропроницаемых основаниях (бетон, полнотелый керамический или силикатный кирпич и т.п.) не более 0,05 м.

7.2.14 Для наклеивания плиток используют клеевую смесь Ceresit CM17, которую наносят как на поверхность армированного слоя, так и на тыльную сторону плиток. Толщина клеевого слоя при этом должна составлять около 3 мм (от 2 до 4 мм, от тыльной поверхности плитки до поверхности армированного слоя), в зависимости от размера плитки.

7.2.15. Суммарная площадь затирочных швов должна быть не менее 12 %, но не более 18 %. Межплиточный шов должен быть полностью заполнен затиркой и не должен выступать из плоскости декоративно-защитного слоя СФТК. Ширина затирочного шва должна быть не менее:

- 3 мм для мелкоразмерных плиток с размером каждой из сторон до 50 мм;
- 6 мм для слоя из среднеразмерных штучных элементов с размером одной из сторон от 50 до 150 мм;
- 10 мм для слоя из крупноразмерных плиток с размером одной из сторон от 150 мм.

7.2.16 В зонах углов, подоконников, оконных и дверных откосов могут применяться специальные угловые плитки.

7.2.17 После наклеивания плиток швы очищают от попавшей в них клеевой смеси на глубину, равную толщине плитки.

7.2.18 Заделку швов с расшивкой производят цементными затирками Ceresit CE 40 (для швов, не превышающих 10 мм) или Ceresit CE43 (для швов в 10 мм и выше) не ранее, чем через 14 суток после наклеивания плиток.

7.2.19 В качестве варианта наружной отделки цокольной части может применяться облицовка плитами из керамогранита, природного или искусственного камня с применением клеевых смесей Ceresit CM 16, Ceresit CM 17 или CM 49 руководствуясь п. 6.33 и 6.34.

7.2.20 Для дополнительной защиты впитывающих облицовок от проникновения влаги и повышения водоотталкивающих свойств рекомендуется применять гидрофобизатор Ceresit CT 13 и Ceresit CT 10 для межплиточных швов.

7.2.21 При выполнении работ предусматривается устройство температурных деформационных швов по существующим деформационным швам здания, а также:

- через каждые 24 м в системе «Ceresit WM Tile»;
- через каждые 36 м в системе «Ceresit VWS Tile», во всех направлениях, по вертикали и горизонтали здания.

При устройстве температурных деформационных швов теплоизоляционные плиты укладывают до края шва. В шов между плитами (шириной 10—20 мм) устанавливают уплотнительный шнур с герметиком Ceresit CS 16 или специальный профилированный элемент. Облицовочные плитки также укладываются до края шва.

7.2.22 В малоэтажных зданиях до двух этажей с длиной фасада от 10 до 12 м рекомендуется выполнять вертикальные разгрузочные деформационные швы по углам здания. В многоэтажных зданиях, в зависимости от геометрии фасада и с учётом архитектурных соображений, следует предусматривать вертикальные разгрузочные деформационные швы примерно через каждые 10 м, а также горизонтальные разгрузочные деформационные швы примерно через каждые 8 м (через два этажа). Ширину разгрузочных деформационных швов следует подгонять к вертикальным швам (10—15 мм) и горизонтальным швам (12—20 мм) в керамической облицовке сквозь облицовочный и клеевой слои на всю глубину до армированного слоя с последующим заполнением герметиком Ceresit CS 16 или Ceresit CS 29.

7.3 Контроль качества

7.3.1 Конкретные условия, обеспечивающие безопасность при производстве работ и эксплуатации системы в соответствии с особенностями строящегося здания (сооружения), определя-

ют в проекте на строительство и в технологической документации по производству работ с учётом рекомендаций специалистов ООО «Хенкель Рус» и требований действующих нормативных документов. При этом должно быть предусмотрено обучение производственного персонала монтажных подразделений правилам монтажа и техники безопасности, осуществление надлежащего контроля качества при монтаже элементов систем и проведение наблюдений (мониторинга) состояния систем в процессе эксплуатации.

7.3.2 Строительная организация осуществляет входной контроль компонентов системы, операционный и приёмочный контроль качества монтажа. В частности, предусматривается проверка соответствия прочностных характеристик основания проектным с проведением контрольных испытаний для определения фактической несущей способности анкерных и тарельчатых дюбелей применительно к реальному основанию.

7.3.3 Установку и проверку несущей способности дюбелей на вырыв при проведении контрольных испытаний элементов систем в процессе строительства осуществляют согласно СП 293.1325800.2017. Окончательный выбор типа анкеров с тарельчатым дюбелем осуществляют на основании определенного показателя расчётного вытягивающего усилия анкерного крепления по результатам натурных испытаний.

7.3.4 Необходимое количество дюбелей для крепления теплоизоляционных плит определяют по СП 293.1325800.2017 и п. 5.2.

7.3.5 На участках фасадов, примыкающих к пешеходным зонам, в проектной документации на строительство зданий предусматривают меры по защите людей от возможного выпадения облицовочных элементов и их фрагментов в случае возникновения экстремальных воздействий на фасад.

7.3.6 В случае смягчений требований ГОСТ 56707 (табл. 4) к kleевым составам для СФТК класса надежности по применению СК0 и положительной оценки Технического департамента ООО «Хенкель Рус» возможно рассмотрение использования штукатурно-клеевых смесей Ceresit CT 85 в системе «Ceresit VWS Tile» и Ceresit CT190 в системе «Ceresit WM Tile» для приклейки теплоизоляционного слоя.

7.3.7 Проектирование конструкций также выполнять с учетом «Альбома технических решений» и «Руководства по технологии монтажа» фасадной теплоизоляционной системы CERESIT TILE SYSTEM.

8 Требования безопасности

Работы по монтажу систем теплоизоляции «Ceresit» должны выполняться с учетом требований: ГОСТ 12.1.003—83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.004—91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005—88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.019—79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.030—81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление

ГОСТ 12.3.009—76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.035—84 ССБТ. Строительство. Работы окрасочные. Требования безопасности

ГОСТ 12.4.011—89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

ГОСТ 12.4.059—89 ССБТ. Строительство. Ограждения защитные инвентарные. Общие технические условия

ГОСТ 12.2.013.0—91 ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний

СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования

СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

Приложение В
Организация труда и нормы трудозатрат

1 Общие положения

Работы по монтажу СФТК Ceresit рекомендуется выполнять в соответствии с положениями настоящего стандарта строительными организациями, имеющими допуск на данный вид строительной деятельности, специалисты которых прошли соответствующее обучение в ООО «Хенкель Рус» или уполномоченных организациях. До начала работ составляется Акт приемки/передачи фасада под отделку по СП 70.13330. Подготовка к фасадным работам, выполнение работ и контроль качества производятся с учетом СП 48.13330.

Контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществляться специалистами или специальными службами, входящими в состав строительных организаций или привлекаемыми со стороны и оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля. Этапы выполнения фасадных работ отслеживаются с оформлением соответствующих актов по СП 48.13330. Основные контролируемые этапы приведены в таблице 1 приложения.

Т а б л и ц а 1

| Этап выполнения фасадных работ | Наименование акта контроля |
|--|--|
| Подготовка поверхности основания (очистка, огрунтovка, выравнивание и т.д.) | Акт приемки/передачи фасада под отделку (по СП 293.1325800.2017) Акт скрытых работ на подготовку основания |
| Приклеивание теплоизоляционных плит с последующим усилением тарельчатыми дюбелями | Акт освидетельствования скрытых работ на крепление теплоизоляции |
| Устройство тонкого штукатурного слоя, армированного щелочестойкой стеклосеткой (армирование угловых зон и примыканий, армирование плоскости) | Акт освидетельствования скрытых работ на армирование проемов и углов Акт освидетельствования скрытых работ на устройство армированного слоя |
| Устройство декоративного штукатурного покрытия с подготовкой (огрунтovка, нанесение тонкослойной декоративной штукатурки, окраска) | Акт приемки выполненных работ (с учетом СП 293.1325800.2017) |

Нарушения и рекомендуемые меры по их устранению, выявленные в ходе контроля за фасадными работами, следует фиксировать в форме «Предписание контроля качества» с последующим уведомлением заказчика.

Монтаж систем с теплоизоляцией из пенополистирола и минераловатных плит с отделочным слоем из тонкослойной штукатурки выполняется в технологической последовательности в соответствии с календарным планом (графиком) с учетом обоснованного совмещения отдельных видов работ.

Выполнение работ необходимо предусматривать в наиболее благоприятное время года в соответствии с допустимой температурой применения материалов. Допускается выполнение работ в зимнее время года при условии соблюдения дополнительных мер по обеспечению требуемых температурного и влажностного режимов путем устройства теплового контура на строительных лесах, а также с применением специальных материалов «Ceresit» индексом «Зима».

2 Организация труда

Организационно-техническая подготовка должна включать:

- обеспечение стройки проектно-сметной документацией;
- оформление финансирования строительства;
- заключение договоров подряда и субподряда на строительство;
- оформление разрешений и допусков на производство работ;
- обеспечение строительства подъездными путями, электро-, водо- и теплоснабжением, системой связи и помещениями бытового обслуживания;

организацию поставки на строительство оборудования, конструкций, материалов и готовых изделий.

Помимо основных документов, требуемых нормативами на строительство, обязательно наличие на объекте инструкции по монтажу СФТК «Ceresit WM» и «Ceresit VWS». Дополнительно рекомендуется разработка Проекта производства работ (ППР) установленного образца.

Бригады, в зависимости от характера работы, следует формировать комплексными или специализированными. Комплексные бригады, как правило, необходимо создавать укрупненными — для производства законченной конструкции, укрупненного этапа работ. Специализированные бригады выполняют отдельные технологические переделы (монтаж теплоизоляции, штукатурные и малярные работы).

В процессе производства строительно-монтажных работ должны соблюдаться требования ГОСТ, СП и СНиП по технике безопасности в строительстве.

3 Нормы трудозатрат

Настоящие нормы трудозатрат разработаны с учетом правил техники безопасности и производственной санитарии. Нормы трудозатрат приведены на одного рабочего из расчета смены продолжительностью 8 ч и регламентируют порядок учета производительности ручного труда при монтаже фасадных систем с теплоизоляцией из пенополистирола и минераловатных плит с отделочным слоем из тонкослойной штукатурки. Основная единица измерения — человеко-час (чел.-ч).

Пооперационная производительность труда на единицу измерения и на условный объем работ приведена в таблице 2 приложения.

Исходные данные для расчета: 1000 м² фасада с коэффициентом светопроеемов — 0,18; планируемые сроки работ — 45 календарных дней.

Т а б л и ц а 2

| № п.п. | Наименование работ | Ед. измер. | Кол-во, ед. изм. на усл. объем работ | Состав звена | | Затраты труда, чел.-ч | |
|----------|--|----------------|--------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|---------------------|
| | | | | профессия | кол-во | на ед.изм. | на усл. объем работ |
| 1 | Подготовительные работы | | | | | | 1052,7 |
| 1.1 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов | м ² | 1200 | Монтажник | 3 | 0,4350 | 522,0 |
| 1.2 | Очистка стен от загрязнений* | м ² | 1000 | Штукатур | 1 | 0,0200 | 20,0 |
| 1.3 | Огрунтовка стен* | м ² | 1000 | Маляр | 1 | 0,0907 | 90,7 |
| 1.4 | Провешивание стен и установка маяков | м ² | 1000 | Штукатур | 1 | 0,1200 | 120,0 |
| 1.5 | Сплошное выравнивание поверхности* | м ² | 1000 | Штукатур | 2 | 0,3000 | 300,0 |
| 2 | Монтаж теплоизоляции | | | | | | 850,2 |
| 2.1 | Установка опорного профиля | м | 150 | Штукатур | 1 | 0,2840 | 42,6 |
| 2.2 | Приклеивание теплоизоляции из минераловатных плит / пенополистирола с последующей зачисткой швов и шлифовкой стыков плит | м ² | 1000 | Штукатур | 2 | 0,4700 | 470,0 |
| 2.3 | Сверление отверстий глубиной до 200 мм, диаметром 8 мм электроперфоратором с последующей установкой дюбелей | шт. | 6150 | Штукатур | 2 | 0,0549 | 337,6 |

Окончание таблицы 2

| № п.п. | Наименование работ | Ед. измер. | Кол-во, ед. изм. на усл. объем работ | Состав звена | | Затраты труда, чел.-ч | | |
|-----------|---|----------------|---|--------------|--------|--------------------------|---------------------------|--------------|
| | | | | профессия | кол-во | на ед.изм. | на усл. объем работ | |
| 3 | Устройство армирующего слоя | | | | | | | 449,6 |
| 3.1 | Установка усиливающих элементов и профилей из стеклосетки | м | 400 | Штукатур | 1 | 0,2980 | 119,2 | |
| 3.2 | Устройство штукатурного слоя, армированного стеклосеткой | м ² | 1050 | Штукатур | 2 | 0,3147 | 330,4 | |
| 4 | Устройство декоративно-защитного слоя | | | | | | | 371,2 |
| 4.1 | Огрунтовка оштукатуренных поверхностей* | м ² | 1050 | Маляр | 1 | 0,0907 | 95,2 | |
| 4.2 | Отделка фасада декоративным раствором | м ² | 1050 | Штукатур | 1 | 0,1200 | 126,0 | |
| 4.3 | Окраска фасада * | м ² | 1050 | Маляр | 1 | 0,1428 | 149,9 | |
| 5 | Разные работы | | | | | | | 219,8 |
| 5.1 | Переноска материалов со склада на рабочее место на расстояние до 30 м | т | 32 | Подсобник | 1 | 1,9800 | 63,4 | |
| 5.2 | Подготовка смеси к применению при помощи миксера | т | 17 | Подсобник | 1 | 6,7000 | 113,9 | |
| 5.3 | Подача материалов электролебедкой на высоту до 10 м | т | 32 | Подсобник | 1 | 1,3300 | 42,6 | |

*Очистка стен от загрязнений, огрунтовка, сплошное выравнивание поверхности (пп. 1.2, 1.3, 1.5) и окраска фасада (п. 4.3) выполняются при необходимости.

Нормами трудозатрат учтены:

мелкие вспомогательные и подготовительные операции, являющиеся неотъемлемой частью технологического процесса (в составе работ не оговорены);
 подготовительные работы;
 технологические переделы;
 перерывы на отдых (в составе работ не оговорены);
 завершающие работы.

Дополнительные коэффициенты (например, на стесненные условия производства работ) не учтены. Установка водостоков, подоконных отливов, выравнивание отклонений стен от плоскости, превышающих допуски, настоящими нормами не учтены и оцениваются дополнительно.

Средняя проектная производительность труда штукатура составит 70 (от 55 до 85) м²/мес.

Средняя производительность комплексной бригады из 14 чел. (включая: 10 штукатуров-маляров, 3 монтажника и 1 подсобника) при односменной работе составит 60 (от 50 до 70) м²/мес. на человека, или 840 (от 700 до 980) м²/мес. на бригаду.

Приложение Г

Эксплуатация и ремонт фасадной системы

Долговечную эксплуатацию наружных стен следует обеспечивать применением материалов, имеющих надлежащие прочность, морозостойкость, влагостойкость, теплозащитные свойства, а также конструктивными решениями в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

1 Условия долговечной эксплуатации фасадной системы

Прогнозируемая долговечность наружных стен монолитных и каркасных железобетонных зданий с несущими монолитными железобетонными межоконными простенками или ненесущими из кирпича и/или блоков, с фасадной теплоизоляционной системой, выполненной в соответствии с требованиями настоящего стандарта, составляет 125 лет.

Прогнозируемая долговечность деревянных сборно-щитовых, каркасных наружных стен с применением ЦСП, ДВП, оргалита, ОСП и др. с фасадной теплоизоляционной системой, выполненной в соответствии с требованиями настоящего стандарта, составляет 50 лет.

Продолжительность эффективной эксплуатации до первого капитального ремонта конструкций наружных стен зданий, выполненных с учетом положений стандарта, составляет 25 лет при выполнении следующих условий эксплуатации:

температура наружного воздуха от -55 до $+45$ °C;

зона влажности: сухая, нормальная, влажная (среднегодовое значение абсолютной влажности до $11 \text{ г}/\text{м}^3$);

степень химической агрессивности наружной среды I—II типов по ГОСТ 15150 (содержание коррозионно-активных компонентов: сернистый газ не более $0,31 \text{ мг}/\text{м}^3$; хлориды не более $0,3 \text{ мг}/(\text{м}^2 \times \text{сут})$);

кратковременная ветровая нагрузка до $35 \text{ м}/\text{с}$;

рабочее состояние кровли, водосточной системы здания, козырьков и подоконных отливов, обеспечивающих защиту фасада от прямого воздействия атмосферных осадков;

исключение возможности механических повреждений фасадных поверхностей (случайная ударная нагрузка на фасад не более 3 Дж*), например: защита фасадных поверхностей при работе с приставных лестниц;

сухой или нормальный температурно-влажностный режим эксплуатации помещений (температура в помещении от $+5$ до $+35$ °C и влажность от 15 до 65 %);

рабочее состояние вентиляционных устройств здания, обеспечивающих эвакуацию влажного воздуха из внутренних помещений.

Для обеспечения прогнозируемой долговечности и безопасной эксплуатации наружных стен до первого капитального ремонта необходимо контролировать внешний вид и целостность теплоизоляционной системы и при необходимости проводить текущие ремонты с периодичностью один раз в 5—10 лет.

Периодический контроль (плановый осмотр) внешнего вида и целостности фасадов проводится управляющими структурами совместно с эксплуатирующими организациями один раз в год в период подготовки к весенне-летней эксплуатации. При необходимости производятся и внеплановые осмотры.

Критериями необходимости текущего ремонта фасадной системы является выявление следующих повреждений:

выцветание (беловатое обесцвечивание цветных декоративных и окрашенных поверхностей);

высолы (белый налет на поверхности стен);

повреждение стен от механического воздействия;

сколы и трещины в штукатурном слое;

расложение или другое структурное ухудшение;

протечки дождевой воды;

неровности, наплывы или другие дефекты, которые могут требовать исправлений.

* Значение ударной нагрузки 3 Дж приблизительно соответствует воздействию на поверхность стального шара массой 1 кг в результате свободного падения с высоты 31 см.

Первый капитальный ремонт наружных стен исходя из условий недопустимости нарушения санитарно-гигиенической безопасности проживания граждан и энергосбережения необходимо проводить при снижении термического сопротивления более чем на 15 % по отношению к требуемому сопротивлению теплопередаче по санитарно-гигиеническим условиям.

Гарантийный срок эксплуатации фасадной системы определяют договором между подрядной организацией, выполняющей монтажные работы, и заказчиком. Рекомендованный гарантийный срок составляет не менее двух лет, но не более установленного срока первого текущего ремонта.

При выполнении работ по ремонту и восстановлению систем СФТК также руководствоваться Рекомендациями «Очистка, Ремонт и Реновация систем СФТК CERESIT».

2 Текущий ремонт фасадной системы

Текущий ремонт фасадной системы рекомендуется выполнять после выявления сопутствующих дефектов, послуживших причиной повреждения фасада, например:

- повреждения кровли и водосточной системы;
- нарушения тепловлажностного режима эксплуатации здания;
- отсутствие защитных упоров дверей, люков;
- разрушение или отсутствие герметизации зон примыкания коммуникаций и др.

Все выявленные сопутствующие дефекты подлежат устраниению до или в ходе текущего ремонта. Температурные условия при ремонтных работах должны соответствовать требованиям к условиям применения отделочных материалов.

Для маскировки границ локальной ремонтируемой зоны в ходе работ следует использовать малярную ленту в соответствии с рекомендациями в разделе 3.6.2.2 инструкции по наружной теплоизоляции стен зданий с отделочным слоем из тонкослойной штукатурки (приложение Б).

При наличии значительных повреждений теплоизоляционного слоя или высокой плотности размещения местных разрушений на каком либо участке стены их ремонт следует производить в соответствии с проектом, разработанным на основании специального обследования.

Также руководствоваться Альбомом по «Ремонту и Реновации систем СФТК».

2.1 Очистка загрязнений

Некоторые негативные условия окружающей среды, например расположение здания близко к шоссе, промышленному предприятию или другим источникам высокого уровня образования пыли в окружающем воздухе, являются причиной образования загрязнений на поверхностях стен. Декоративно-защитные покрытия фасадов содержат специальные полимеры, снижающие интенсивность образования загрязнений, но с течением времени может потребоваться устранение поверхностной пыли и грязи.

Очистка фасада производится механически при помощи теплой (до 60 °C) водяной струи под небольшим (≤ 40 атм.) давлением, распыляемой через щелевую насадку. Не рекомендуется применять сопла кругового действия («грязевые фрезы»). Воздействие на фасад водой под давлением выше 60 атм. может привести к нарушению целостности поверхности фасадной системы.

Для получения наилучшего эффекта рекомендуется очистку производить в два этапа:

- на первом этапе при сильных загрязнениях фасада применяется вода для очистки с добавками биоразложимых поверхностно-активных веществ, разрешенными для последующего сброса в систему водостока. Участки фасада, имеющие трудноудаляемые загрязнения, дополнительно очистить при помощи полужесткой щетки;

- на втором этапе для удаления моющего средства и остатков грязи применяется вода без добавок.

2.2 Устранение пятен при выцветании фасада

Неравномерное выцветание наиболее характерно для интенсивно окрашенных фасадов, подверженных длительному воздействию прямого солнечного света.

Для устранения дефекта рекомендуется предварительно произвести очистку загрязнений на фасаде по методике, изложенной в разделе 2.1 приложения. Затем проводят окраску стен при помощи колерованной краски, совместимой с имеющимся на фасаде декоративным покрытием.

Технология окраски изложена в разделе 3.6.3 инструкции по наружной теплоизоляции стен зданий с отделочным слоем из тонкослойной штукатурки (приложение Б).

Окраску стен рекомендуется производить в специальные фасадные цвета Каталога цветов декоративных фасадных красок и штукатурок Ceresit Colours of Nature Colour System (CCoN), обеспечивающие наилучшую устойчивость к выцветанию за счет повышенного светоотражения и подбора пигментов, наиболее устойчивых к разрушающему воздействию ультрафиолета.

2.3 Устранение высолов

Высолы — типичный дефект фасада в виде белого налета минеральных солей, образующийся вследствие диффузии водного раствора минералов из штукатурного слоя. Появление высолов характерно как на минеральных отделочных материалах, так и паропроницаемых полимерных декоративных штукатурках и красках в случае наличия повышенной влажности в минеральном основании. С подобными дефектами бороться крайне сложно и результат зависит в первую очередь от правильного определения причины образования высолов.

Классификация основных причин образования высолов:

- капиллярный подсос грунтовых вод;
- нарушения гидроизоляции кровли, неисправность водосточной системы;
- повышенная строительная влажность штукатурного слоя;
- проникновение атмосферной влаги в штукатурный слой.

Высолы на стенах старых зданий, образовавшиеся вследствие капиллярного подсоса влаги из фундамента, нарушения гидроизоляции кровли и т.д., устраняются только при проведении капитального ремонта с устранением причин проникновения воды в конструкцию. В случае капиллярного подсоса влаги рекомендуется устройство отсечной гидроизоляции методом инъектирования материала Ceresit CO 81 и/или устройство системы сансирующих штукатурок Ceresit.

Наиболее распространенной причиной возникновения высолов при новом строительстве является нарушение температурно-влажностного режима применения отделочных материалов. Подобные нарушения технологических переделов чаще всего проявляются в демисезонный период (весна, осень) вследствие следующих факторов:

- нанесение или окраска декоративных штукатурных смесей производились при пониженных температурах, что привело к неполной гидратации вяжущего;
- нанесение или окраска декоративных штукатурных смесей в условиях повышенной влажности основания (в период дождей), что привело к накоплению влаги в штукатурном слое;
- нанесение тонкослойных минеральных штукатурок или шпаклевок производилось при аномально высокой температуре и/или под воздействием сильного ветра, что привело к потере воды затворения и недостаточной степени гидратации вяжущего.

Восстановление внешнего вида фасада возможно путем перекраски стен, исключающей последующее проникновение атмосферной влаги в основание. Перед покраской необходимо избавиться от высолов и повышенной влажности в штукатурном слое, иначе высолы повторно пропустят.

Перед проведением мероприятий по устранению пятен высолов необходимо убедиться, что основание полностью просохло. Наиболее оптимальные условия ремонтных работ — весенне-летний период без осадков, при температуре около +20 °C.

Очистка фасада производится механически — щеткой или слегка влажной губкой. Интенсивные загрязнения следует устранить согласно рекомендациям п. 2.1 приложения. По завершении очистки следует наблюдать за состоянием поверхности в течение нескольких дней. Если высолы повторно образуются, может потребоваться дополнительная очистка. По завершении очистки производится окраска стен при помощи колерованной краски, совместимой с имеющимся на фасаде декоративным покрытием.

Технология окраски изложена в разделе 3.6.3 инструкции по наружной теплоизоляции стен зданий с отделочным слоем из тонкослойной штукатурки (приложение Б).

2.4 Устранение повреждений стен от механического воздействия, сколов и трещин в штукатурном слое, расслоения или другого структурного ухудшения декоративно-защитного слоя

Порядок технологических операций по устранению дефекта:

на поверхности фасада в области дефекта следует очертить прямоугольник таким образом, чтобы расстояние от любой точки его периметра до точки контура повреждения составляло не менее 10 см;

на всей очерченной площади необходимо аккуратно снять декоративное покрытие до поверхности базового армированного слоя;

при наличии трещин и сколов в базовом слое необходимо удалить клеевой слой до утеплителя, не повредить армирующую сетку, таким образом, чтобы в дальнейшем, выполнить «заплатку» из стеклосетки, вклеив ее с нахлестом в 10 см;

расчищенную поверхность обеспылить и укрепить с применением грунтовки СТ 17;

при наличии повреждений в базовом слое нанести тонкий слой клея Ceresit СТ 190 (СТ 85), вклеив армирующую сетку внахлест на расположенный по периметру ранее очищенный слой сетки;

завершить ремонт следует нанесением декоративного слоя покрытия в соответствии с технологией, изложенной в Техническом описании на выбранный тип декоративной штукатурки.

При выборе декоративной штукатурки для ремонта и последующем нанесении необходимо добиться максимального сходства с поверхностью ремонтируемого фасада. При необходимости произвести окраску согласно п. 2.2 приложения.

2.5 Устранение последствий протечки дождевой воды, неровностей, наплывов или других дефектов, которые могут требовать фрагментарную замену теплоизоляции

Местные разрушения теплоизоляционного слоя следует исправлять, обязательно заменяя поврежденный фрагмент. Деформированный теплоизоляционный слой должен быть заменен для исключения потерь тепла и попадания воды в основные ограждающие конструкции здания. Такая замена должна быть выполнена следующим образом:

на поверхности фасада в области дефекта следует очертить прямоугольник таким образом, чтобы расстояние от любой точки его периметра до точки контура повреждения составляло не менее 10 см;

на всей очерченной площади необходимо аккуратно снять декоративное покрытие и защитный слой до армирующей сетки;

вырезать фрагмент сетки таким образом, чтобы по периметру ремонтной зоны сохранился участок сетки шириной не менее 10 см, необходимо удалить клеевой слой до утеплителя, не повредить армирующую сетку, таким образом, чтобы в дальнейшем, выполнить «заплатку» из стеклосетки, вклеив ее с нахлестом в 10 см;

поврежденный фрагмент теплоизоляционной плиты следует вырезать и удалить таким образом, чтобы расстояние от любой точки контура среза до любой точки очерченного ранее прямоугольника составляло не менее 10 см;

из теплоизоляционной плиты той же марки, которая использована в ремонтируемом фасаде, следует вырезать, тщательно подогнав по размерам, новый фрагмент;

новый фрагмент теплоизоляционной плиты следует вклеить на место удаленного, нанеся на всю поверхность сплошной слой клея Ceresit СТ 190 (СТ 85);

затем нанести защитный слой того же клея, вклеив армирующую сетку внахлест на расположенный по периметру армированный слой;

завершить ремонт следует нанесением декоративного слоя покрытия в соответствии с технологией, изложенной в Техническом описании на выбранный тип декоративной штукатурки.

При выборе декоративной штукатурки для ремонта и последующем нанесении необходимо добиться максимального сходства с поверхностью ремонтируемого фасада. При необходимости произвести окраску согласно п. 2.2 приложения.

2.6 Устранение проникающих пятен на фасаде

Основная причина возникновения проникающих пятен на поверхности фасадной системы (имеющих вид от желтых до коричневых разводов) связана с миграцией неполимеризованного связующего в местах установки минераловатных плит. Образование пятен возможно только при избыточной влажности, что происходит при нарушении технологии производства работ по монтажу фасадной теплоизоляционной системы или условий эксплуатации. Такое избыточное содержание влаги в теплоизоляционных плитах (более 0,5 % по массе) может быть вызвано диффузией водяного пара в процессе проведения отделочных работ с мокрыми процессами в помещениях в зимнее время, а также при проведении строительно-монтажных работ по устройству тонкостойкого штукатурного фасада без защиты теплоизоляции от осадков.

Если дефектный участок малозаметен и имеет сильно размытые края, то рекомендуется блокировать процесс развития пятна по следующей методике:

произвести очистку поверхности фасада по технологии, изложенной в п. 2.1 приложения; нанести на очищенную сухую поверхность в зоне пятна слой слабо паропроницаемого малярного состава, например алкидной грунтовки или эмали, таким образом, чтобы закрашенный участок полностью закрывал пятно с припуском около 5 см;

завершающий этап — окраска отремонтированного фасада по методике, изложенной в разделе 3.6.3 Инструкции по наружной теплоизоляции стен зданий с отделочным слоем из тонкослойной штукатурки (приложение Б).

Если дефектный участок локализован на небольшом фрагменте фасада (контрастное пятно небольшого диаметра), рекомендуется выполнить фрагментарную замену теплоизоляции, содержащей густок неполимеризованного связующего, в соответствии с технологией, изложенной в п. 2.5 приложения.

Мероприятия по недопущению повторного появления дефекта:

на время ремонтных работ необходимо принять меры для предотвращения попадания воды на поверхность и внутрь системы;

при установке теплоизоляции проводить обязательный визуальный осмотр поверхности плит на наличие включений, механически удалять дефект или переворачивать плиту. Повторно проверку поверхности проводить при контроле приклейки плит к основанию перед нанесением защитного армированного клеевого слоя.

3 Капитальный ремонт фасадной системы

Капитальный ремонт фасадной системы рекомендуется выполнять после выявления сопутствующих дефектов, послуживших причиной повреждения фасада, например:

выявление снижения термического сопротивления наружных стен более чем на 15 % по отношению к требуемому сопротивлению теплопередаче по санитарно-гигиеническим условиям;

накопление дефектов, указанных в п.2 приложения, вследствие нарушения периодичности текущих ремонтов;

наступление аварийной ситуации или стихийных бедствий, связанных с сильным повреждением фасада.

Капитальный ремонт следует производить на основании решения комиссии, производящей плановый/внеплановый осмотр состояния конструкций здания.

Перед наступлением срока проведения первого и последующих капитальных ремонтов снижение уровня теплозащитных качеств наружных стен необходимо оценивать по методике ГОСТ Р 56623 и испытаниями на теплопроводность отобранных проб теплоизоляции по ГОСТ 7076; однородность температурных полей стен по фасаду фиксируется методом тепловизионного обследования по ГОСТ 26629.

Ремонтные работы производятся в соответствии с проектом, разработанным на основании технического обследования и классификации дефектов фасада. При проектировании дополнительного слоя теплоизоляции, замене декоративно-защитного слоя и т.д. следует руководствоваться положениями настоящего Стандарта.

УДК 666.971.001.4:006.354

ОКС 26.52

ОКП 577240

Ключевые слова: стандарт организации, ограждающие конструкции, системы утепления и отделки фасадов, материалы для проектирования, рабочие чертежи, теплотехнические расчеты, инструкция по монтажу, технические описания, теплозащита, снижение энергопотребления, снижение материалоемкости, системы фасадные теплоизоляционные композиционные

Предметный указатель

А

Антивандальная защита 87
 Армирование 12, 28, 64, 99

Б

Балкон 4, 25, 26, 32, 43, 55
 Безопасность 3, 96, 99

В

Выравнивание 21, 96, 102
 Высотность 29

Г

Гарантийный срок 104

Д

Декоративная штукатурка 88, 89
 Деформационный шов 20, 64, 99
 Долговечность 5, 6, 103
 Дюбель 8, 43, 76, 77, 97

З

Защитный слой 4, 5, 17, 21, 22, 57, 106

И

Инструкция 1, 6, 25, 80, 108
 Инструмент 80, 88

К

Капитальный ремонт 104, 107
 Класс пожарной опасности 6, 7, 28,
 29, 97
 Классификация 1, 2, 19, 99, 105
 Клеевой состав 4, 17, 18, 20, 21,
 82, 83, 85,
 86, 97

Л

Ламель 7, 98
 Леса 22, 80, 82, 86,
 93, 95, 100, 101
 Лоджия 24, 25, 26

М

Минераловатные плиты 18, 25, 27, 28
 80–84
 Монтаж цокольного профиля 82

Н

Нормативные ссылки 1, 30
 Нормы трудозатрат 100, 101

О

Область применения 1, 5, 9, 19,
 28
 Облицовка 22, 23, 28, 60,
 98, 99
 Огнестойкость 5, 30
 Окраска 4, 22, 82, 91, 94,
 95, 102, 105
 Организация труда 100
 Отлив 23, 102, 103
 Очистка фасада 104, 105

П

Подготовительные работы 80, 101, 102
 Приkleивание 24, 82, 100,
 101
 Проектирование 1, 3, 6
 Противопожарные рассечки 24, 28, 80,
 84, 85, 95

Р

Ремонт 4–6, 29, 103–107

С

Сетка 4, 12, 17, 18,
 25, 79, 86,
 87, 95–98
 Стены 3, 5, 6, 20, 33,
 44, 59, 80, 85,
 86, 93, 103
 Строительные леса 22, 80, 81

У

Условия эксплуатации 1
 Устранение высолов 105
 Устранение повреждений 105
 Устранение пятен 104, 105

Ф

Физико-механические свойства 7, 9,
 10–16

Ц

Цоколь 4, 17, 20, 23,
 29, 82, 84,
 86, 99

Э

Эксплуатация 1, 4, 5, 22, 23,
 29, 89, 99, 103

Издание официальное

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

**СИСТЕМЫ НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ СТЕН ЗДАНИЙ
С ОТДЕЛОЧНЫМ СЛОЕМ ИЗ ТОНКОСЛОЙНОЙ ШТУКАТУРКИ «CERESIT»**

**Материалы для проектирования и рабочие чертежи узлов.
Инструкция по монтажу.
Технические описания**

СТО 58239148-001-2006

Компьютерная верстка *A.B. Прокофьев*

Подписано в печать 22.04.2022.
Формат 60×84¹/₈. Печать офсетная.
Тираж 1000 экз. Заказ № 3.

*Подготовлено к изданию и отпечатано Издательско-полиграфическим предприятием ООО «Бумажник»
125475, г. Москва, Зеленоградская ул., д. 31, корп. 3, оф. 203, тел.: 8 (495) 971-05-24, 8-910-496-79-46*

Для заметок

Для заметок
